


西遠工業用水道の水質

西遠工業用水道は、天竜川の表流水を水源としています。

濁度 **0.8** 度 (H27~R1 平均値)

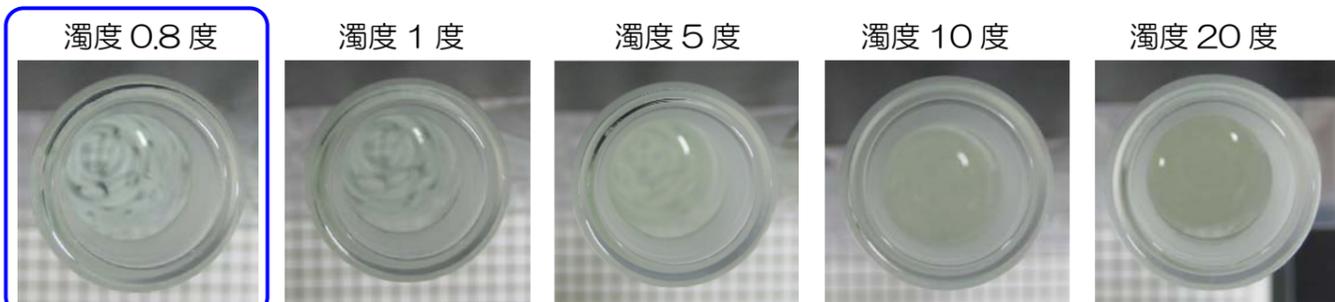

西遠工業用水道

容器の下の格子模様が見えるくらいきれいだね！




工業用水道供給水質標準値
(社)日本工業水道協会制定

他の項目 工業用水道供給水質標準値に適合した良質な水です。

区分	単位	標準値	H27	H28	H29	H30	R1
水温	℃	—	16.5	16.5	16.1	16.8	16.9
pH	—	6.5~8	7.2	7.2	7.2	7.1	6.9
アルカリ度	mg/ℓ	75 以下	31.5	31.5	33.4	32.6	34.0
全硬度	mg/ℓ	120 以下	39.8	39.8	43.5	41.8	42.7
全蒸発残留物	mg/ℓ	250 以下	71	71	74	76	86
塩化物イオン	mg/ℓ	80 以下	6.3	6.3	6.0	6.7	6.8
鉄	mg/ℓ	0.3 以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05
マンガン	mg/ℓ	0.2 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

最後に… ~ESG投資が世界の主流に~

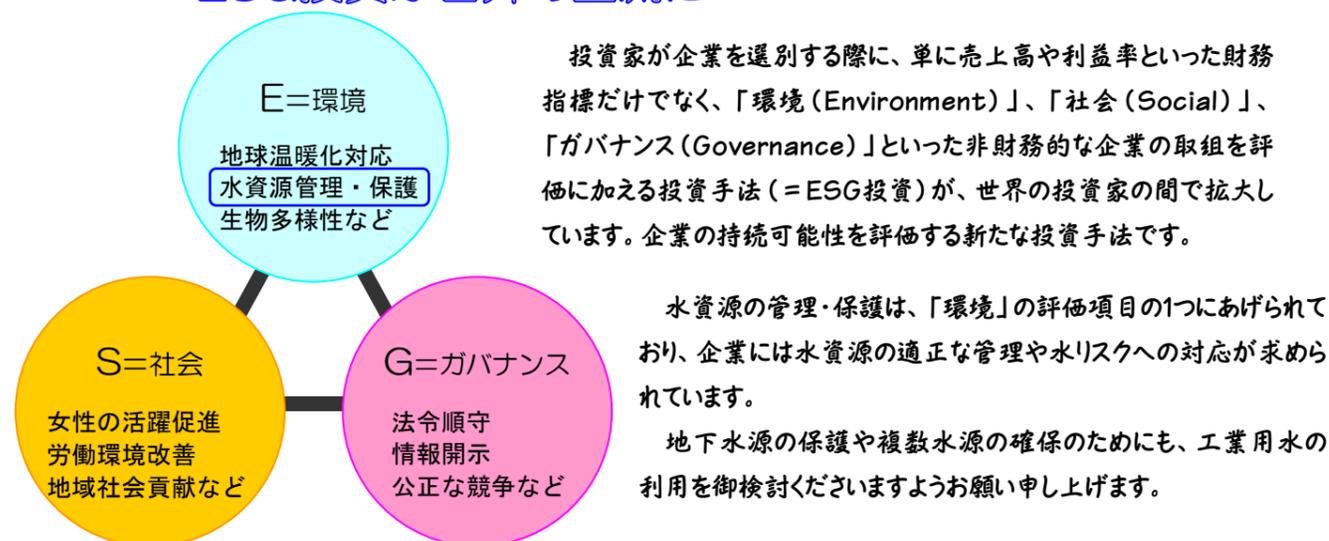

<問合せ先>

静岡県企業局経営課 〒420-8601 静岡市葵区追手町 9-6 TEL: 054-221-2329 FAX: 054-251-5381 E-mail: kigyou_keiei@pref.shizuoka.lg.jp	静岡県企業局西部事務所 〒438-0006 磐田市寺谷 2258 TEL: 0538-38-1271 FAX: 0538-38-1275 E-mail: kigyou-seibu@pref.shizuoka.lg.jp	西部事務所西遠支所 〒433-8112 浜松市北区初生町 1163-1 TEL: 053-436-2601 FAX: 053-436-1147 E-mail: kigyou-seibu@pref.shizuoka.lg.jp
---	---	--

静岡県企業局ホームページにも
詳細情報がありますので
ご覧ください

<http://pref.shizuoka.jp/kigyou/>

静岡県 企業局 検索

浜松市の事業所の皆様へ

西遠工業用水道の利用を検討してみませんか？

工場を新たに建設予定…
水源を何にするか検討中…

地下水を使用しているけど…
水質が悪く支障が出ている…
何とかしたい…


上水を使用しているけど…
経費削減したい…

秋葉ダム(浜松市天竜区龍山町)

静岡県企業局では、良質で低廉な工業用水を安定的にお届けします

低廉な料金でご提供します

工業用水道は上水道に比べて処理工程が少ないため、低廉な料金で供給することができます。

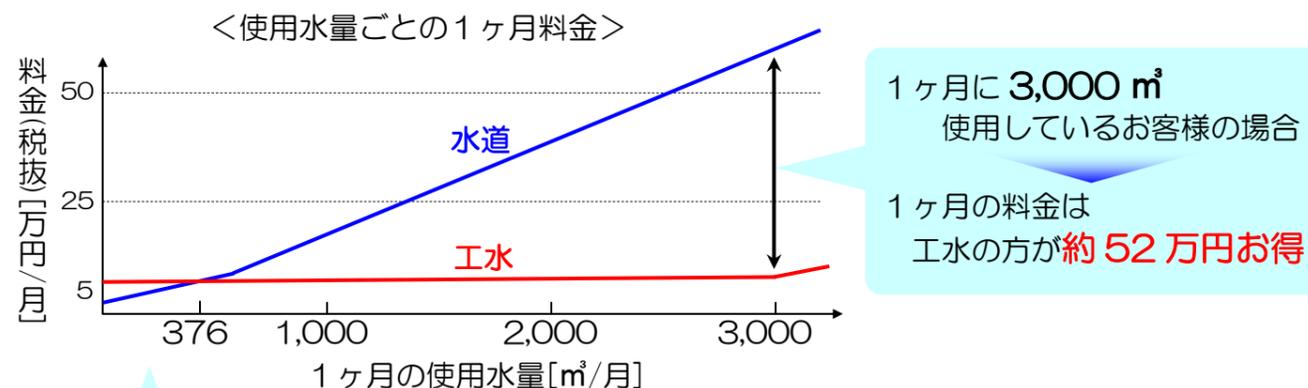

1ヶ月で **376 m³** 以上
使用するお客様は
毎月の料金は
工水の方がお得よ！

※工業用水の最低契約水量は
3,000 m³/月です
(工業用途以外の場合はご相談ください)

<西遠工業用水道>

使用水量	料金単価 (税抜)
契約水量 以下	24.0 円/m ³ (32.0 円/m ³)
契約水量を 超える水量	48.0 円/m ³ (64.0 円/m ³)

※カッコ内は R3 年度以降の単価です

<浜松市水道(1 か月)>

使用水量[m ³]	従量料金単価 (税抜)
~ 10 まで	40.0 円/m ³
10 超~ 20 まで	96.0 円/m ³
20 超~ 30 まで	127.0 円/m ³
30 超~ 40 まで	155.0 円/m ³
40 超~ 50 まで	180.0 円/m ³
50 超~100 まで	188.0 円/m ³
100 超~500 まで	195.0 円/m ³
500 超~	200.0 円/m ³


※上記のほか基本料金が発生します

多様な分野でご利用できます

工業用途に限らず、様々な分野でご利用いただけます。




コスト比較シミュレーション

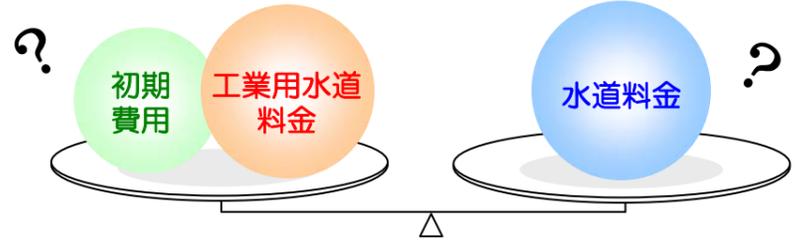

工業用水道と水道それぞれのコストを比較してみてください。
 工業用水道は、初期費用が高いですがランニングコストが安いので、御利用期間が長い場合には、水道よりお得です。

<シミュレーション例(税抜)>
 日量 100 m³ 使用する場合で比較
 (条件1) 工水契約水量 100 m³/日
 (条件2) 工水への切替費用(初期費用) 6,000 万円

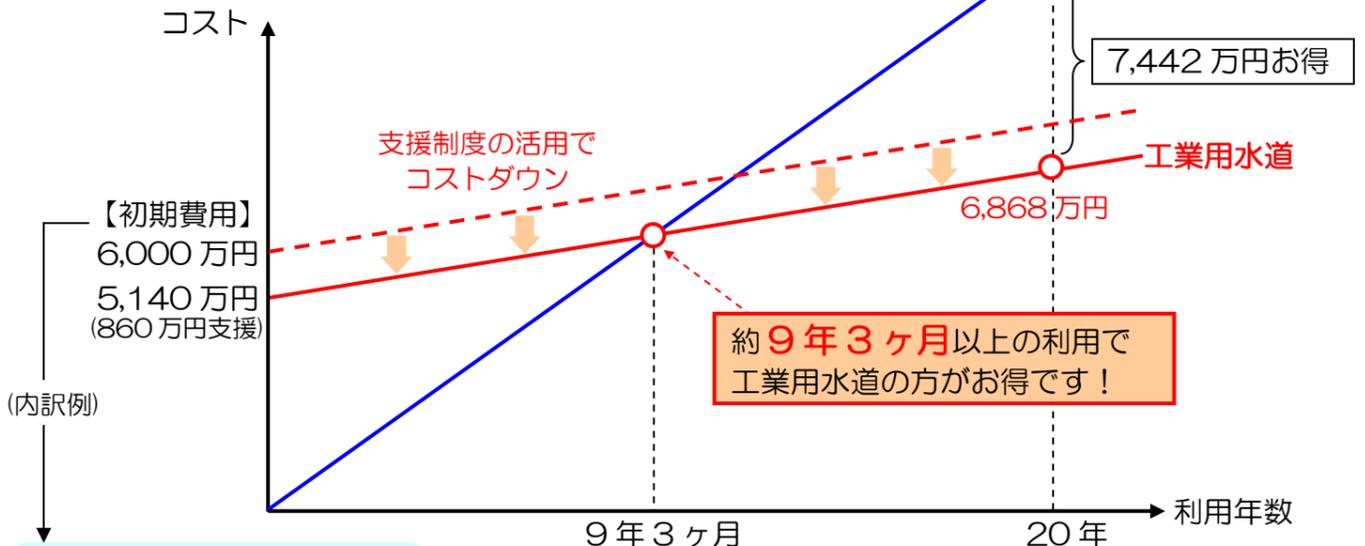


(内訳例)

区分		費用
工場内(受水槽等)		1,050
管	設計	450
	工事	4,500
計		6,000

支援制度により初期費用を抑えることができるよ


配水管布設費用の支援制度

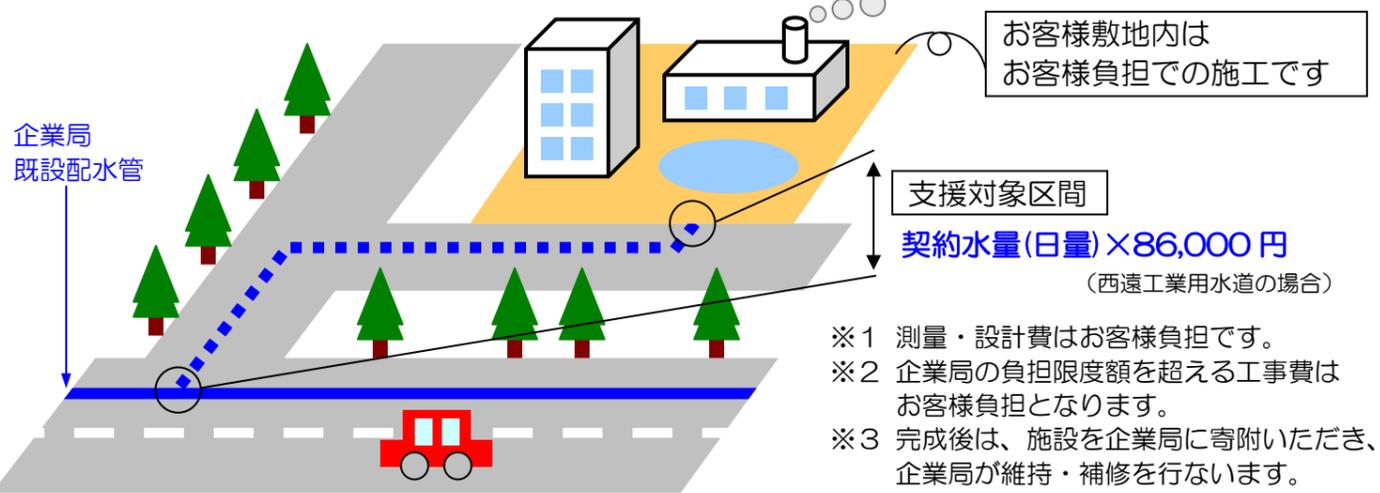

- ※1 測量・設計費はお客様負担です。
- ※2 企業局の負担限度額を超える工事費はお客様負担となります。
- ※3 完成後は、施設を企業局に寄附いただき、企業局が維持・補修を行ないます。

西遠工業用水道 管路網

皆さんの会社や事業所の近くに管路が通っているから

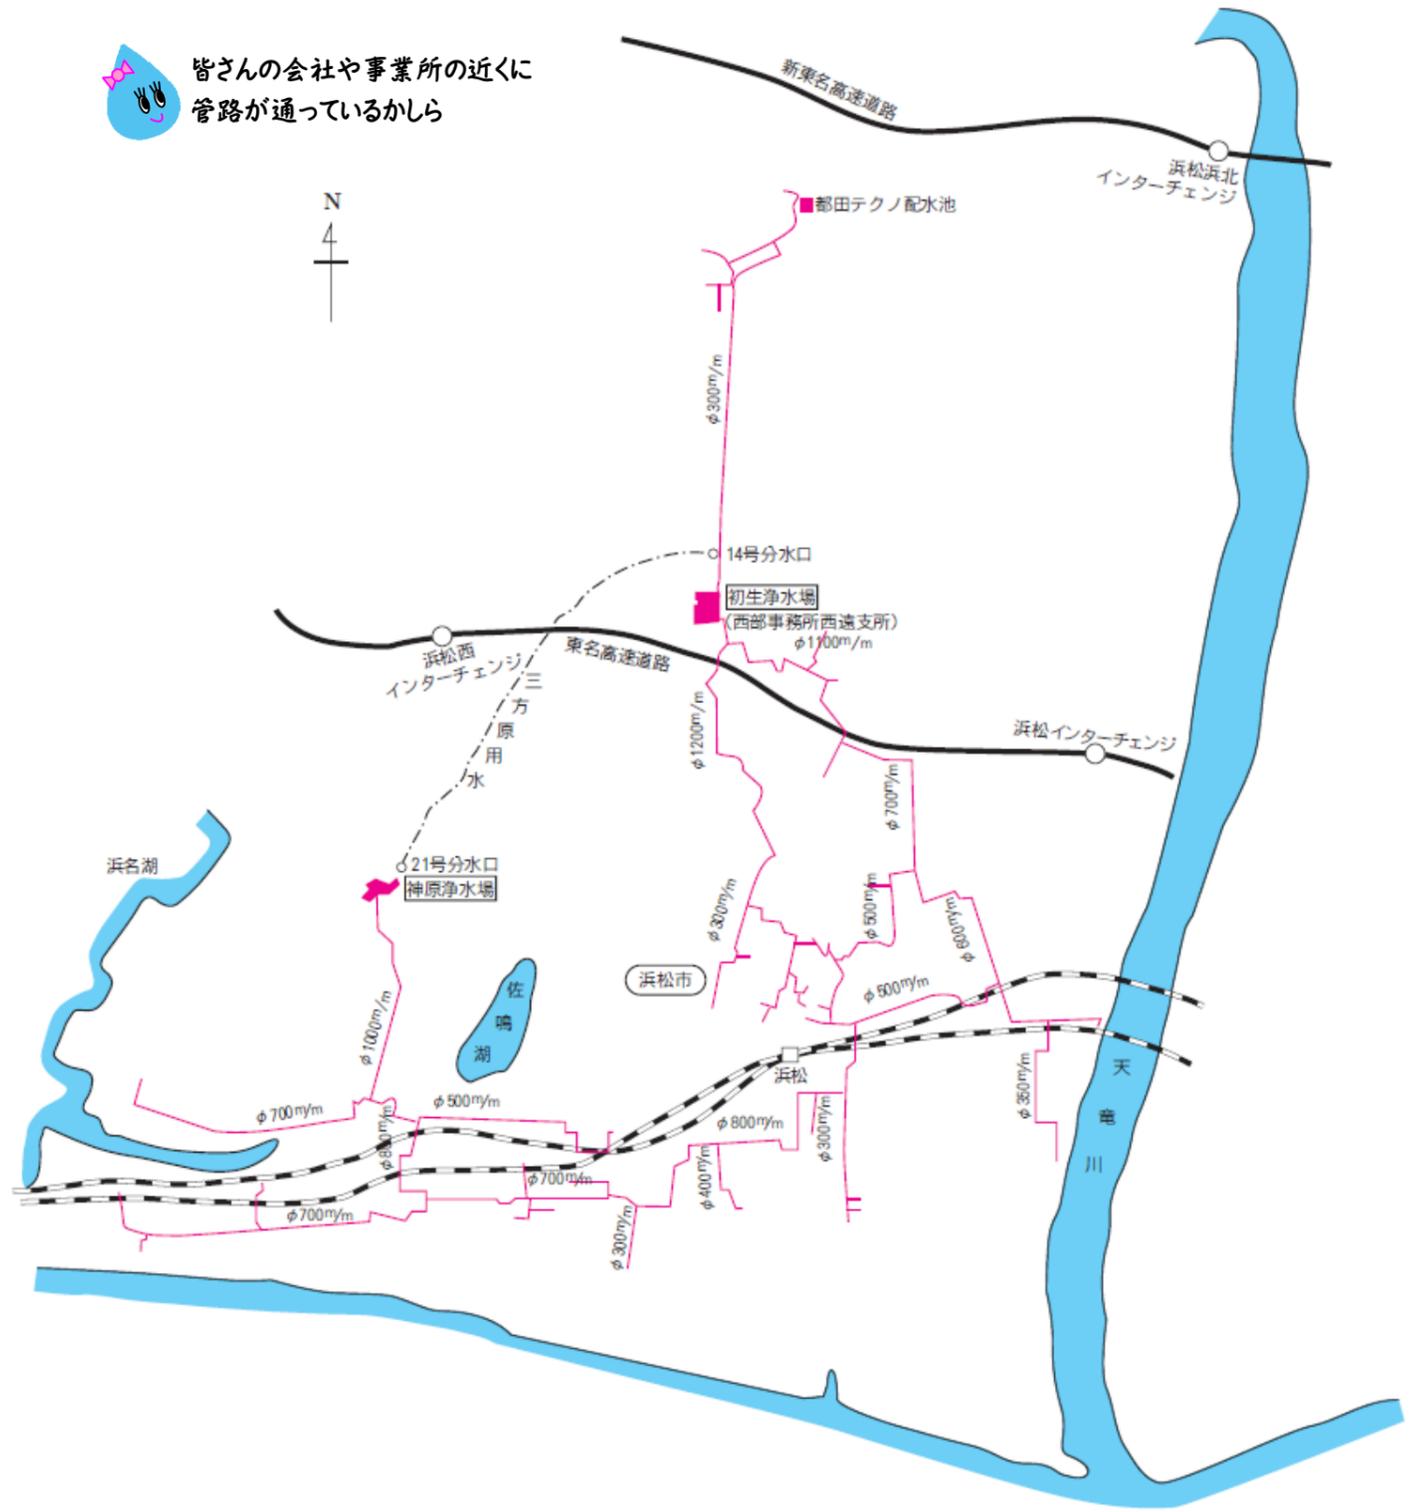

<お客様の負担なしで布設できる距離> (企業局既設配水管からの距離)

契約水量	支援上限額	距離(お客様負担なし)
100 m ³ /日	860 万円	54m
200 m ³ /日	1,720 万円	108m
300 m ³ /日	2,580 万円	162m

目安 10 万円/m
 ※距離はφ75mm の場合の目安です。地理条件や工法等により距離は変動します。

お気軽にご相談ください