


中遠工業用水道の水質

中遠工業用水道は、天竜川の表流水を水源としています。

濁度 0.3度 (H28~R2 平均値)

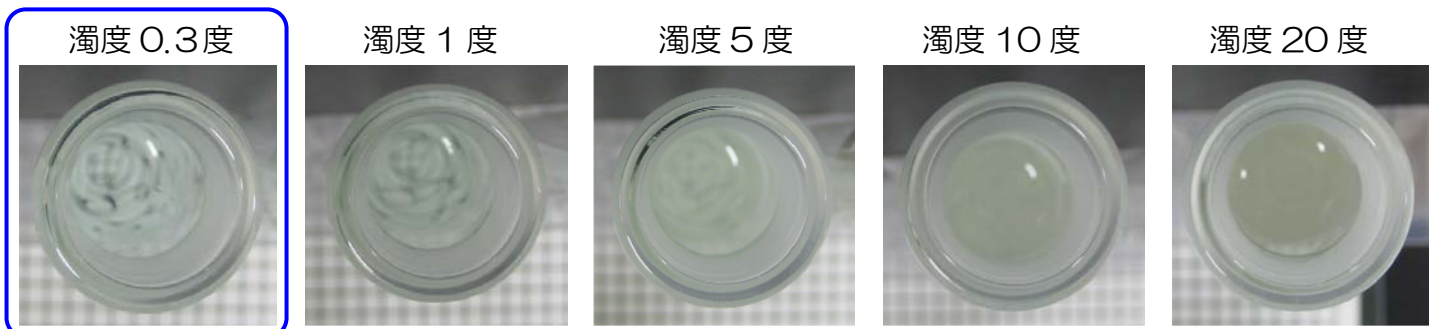

中遠工業用水道

容器の下の格子模様が見えるくらいきれいだね！




工業用水道供給水質標準値
(社)日本工業水道協会制定

他の項目 工業用水道供給水質標準値に適合した良質な水です。

区分	単位	標準値	H28	H29	H30	R1	R2
水温	℃	—	17.2	16.6	16.9	17.0	17.5
pH	—	6.5~8	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
アルカリ度	mg/ℓ	75以下	29.9	32.3	32.0	32.5	32.5
硬度	mg/ℓ	120以下	39.8	40.7	41.7	42.1	40.8
蒸発残留物	mg/ℓ	250以下	68	70	71	84	85
塩化物イオン	mg/ℓ	80以下	7.8	7.5	8.8	8.9	8.8
鉄	mg/ℓ	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
マンガン	mg/ℓ	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

最後に… ~ESG投資が世界の主流に~

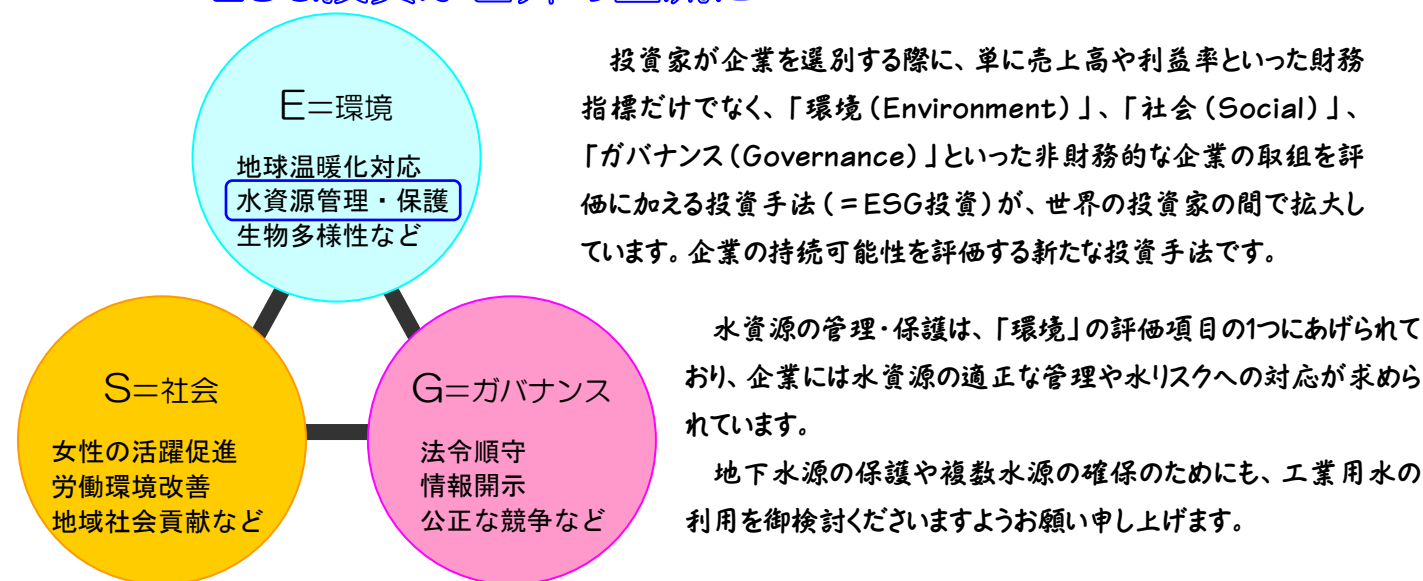

<問合せ先>

静岡県企業局経営課

〒420-8601 静岡市葵区追手町 9-6

TEL: 054-221-2329 FAX: 054-251-5381 E-mail: kigyou_keiei@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県企業局西部事務所 (中遠、西遠、湖西)

〒438-0006 磐田市寺谷 2258

TEL: 0538-38-1271 FAX: 0538-38-1275 E-mail: kigyou-seibu@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県企業局ホームページにも
詳細情報がありますので
ご覧ください

<https://www.pref.shizuoka.jp/kigyou>

静岡県 企業局 検索

磐田市の事業所の皆様へ

中遠工業用水道の利用を検討してみませんか？

工場を新たに建設予定…
水源を何にするか検討中…

上水を使用しているけど…
経費削減したい…


地下水を使用しているけど…
水質が悪く支障が出ている…
何とかしたい…

船明ダム (浜松市天竜区船明)

静岡県企業局では、良質で低廉な工業用水を安定的にお届けします

低廉な料金でご提供します

工業用水道は上水道に比べて処理工程が少ないため、低廉な料金で供給することができます。

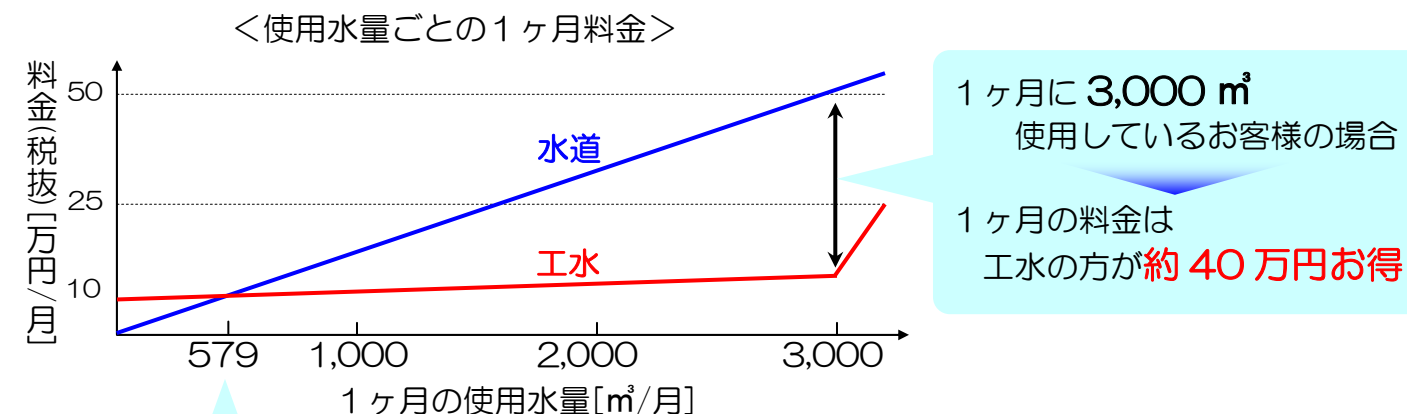

1ヶ月で 579 m³ 以上
使用するお客様は
毎月の料金は
工水の方がお得よ！

※工業用水の最低契約水量は
100 m³/日 (3,000 m³/月) です
(工業用途以外の場合はご相談ください)

<中遠工業用水道>

区分	料金単価 (税抜)	
基本料金	32.0 円/m ³	
使用水量	契約水量以下	12.0 円/m ³
	契約水量を超える水量	88.0 円/m ³





<磐田市水道>

使用水量	従量料金単価 (税抜)
1~20 m ³	84.0 円/m ³
21~40 m ³	113.0 円/m ³
41~60 m ³	126.0 円/m ³
61~100 m ³	150.0 円/m ³
101~200 m ³	168.0 円/m ³
201 m ³ ~	175.0 円/m ³

※上記のほか基本料金が発生します


多様な分野でご利用できます

工業用途に限らず、様々な分野でご利用いただけます。




など

コスト比較シミュレーション

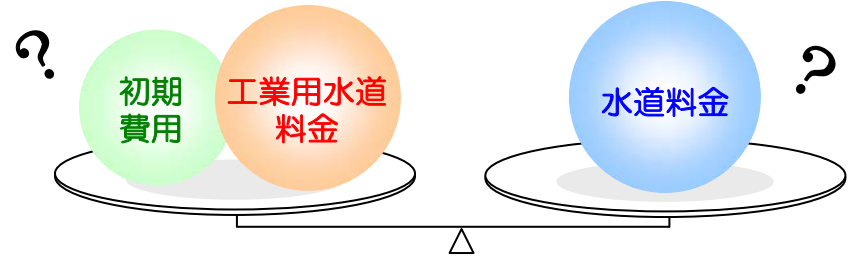

工業用水道と水道それぞれのコストを比較してみてください。
 工業用水道は、初期費用が高いですがランニングコストが安いので、御利用期間が長い場合には、水道よりお得です。

<シミュレーション例(税抜)>
 日量 100 m³ 使用する場合で比較
 (条件1) 工水契約水量 100 m³/日
 (条件2) 工水への切替費用(初期費用) 6,000 万円

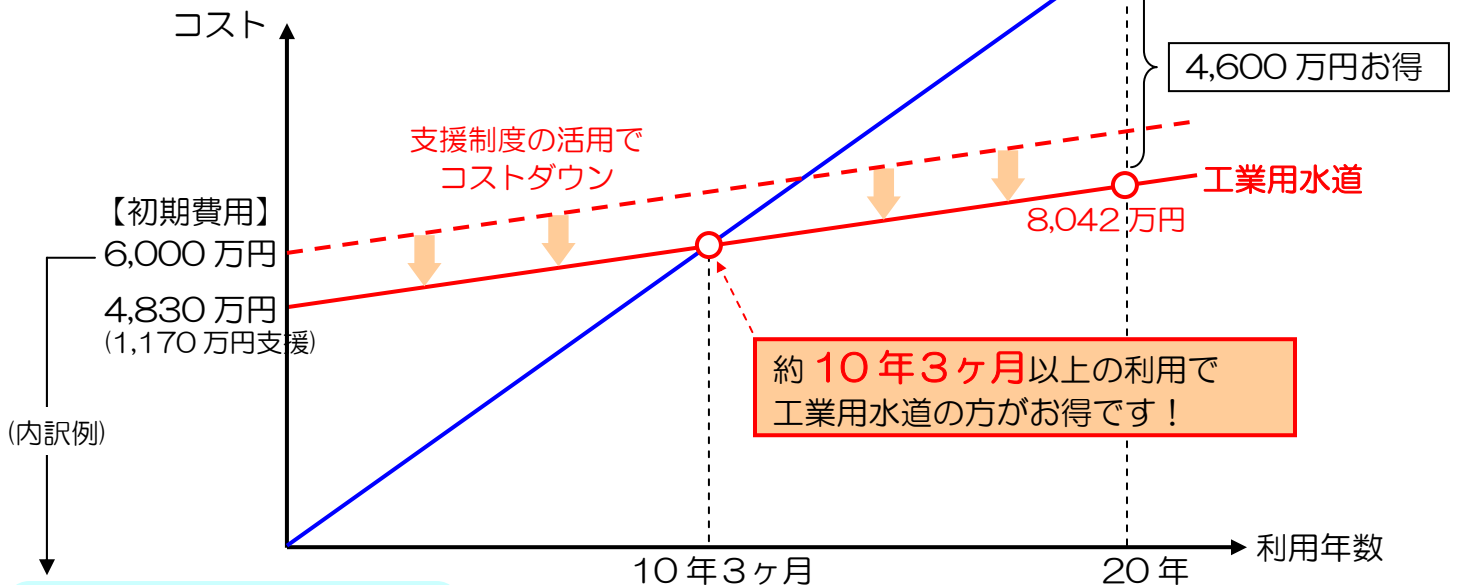


(単位：万円)

区分	費用
工場内(受水槽等)	1,050
管	設計 450
布設	工事※ 4,500
計	6,000


支援制度を使えば初期費用を抑えることができるよ

配水管布設費用の支援制度

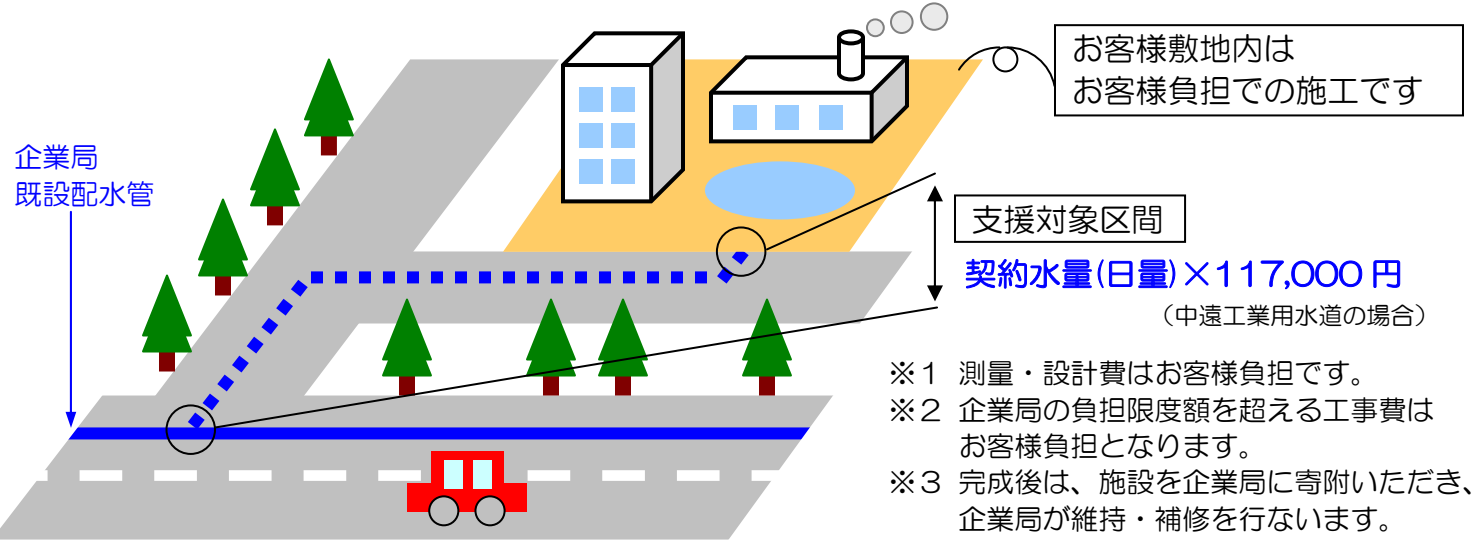

- ※1 測量・設計費はお客様負担です。
- ※2 企業局の負担限度額を超える工事費はお客様負担となります。
- ※3 完成後は、施設を企業局に寄附いただき、企業局が維持・補修を行ないます。

中遠工業用水道 管路網

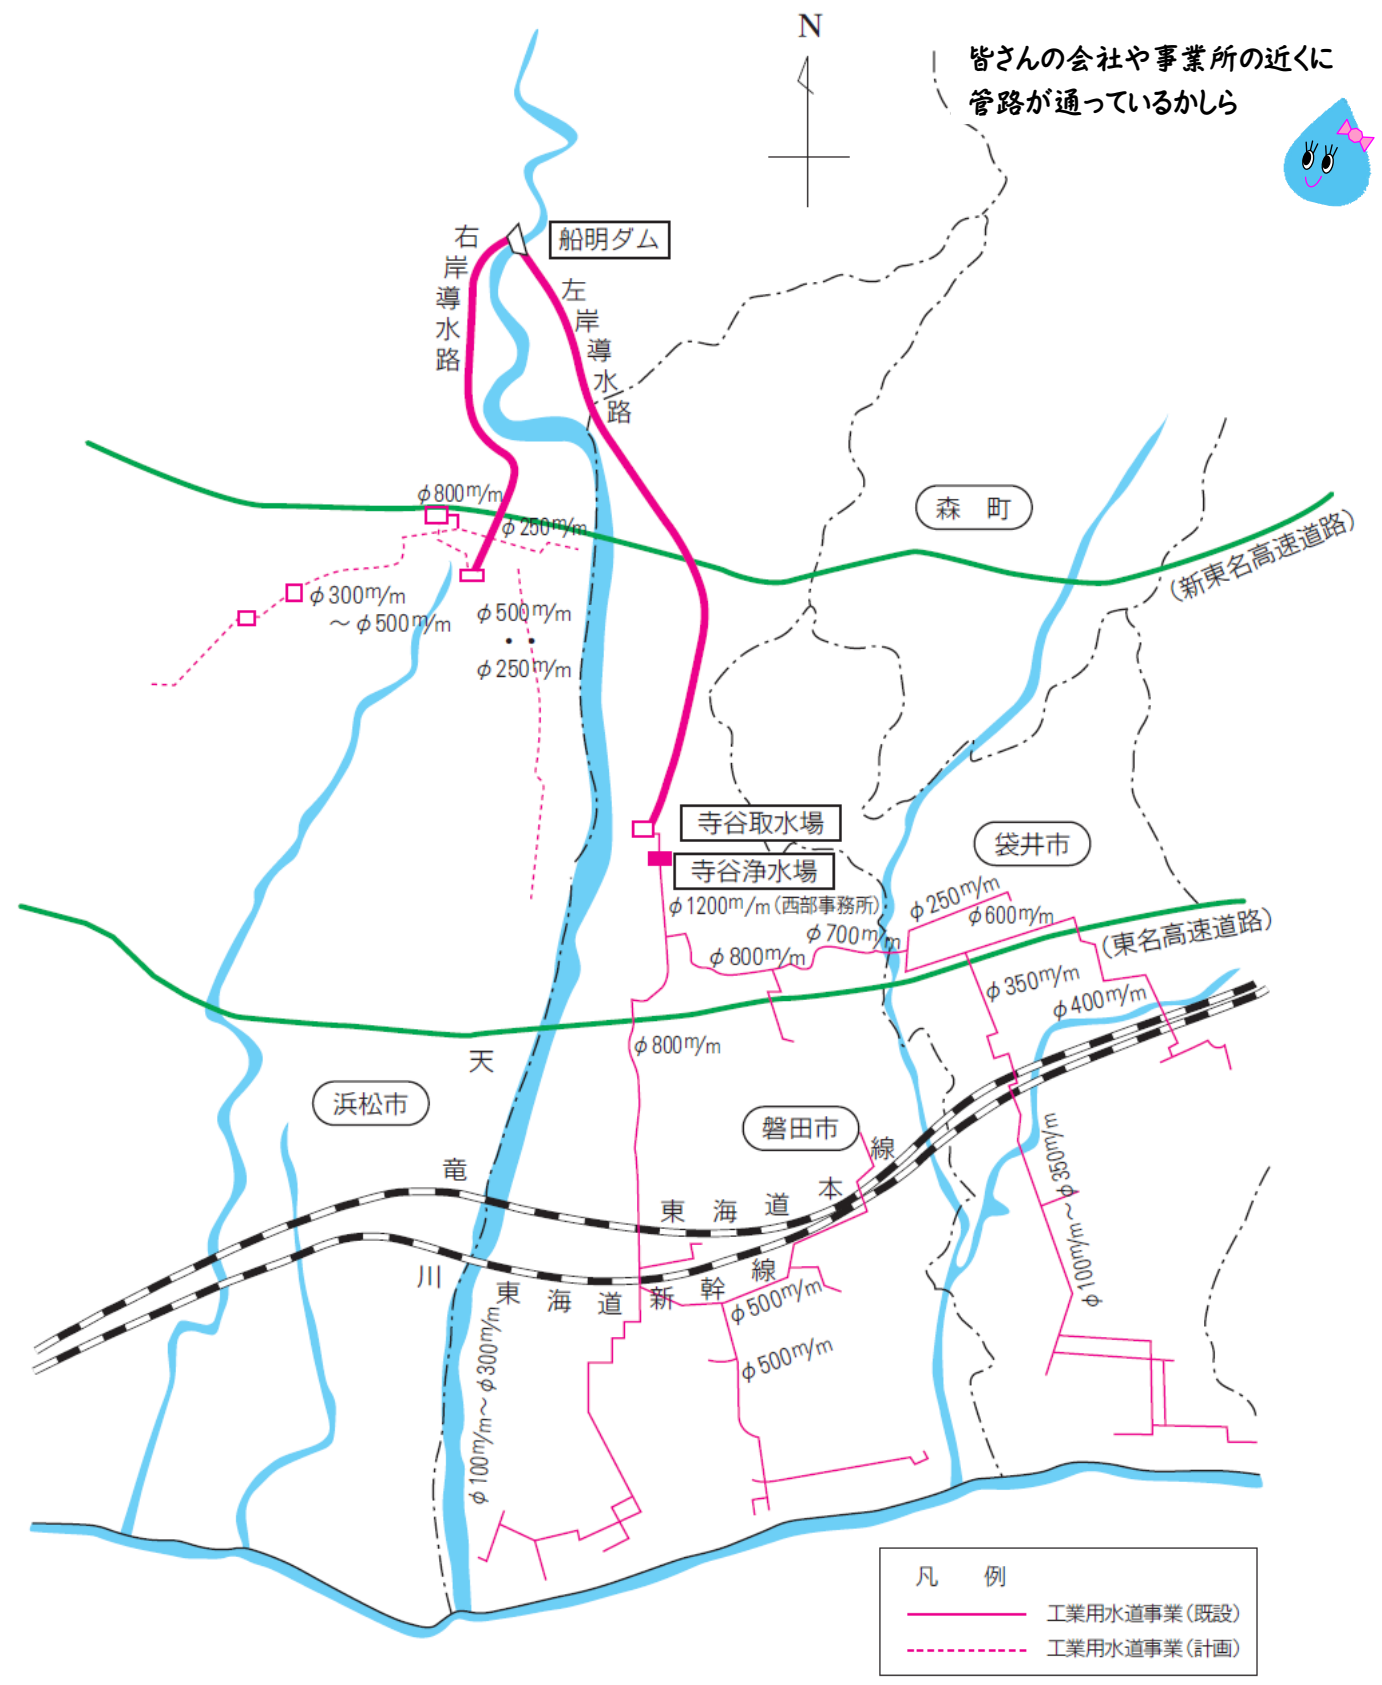

皆さんの会社や事業所の近くに管路が通っているから

<お客様の負担なしで布設できる距離> (企業局既設配水管からの距離)

契約水量	支援上限額	距離(お客様負担なし)※
100 m ³ /日	1,170 万円	117m
200 m ³ /日	2,340 万円	234m
300 m ³ /日	3,510 万円	351m

目安 10万円/m
 ※距離は、φ75mmの場合の目安です。地理条件や工法等により距離は変動します。

お気軽にご相談ください