令　和　５　年　度

静　　　　　岡　　　　　県

企業局水質年報

静岡県企業局

令和６年６月

目　　　　　　次

Ⅰ　水質検査方法

水道水質基準項目

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
（平成15年７月22日厚生労働省告示第261号）

水質管理目標設定項目（農薬類含む）

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）
別添4　水質管理目標設定項目の検査方法

工業用水道の検査方法

JIS K0101

Ⅱ　職員配置表

（令和５年４月１日現在）

（１）本庁

区　分	（人）
企　業　局　長	1
次　長・参　事	2
経営課	２０
課長・課長代理	2
局　付	1
総　務　班	7
企画財務班	7
経営管理班	3
水道企画課	１１
課長・課長代理	2
企画調査班	3
工業用水班	3
水　道　班	3
地域整備課	１０
課長・課長代理	3
地域整備班	4
企画営業班	3
計	４４

（２）出先機関

区　分	（人）
東部事務所	３９
所長・次長	2
総　務　課	5
管　理　課	5
工　務　課	１０
岳南出張所	7
柿田川支所	１０
西部事務所	４４
所　長	1
総　務　課	6
管　理　課	5
工　務　課	6
共同施設課	3
水質管理センター	4
西　遠　支　所	9
榛南出張所	3
於呂出張所	3
都田出張所	4
計	８３

Ⅲ　水質管理組織図

（令和４年４月１日現在）

- 企業局
  - 東部事務所
    - 富士川浄水場
    - ［ふじさん工業用水道（東駿河湾）］
    - 富士市中之郷2100
    - TEL 0545-81-1360
    - 水質担当者　1名
    - 岳南出張所
      - 厚原浄水場［東駿河湾工業用水道］
      - 富士市厚原1111
      - TEL 0545-71-4645
      - 富士川浄水場と兼務
    - 滝戸監視所
      - ［ふじさん工業用水道（富士川）］
      - 富士川浄水場と兼務
    - 静清サテライト
      - 上原配水場［静清工業用水道］
      - 静岡市清水区上原2丁目6-35
      - TEL 054-345-5319
      - 富士川浄水場と兼務
    - 柿田川支所
      - 中島浄水場［駿豆水道］
      - 三島市中島143
      - TEL 055-977-2724
      - 水質担当者　1名
      - 堂庭サテライト
        - 堂庭取水場［柿田川工業用水道］
        - 駿東郡清水町堂庭138-1
        - TEL 055-975-8211
        - 中島浄水場と兼務
  - 西部事務所
    - 寺谷浄水場［遠州水道（中遠系寺谷・増設系）］
    - 寺谷浄水場［中遠工業用水道］
    - 磐田市寺谷2258
    - TEL 0538-38-1271
    - 水質管理センター
      - 水質担当職員　4名
    - 榛南出張所
      - 榛南浄水場［榛南水道］
      - 榛原郡吉田町川尻4036-2
      - TEL 0548-32-4156
      - 寺谷浄水場と兼務
    - 於呂出張所
      - 於呂浄水場［遠州水道（中遠系於呂）］
      - 浜松市浜北区於呂3358
      - TEL 053-588-2461
      - 水質担当職員　1名
    - 都田出張所
      - 都田浄水場［遠州水道（湖北・湖西系）］
      - 浜松市北区都田町9436
      - TEL 053-428-3850
      - 水質担当職員　1名
    - 西遠支所
      - 初生浄水場［西遠工業用水道］
      - 浜松市北区初生町1163-1
      - TEL 053-436-2601
      - 都田浄水場と兼務
      - 神原浄水場
        - ［西遠工業用水道］
        - 都田浄水場と兼務
      - 湖西サテライト
        - 梅田浄水場［湖西工業用水道］
        - 湖西市梅田111-3
        - TEL 053-577-0431
        - 都田浄水場と兼務

Ⅳ－１　水質検査結果

水　　　　　　道

・駿豆水道

一級河川狩野川水系柿田川の湧水を水源とし、水質は年間を通じてほとんど安定しているが大腸菌が検出される。また、珪藻類等の浮遊物の混入と集中豪雨時の濁りには注意が必要である。

水源上流には、国道１号線、不特定多数が出入りする柿田川公園があるため河川流域の水質汚染に留意する必要がある。

○　　採水場所の目安

取 水 場：八幡取水場（沈砂池）

浄 水 場：着水井（原水）、ろ過池出口、浄水池出口（浄水）

給水地点：三島調整池、第１函南受水槽、第２函南受水槽
第４函南受水槽、相ノ原受水槽、熱海調整池、その他

駿豆水道用水供給事業概要図

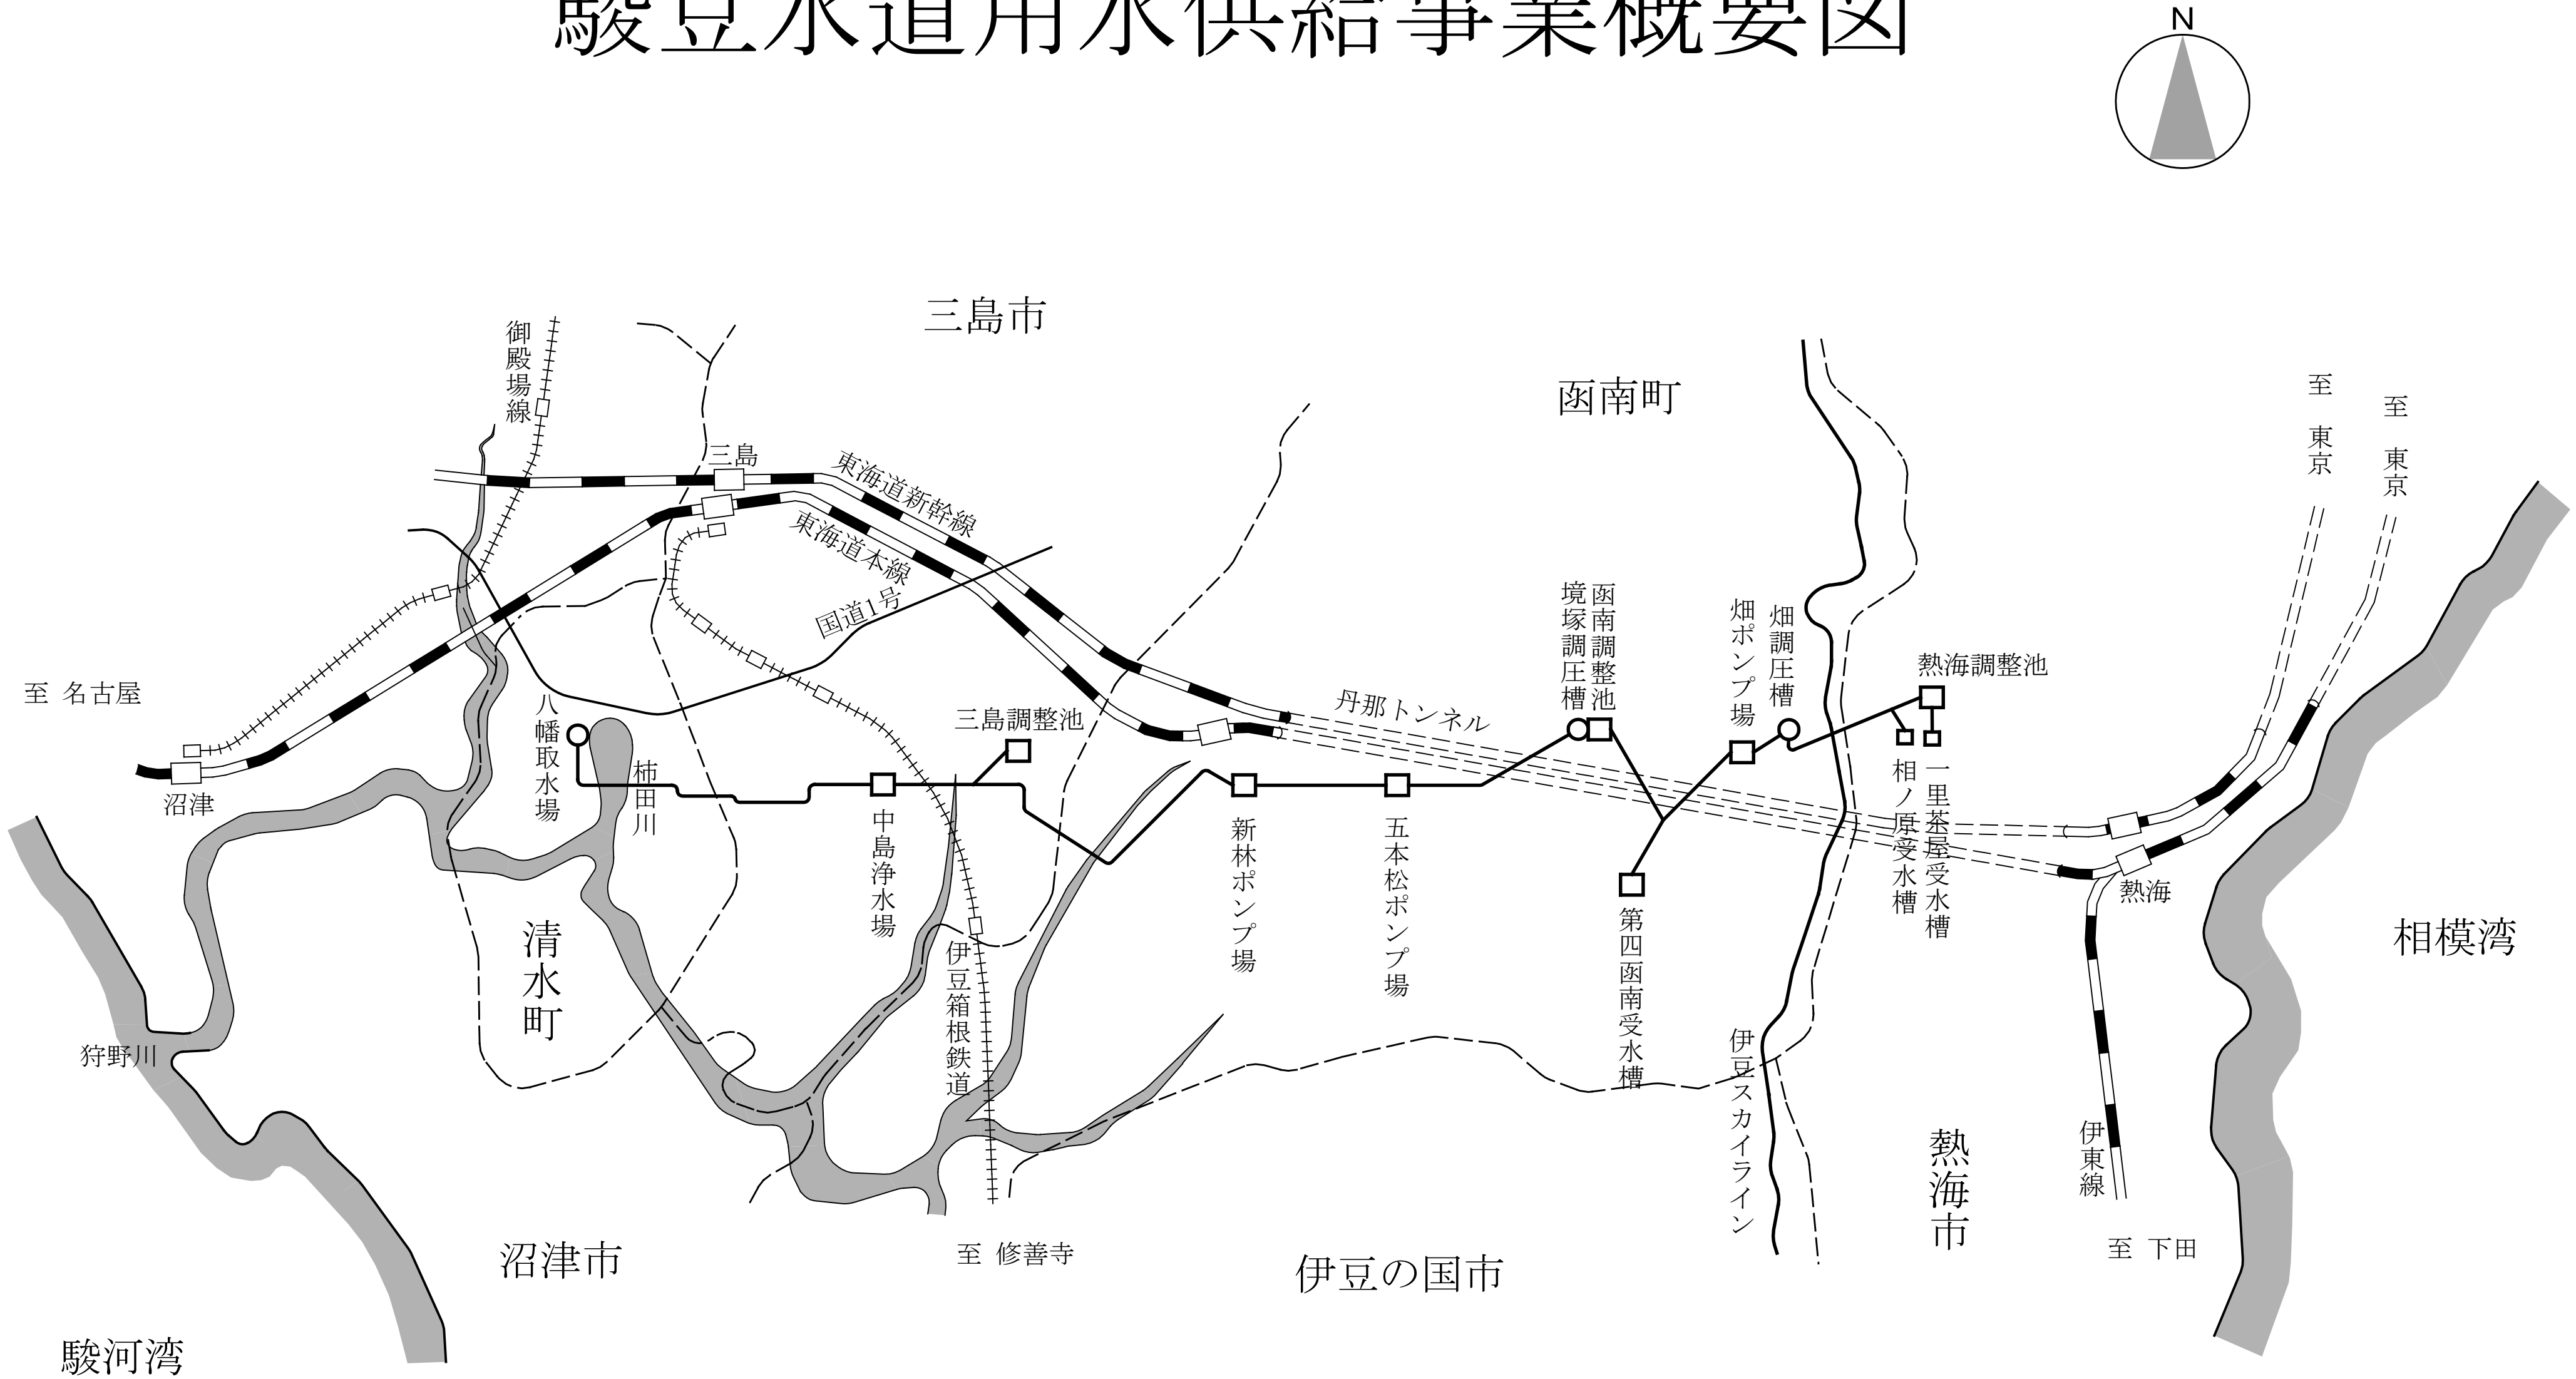

中島浄水場平面図

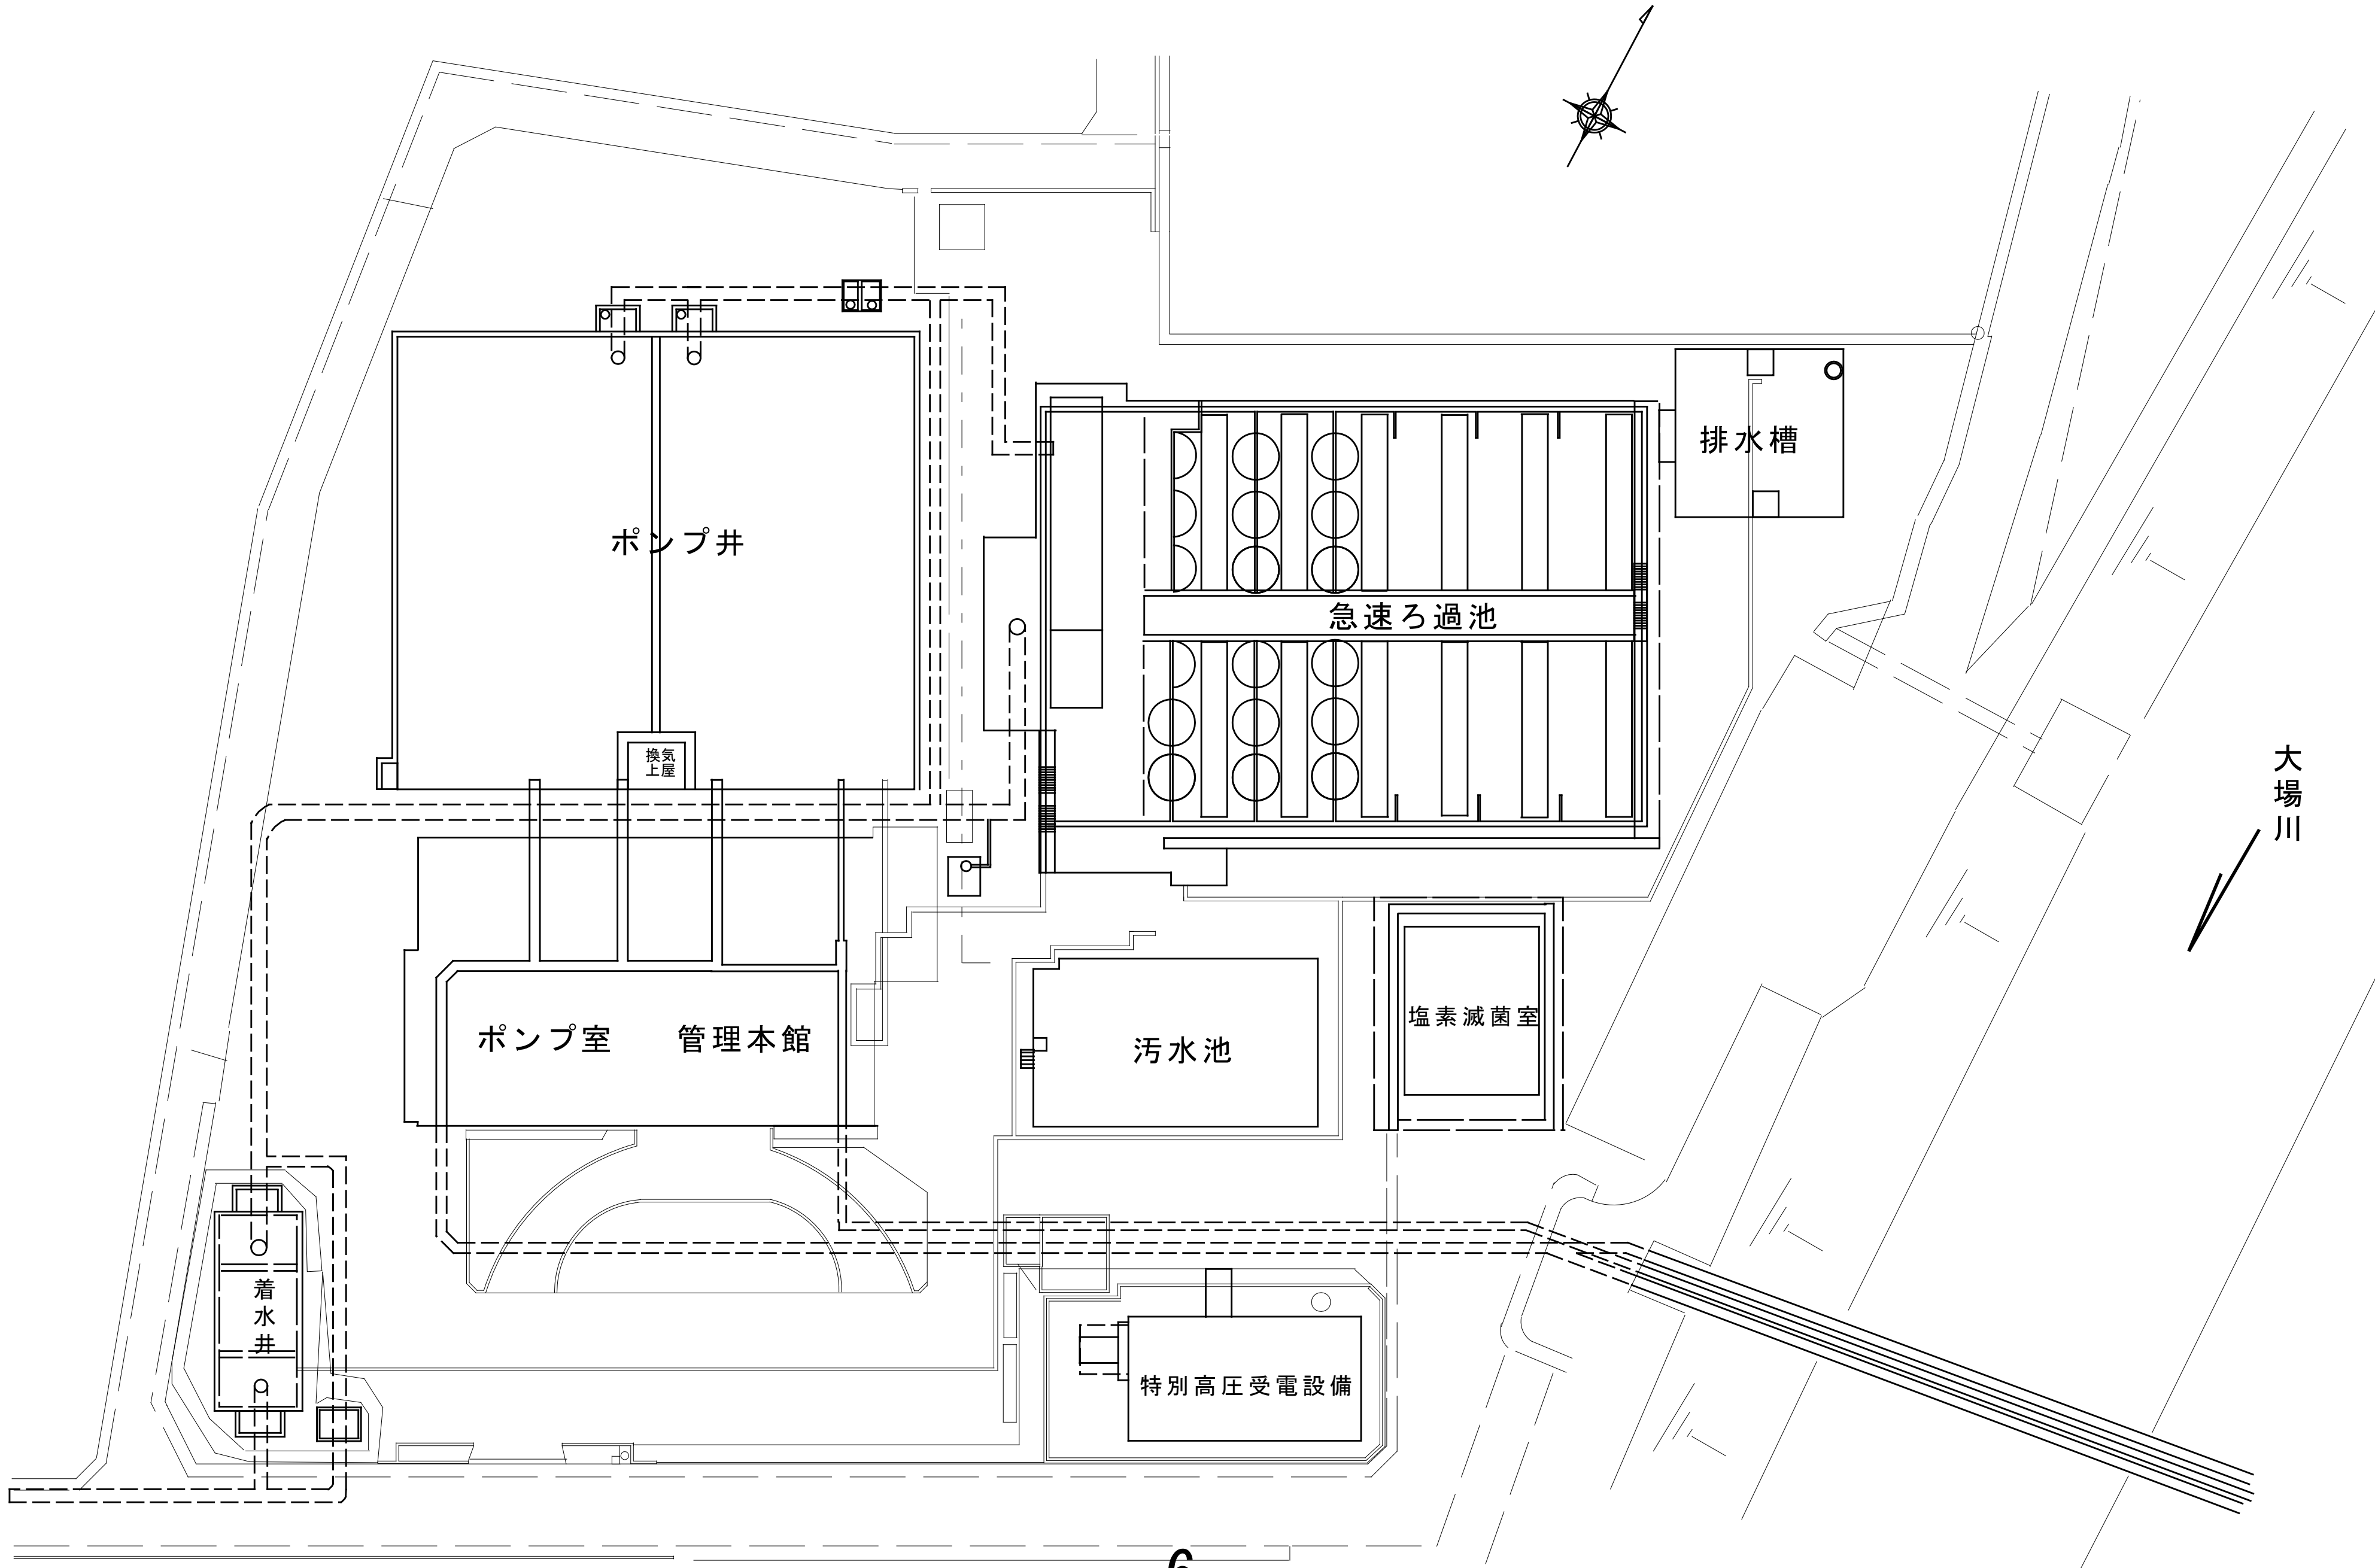

令和5年度　駿豆水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.1

場所	八幡取水場【原水】															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	18.9	23.3	12.8	15.5	15.8	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	
5月	21.8	26.6	17.0	15.7	16.1	15.4	<1	<1	<1	<0.1	0.3	<0.1	7.3	7.4	7.3	
6月	24.9	30.6	15.7	16.0	16.3	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
7月	29.6	33.2	24.4	16.4	16.7	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
8月	30.5	33.3	26.2	16.5	16.8	16.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
9月	28.2	31.7	22.8	16.3	16.6	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
10月	20.9	28.0	15.2	15.9	16.3	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
11月	16.8	24.6	10.6	15.6	15.9	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
12月	11.3	20.8	3.0	15.3	15.6	14.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
1月	10.1	15.5	2.9	15.2	15.4	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	
2月	10.9	19.9	5.2	15.2	15.6	14.9	<1	<1	<1	<0.1	1.7	<0.1	7.4	7.5	7.3	
3月	12.6	20.8	5.9	15.3	15.6	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	
年間	19.7	33.3	2.9	15.7	16.8	14.2	<1	<1	<1	<0.1	1.7	<0.1	7.3	7.5	7.2	

N0.2

場所	着水井【原水】															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	17.3	22.0	13.4	15.8	16.0	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
5月	20.2	25.9	15.0	16.1	16.3	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
6月	24.0	27.7	19.3	16.4	16.7	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
7月	32.8	36.4	29.0	17.0	17.2	16.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.2	
8月	30.0	32.5	27.5	17.4	17.5	17.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.1	
9月	27.0	30.2	21.7	17.3	17.5	17.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
10月	18.3	28.1	13.9	16.6	17.3	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
11月	14.0	24.1	9.4	16.2	16.7	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
12月	7.5	22.0	1.3	15.7	16.1	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
1月	5.4	13.0	-0.2	15.7	16.1	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
2月	7.5	18.2	3.4	16.1	16.5	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
3月	9.6	21.8	3.7	15.5	15.9	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
年間	17.8	36.4	-0.2	16.3	17.5	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	

令和5年度　駿豆水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

N0.3

場所	ろ過池出口【処理水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.8	16.1	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.1	0.1	0.1	
5月	16.0	16.3	15.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.1	0.2	0.1	
6月	16.3	16.8	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.1	0.2	0.1	
7月	16.7	17.0	16.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.1	0.2	0.1	
8月	17.0	17.1	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.1	0.2	0.1	
9月	17.0	17.2	16.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.1	0.2	0.1	
10月	16.4	17.0	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.1	0.2	0.1	
11月	16.1	16.7	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.1	0.2	0.1	
12月	15.8	16.3	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.1	0.2	0.1	
1月	15.8	16.2	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.1	0.2	0.1	
2月	16.2	16.7	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.1	0.1	0.1	
3月	15.6	16.0	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.1	0.1	0.1	
年間	16.2	17.2	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.1	0.2	0.1	

N0.4

場所	浄水池出口【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.2	16.5	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
5月	16.5	16.8	16.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
6月	16.9	17.4	16.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
7月	17.5	17.7	17.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.3	0.3	
8月	17.7	17.9	17.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.3	0.3	
9月	17.7	17.9	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
10月	17.1	17.8	16.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
11月	16.7	17.3	16.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
12月	16.2	16.8	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.3	0.3	
1月	16.2	16.7	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
2月	16.6	17.2	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.3	0.3	0.3	
3月	16.0	16.3	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.3	0.3	0.3	
年間	16.8	17.9	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.3	0.3	0.3	

令和5年度　駿豆水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

N0.5

場所	三島調整池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.2	15.3	15.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
5月	15.3	15.5	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
6月	15.7	15.9	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
7月	16.0	16.1	15.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
8月	16.1	16.3	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
9月	16.1	16.3	15.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.3	0.3	
10月	15.7	18.6	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
11月	15.4	16.8	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
12月	15.1	15.3	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
1月	14.9	15.1	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
2月	14.9	15.2	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
3月	14.9	15.2	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.3	0.3	0.3	
年間	15.4	18.6	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	

N0.6

場所	第4函南受水槽【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.5	15.8	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
5月	16.1	16.4	15.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.3	0.3	
6月	16.8	17.2	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
7月	17.5	18.2	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
8月	17.9	18.1	17.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.2	
9月	17.9	18.3	17.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
10月	16.9	18.5	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
11月	15.9	16.3	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.2	
12月	15.1	15.4	14.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
1月	14.6	14.9	14.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
2月	14.5	14.9	14.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
3月	14.5	15.0	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.3	0.3	0.3	
年間	16.1	18.5	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.3	0.2	

令和5年度　駿豆水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］
N0.7

場所	熱海調整池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.1	16.3	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.2	
5月	16.8	17.3	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.2	0.3	0.2	
6月	17.5	17.9	17.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.2	0.2	0.2	
7月	18.4	18.8	17.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.2	0.3	0.2	
8月	19.1	19.3	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.2	
9月	19.2	19.5	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.2	
10月	18.6	19.9	18.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.2	0.3	0.2	
11月	17.5	18.1	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.3	0.2	
12月	16.3	16.6	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.2	0.3	0.2	
1月	15.5	16.0	15.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.3	0.3	0.2	
2月	15.2	15.5	13.5	<1	<1	<1	<0.1	0.1	<0.1	7.6	7.7	7.6	0.3	0.3	0.2	
3月	15.1	15.3	14.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.6	0.3	0.3	0.2	
年間	17.1	19.9	13.5	<1	<1	<1	<0.1	0.1	<0.1	7.5	7.7	7.4	0.3	0.3	0.2	

駿豆水道

［基準(健康・性状)］

採水箇所	八幡取水場	八幡取水場												平均値	最高値	最小値
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.5			
採水時刻		11:20	11:10	10:10	9:58	10:34	9:57	9:53	10:35	10:07	10:10	10:31	10:42			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇			
気温	℃	17.5	18.3	21.2	27.5	29.0	27.6	23.5	23.9	7.9	6.6	6.4	10.2	18.3	29.0	6.4
水温	℃	15.5	15.5	15.5	15.8	16.1	16.2	16.5	16.3	15.0	14.6	14.3	14.9	15.5	16.5	14.3
残留塩素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	7	7	22	10	17	45	18	21	15	17	14	9	17	45	7
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.6
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	－	—	—	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	—	—	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	－	—	—	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	—	—	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	—	—	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26 臭素酸	0.01mg/l以下	－	—	—	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	—	—	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	—	—	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	—	—	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	—	—	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	—	—	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01	—	—	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.0	8.1	8.1	8.6	7.8	8.2	8.3	8.3	8.3	7.8	8.4	8.0	8.2	8.6	7.8
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	5.3	5.5	6.2	5.4	5.0	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.7	5.3	6.2	4.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	46	46	46	48	48	46	46	47	47	47	47	47	47	48	46
40 蒸発残留物	500mg/l以下	112	—	—	128	－	－	114	－	－	117	－	－	118	128	112
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.3
48 味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

採水箇所	着水井	着水井												平均値	最高値	最小値
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.5			
採水時刻		10:21	10:16	9:30	9:00	9:19	9:15	9:13	9:35	9:19	9:26	9:30	9:23			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇			
気温	℃	17.0	17.6	20.7	28.5	29.7	28.3	23.6	22.3	5.5	4.2	5.1	8.1	17.6	29.7	4.2
水温	℃	15.5	15.8	15.8	16.2	16.9	16.9	16.2	16.1	15.8	15.2	15.0	15.0	15.9	16.9	15.0
残留塩素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	10	2	7	4	5	21	2	31	8	5	4	5	9	31	2
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	－	－	－
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	－	－	－
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	－	－	－
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	－	－	－
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	－	－	－
26 臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	－	－	－
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	－	－	－
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	－	－	－
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	－	－	－
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	－	－	－
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	－	－	－
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.2	8.3	8.3	8.7	8.4	8.6	8.7	8.4	8.4	8.0	8.5	8.2	8.4	8.7	8.0
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	5.4	5.6	6.1	5.5	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	6.1	5.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	47	47	47	50	49	47	47	49	48	48	48	48	48	50	47
40 蒸発残留物	500mg/l以下	117	—	—	132	—	—	122	—	—	118	—	—	122	132	117
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3
48 味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考		基準評価対象外														

採水箇所	浄水池出口	浄水池出口												平均値	最高値	最小値
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.5			
採水時刻		10:00	10:03	9:18	9:12	9:04	9:05	9:30	9:22	9:04	9:13	9:06	9:10			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇			
気温	℃	17.0	17.6	20.7	28.5	29.7	28.3	25.2	22.3	5.5	4.2	5.1	8.1	17.7	29.7	4.2
水温	℃	15.8	16.0	16.1	16.7	17.2	17.1	16.5	16.5	16.0	15.0	15.8	15.8	16.2	17.2	15.0
残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.11	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.11	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.11	0.03
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.2	8.5	8.5	8.9	8.5	8.6	8.8	8.5	8.5	8.1	8.5	8.5	8.5	8.9	8.1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	5.5	5.7	6.3	5.6	5.2	5.1	5.2	5.2	5.4	5.3	5.4	5.4	6.3	5.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	47	47	47	49	49	47	47	49	48	48	47	48	48	49	47
40 蒸発残留物	500mg/l以下	120	118	115	131	120	131	125	109	116	118	112	121	119	131	109
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

	採水箇所	三島調整池	三島調整池												平均値	最高値	最小値
	採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.5			
	採水時刻		12:05	11:42	10:45	10:35	11:02	10:28	10:25	10:45	10:35	10:40	11:05	11:15			
	天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇			
	気温	℃	18.5	18.9	23.3	27.8	30.6	26.9	26.4	26.6	8.8	6.9	6.8	10.2	19.3	30.6	6.8
	水温	℃	14.9	15.0	15.0	15.7	15.9	16.0	16.0	15.5	14.9	14.2	14.2	14.2	15.1	16.0	14.2
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.09	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.3	8.5	8.6	9.0	8.5	8.7	8.8	8.6	8.4	8.5	8.9	8.2	8.6	9.0	8.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	5.5	5.7	6.3	5.6	.5.3	5.1	5.3	5.2	5.4	5.4	5.5	5.5	6.3	5.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	48	46	47	49	49	47	47	49	48	48	47	48	48	49	46
40	蒸発残留物	500mg/l以下	119	—	—	131	—	—	127	—	—	117	—	—	124	131	117
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	備考																

採水箇所	第4函南	第4函南												平均値	最高値	最小値
採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.5			
採水時刻		12:45	12:32	11:35	11:12	11:35	10:57	11:00	11:15	11:46	11:18	11:39	11:48			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇			
気温	℃	19.0	19.5	22.5	29.8	29.8	28.5	22.3	22.3	9.2	6.2	6.0	8.5	18.6	29.8	6.0
水温	℃	15.5	16.1	16.8	17.2	18.0	17.0	17.8	17.8	15.5	14.8	14.5	14.2	16.3	18.0	14.2
残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.02	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.2	8.5	8.3	9.0	8.5	8.8	8.7	8.5	8.5	8.4	8.8	8.3	8.5	9.0	8.2
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	5.5	5.7	6.3	5.7	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.6	5.5	6.3	5.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	47	46	47	49	49	47	46	49	48	48	47	48	48	49	46
40 蒸発残留物	500mg/l以下	117	—	—	131	—	—	119	—	—	113	—	—	120	131	113
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

	採水箇所	熱海調整池	熱海調整池												平均値	最高値	最小値
	採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.5			
	採水時刻		13:15	12:50	11:52	11:33	11:57	11:14	11:23	11:34	12:06	11:40	11:59	12:05			
	天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇			
	気温	℃	17.1	16.7	21.6	25.4	29.9	28.1	23.1	23.1	9.7	6.7	5.6	7.2	17.9	29.9	5.6
	水温	℃	15.8	16.5	17.2	18.0	18.8	18.8	19.0	19.0	16.3	15.8	15.0	14.8	17.1	19.0	14.8
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.02	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.2	8.5	8.6	9.0	8.5	8.6	8.8	8.6	8.4	8.2	8.7	8.4	8.5	9.0	8.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	5.4	5.6	6.3	5.8	5.2	5.2	5.3	5.2	5.4	5.4	5.4	5.5	6.3	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	47	47	47	49	49	47	47	49	48	48	47	48	48	49	47
40	蒸発残留物	500mg/l以下	117	—	—	134	—	—	121	—	—	116	—	—	122	134	116
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	備考																

	採水箇所		第1函南(新林ポンプ場)	相之原	第2函南(五本松ポンプ場)
	採水日		R5.6.6	R5.9.5	R5.12.5
	採水時刻		11:11	11:38	11:11
	天候	前日・当日	曇・曇	曇・曇	晴・曇
	気温	℃	23.0	26.6	9.1
	水温	℃	16.5	24.0	14.5
	残留塩素		0.3	0.3	0.2
	項目	基準値			
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.8	0.7	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001	0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.005	0.008	0.169
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	0.05
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.3	8.5	8.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	0.0
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.7	5.3	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	47	47	48
40	蒸発残留物	500mg/l以下	118	126	108
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
	備考				

令和5年度　水道水質検査結果報告書(4)

駿豆水道　　[水質管理目標設定]

	採水箇所		八幡取水場		八幡取水場				
	採水日		5月9日	8月1日	11月7日	2月7日			
	採水時刻		11:10	10:34	10:35	10:31			
	天候	前日・当日	雨・晴	曇・曇	曇・曇	雨・曇			
	気温	℃	18.3	29.0	23.9	6.4	19.4	29.0	6.4
	水温	℃	15.5	16.1	16.3	14.3	15.6	16.3	14.3
	項目	目標値					平均値	最高値	最小値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	−	−	−	−	−	−	−
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	−	−	−	−	−	−	−
15	農薬類	1以下	−	−	−	−	−	−	−
16	残留塩素	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	46	48	47	46	47	48	46
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	遊離炭酸	20mg/l以下	5.0	4.0	5.0	5.0	4.8	5.0	4.0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下	1	2	2	1	1	2	1
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	112	120	107	110	112	120	107
25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	−1程度以上とし、極力0に近づける	−1.5	−1.4	−1.3	−1.4	−1.4	−1.3	−1.5
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	200	200	240	160	200	240	160
29	1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
31	PFOS及びPFOA注)	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005
	備考								

注)PFOS:ペルフルオロオクタスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和5年度　水道水質検査結果報告書(4)
駿豆水道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[水質管理目標設定]

	採水箇所		浄水池出口		浄水池出口				
	採水日		5月9日	8月1日	11月7日	2月7日			
	採水時刻		11:10	9:04	9:22	9:06			
	天候	前日・当日	雨・晴	曇・曇	曇・雨	雨・曇			
	気温	℃	17.6	29.7	22.3	5.1	18.7	29.7	5.1
	水温	℃	16.0	17.2	16.5	15.8	16.4	17.2	15.8
	項目	目標値					平均値	最高値	最小値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	1以下	−	−	−	−	−	−	−
16	残留塩素	1mg/l以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	47	49	49	47	48	49	47
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	遊離炭酸	20mg/l以下	6.0	5.0	6.0	4.0	5.3	6.0	4.0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下	1	2	1	1	1	2	1
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	115	119	116	112	116	119	112
25	濁度	1度以下	0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	−1程度以上とし、極力0に近づける	−1.4	−1.3	−1.2	−1.2	−1.3	−1.2	−1.4
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	3	3	2	1	2	3	1
29	1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.10	0.03	0.03	0.03	0.05	0.10	0.03
31	PFOS及びPFOA注)	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005
	備考								

注)PFOS:ペルフルオロオクタスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

駿豆水道

駿豆水道 [水質管理目標設定]

採水箇所		熱海調整池							熱海調整池							
採水日						8月1日						2月7日				
採水時刻						11:57						11:59				
天候	前日・当日					曇・曇						雨・曇				
気温	℃					29.9						5.6		17.8	29.9	5.6
水温	℃					18.8						15.0		16.9	18.8	15.0
項目	目標値													平均値	最高値	最小値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下(暫定)					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下					<0.04						<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					<0.06						<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					<0.06						<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
15 農薬類	1以下					−						−		−	−	−
16 残留塩素	1mg/l以下					0.4						0.3		0.3	0.4	0.3
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					49						48		49	49	48
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下					3.0						5.0		4.0	5.0	3.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					<0.03						<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下					2						2		2	2	2
23 臭気強度(TON)	3以下					<1						<1		<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					127						109		118	127	109
25 濁度	1度以下					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度					7.5						7.7		7.6	7.7	7.5
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					-1.2						-1.1		-1.2	-1.1	-1.2
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下					7						2		5	7	2
29 1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.03						0.03		0.03	0.03	0.03
31 PFOS及びPFOA注)	0.00005mg/L以下(暫定)					<0.000005						＜0.000005		＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005
備考																

注)PFOS:ペルフルオロオクタスルホン酸、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

	採水箇所		八幡取水場														
	採水日				R5.6.6	R5.7.4											
	採水時刻				10:10	9:58											
	天候	前日・当日			曇・曇	晴・曇											
	気温	℃			21.2	27.5											
	水温	℃			15.5	15.8											
	項目	水質目標													平均値	最高値	最小値
1	1,3－ジクロロプロペン(D－D)	0.05mg/以下			<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2－DPA(ダラポン)	0.08mg/L以下			<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	0.004mg/L以下			<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
5	MCPA	0.005mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/L以下			<0.009	<0.009									<0.009	<0.009	<0.009
7	アセフェート	0.006mg/L以下			<0.00006	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	0.003mg/L以下			<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
10	アミトラズ	0.006mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
13	イソフェンホス	0.001mg/L以下			<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下			<0.003	<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
16	イプフェンカルバゾン	0.002mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/L以下			<0.0009	<0.0009									<0.0009	<0.0009	<0.0009
18	イミノクタジン	0.006mg/L以下			<0.00006	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
19	インダノファン	0.009mg/L以下			<0.00009	<0.00009									<0.00009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンプロックス	0.08mg/L以下			<0.0008	<0.0008									<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/L以下			<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004
25	オリサストロビン	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	0.0006mg/L以下			<0.000006	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/L以下			<0.00008	<0.00008									<0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	0.08mg/L以下			<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	0.0003mg/L以下			<0.000003	<0.000003									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	0.3mg/L以下			<0.003	<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/L以下			<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/L以下			<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/以下			<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	0.001mg/L以下			<0.00001	<0.00001									<0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下			<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/L以下			<0.00008	<0.00008									<0.00008	<0.00008	<0.00008
45	ジクワット	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L以下			<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 (CS_2) mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/L以下			<0.00009	<0.00009									<0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	0.006mg/L以下			<0.00006	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下			<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	シメトリン	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	0.003mg/L以下			<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
55	ダイムロン	0.8mg/L以下			<0.008	<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
56	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ､ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	0.01mg/L以下(ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして)			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
57	チアジニル	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/L以下			<0.0008	<0.0008									<0.0008	<0.0008	<0.0008
60	チオファネートメチル	0.3mg/L以下			<0.003	<0.003									<0.003	<0.003	<0.003

令和5年度　水道水質検査結果報告書(5)
駿豆水道　　　［農薬］

	採水箇所		八幡取水場												平均値	最高値	最小値
61	チオベンカルブ	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	0.002mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロピル	0.006mg/L以下			<0.00006	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
66	トリシクラゾール	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
67	トリフルラリン	0.06mg/L以下			<0.0006	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロパミド	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
69	パラコート	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/L以下			<0.000009	<0.000009									<0.000009	<0.000009	<0.000009
71	ピラクロニル	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/L以下			<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
75	ピリブチカルブ	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ピロキロン	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
77	フィプロニル	0.0005mg/L以下			<0.000005	<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/L以下			<0.00006	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/L以下			<0.00007	<0.00007									<0.00007	<0.00007	<0.00007
83	フェントラザミド	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	0.09mg/以下			<0.0009	<0.0009									<0.0009	<0.0009	<0.0009
91	プロチオホス	0.007mg/L以下			<0.00007	<0.00007									<0.00007	<0.00007	<0.00007
92	プロピコナゾール	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロピザミド	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
95	ブロモブチド	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
96	ベノミル	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
97	ペンシクロン	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/L以下			<0.0009	<0.0009									<0.0009	<0.0009	<0.0009
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/L以下			<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
101	ペンディメタリン	0.3mg/L以下			<0.003	<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
102	ベンフラカルブ	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
104	ベンフレセート	0.07mg/L以下			<0.0007	<0.0007									<0.0007	<0.0007	<0.0007
105	ホスチアゼート	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下			<0.007	<0.007									<0.007	<0.007	<0.007
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
108	メソミル	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
109	メタラキシル	0.2mg/L以下			<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/L以下			<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
111	メトミノストロビン	0.04mg/L以下			<0.0004	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004
112	メトリブジン	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
113	メフェナセット	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
114	メプロニル	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
115	モリネート	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
	総量	1以下			<1	<1									<1	<1	<1

令和5年度　水道水質検査結果報告書(7)　「クリプトスポリジウム及びジアルジア・嫌気性芽胞菌」

駿豆水道

採水箇所　八幡取水場　NO. 1

採水日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/7	3/5
天候	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・曇	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇
気温	17.5	18.3	21.2	27.5	29.0	27.6	23.5	23.9	7.9	6.6	6.4	10.2
水温	15.5	15.5	15.5	15.8	16.1	16.2	16.5	16.3	15.0	14.6	14.3	14.9
クリプトスポリジウム及びジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

採水箇所　中島浄水場浄水池出口　NO. 2

採水日	4/4	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/7	3/5
天候	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・曇	曇・曇	曇・曇	曇・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・曇
気温	17.0	17.6	20.7	28.5	29.7	28.3	23.5	22.3	5.5	4.2	5.1	8.1
水温	15.8	16.0	16.1	16.7	17.2	17.1	16.9	16.5	16.0	15.0	15.8	15.8
クリプトスポリジウム及びジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

・棒南水道

大井川扇状地域の地下水を水源とするため、水質は年間を通して良質で比較的安定している。しかし、取水場所が海岸に近いため、塩水化など地下水の動向を把握し、水源の水質監視に十分注意する必要がある。

○　採水箇所の目安

水　　　源：地下水（深井戸）

取　水　場：取水１号井、取水２号井、取水３号井

取水４号井、取水５号井、取水６号井

浄　水　場：着水井（原水）、浄水池（浄水）

受水地点：竜眼山調整池、地頭方調整池、御前崎市受水槽、その他

榛南水道用水供給事業概要図

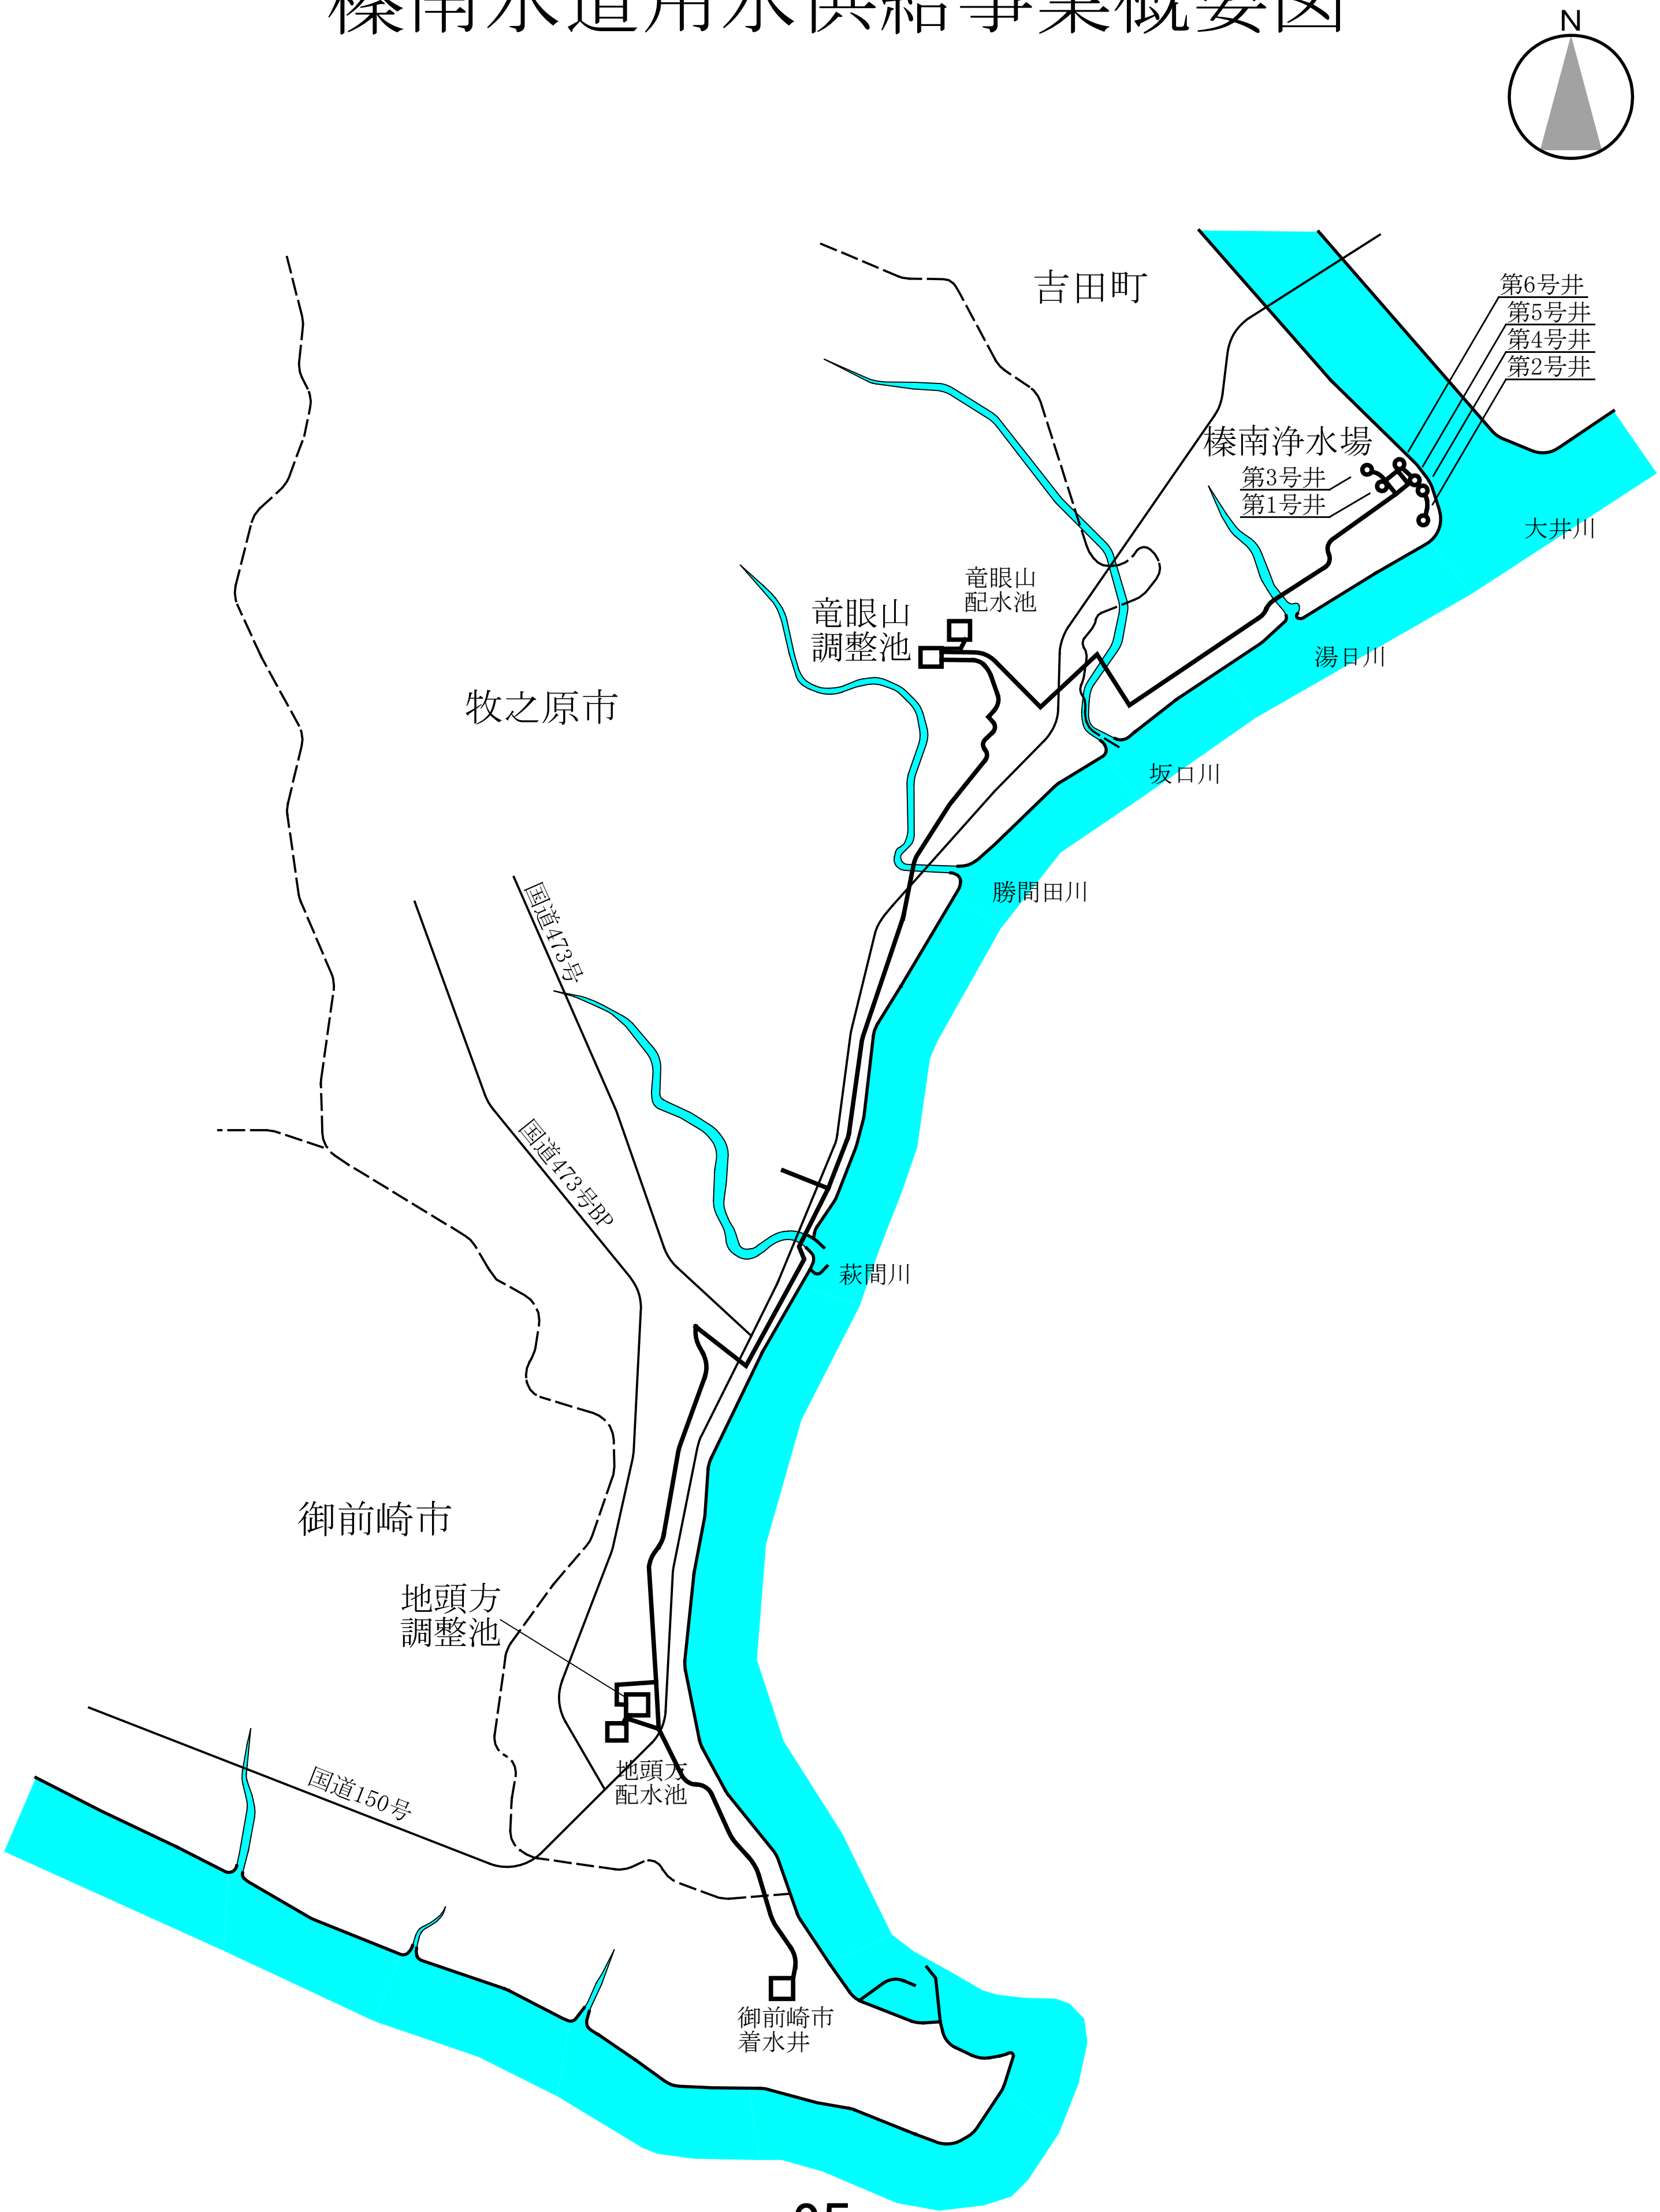

榛南浄水場平面図

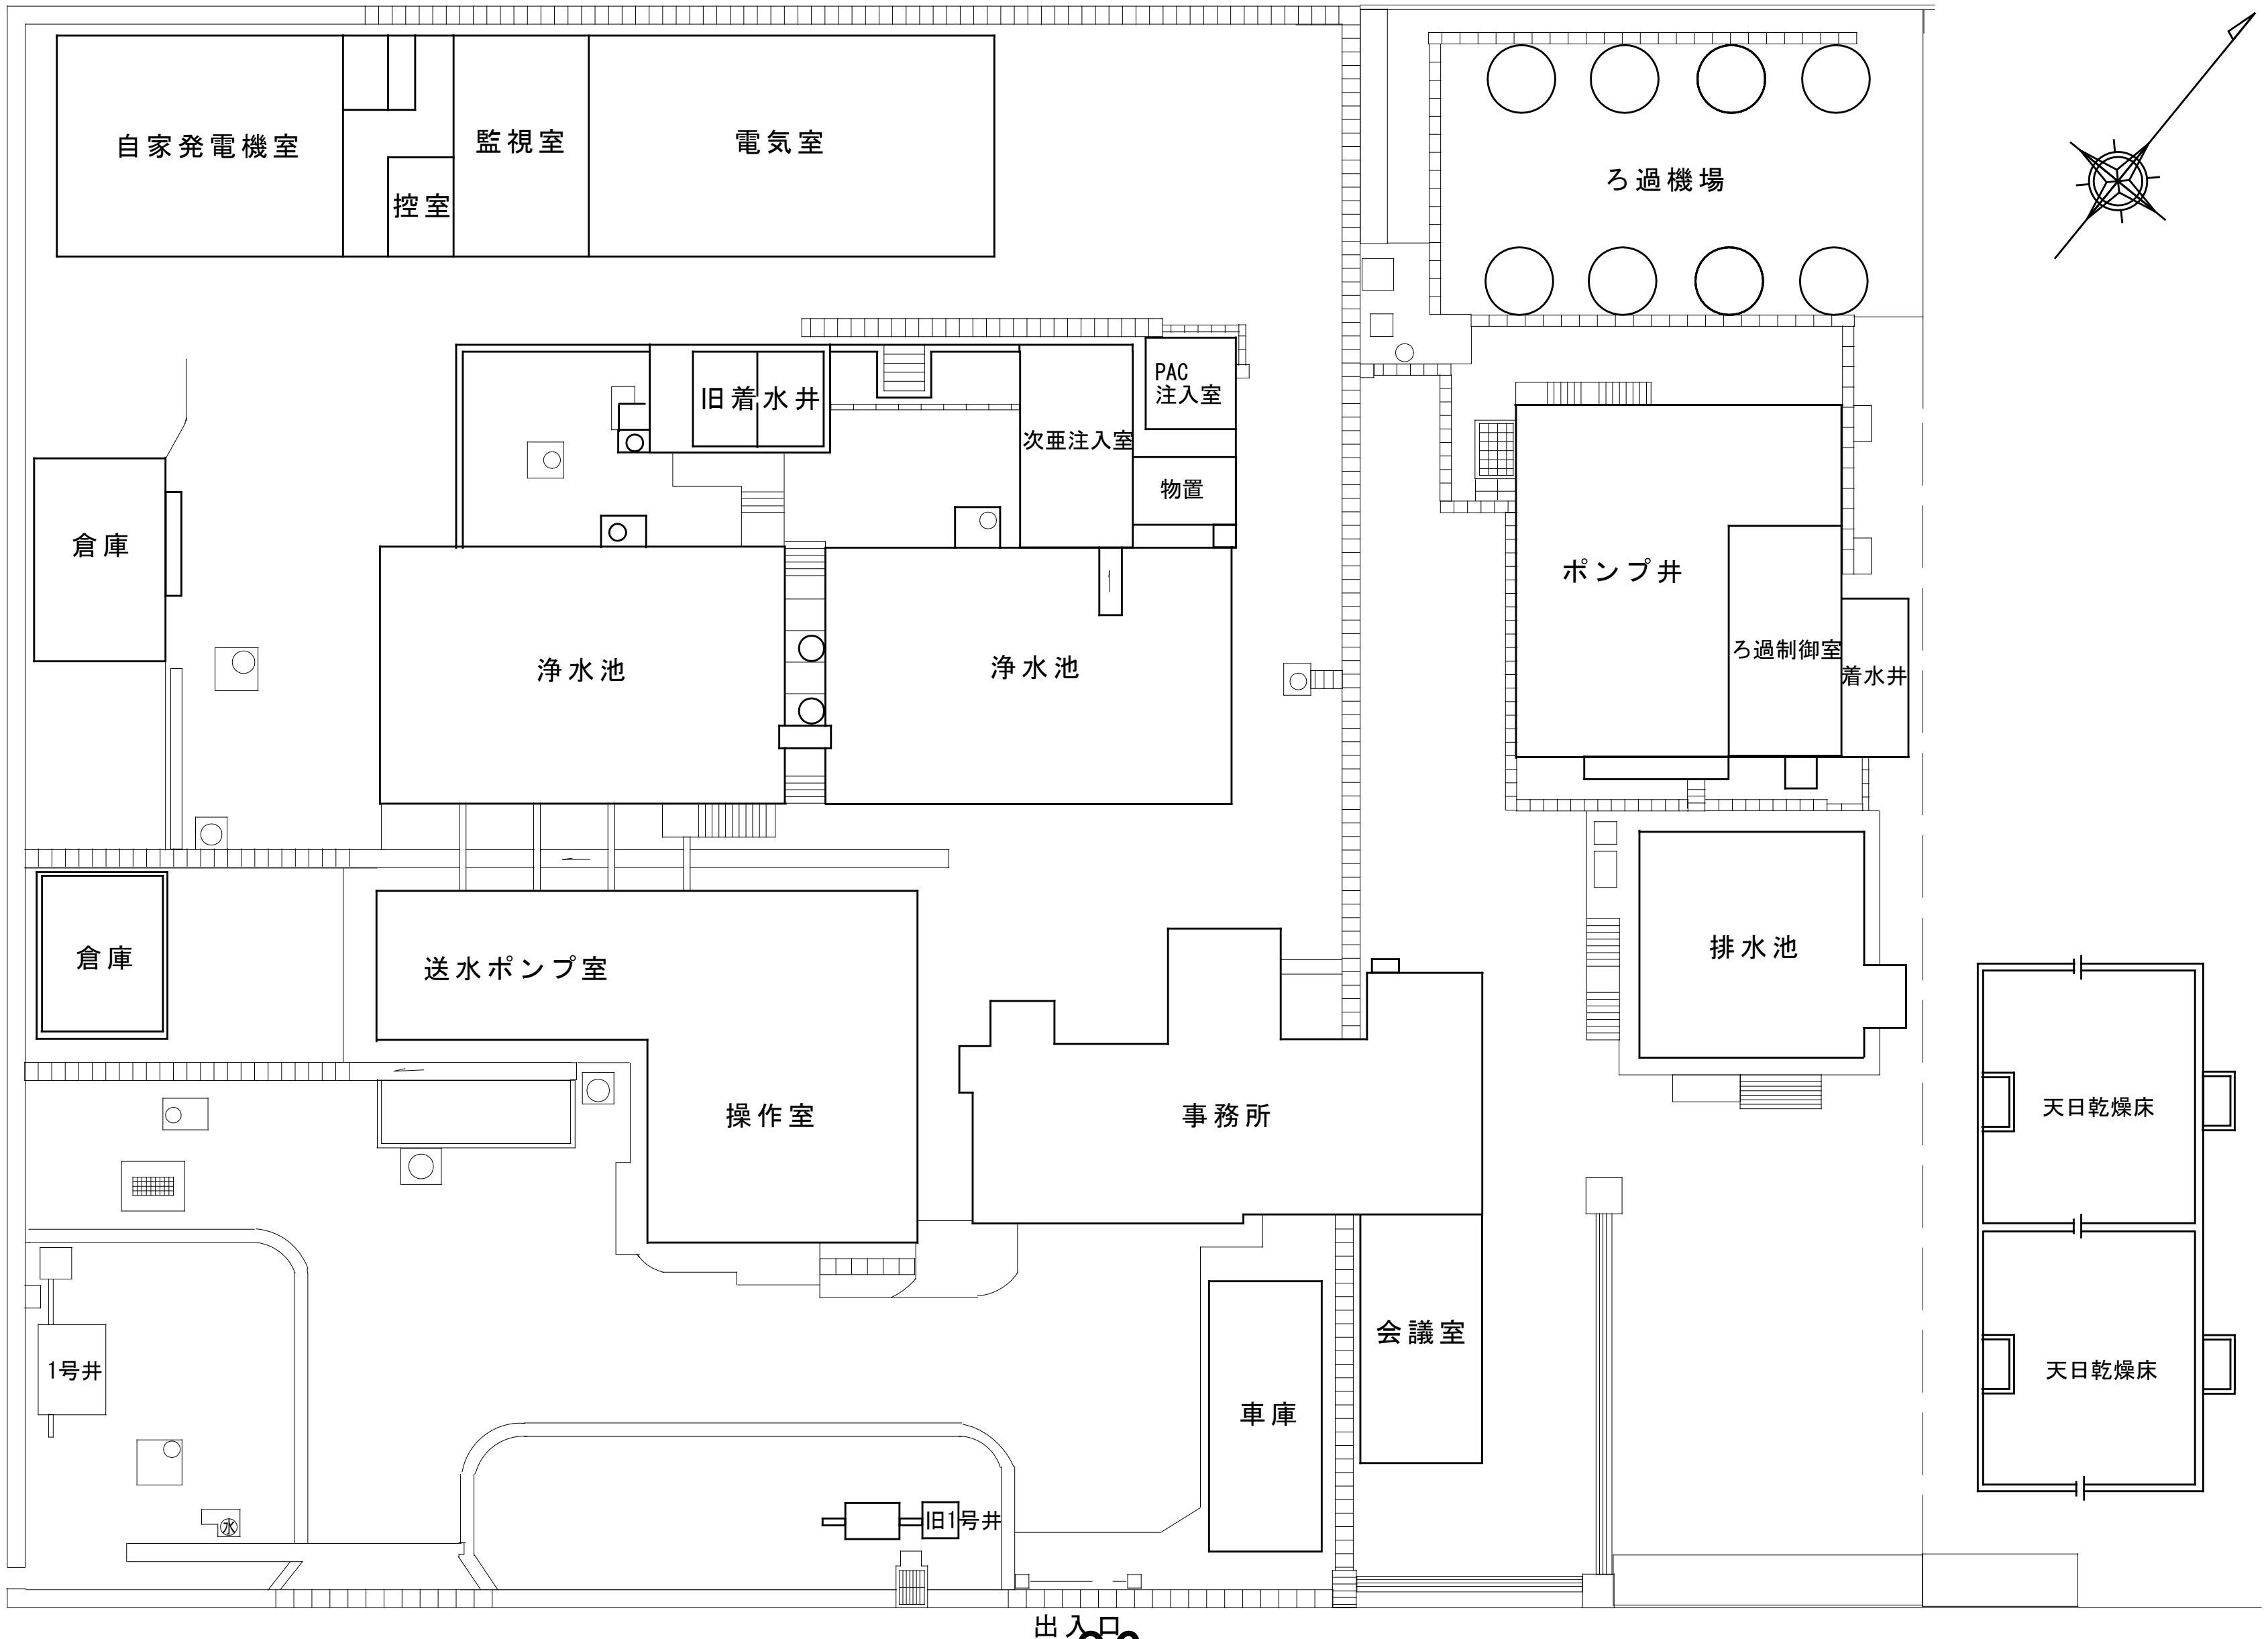

自家発電機室
監視室
電気室
控室
ろ過機場
旧着水井
PAC
注入室
次亜注入室
物置
倉庫
浄水池
浄水池
ポンプ井
ろ過制御室
着水井
倉庫
送水ポンプ室
排水池
操作室
事務所
天日乾燥床
天日乾燥床
会議室
1号井
車庫
旧1号井
出入口

令和5年度 榛南水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

N0.1

場所	榛南浄水場 着水井【原水】															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	17.0	22.0	13.0	15.8	16.0	15.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
5月	19.9	24.0	15.5	16.0	16.2	15.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	
6月	23.5	27.8	19.9	16.1	16.2	15.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	
7月	28.3	31.0	24.0	16.2	16.2	16.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	
8月	29.5	32.0	27.0	16.2	16.3	16.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	
9月	27.5	30.0	24.0	16.1	16.2	16.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	
10月	20.1	28.0	16.0	15.9	16.1	15.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	
11月	15.2	21.5	10.0	15.8	16.0	15.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
12月	9.2	20.0	3.0	15.6	15.8	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	
1月	7.7	14.2	2.3	15.6	15.7	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	
2月	9.8	19.0	5.9	15.6	15.8	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	
3月	11.4	20.0	6.0	15.6	15.9	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	
年間	18.3	32.0	2.3	15.9	16.3	15.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	

N0.2

場所	榛南浄水場 浄水池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.9	16.1	15.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
5月	16.1	16.3	15.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
6月	16.2	16.5	16.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
7月	16.6	16.8	16.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
8月	16.7	16.9	16.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
9月	16.5	16.9	16.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
10月	16.1	16.6	15.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
11月	15.8	16.3	15.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
12月	15.5	15.9	15.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
1月	15.4	15.6	15.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
2月	15.5	15.8	15.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
3月	15.5	15.9	15.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.4	
年間	16.0	16.9	15.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.4	

令和5年度 榛南水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

N0.3

場所	牧之原市　竜眼山調整池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.3	16.5	16.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
5月	16.9	17.4	16.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
6月	17.4	17.6	17.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
7月	18.1	18.5	17.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
8月	18.6	18.8	18.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
9月	18.5	19.0	18.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
10月	17.2	18.0	16.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
11月	16.3	16.8	16.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
12月	15.8	16.1	15.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
1月	15.5	15.6	15.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
2月	15.6	15.9	15.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
3月	15.7	16.0	15.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.3	0.4	0.4	0.4	
年間	16.8	19.0	15.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	

N0.4

場所	牧之原市　地頭方調整池【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.8	17.2	16.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.4	
5月	17.7	18.5	17.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
6月	18.9	19.2	18.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.4	
7月	20.0	20.6	19.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.4	
8月	20.9	21.0	20.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.4	
9月	20.5	20.9	20.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
10月	19.0	20.0	18.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.4	
11月	17.4	18.2	17.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.3	
12月	16.6	17.0	16.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
1月	15.8	16.0	15.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
2月	15.8	16.2	15.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
3月	15.9	16.1	15.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
年間	17.9	21.0	15.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	

令和5年度 榛南水道用水供給事業 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

N0.5

場所	御前崎配水池受水点【浄水】															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	17.3	18.1	16.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
5月	18.8	19.8	17.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
6月	20.1	21.3	19.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
7月	22.2	23.2	21.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
8月	23.4	23.9	22.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
9月	22.9	23.8	21.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
10月	20.3	22.3	18.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
11月	18.0	19.5	16.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
12月	15.9	16.9	14.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
1月	14.7	15.3	14.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.4	
2月	14.9	15.9	14.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
3月	14.9	15.9	14.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.4	
年間	18.6	23.9	14.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
榛南水道

［基準(健康･性状)］

	採水箇所		取水1号井														
	採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
	採水時刻		9:53	9:49	10:07	11:28	10:00	10:45	10:03	10:13	10:00	10:03	10:08	9:46			
	天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
	気温	℃	20.2	21.0	25.2	32.9	31.5	29.0	22.0	16.8	15.2	6.9	12.8	11.3	20.4	32.9	6.9
	水温	℃	15.8	15.8	15.9	16.0	16.0	16.0	15.9	15.6	15.7	15.1	15.3	15.2	15.7	16.0	15.1
	残留塩素		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	–	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	–	–	–
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	–	–	–	<0.0003	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	–	–	–	<0.00005	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	–	–	–	0.06	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	–	–	–	<0.0002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1・4−ジオキサン	0.05mg/l以下	–	–	–	<0.005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス−1・2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.03	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.8	7.3	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0	6.7	6.6	6.9	7.3	6.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.4	3.2	3.4	3.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	–	–	–	62	–	–	–	–	–	–	–	–	62.0	62	62
40	蒸発残留物	500mg/l以下	94	100	100	110	98	98	110	98	100	99	93	94	100	110	93
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	–	–	–	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	–	–	–	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	–	–	–	<0.0005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2
48	味	異常でないこと	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
榛南水道

［基準(健康・性状)］

	採水箇所		取水2号井														
	採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
	採水時刻		9:38	9:34	9:50	10:17	9:44	9:37	9:45	9:44	9:45	9:46	9:53	9:35			
	天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
	気温	℃	22.0	21.8	27.0	31.1	30.5	28.6	22.8	15.0	15.9	6.5	12.0	11.9	20.4	31.1	6.5
	水温	℃	16.0	16.0	16.0	16.1	16.1	16.1	16.0	15.7	15.9	15.4	15.8	15.7	15.9	16.1	15.4
	残留塩素		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	−	7	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	0.2	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−	0.09	0.09	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	0.04	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	19	19	19	19	19	20	19	19	19	19	19	18	19.0	20.0	18.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	15	14	14	14	14	17	15	15	15	15	15	15	14.8	17.0	14.0
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	55	−	−	−	−	−	−	−	−	55.0	55.0	55.0
40	蒸発残留物	500mg/l以下	120	99	110	130	100	110	120	99	120	110	120	130	114	130	99
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2
48	味	異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
榛南水道

［基準(健康・性状)］

	採水箇所		取水3号井														
	採水日		R5.4.26	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
	採水時刻		9:05	9:10	9:10	10:42	9:14	9:22	9:24	9:12	10:46	9:17	9:18	10:35			
	天候	前日・当日	晴・雨	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
	気温	℃	22.2	23.0	28.0	31.5	31.3	31.6	23.0	17.2	17.0	6.9	12.2	15.7	21.6	31.6	6.9
	水温	℃	15.9	15.8	16.0	15.9	16.0	16.0	15.8	15.5	15.6	15.3	15.5	15.5	15.7	16.0	15.3
	残留塩素		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	–	–	–
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	–	–	–	<0.0003	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	–	–	–	<0.00005	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	–	–	–	0.06	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	–	–	–	<0.0002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	–	–	–	<0.005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.2	7.4	7.3	7.1	7.1	7.4	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.0	7.2	7.4	7.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.2	3.1	3.3	3.3	3.7	3.2	3.5	3.3	3.2	3.1	3.2	3.3	3.7	3.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	–	–	–	61	–	–	–	–	–	–	–	–	61	61.0	61
40	蒸発残留物	500mg/l以下	93	110	110	100	100	97	110	94	110	95	97	100	101	110	93
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	–	–	–	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	–	–	–	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	–	–	–	<0.0005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2
48	味	異常でないこと	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
榛南水道
［基準(健康・性状)］

	採水箇所		取水4号井														
	採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
	採水時刻		9:26	9:22	9:33	9:55	9:29	9:49	10:52	9:28	9:30	9:30	9:38	9:22			
	天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
	気温	℃	22.2	20.5	26.2	31.8	30.0	29.4	26.0	17.0	15.9	11.3	15.1	11.5	21.4	31.8	11.3
	水温	℃	15.9	16.0	16.2	16.3	16.3	16.1	16.2	15.7	15.8	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3	15.2
	残留塩素		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	–	–	–
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	–	–	–	<0.0003	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	–	–	–	<0.00005	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	–	–	–	0.06	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	–	–	–	<0.0002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	–	–	–	<0.005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.9	7.0	6.7	6.9	6.8	7.1	7.5	6.7	6.8	6.9	6.7	6.7	6.9	7.5	6.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	3.0	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	–	–	–	61	–	–	–	–	–	–	–	–	61.0	61.0	61
40	蒸発残留物	500mg/l以下	100	100	100	110	110	100	110	100	110	110	110	110	106	110	100
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	–	–	–	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	–	–	–	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	–	–	–	<0.0005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2
48	味	異常でないこと	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
榛南水道

［基準(健康・性状)］

	採水箇所		取水5号井													
	採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
	採水時刻		10:42	11:10	10:20	11:44	11:20	10:01	11:06	10:00	9:15	11:05	11:27	10:53			
	天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
	気温	℃	25.3	27.8	29.0	34.3	30.5	32.2	27.2	18.0	15.8	12.2	15.8	19.0	23.9	34.3	12.2
	水温	℃	15.9	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.8	15.6	15.0	15.6	15.8	15.8	16.0	15.0
	残留塩素		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	–	–	–
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	–	–	–	<0.0003	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	–	–	–	<0.00005	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	–	–	–	0.06	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.08	<0.08	0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	–	–	–	<0.0002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	–	–	–	<0.005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.0	7.4	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.0	6.9	7.2	7.4	6.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.5	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3	3.5	3.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	–	–	–	61	–	–	–	–	–	–	–	–	61.0	61.0	61.0
40	蒸発残留物	500mg/l以下	100	110	110	100	100	100	120	100	100	110	110	110	106	120	100
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	–	–	–	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	–	–	–	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	フェノール類	0.005mg/l以下	–	–	–	<0.0005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
榛南水道
［基準(健康・性状)］

	採水箇所		取水6号井														
	採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
	採水時刻		10:31	10:57	9:19	9:37	11:07	10:55	9:12	10:25	10:58	10:50	11:15	9:08			
	天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
	気温	℃	21.6	21.6	26.5	30.4	31.1	29.5	24.0	16.6	16.2	8.0	14.1	10.5	20.8	31.1	8.0
	水温	℃	15.5	15.7	16.0	16.0	16.0	16.0	15.8	15.6	15.5	15.0	15.4	15.4	15.7	16.0	15.0
	残留塩素		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	–	–	–
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	–	–	–	<0.0003	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	–	–	–	<0.00005	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	–	–	–	0.06	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	–	–	–	<0.0002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	–	–	–	<0.005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	–	–	–	<0.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	–	–	–	<0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.0	7.3	7.5	7.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.2	3.4	3.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	–	–	–	61	–	–	–	–	–	–	–	–	61.0	61.0	61.0
40	蒸発残留物	500mg/l以下	110	110	94	98	95	100	93	95	100	100	100	120	101	120	93
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	–	–	–	<0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	–	–	–	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	–	–	–	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	フェノール類	0.005mg/l以下	–	–	–	<0.0005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.3	7.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3
48	味	異常でないこと	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
なし	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
榛南水道

［基準(健康・性状)］

	採水箇所		榛南浄水場 着水井														
	採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
	採水時刻		10:05	10:07	14:20	9:15	10:21	10:15	10:20	10:42	10:18	10:20	10:23	10:05			
	天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
	気温	℃	18.6	20.1	22.2	23.2	23.8	22.9	21.0	17.0	17.0	17.2	19.9	20.0	20.2	23.8	17.0
	水温	℃	16.0	16.0	16.3	16.2	16.2	16.1	16.0	15.8	15.8	15.4	15.7	15.7	15.9	16.3	15.4
	残留塩素		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	－	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	<0.004	－	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	0.3	－	0.3	－	－	－	0.4	－	－	0.3	－	0.3	0.4	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	0.06	－	0.06	－	－	－	0.06	－	－	0.05	－	0.06	0.06	0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	<0.1	－	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	<0.004	－	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	<0.01	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.02	0.04	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.9	9.3	9.6	8.6	8.9	7.3	9.2	8.9	8.8	9.2	8.8	8.5	8.8	9.6	7.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.7	4.7	5.3	4.5	4.8	3.4	5.0	5.2	4.9	4.8	4.7	4.6	4.7	5.3	3.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	59	－	60	－	－	－	61	－	－	61	－	60	61	59
40	蒸発残留物	500mg/l以下	110	110	89	100	99	94	96	95	120	99	94	120	102	120	89
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3
48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
榛南水道

［基準(健康・性状)］

採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
採水時刻		10:15	10:30	14:38	11:05	10:45	10:27	10:35	11:10	10:35	10:35	10:50	10:20			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
気温	℃	18.6	20.1	22.2	23.8	23.8	22.9	21.0	17.0	17.0	18.8	19.9	20.0	20.4	23.8	17.0
水温	℃	16.0	16.0	16.5	16.9	17.0	16.6	16.2	15.9	15.8	15.2	15.5	15.5	16.1	17.0	15.2
残留塩素		0.38	0.38	0.42	0.38	0.36	0.40	0.36	0.36	0.36	0.38	0.36	0.36	0.38	0.42	0.36
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	0.3	−	−	0.3	−	−	0.3	−	−	0.3	−	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	0.06	−	−	0.07	−	−	0.06	−	−	0.05	−	0.06	0.07	0.05
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	−	<0.1	−	−	<0.1	−	−	<0.1	−	−	<0.1	−	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス−1・2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.0004	<0.0004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	−	<0.006	−	−	<0.006	−	−	<0.006	−	−	<0.006	−	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	<0.009	−	−	<0.009	−	−	<0.009	−	−	<0.009	−	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.0	9.3	9.2	8.8	9.1	7.5	9.0	8.7	9.1	9.3	8.8	9.1	8.9	9.3	7.5
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	4.8	4.7	4.8	4.6	4.9	3.5	5.0	4.8	5.0	4.9	5.0	5.2	4.8	5.2	3.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	59	−	−	60	−	−	61	−	−	61	−	60	61	59
40 蒸発残留物	500mg/l以下	120	100	95	97	110	98	96	110	110	94	100	110	103	120	94
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
榛南水道

［基準(健康・性状)］

	採水箇所		牧之原市　竜眼山調整池														
	採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
	採水時刻		11:21	11:57	10:58	12:25	12:14	11:45	11:52	12:10	11:55	11:45	12:43	11:33			
	天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
	気温	℃	20.9	21.4	26.0	31.0	30.8	26.9	22.9	17.7	16.1	11.1	13.1	12.2	20.8	31.0	11.1
	水温	℃	16.2	16.8	17.2	18.0	18.5	18.0	17.3	16.2	15.9	15.0	15.9	15.2	16.7	18.5	15.0
	残留塩素		0.38	0.34	0.36	0.38	0.36	0.32	0.36	0.36	0.34	0.38	0.34	0.36	0.36	0.38	0.32
	項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	0.3	−	−	0.3	−	−	0.3	−	−	0.3	−	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	0.07	−	−	0.07	−	−	0.06	−	−	0.05	−	0.0625	0.07	0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	−	<0.1	−	−	<0.1	−	−	<0.1	−	−	<0.1	−	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1・4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス−1・2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.0004	<0.0004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	−	<0.006	−	−	<0.006	−	−	<0.006	−	−	<0.006	−	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	<0.009	−	−	<0.009	−	−	<0.009	−	−	<0.009	−	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.2	9.5	9.3	9.3	9.3	7.4	9.3	9.3	8.9	9.4	9.4	8.9	9.1	9.5	7.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	5.1	4.9	5.0	5.0	3.7	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	5.0	4.9	5.1	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	59	−	−	60	−	−	61	−	−	61	−	60	61	59
40	蒸発残留物	500mg/l以下	95	110	100	96	110	100	97	100	110	97	98	100	101	110	95
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
榛南水道

［基準(健康・性状)］

採水箇所		牧之原市　地頭方調整池														
採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
採水時刻		13:22	13:50	11:37	14:05	12:57	9:07	12:33	14:15	12:32	13:35	13:25	12:15			
天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
気温	℃	20.8	21.5	24.5	29.8	28.0	27.0	23.3	17.0	16.9	9.2	13.2	11.2	20.2	29.8	9.2
水温	℃	17.3	18.5	19.0	20.9	21.2	22.1	19.5	17.9	17.0	15.4	15.9	15.7	18.4	22.1	15.4
残留塩素		0.36	0.36	0.36	0.40	0.36	0.34	0.34	0.32	0.34	0.36	0.34	0.34	0.35	0.40	0.32
項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	0.3	−	−	0.3	−	−	0.3	−	−	0.3	−	0.3	0.3	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	0.07	−	−	0.07	−	−	0.06	−	−	0.06	−	0.07	0.07	0.06
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	−	<0.1	−	−	<0.1	−	−	<0.1	−	−	<0.1	−	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス−1・2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.0004	<0.0004
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	−	<0.006	−	−	<0.006	−	−	<0.006	−	−	<0.006	−	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/l以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	<0.009	−	−	<0.009	−	−	<0.009	−	−	<0.009	−	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.5	9.5	9.3	9.3	9.4	7.6	9.4	9.3	9.2	9.7	9.2	9.3	9.2	9.7	7.6
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	5.1	5.0	5.0	5.1	3.7	5.1	5.4	5.0	5.3	5.2	5.3	5.0	5.4	3.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	60	−	−	60	−	−	61	−	−	61	−	61	61	60
40 蒸発残留物	500mg/l以下	110	110	100	100	110	110	110	100	110	98	92	120	106	120	92
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	<0.000001	−	−	<0.000001	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/l以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
榛南水道

［基準(健康・性状)］

	採水箇所		御前崎配水池受水点														
	採水日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11			
	採水時刻		13:48	14:20	12:00	14:33	13:30	14:03	13:00	14:40	12:55	13:12	14:00	12:45			
	天候	前日・当日	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴			
	気温	℃	23.0	27.0	26.9	31.0	33.3	31.5	27.9	16.5	18.2	8.8	14.0	12.2	22.5	33.3	8.8
	水温	℃	17.1	18.8	19.5	22.0	23.8	23.1	20.3	18.0	16.2	14.2	14.5	14.1	18.5	23.8	14.1
	残留塩素		0.38	0.34	0.36	0.32	0.34	0.34	0.34	0.32	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.38	0.32
	項目	基準値													平均値	最高値	最小値
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3	0.4	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.10	-	-	0.07	-	-	0.06	-	-	0.06	-	0.07	0.1	0.06
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.0004	<0.0004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.3	9.4	9.5	9.4	9.3	7.6	9.4	9.3	9.2	9.5	9.2	9.2	9.2	9.5	7.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	5.3	5.0	4.9	5.1	3.4	5.0	5.1	5.1	5.3	5.2	5.3	5.0	5.3	3.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	60	-	-	60	-	-	61	-	-	61	-	61	61	60
40	蒸発残留物	500mg/l以下	100	110	110	92	110	120	100	95	110	110	100	98	105	120	92
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
榛南水道
[水質管理目標設定]

	採水箇所		榛南浄水場 着水井														
	採水日			R5.5.16	R4.6.21	R4.7.19	R5.8.8			R5.11.14			R6.2.13				
	採水時刻			10:07	9:59	10:07	10:21			10:42			10:23				
	天候	前日・当日		雨・晴	曇・曇	晴・雨	雨・晴			晴・晴			晴・晴				
	気温	℃		20.1	22.1	21.0	23.8			17.0			19.9		20.7	23.8	17.0
	水温	℃		16.0	16.0	16.3	16.2			15.8			15.7		16.0	16.3	15.7
	項目	目標値													平均値	最高値	最小値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下		-			-			-			-		-	-	-
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下		-			-			-			-		-	-	-
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)		-			-			-			-		-	-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)		-			-			-			-		-	-	-
15	農薬類	1以下		-	0	0	-			-			-		0	0	0
16	残留塩素	1mg/l以下		-			-			-			-		-	-	-
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下		59			60			61			61		60	61	59
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
19	遊離炭酸	20mg/l以下		5.0			5.0			6.0			5.0		5.3	6.0	5.0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3		0.3	1.2	<0.3
23	臭気強度(TON)	3以下		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		100			99			95			94		97	100	94
25	濁度	1度以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度		7.3			7.3			7.4			7.4		7.4	7.4	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.3			-1.4			-1.3			-1.2		-1.3	-1.2	-1.4
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)		33			38			68			33		43	68	33
29	1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
31	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下(暫定)		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
榛南水道

[水質管理目標設定]

	採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
	採水日			R5.5.16	R4.6.21	R4.7.19	R5.8.8			R5.11.14			R6.2.13				
	採水時刻			10:30	10:14	10:20	10:45			11:10			10:50				
	天候	前日・当日		雨・晴	曇・曇	晴・雨	雨・晴			晴・晴			晴・晴				
	気温	℃		20.1	22.1	21.0	23.8			17.0			19.9		20.7	23.8	17.0
	水温	℃		16.0	16.2	16.5	17.0			15.9			15.5		16.2	17.0	15.5
	項目	目標値													平均値	最高値	最小値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
15	農薬類	1以下		–	0	0	–			–			–		0	0	0
16	残留塩素	1mg/l以下		0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下		59			60			61			61		60	61	59
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19	遊離炭酸	20mg/l以下		5.0			6.0			6.0			5.0		5.5	6.0	5.0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3		<0.3	0.8	<0.3
23	臭気強度(TON)	3以下		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		110			110			110			100		108	110	100
25	濁度	1度以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度		7.3			7.3			7.4			7.4		7.4	7.4	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.4			-1.4			-1.3			-1.2		-1.3	-1.2	-1.4
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)		8			0			5			10		2	5	0
29	1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	0.01	<0.01
31	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下(暫定)		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
榛南水道

［水質管理目標設定］

採水箇所		御前崎配水池受水点														
採水日						R5.8.8						R6.2.13				
採水時刻						13:30						14:00				
天候	前日・当日					雨・晴						晴・晴				
気温	℃					33.3						14.0		23.7	33.3	14.0
水温	℃					23.8						14.5		19.2	23.8	14.5
項目	目標値													平均値	最高値	最小値
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
8 トルエン	0.4mg/l以下					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/l以下					<0.008						<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					<0.06						<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					<0.06						<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
15 農薬類	1以下					-						-		-	-	-
16 残留塩素	1mg/l以下					0.3						0.3		0.3	0.3	0.3
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					60						61		61	61	60
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/l以下					5.0						3.0		4.0	5.0	4.0
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					<0.03						<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
21 メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
22 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下					<0.3						<0.3		<0.3	0.5	<0.3
23 臭気強度(TON)	3以下					<1						<1		<1	<1	<1
24 蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					110						100		105	110	100
25 濁度	1度以下					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度					7.4						7.5		7.5	7.5	7.4
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					-1.2						-1.2		-1.2	-1.2	-1.2
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)					1						1		1	1	1
29 1・1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
31 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下(暫定)					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
備考																

［農薬］

	採水箇所		榛南浄水場　着水井														
	採水日				R5.6.13	R5.7.11											
	採水時刻				14:20	9:15											
	天候	前日・当日			雨・晴	晴・晴											
	気温	℃			22.2	23.2									22.7	23.2	22.2
	水温	℃			16.3	16.2									16.3	16.3	16.2
	項目	水質目標													平均値	最高値	最小値
1	1,3−ジクロロプロペン(D−D)	0.05mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0001	<0.0001	<0.0002
2	2,2−DPA(ダラポン)	0.08mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/L以下			<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/L以下			<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イプフェンカルバゾン	0.002mg/L以下			<0.00001	<0.00001									<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンプロックス	0.08mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/L以下			<0.0006	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/L以下			<0.000006	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/L以下			<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/L以下			<0.000003	<0.000003									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/L以下			<0.000006	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L以下			<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(CS_2)mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/L以下			<0.00006	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

	採水箇所		榛南浄水場 着水井														
52	ジメトエート	0.05mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
53	シメトリン	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及び ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	0.01mg/L以下 (ﾒﾁﾙｲｿﾁｱｼｱﾈｰﾄとして)			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1mg/L以下			<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナプロパミド	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	パラコート	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/L以下			<0.000005	<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/L以下			<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/L以下			<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロピコナゾール	0.05mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロピザミド	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	ブロモブチド	0.1mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ペンシクロン	0.1mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/L下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフラカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレセート	0.07mg/L以下			<0.0006	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)
榛南水道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［農薬］

	採水箇所		榛南浄水場　着水井														
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
109	メタラキシル	0.2mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセット	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
	総和	検出値と目標値の比の和として、1以下			0	0									0	0	0

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)
榛南水道

［農薬］

	採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
	採水日				R5.6.13	R5.7.11											
	採水時刻				14:20	11:05											
	天候	前日・当日			雨・晴	晴・晴											
	気温	℃			22.1	23.8									23.0	23.8	22.1
	水温	℃			16.3	16.9									16.6	16.9	16.3
	項目	水質目標													平均値	最高値	最小値
1	1,3−ジクロロプロペン(D−D)	0.05mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0001	<0.0001	<0.0002
2	2,2−DPA(ダラポン)	0.08mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/L以下			<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/L以下			<0.00003	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
16	イプフェンカルバゾン	0.002mg/L以下			<0.00001	<0.00001									<0.00001	<0.00001	<0.00001
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンプロックス	0.08mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/L以下			<0.0006	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/L以下			<0.000006	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/L以下			<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/L以下			<0.000003	<0.000003									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/L以下			<0.000006	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L以下			<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(CS_2)mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/L以下			<0.00006	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

	採水箇所		榛南浄水場 浄水池														
52	ジメトエート	0.05mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
53	シメトリン	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート	0.01mg/L以下 (メチルイソチアシアネートとして)			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/L以下			<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1mg/L以下			<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナプロパミド	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	パラコート	0.005mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/L以下			<0.000005	<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/L以下			<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/L以下			<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/L以下			<0.00004	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロピコナゾール	0.05mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロピザミド	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	ブロモブチド	0.1mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ペンシクロン	0.1mg/L以下			<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/L以下			<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/L下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフラカルブ	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレセート	0.07mg/L以下			<0.0006	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

	採水箇所		榛南浄水場　浄水池														
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
109	メタラキシル	0.2mg/L以下			<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/L以下			<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセット	0.02mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/L以下			<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
	総和	検出値と目標値の比の和として、1以下			0	0									0	0	0

令和5年度 水道水質検査結果報告書(7)
榛南水道
採水箇所　　　　　榛南浄水場　着水井

[クリプトスポリジウム・ジアルジア]

NO.1

採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11
天候	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温	18.6	20.1	22.2	23.2	23.8	22.9	21.0	17.0	17.0	17.2	19.9	20.0
水温	16.0	16.0	16.3	16.2	16.2	16.1	16.0	15.8	15.8	15.4	15.7	15.7
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

採水箇所　　　　　榛南浄水場　浄水池

NO.2

採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11
天候	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温	18.6	20.1	22.2	23.8	23.8	22.9	21.0	17.0	17.0	18.8	19.9	20.0
水温	16.0	16.0	16.5	16.9	17.0	16.6	16.2	15.9	15.8	15.2	15.5	15.5
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

令和5年度 水道水質検査結果報告書(7)
榛南水道 ［嫌気性芽胞菌］
取水1号井 NO.1

採　水　日													
採　水　日		R5.4.11			R5.7.11			R5.10.10			R6.1.16		
天　候		晴･晴			晴･晴			雨･晴			晴･晴		
気　温	℃	20.2			32.9			22.0			6.9		
水　温	℃	15.8			16.0			15.9			15.1		
検　査　結　果	CFU/100ml	0			0			0			0		

取水2号井 NO.2

採　水　日		R5.4.11			R5.7.11			R5.10.10			R6.1.16		
天　候		晴･晴			晴･晴			雨･晴			晴･晴		
気　温	℃	22.0			31.1			22.8			6.5		
水　温	℃	16.0			16.1			16.0			15.4		
検　査　結　果	CFU/100ml	0			0			0			0		

取水3号井 NO.3

採　水　日		R5.4.26			R5.7.11			R5.10.10			R6.1.16		
天　候		晴･雨			晴･晴			雨･晴			晴･晴		
気　温	℃	14.9			31.5			23.0			6.9		
水　温	℃	15.5			15.9			15.8			15.3		
検　査　結　果	CFU/100ml	0			0			0			0		

取水4号井 NO.4

採　水　日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11
天　候		晴･晴	雨･晴	雨･晴	晴･晴	雨･晴	晴･晴	雨･晴	晴･晴	曇･雨	晴･晴	晴･晴	晴･晴
気　温	℃	22.2	20.5	26.2	31.8	30.0	29.4	26.0	17.0	15.9	11.3	15.1	11.5
水　温	℃	15.9	16.0	16.2	16.3	16.3	16.1	16.2	15.7	15.8	15.2	15.6	15.6
検　査　結　果	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

取水5号井 NO.5

採　水　日		R5.4.11			R5.7.11			R5.10.10			R6.1.16		
天　候		晴･晴			晴･晴			雨･晴			晴･晴		
気　温	℃	25.3			34.3			27.2			12.2		
水　温	℃	15.9			16.0			16.0			15.5		
検　査　結　果	CFU/100ml	0			0			0			0		

取水6号井 NO.6

採　水　日		R5.4.11			R5.7.11			R5.10.10			R6.1.16		
天　候		晴･晴			晴･晴			雨･晴			晴･晴		
気　温	℃	21.6			30.4			24.0			8.0		
水　温	℃	15.5			16.0			15.8			15.0		
検　査　結　果	CFU/100ml	0			0			0			0		

着水井

NO.1

採　水　日		R5.4.11	R5.5.16	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.11
天　候		晴•晴	雨•晴	雨•晴	晴•晴	雨•晴	晴•晴	雨•晴	晴•晴	曇•雨	晴•晴	晴•晴	晴•晴
気　温	℃	18.6	20.1	22.2	23.2	23.8	22.9	21.0	17.0	17.0	17.2	19.9	20.0
水　温	℃	16.0	16.0	16.3	16.2	16.2	16.1	16.0	15.8	15.8	15.4	15.7	15.7
検　査　結　果	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

・**遠州広域水道**

［ 寺谷浄水場 ］

一級河川天竜川を水源とし、船明ダムからの導水を寺谷取水場から取水する天竜川系浄水場と二級河川太田川を水源とし、円田取水場から取水する太田川系浄水場があり、それぞれで浄水処理後、混合し中遠地域に給水している。また、都田浄水場の浄水池へも送水しており、都田浄水場の水と混合して西遠地域へも給水している。

天竜川は、諏訪湖を水源とし、長野県と静岡県にまたがる流域面積の大きい一級河川である。したがって流入支川も数多く、常に河川汚染の危険性が存在する。船明ダムの上流で天竜川と気田川が合流するが、両川の水質が大きく異なることや、ダム湖水の富栄養化により夏季の渇水期には藻類が多量に発生して導水路スクリーンを閉塞するなど、さまざまな影響が生じている。また台風を含む多量の降雨時における高濁度化の問題もある。加えて、船明ダムの湖面利用も活発に実施されているので、水質監視と浄水処理への十分な注意が必要である。

太田川は、周智郡森町の大日山に源を発し、太田川ダムを経由し、支川の三倉川等と合流後、円田取水場に至る。年間を通して濁りは少ないが多量の降雨時は濁度が上昇し、また、生活圏が近く、河川汚染の危険性が存在するため原水水質の監視を常に実施している。今後太田川ダム湖水の富栄養化の影響にも十分に注意する必要がある。

採水地点

原　　水	天竜川系：船明ダム、寺谷取水場 太田川系：円田取水場
浄 水 場	天竜川系：着水井、ろ過池入口、浄水池出口 太田川系：着水井、沈殿池、浄水池出口
給水地点 配水池、 ﾒｰﾀｰ室等	磐田市西平松、磐田市中島、磐田市豊浜、 森町北部配水池、磐田市敷地、磐田市高区、 寺谷系都田浄水池入口、浜松市天竜区二俣町皆原 ほか

遠州水道用水供給事業概要図

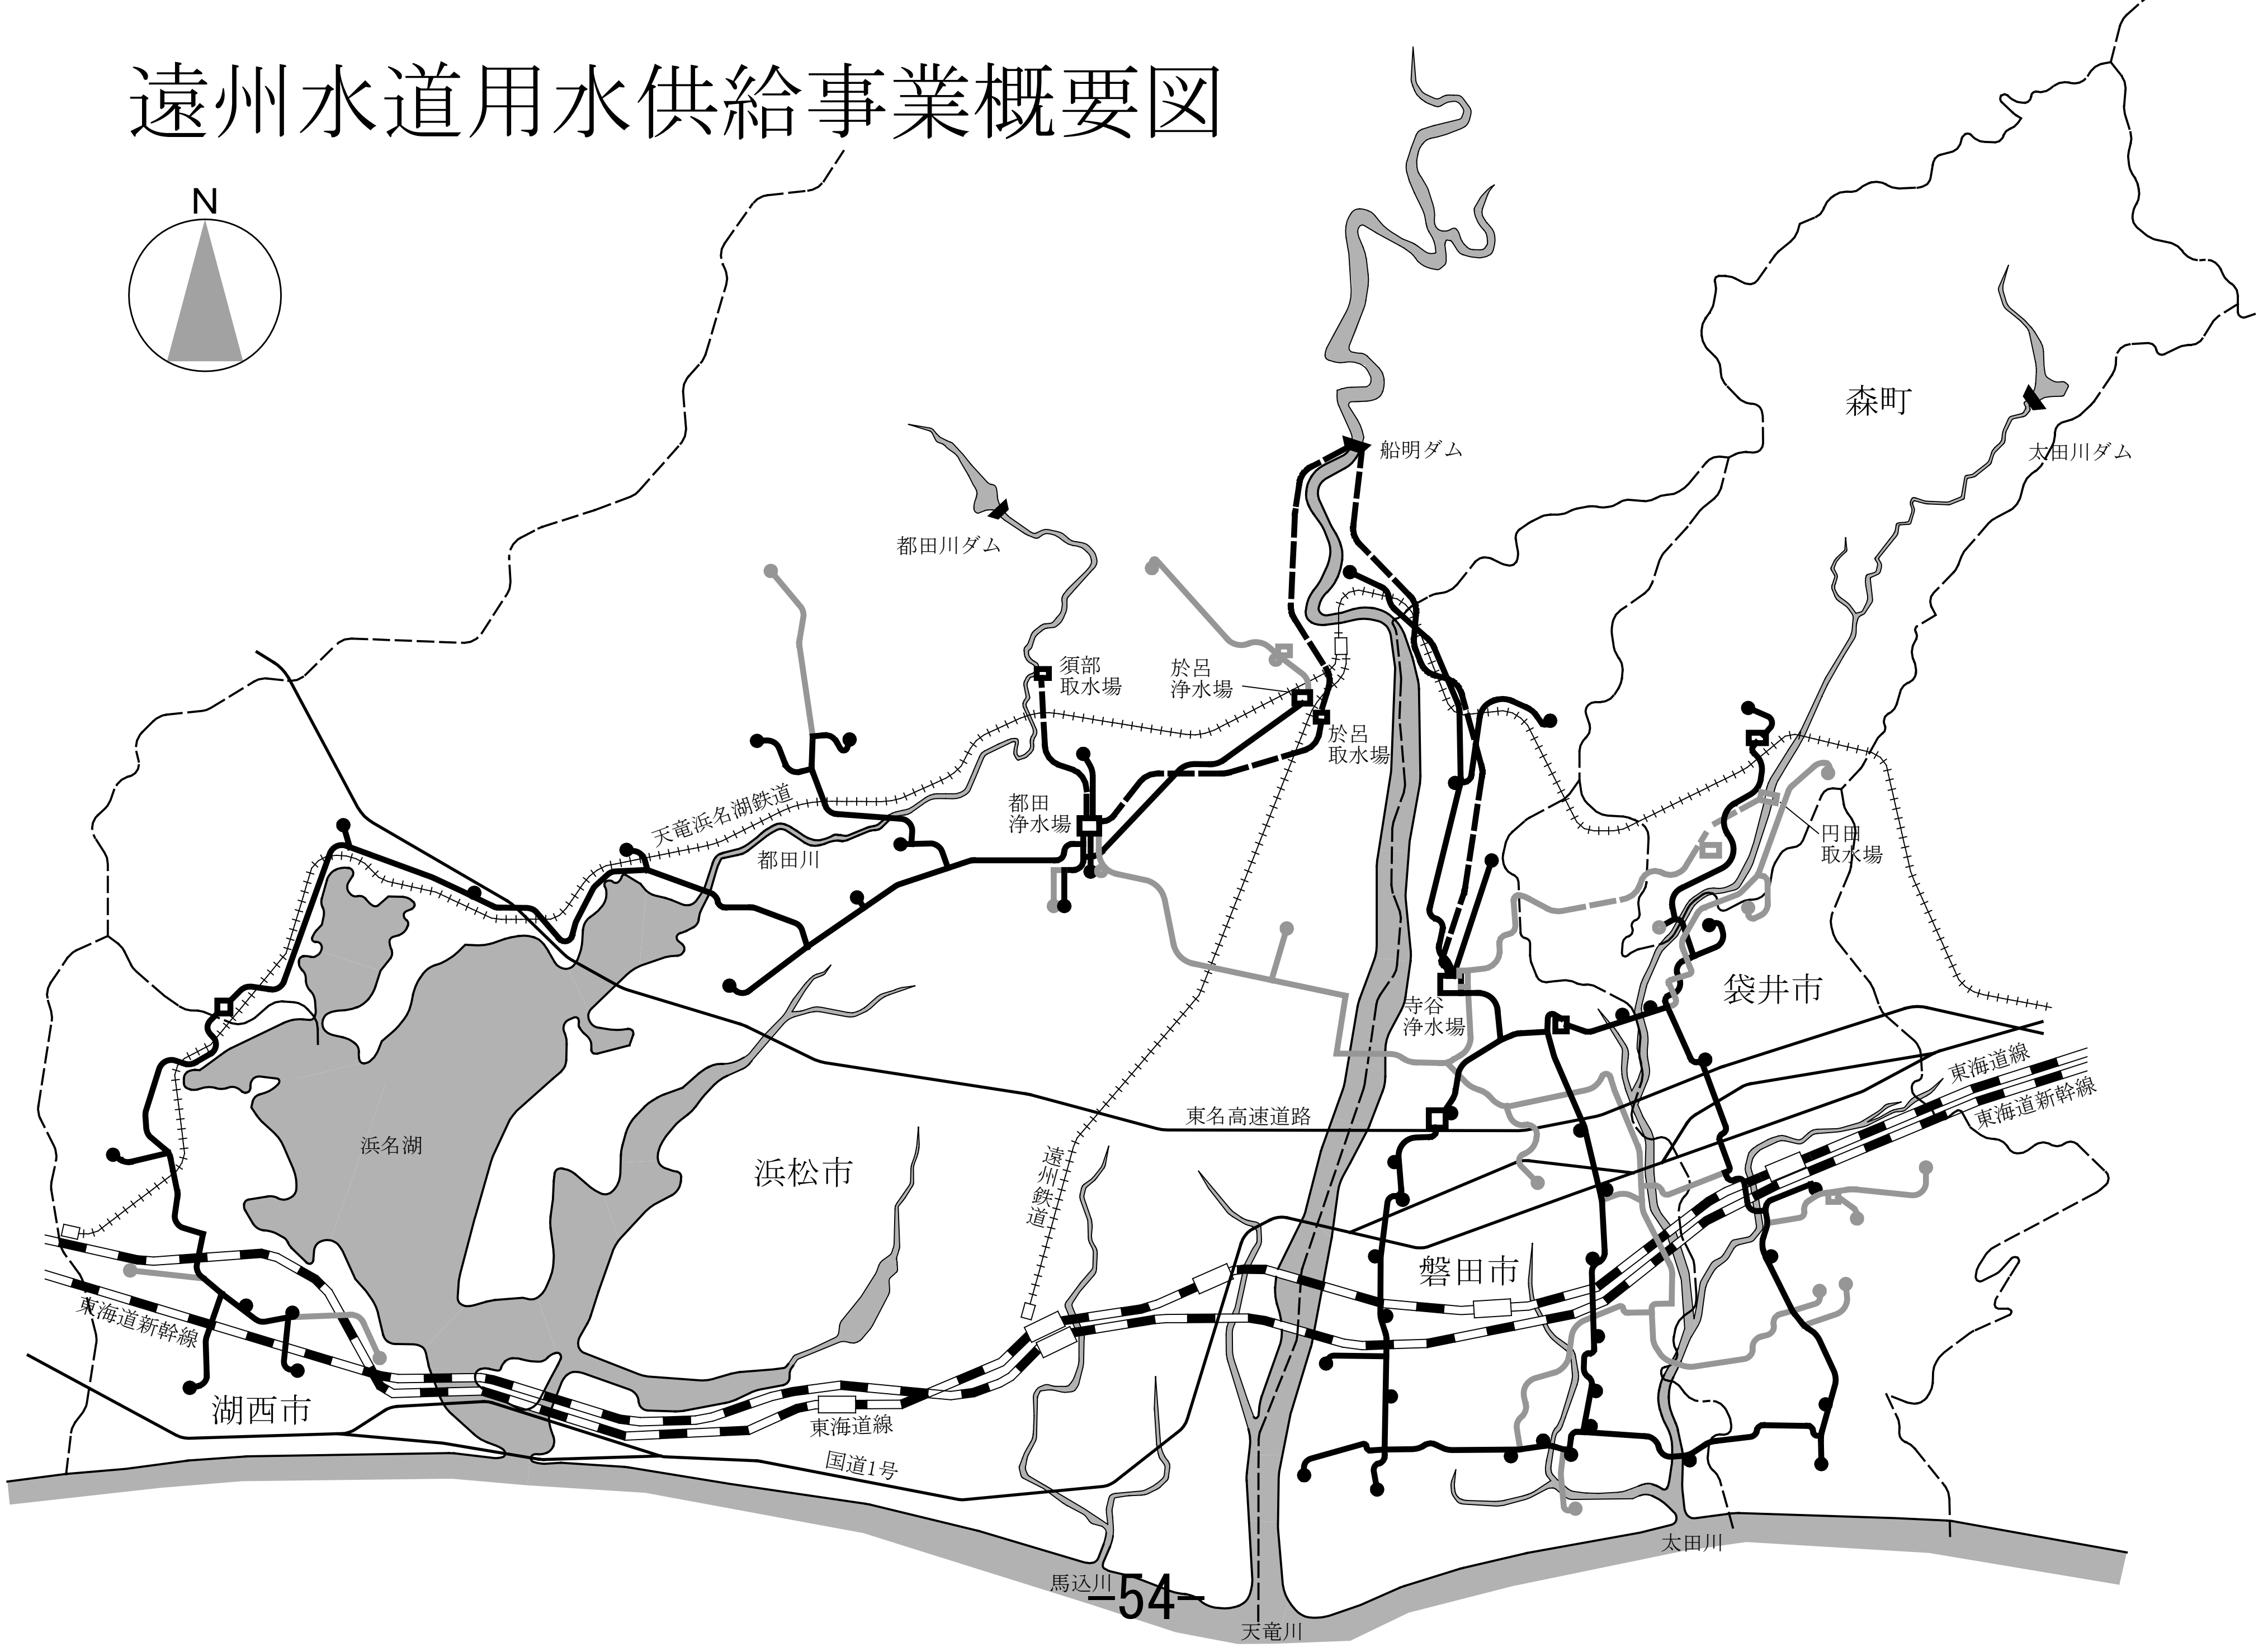

寺谷浄水場平面図


（天竜川系）
（太田川系）
天竜・豊岡調整池
濃縮槽
工水 沈でん池
上水 沈でん池
急速ろ過池
倉庫
工水 配水池
次亜塩注入機室
薬注棟
（旧管理棟）
管理本館
車 庫
倉 庫
自家発電機室
天日乾燥床
天日乾燥床
天日乾燥床
文化財保護地
（長者屋敷）
上水 浄水池
上水 浄水池
活性炭
注入機棟
着水井
活性炭接触池
薬品注入
機棟
薬品沈でん池
濃縮槽
急速ろ過池
排水池
浄水池
天日乾燥床
天日乾燥床
雨水調整池
雨水調整池

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.1

場所	寺谷浄水場(天竜川系)着水井															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.3	22.0	12.5	14.4	15.6	12.2	4	6	3	7.1	39.8	2.8	7.6	7.7	7.4	
5月	20.0	24.8	14.5	17.2	19.1	15.4	7	16	3	49.5	182.0	6.2	7.6	7.9	7.5	
6月	24.2	29.0	20.0	19.5	21.6	17.7	9	32	4	196.6	1240.0	18.2	7.7	7.8	7.3	
7月	28.5	33.1	23.5	23.4	26.1	21.0	6	10	3	37.3	86.0	6.4	7.7	7.8	7.6	
8月	29.6	33.5	25.0	26.0	27.0	24.3	6	12	3	21.9	150.4	2.7	7.6	7.7	7.4	
9月	27.4	32.0	23.1	25.8	27.0	24.6	3	5	3	4.8	26.5	1.6	7.6	7.8	7.6	
10月	19.2	27.8	15.0	21.6	25.3	18.7	3	7	2	3.1	5.6	1.3	7.7	7.8	7.6	
11月	14.3	22.1	8.3	17.0	20.0	14.0	4	14	3	4.6	26.5	1.4	7.6	7.7	7.3	
12月	8.6	17.0	2.3	12.1	14.3	9.3	3	6	2	4.4	10.6	2.0	7.7	7.9	7.5	
1月	6.6	12.3	0.5	9.1	10.6	6.8	3	5	2	4.9	10.2	2.5	7.6	7.7	7.5	
2月	8.7	16.6	3.5	9.6	12.1	7.5	4	10	2	14.6	105.2	2.4	7.6	7.7	7.3	
3月	9.7	20.0	3.8	9.9	11.5	8.4	4	7	2	18.7	112.8	3.8	7.6	7.7	7.4	
年間	17.8	33.5	0.5	17.1	27.0	6.8	5	32	2	30.6	1240.0	1.3	7.6	7.9	7.3	

No.2

場所	寺谷浄水場(天竜川系)ろ過池入口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.5	16.0	12.5	<1	1	<1	0.2	1.2	<0.1	7.2	7.4	6.9	0.4	0.6	0.2	
5月	17.4	19.1	15.8	<1	1	<1	0.5	1.1	0.1	7.2	7.6	6.9	0.4	0.5	0.2	
6月	19.7	21.8	18.1	<1	2	<1	1.0	3.1	0.2	7.2	7.3	6.8	0.4	0.6	0.3	
7月	23.8	26.2	21.3	<1	<1	<1	0.3	0.7	0.1	7.3	7.4	7.1	0.6	0.8	0.3	
8月	26.0	27.0	24.0	<1	<1	<1	0.3	1.0	0.1	7.2	7.4	6.9	0.6	0.8	0.3	
9月	25.9	26.8	25.0	<1	<1	<1	<0.1	0.4	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.5	0.7	0.4	
10月	22.1	25.6	18.9	<1	<1	<1	<0.1	0.2	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.6	0.8	0.4	
11月	17.5	21.1	14.3	<1	<1	<1	<0.1	0.3	<0.1	7.3	7.4	6.9	0.4	0.6	0.3	
12月	12.4	14.3	9.5	<1	<1	<1	0.1	0.3	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.4	0.5	0.3	
1月	9.3	11.0	7.1	<1	1	<1	0.2	0.4	0.1	7.3	7.4	7.2	0.3	0.4	0.2	
2月	9.8	12.3	7.9	<1	2	<1	0.4	1.0	0.1	7.3	7.6	7.0	0.3	0.4	0.2	
3月	10.2	12.1	8.9	<1	<1	<1	0.4	2.0	0.1	7.2	7.4	7.1	0.3	0.4	0.2	
年間	17.4	27.0	7.1	<1	2	<1	0.3	3.1	<0.1	7.3	7.7	6.8	0.4	0.8	0.2	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.3

場所	寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.8	16.0	13.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.0	0.4	0.5	0.4	
5月	17.6	19.4	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.0	0.4	0.5	0.3	
6月	19.9	22.0	18.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.5	6.8	0.5	0.5	0.4	
7月	24.0	26.0	22.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.5	0.4	
8月	26.3	27.0	25.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.0	0.5	0.6	0.5	
9月	26.1	26.8	25.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.5	0.5	0.4	
10月	22.2	25.7	19.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.5	0.6	0.4	
11月	17.7	20.3	14.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	6.9	0.5	0.5	0.4	
12月	12.8	15.1	9.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.5	0.5	0.4	
1月	9.9	11.8	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
2月	9.6	11.9	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	6.9	0.4	0.5	0.4	
3月	9.9	11.8	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.0	0.4	0.5	0.4	
年間	17.6	27.0	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	6.8	0.5	0.6	0.3	

No.4

場所	寺谷浄水場(太田川系)着水井															摘要
項目	気温(℃)			水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.3	22.0	12.5	16.1	18.6	14.6	4	10	2	11.1	69.0	0.8	7.4	7.5	7.3	
5月	20.0	24.8	14.5	18.4	21.0	15.9	8	36	3	77.9	1336.2	3.2	7.4	7.4	7.3	
6月	24.2	29.0	20.0	20.6	24.9	18.2	9	36	3	153.3	2060.0	2.0	7.4	7.4	7.0	
7月	28.5	33.1	23.5	25.6	28.1	22.2	4	9	3	8.7	58.9	2.0	7.4	7.5	7.2	
8月	29.6	33.5	25.0	26.8	29.0	24.8	7	28	3	46.6	342.1	0.8	7.4	7.8	7.3	
9月	27.4	32.0	23.1	25.4	27.1	23.0	4	10	2	9.9	55.1	2.3	7.4	7.6	7.3	
10月	19.0	27.5	15.0	19.8	24.8	17.5	4	9	3	5.6	16.4	1.8	7.4	7.5	7.3	
11月	14.3	22.1	8.3	16.0	20.9	12.5	3	6	2	5.8	19.0	1.8	7.4	7.8	7.4	
12月	8.6	17.0	2.3	12.1	15.0	9.0	3	8	2	4.8	41.5	0.6	7.4	7.5	7.3	
1月	6.6	12.3	0.5	10.6	12.5	8.5	3	6	2	6.7	44.6	1.0	7.4	7.6	7.4	
2月	8.7	16.6	3.5	11.8	13.6	10.1	6	28	2	34.8	409.4	1.8	7.4	7.7	7.4	
3月	9.7	20.0	3.8	11.5	13.5	9.5	5	12	2	23.7	135.3	2.3	7.5	7.6	7.3	
年間	17.7	33.5	0.5	17.9	29.0	8.5	5	36	2	32.4	2060.0	0.6	7.4	7.8	7.0	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.5

場所	寺谷浄水場(太田川系)沈殿池															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.7	19.5	14.2	<1	<1	<1	0.4	0.8	<0.1	6.9	7.2	6.7	0.1	0.2	0.0	
5月	19.3	21.6	16.8	<1	1	<1	0.7	2.4	<0.1	6.9	7.1	6.6	0.1	0.4	0.0	
6月	21.2	25.5	18.7	<1	1	<1	1.3	17.5	0.2	6.9	7.4	6.4	0.1	0.3	0.0	
7月	26.6	29.0	23.0	<1	<1	<1	0.4	0.8	0.1	7.1	7.2	6.8	0.1	0.2	0.0	
8月	27.6	29.2	25.8	<1	<1	<1	0.4	0.8	0.1	6.9	7.3	6.5	0.1	0.3	0.0	
9月	26.1	27.9	24.1	<1	<1	<1	0.4	1.1	0.1	7.0	7.1	6.7	0.1	0.2	0.0	
10月	20.5	25.6	18.5	<1	<1	<1	0.3	0.8	0.1	7.1	7.2	6.9	0.2	0.2	0.1	
11月	16.4	20.2	13.4	<1	<1	<1	0.2	0.6	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.1	0.2	0.0	
12月	12.1	14.3	9.5	<1	<1	<1	0.2	0.6	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.1	0.3	0.0	
1月	10.3	12.1	8.5	<1	<1	<1	0.2	0.5	0.1	7.1	7.2	7.0	0.1	0.2	0.0	
2月	11.5	13.6	9.8	<1	<1	<1	0.3	0.7	<0.1	7.1	7.2	6.8	0.1	0.2	0.0	
3月	11.1	13.3	10.0	<1	<1	<1	0.2	0.4	<0.1	7.1	7.2	7.0	0.1	0.2	0.0	
年間	18.3	29.2	8.5	<1	1	<1	0.4	17.5	<0.1	7.0	7.4	6.4	0.1	0.4	0.0	

No.6

場所	寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.3	19.1	14.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.8	0.4	0.5	0.4	
5月	19.0	21.0	17.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.0	7.2	6.7	0.4	0.6	0.4	
6月	21.0	24.5	18.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.8	0.4	0.5	0.4	
7月	26.6	29.0	23.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.5	0.6	0.4	
8月	27.6	29.1	25.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.8	0.6	0.7	0.5	
9月	25.8	27.1	24.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.2	7.0	0.5	0.6	0.4	
10月	20.6	25.5	18.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.6	0.5	
11月	16.2	19.8	12.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.5	0.6	0.4	
12月	11.7	14.3	9.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.5	0.5	0.4	
1月	10.0	11.8	7.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.2	7.0	0.5	0.5	0.4	
2月	11.2	13.3	9.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	7.0	0.4	0.5	0.4	
3月	11.0	12.5	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.4	0.5	0.4	
年間	18.1	29.1	7.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.7	0.5	0.7	0.4	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.7

場所	磐田市西平松															
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			摘要
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.3	16.8	13.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.3	
5月	17.9	20.8	16.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.4	0.4	0.3	
6月	20.0	21.9	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.3	
7月	24.1	26.5	21.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
8月	26.7	27.6	25.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.3	
9月	26.4	27.2	25.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	
10月	22.5	26.0	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.5	0.3	
11月	17.8	19.9	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.4	
12月	13.0	14.8	11.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
1月	10.0	11.4	8.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
2月	10.1	11.8	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.4	
3月	10.5	11.7	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
年間	17.9	27.6	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.4	0.5	0.3	

No.8

場所	磐田市中島															
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			摘要
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.2	17.0	13.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.5	0.3	
5月	17.8	19.6	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.4	0.4	0.3	
6月	20.0	22.1	18.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.3	
7月	24.2	27.5	21.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
8月	26.7	27.6	25.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.3	
9月	26.4	27.5	25.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	
10月	22.6	26.3	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.1	0.4	0.5	0.4	
11月	17.8	20.3	14.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
12月	12.9	14.8	10.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
1月	9.9	11.3	8.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.5	0.3	
2月	10.0	11.4	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.4	0.4	0.3	
3月	10.5	12.5	9.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.3	
年間	17.8	27.6	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.4	0.5	0.3	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.9

場所	磐田市豊浜															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	17.0	18.0	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.3	0.4	0.3	
5月	19.4	21.1	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.9	0.3	0.4	0.3	
6月	21.6	23.1	20.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.3	0.4	0.3	
7月	25.4	28.1	23.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.3	0.4	0.3	
8月	28.3	29.7	27.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.3	0.4	0.2	
9月	27.9	28.4	27.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.3	0.4	0.2	
10月	24.5	27.6	21.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.4	0.4	0.3	
11月	20.8	22.3	18.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	
12月	16.2	18.4	14.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
1月	13.6	14.5	12.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	0.3	0.4	0.2	
2月	12.9	14.1	10.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.3	0.4	0.3	
3月	13.2	13.6	12.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.3	0.4	0.3	
年間	20.1	29.7	10.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	6.9	0.3	0.4	0.2	

No.10

場所	森町北部配水池															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.4	17.8	13.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.5	0.3	
5月	18.1	20.3	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.4	0.4	0.3	
6月	20.3	23.0	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.2	0.4	0.4	0.4	
7月	24.9	27.5	22.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
8月	27.0	28.0	25.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.3	
9月	26.6	27.5	25.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
10月	22.5	26.1	20.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.5	0.3	
11月	17.8	20.3	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.4	0.5	0.3	
12月	12.9	15.7	10.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
1月	9.9	11.2	8.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.5	0.3	
2月	10.1	11.6	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.4	0.4	0.3	
3月	10.5	12.2	9.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.5	0.3	
年間	18.0	28.0	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.0	0.4	0.5	0.3	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.11

場所	磐田市敷地															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	18.0	19.3	16.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.3	0.4	0.3	
5月	21.2	23.1	17.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.0	0.3	0.4	0.3	
6月	23.2	25.0	22.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.3	7.2	0.4	0.4	0.3	
7月	27.4	30.3	24.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.3	0.4	0.3	
8月	29.9	30.6	26.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.4	0.3	
9月	29.1	30.2	27.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.4	0.3	
10月	25.1	28.7	22.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.5	0.3	0.4	0.3	
11月	20.1	22.5	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
12月	14.7	17.0	11.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
1月	11.7	12.9	10.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.4	0.4	0.3	
2月	11.7	13.4	7.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.4	0.4	0.3	
3月	12.6	14.0	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.4	0.3	
年間	20.4	30.6	7.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.0	0.4	0.4	0.3	

No.12

場所	磐田市高区															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.3	15.5	12.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	
5月	17.1	18.7	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
6月	19.5	21.3	18.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
7月	23.6	26.0	21.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.5	0.3	
8月	26.3	27.1	25.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.4	0.5	0.3	
9月	26.1	26.8	25.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.5	0.4	0.4	0.3	
10月	22.0	25.7	19.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.8	7.7	0.4	0.4	0.3	
11月	16.9	19.9	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.4	0.4	0.5	0.3	
12月	12.1	15.3	9.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.5	0.4	
1月	8.7	11.7	7.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.5	0.3	
2月	9.0	10.8	7.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	
3月	9.6	11.4	8.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
年間	17.1	27.1	7.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.8	7.2	0.4	0.5	0.3	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.13

場所	寺谷系都田浄水池入口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	16.1	17.2	14.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.3	0.3	0.3	
5月	18.1	20.0	16.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.3	0.3	0.2	
6月	20.1	22.0	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.1	0.3	0.4	0.2	
7月	24.9	27.6	21.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	8.0	7.5	0.2	0.3	0.2	
8月	26.9	28.1	25.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	8.0	7.2	0.3	0.5	0.1	
9月	26.2	27.8	25.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.3	0.3	0.4	0.2	
10月	22.9	26.2	20.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.9	7.5	0.3	0.4	0.2	
11月	18.2	20.8	13.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.9	7.2	0.3	0.5	0.2	
12月	13.8	15.0	12.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.1	0.3	0.4	0.3	
1月	11.7	13.0	10.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.3	0.4	0.3	
2月	11.4	12.6	10.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.3	0.4	0.2	
3月	10.4	11.5	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.4	0.4	0.3	
年間	18.4	28.1	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	8.0	7.1	0.3	0.5	0.1	

No.14

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷

［基準(健康・性状)］

No.1

	採　水　箇　所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口															
	採　水　月　日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		11:40	12:10	11:28	11:35	12:10	11:20	11:25	11:45	11:15	11:20	11:40	11:10				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7	21.1	34.8	7.7	
	水温	℃	14.1	17.1	18.7	22.5	25.5	26.5	25.0	19.2	14.0	10.5	8.6	8.5	17.5	26.5	8.5	
	残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	
	項　　目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	0.009	0.011	0.011	0.011	0.008	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.011	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.005	0.008	0.008	0.005	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.05	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.4	4.5	6.0	6.2	6.3	6.7	7.9	7.0	6.6	6.7	8.6	6.9	6.6	8.6	4.5	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.8	9.2	11.5	9.7	8.4	8.8	10.3	9.8	9.2	9.2	11.0	10.7	9.6	11.5	7.8	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	40.1	29.8	41.0	38.0	41.7	43.7	49.2	49.9	48.0	48.3	50.4	38.6	43.2	50.4	29.8	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	73	67	71	72	71	79	93	79	89	83	79	79	78	93	67	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.3	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.0	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［基準(健康・性状)］

No.2

	採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口															
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		11:30	11:35	11:52	11:59	12:03	11:21	11:59	11:33	11:35	11:35	11:48	11:38				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7	21.1	34.8	7.7	
	水温	℃	16.2	18.5	18.9	24.1	28.6	27.0	24.5	19.3	11.0	9.0	10.2	9.0	18.0	28.6	9.0	
	残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.007	0.007	<0.006	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.003	<0.003	0.006	0.004	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.005	0.006	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.07	0.04	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.2	7.6	7.7	8.1	8.3	7.8	7.9	8.4	8.2	7.7	8.4	8.2	8.0	8.4	7.6	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.0	10.2	10.2	9.4	8.1	8.7	7.7	8.0	7.0	7.6	7.9	8.4	8.4	10.2	7.0	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.0	34.5	23.7	32.3	43.5	40.2	42.0	44.7	42.0	43.0	46.4	37.0	39.4	46.4	23.7	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	83	82	64	75	90	81	89	82	85	90	85	80	82	90	64	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.0	7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.0	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［基準(健康・性状)］

No.3

	採　水　箇　所		磐田市西平松															
	採　水　月　日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		09:10	09:22	09:28	09:34	09:12	09:30	09:34	09:30	09:43	09:15	09:26	09:25				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	17.6	19.5	23.7	29.8	31.6	31.5	25.1	21.1	8.5	8.8	7.0	8.1	19.4	31.6	7.0	
	水温	℃	13.9	17.1	19.4	23.2	27.6	27.2	24.1	19.4	13.0	9.4	8.5	9.0	17.6	27.6	8.5	
	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
	項　　　目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.007	0.010	0.012	0.012	0.012	0.009	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.012	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.05	0.06	0.04	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.06	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.9	4.9	6.4	6.4	6.7	7.0	7.7	7.3	6.9	6.7	8.5	7.0	6.9	8.5	4.9	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.3	9.2	12.4	9.0	8.5	9.0	9.0	9.5	8.4	9.1	10.2	10.5	9.4	12.4	8.3	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	41.1	33.5	40.0	38.5	42.0	43.0	47.2	49.6	46.9	47.9	50.0	38.5	43.2	50.0	33.5	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	74	73	77	76	77	83	90	85	85	90	75	83	81	90	73	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［基準(健康・性状)］

No.4

	採　水　箇　所		磐田市中島															
	採　水　月　日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		10:05	09:56	10:08	10:07	09:59	10:01	10:13	10:05	10:15	10:16	10:09	10:06				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	20.0	22.0	25.4	30.6	34.0	32.7	29.0	22.0	7.9	11.1	6.9	9.3	20.9	34.0	6.9	
	水温	℃	14.5	16.6	18.9	22.1	26.5	27.5	25.9	19.5	12.5	10.2	6.5	9.2	17.5	27.5	6.5	
	残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	
	項　　目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.006	0.010	0.012	0.013	0.012	0.009	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.013	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.8	4.9	6.4	6.3	6.8	7.0	7.7	7.3	7.0	6.7	8.5	7.1	6.9	8.5	4.9	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.3	9.0	12.4	8.9	8.5	9.0	8.9	9.2	8.4	9.1	10.2	10.5	9.4	12.4	8.3	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	41.0	34.2	40.0	38.9	42.4	43.1	47.4	49.3	46.7	47.9	49.7	38.5	43.3	49.7	34.2	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	77	71	76	76	80	76	89	84	92	91	87	86	82	92	71	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［基準(健康・性状)］

No.5

	採水箇所		磐田市豊浜															
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		10:40	10:27	10:40	11:02	10:55	10:29	10:49	10:34	10:50	10:45	10:48	10:36				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	17.0	19.1	24.2	29.9	33.2	31.1	26.5	22.2	9.3	9.9	7.8	10.0	20.0	33.2	7.8	
	水温	℃	15.4	18.2	20.5	23.0	28.5	27.8	26.3	21.6	16.5	13.0	10.5	12.1	19.4	28.5	10.5	
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	＊
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	＊
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.007	0.013	0.011	0.010	0.009	0.009	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.013	<0.006	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.005	0.009	0.005	0.005	0.004	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.009	<0.003	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.05	<0.02	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.7	5.8	6.5	8.0	8.3	7.8	7.9	8.5	8.3	7.7	8.4	8.3	7.8	8.7	5.8	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.7	7.8	11.7	8.7	8.3	9.1	7.7	7.4	7.1	8.0	8.0	9.0	8.5	11.7	7.1	＊
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.4	38.0	31.3	44.6	44.3	41.0	42.4	43.6	43.3	43.5	47.3	37.0	41.6	47.3	31.3	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	85	76	59	87	85	83	85	81	80	80	81	81	80	87	59	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	＊
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	＊
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.2	＊
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	＊
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	＊
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	＊
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	＊
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷

［基準(健康・性状)］

No.6

	採　水　箇　所		森町北部配水池														
	採　水　月　日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		09:33	09:40	09:25	09:30	09:40	09:30	09:23	09:35	09:10	09:40	09:40	09:10				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	15.3	19.5	23.1	30.1	31.5	29.2	25.9	21.0	6.5	7.0	7.4	7.1	18.6	31.5	6.5	
	水温	℃	14.1	17.8	18.8	22.5	26.2	27.1	25.9	20.0	15.7	10.0	8.5	10.0	18.0	27.1	8.5	
	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	
	項　　　目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.006	0.010	0.012	0.013	0.012	0.008	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.013	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.09	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.09	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.28	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.28	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.7	4.8	6.4	6.3	6.6	7.0	7.7	7.4	6.9	6.8	8.5	7.0	6.8	8.5	4.8	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	9.3	12.4	8.9	8.5	9.0	8.9	9.3	8.4	9.1	10.2	10.5	9.4	12.4	8.2	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	40.8	33.1	40.0	38.7	42.0	43.1	47.3	49.2	46.9	48.1	50.0	38.5	43.1	50.0	33.1	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79	71	76	73	76	84	91	76	91	89	76	86	81	91	71	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0	0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.2	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.7

	採水箇所		磐田市敷地															
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		08:50	09:00	08:53	08:50	08:50	08:50	08:50	08:50	08:40	09:00	09:10	08:35				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	14.7	19.1	20.9	29.1	29.5	28.1	25.0	20.4	6.5	5.6	7.0	6.5	17.7	29.5	5.6	
	水温	℃	16.5	17.1	22.0	24.1	26.1	27.0	27.1	20.5	15.0	10.0	7.9	9.0	18.5	27.1	7.9	
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	0.011	0.012	0.014	0.014	0.010	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.014	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.5	4.8	6.6	6.1	6.3	6.7	7.6	7.1	6.6	6.6	8.5	6.9	6.7	8.5	4.8	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	7.7	12.2	9.0	8.6	9.0	9.4	9.9	8.9	9.3	10.6	10.7	9.5	12.2	7.7	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	40.9	36.0	39.1	39.8	41.7	43.7	48.8	50.6	47.9	48.2	50.6	38.5	43.8	50.6	36.0	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	77	68	69	74	75	75	82	74	80	85	78	82	77	85	68	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.3	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道 寺谷

[基準(健康・性状)]

No.8

	採水箇所		磐田市高区														
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
	採水時刻		08:20	08:20	08:23	08:20	08:20	08:05	08:15	08:20	08:00	08:00	08:40	08:00			
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
	気温	℃	14.5	17.5	20.1	27.6	29.5	27.5	24.0	20.0	6.1	3.5	5.1	6.2	16.8	29.5	3.5
	水温	℃	13.0	16.5	20.3	22.1	25.9	26.5	25.1	19.0	12.5	8.8	7.5	8.5	17.1	26.5	7.5
	残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	0.009	0.010	0.011	0.010	0.008	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.011	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.005	0.009	0.005	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.009	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.07	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.6	4.9	6.4	6.1	6.2	6.7	7.6	7.0	6.6	6.7	8.6	6.9	6.7	8.6	4.9	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	8.1	11.6	8.9	8.5	9.0	9.5	9.7	8.8	9.3	10.7	10.7	9.4	11.6	8.1	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	41.0	35.8	38.4	39.7	41.5	43.6	49.1	50.5	47.8	48.3	50.9	38.5	43.8	50.9	35.8	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	67	68	51	62	66	75	82	73	81	87	78	69	72	87	51	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.4	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷　　［基準(健康・性状)］

No.9

	採水箇所		寺谷系都田浄水池入口															
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		08:24	08:28	08:25	08:40	08:07	08:25	08:25	09:22	08:20	08:50	08:25	08:20				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	15.0	18.1	21.8	27.0	30.0	30.0	22.5	20.1	7.2	5.0	8.8	7.0	17.7	30.0	5.0	
	水温	℃	16.0	19.0	20.1	22.8	28.1	27.8	26.2	20.5	14.8	12.9	12.6	10.8	19.3	28.1	10.8	
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.007	0.013	0.011	0.014	0.010	0.010	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.014	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	0.006	0.003	0.004	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.005	0.008	0.005	0.006	0.004	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.05	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.6	7.5	6.2	7.1	8.4	7.6	7.7	8.5	8.3	7.8	8.5	8.1	7.9	8.6	6.2	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.8	8.4	9.9	9.0	8.5	9.0	7.7	7.5	7.3	8.3	8.2	9.1	8.6	9.9	7.3	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.6	40.4	29.4	43.9	45.4	40.2	42.3	44.5	44.4	44.2	48.1	37.2	42.0	48.1	29.4	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	89	90	61	77	85	84	85	75	92	89	79	83	82	92	61	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000005	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000005	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	0.5	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷

［基準(健康・性状)］

No.10

	採水箇所		船明ダム															
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		08:32	08:38	08:41	08:36	07:47	08:43	08:37	08:50	08:36	08:49	08:45	08:32				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	13.0	19.8	20.0	29.5	27.5	28.0	21.4	21.1	7.9	4.8	7.2	7.5	17.3	29.5	4.8	
	水温	℃	11.9	14.9	15.8	21.8	24.1	25.7	22.5	17.7	9.3	6.3	5.9	7.7	15.3	25.7	5.9	
	残留塩素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	25	163	>300	>300	>300	>300	38	28	23	10	17	53	—	>300	10	＊
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	—	—	—	＊
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	0.00009	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00009	<0.00005	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.003	0.010	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.010	<0.001	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.004	0.018	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.018	<0.002	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.008	0.005	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.016	0.024	0.006	0.010	0.006	0.007	0.024	<0.004	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.09	2.15	10.57	3.01	0.19	0.07	0.05	0.05	0.08	0.08	0.12	0.60	1.42	10.57	0.05	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.13	3.52	11.82	3.06	0.23	0.09	0.06	0.08	0.15	0.18	0.26	0.91	1.71	11.82	0.06	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.2	3.0	2.7	3.4	4.2	4.5	5.7	6.1	5.7	5.8	6.7	4.6	4.8	6.7	2.7	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.014	0.139	0.383	0.088	0.012	0.014	0.010	0.023	0.028	0.081	0.118	0.044	0.080	0.383	0.010	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	2.4	<2	2.4	3.0	3.1	4.1	4.8	4.6	4.7	5.9	4.1	3.6	5.9	<2	＊
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	38.9	31.2	41.4	36.8	42.2	43.7	49.2	50.6	48.0	49.0	50.3	38.8	43.3	50.6	31.2	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	55	180	459	123	62	54	62	57	67	62	62	83	110	459	54	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	＊
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9	1.2	1.1	1.3	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.3	0.7	＊
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	8.0	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	8.0	7.4	＊
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	＊
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	沼沢臭	土臭	沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	—	—	—	＊
50	色度	5度以下	5	14	32	12	3	4	3	3	3	3	3	6	8	32	3	＊
51	濁度	2度以下	2.5	57.4	292.8	55.5	4.0	1.8	1.2	1.1	2.1	2.6	2.3	18.0	36.8	292.8	1.1	＊
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道 寺谷

［基準(健康・性状)］

No.11

	採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)															
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		08:20	08:23	08:29	08:33	08:25	08:36	08:36	08:37	08:28	08:17	08:32	08:19				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	17.1	20.2	23.0	28.9	32.0	32.0	25.4	20.3	7.9	6.4	8.2	7.7	19.1	32.0	6.4	
	水温	℃	12.6	15.2	16.5	24.1	26.3	26.5	23.0	18.2	3.8	5.5	6.0	6.7	15.4	26.5	3.8	
	残留塩素	mg/l	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	38	174	>300	>300	156	111	>300	>300	30	9	16	36	−	>300	9	*
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	検出	−	−	−	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	0.00009	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00009	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.002	0.010	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.010	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.003	0.017	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.017	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.006	0.006	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	0.005	0.009	0.012	0.004	0.013	0.006	0.005	0.013	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.08	1.66	6.91	1.90	0.18	0.07	0.03	0.03	0.06	0.07	0.10	0.57	0.97	6.91	0.03	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.12	2.28	10.05	2.29	0.23	0.10	0.04	0.05	0.09	0.15	0.21	0.84	1.37	10.05	0.04	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.2	3.4	2.7	3.4	4.2	4.5	5.8	6.0	5.8	5.8	6.5	4.7	4.8	6.5	2.7	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.015	0.100	0.370	0.067	0.012	0.011	0.005	0.009	0.011	0.053	0.082	0.042	0.065	0.370	0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	2.7	<2	2.4	3.0	3.1	4.2	4.8	4.5	4.6	5.4	4.1	3.6	5.4	<2	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	39.2	32.9	41.3	36.8	42.1	44.0	49.6	49.7	48.1	49.2	50.6	39.1	43.6	50.6	32.9	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	75	160	953	159	54	60	62	66	83	65	76	88	158	953	54	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9	1.0	1.3	1.2	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.3	0.7	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.9	7.8	7.8	7.9	8.3	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	8.3	7.6	*
48	味	異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	沼沢臭	土臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	−	−	−	*
50	色度	5度以下	3	12	32	10	3	3	3	3	3	3	3	6	7	32	3	*
51	濁度	2度以下	2.3	50.5	354.7	61.4	3.6	1.4	0.8	0.4	1.5	1.9	2.8	17.7	41.6	354.7	0.4	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［基準(健康・性状)］

No.12

	採水箇所		円田取水場(太田川系)															
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		10:00	10:30	09:54	09:50	10:00	10:05	09:45	10:00	09:40	10:00	10:10	09:35				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	15.5	19.6	24.3	31.1	32.1	29.5	27.6	22.1	8.5	8.5	7.5	7.2	19.5	32.1	7.2	
	水温	℃	15.0	16.5	18.7	23.5	30.5	27.1	22.5	19.1	9.5	7.9	8.4	8.0	17.2	30.5	7.9	
	残留塩素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	36	76	247	>300	>300	>300	212	>300	31	15	137	20	—	>300	15	*
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	0.00007	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00007	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.009	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.007	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.009	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.005	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.08	6.90	2.55	0.61	0.04	0.08	0.04	4.80	0.05	0.05	0.11	0.18	1.29	6.90	0.04	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.14	9.78	4.01	1.00	0.06	0.11	0.06	7.24	0.07	0.08	0.19	0.30	1.92	9.78	0.06	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.4	5.0	5.5	6.0	7.2	6.6	7.0	4.6	6.9	6.8	7.6	6.4	6.4	7.6	4.6	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.006	0.370	0.153	0.033	<0.005	<0.005	<0.005	0.300	<0.005	<0.005	0.009	0.011	0.074	0.370	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.6	2.9	2.7	2.7	3.2	3.1	3.1	2.7	3.2	3.1	3.4	3.0	3.1	3.6	2.7	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	44.7	24.8	29.2	33.0	43.1	39.0	42.6	24.3	43.2	41.9	46.6	39.1	37.6	46.6	24.3	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	92	474	231	104	72	60	77	697	84	69	71	84	176	697	60	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	1.4	0.6	0.6	0.6	1.0	0.5	3.1	0.4	0.5	0.7	0.4	0.9	3.1	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.7	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.8	7.3	*
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	微沼沢臭	土臭	微土臭	微沼沢臭	微土臭	微沼沢臭	微沼沢臭	土臭	沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	—	—	—	*
50	色度	5度以下	3	28	24	8	3	6	3	40	2	2	3	3	10	40	2	*
51	濁度	2度以下	1.7	355.5	76.3	16.3	0.9	1.5	0.8	150.8	0.8	1.1	3.4	4.2	51.1	355.5	0.8	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷

［基準(健康・性状)］

No.25

	採　水　箇　所		睦実ポンプ場	豊沢	山崎
	採　水　月　日		R5.8.1	R5.8.1	R5.8.1
	採水時刻		13:54	14:34	15:12
	天候(前日・当日)	前日・当日	曇・曇	曇・曇	曇・曇
	気温	℃	34.6	32.8	33.5
	水温	℃	26.5	28.4	33.0
	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.2
	項　　目	基準値			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.4	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.010	0.011	0.013
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01	0.02	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.004	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.004	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	0.02
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.05	0.05	0.05
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.7	8.9	9.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	8.3	8.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.0	45.0	45.0
40	蒸発残留物	500mg/l以下	80	92	84
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
	備考				

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道　寺谷　　［水質管理目標設定］

	採水箇所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口														
	採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
	採水時刻		11:40	12:10	11:28	11:35	12:10	11:20	11:25	11:45	11:15	11:20	11:40	11:10			
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
	気温	℃	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7	21.1	34.8	7.7
	水温	℃	14.1	17.1	18.7	22.5	25.5	26.5	25.0	19.2	14.0	10.5	8.6	8.5	17.5	26.5	8.5
	項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	<0.06	<0.06	<0.06
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	<0.06	<0.06	<0.06
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	−	0.002	−	−	0.002	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	0.001	0.002	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	−	0.003	−	−	0.007	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	0.002	0.007	<0.002
15	農薬類	1以下	−	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	<0.1	<0.1
16	残留塩素	1mg/l以下	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	40.1	29.8	41.0	38.0	41.7	43.7	49.2	49.9	48.0	48.3	50.4	38.6	43.2	50.4	29.8
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	遊離炭酸	20mg/l以下	−	5	−	−	3	−	−	3	−	−	6	−	4	6	3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	−	1.0	−	−	0.6	−	−	0.9	−	−	1.4	−	1.0	1.4	0.6
23	臭気強度(TON)	3以下	−	<1	−	−	<1	−	−	<1	−	−	<1	−	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	73	67	71	72	71	79	93	79	89	83	79	79	78	93	67
25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.4	7.0	7.3	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	−	-2.2	−	−	-1.2	−	−	-1.3	−	−	-1.5	−	-1.6	-1.2	-2.2
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	−	0	−	−	0	−	−	0	−	−	0	−	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.02	0.01	0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.05	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.03	0.07	<0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(	0.00005mg/l以下	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道　寺谷

［水質管理目標設定］

	採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口														
	採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
	採水時刻		11:30	11:35	11:52	11:59	12:03	11:21	11:59	11:33	11:35	11:35	11:48	11:38			
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
	気温	℃	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7	21.1	34.8	7.7
	水温	℃	16.2	18.5	18.9	24.1	28.6	27.0	24.5	19.3	11.0	9.0	10.2	9.0	18.0	28.6	9.0
	項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	<0.06	<0.06	<0.06
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	<0.06	<0.06	<0.06
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	−	0.001	−	−	0.004	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	0.001	0.004	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	−	0.003	−	−	0.004	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	0.004	<0.002
15	農薬類	1以下	−	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	<0.1	<0.1
16	残留塩素	1mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	43.0	34.5	23.7	32.3	43.5	40.2	42.0	44.7	42.0	43.0	46.4	37.0	39.4	46.4	23.7
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	遊離炭酸	20mg/l以下	−	3	−	−	3	−	−	2	−	−	5	−	3	5	2
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	−	0.9	−	−	0.8	−	−	0.3	−	−	0.3	−	0.6	0.9	0.3
23	臭気強度(TON)	3以下	−	<1	−	−	<1	−	−	<1	−	−	<1	−	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	83	82	64	75	90	81	89	82	85	90	85	80	82	90	64
25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.2	7.1	7.0	7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	−	-2.3	−	−	-1.5	−	−	-1.7	−	−	-2.0	−	-1.9	-1.5	-2.3
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	−	0	−	−	0	−	−	0	−	−	0	−	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.03	0.07	<0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(	0.00005mg/l以下	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道　寺谷

［水質管理目標設定］

	採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)														
	採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
	採水時刻		08:20	08:23	08:29	08:33	08:25	08:36	08:36	08:37	08:28	08:17	08:32	08:19			
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
	気温	℃	17.1	20.2	23.0	28.9	32.0	32.0	25.4	20.3	7.9	6.4	8.2	7.7	19.1	32.0	6.4
	水温	℃	12.6	15.2	16.5	24.1	26.3	26.5	23.0	18.2	3.8	5.5	6.0	6.7	15.4	26.5	3.8
	項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.004	0.027	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.003	0.003	0.027	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16	残留塩素	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	39.2	32.9	41.3	36.8	42.1	44.0	49.6	49.7	48.1	49.2	50.6	39.1	43.6	50.6	32.9
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.015	0.100	0.370	0.067	0.012	0.011	0.005	0.009	0.011	0.053	0.082	0.042	0.065	0.370	0.005
19	遊離炭酸	20mg/l以下	—	3	—	—	3	—	—	2	—	—	<2	—	2	3	<2
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	4.0	—	—	2.1	—	—	2.6	—	—	3.1	—	3.0	4.0	2.1
23	臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	75	160	953	159	54	60	62	66	83	65	76	88	158	953	54
25	濁度	1度以下	2.3	50.5	354.7	61.4	3.6	1.4	0.8	0.4	1.5	1.9	2.8	17.7	41.6	354.7	0.4
26	pH値	7.5程度	7.8	7.6	7.9	7.8	7.8	7.9	8.3	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	8.3	7.6
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-1.5	—	—	-0.9	—	—	-0.9	—	—	-1.3	—	-1.2	-0.9	-1.5
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	7600	—	—	1700	—	—	8100	—	—	180	—	4395	8100	180
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.08	1.66	6.91	1.90	0.18	0.07	0.03	0.03	0.06	0.07	0.10	0.57	0.97	6.91	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(	0.00005mg/l以下	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道　寺谷

［水質管理目標設定］

	採水箇所		円田取水場(太田川系)														
	採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
	採水時刻		10:00	10:30	09:54	09:50	10:00	10:05	09:45	10:00	09:40	10:00	10:10	09:35			
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
	気温	℃	15.5	19.6	24.3	31.1	32.1	29.5	27.6	22.1	8.5	8.5	7.5	7.2	19.5	32.1	7.2
	水温	℃	15.0	16.5	18.7	23.5	30.5	27.1	22.5	19.1	9.5	7.9	8.4	8.0	17.2	30.5	7.9
	項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.009	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.009	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	農薬類	1以下	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
16	残留塩素	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	44.7	24.8	29.2	33.0	43.1	39.0	42.6	24.3	43.2	41.9	46.6	39.1	37.6	46.6	24.3
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.006	0.327	0.153	0.033	0.003	0.004	0.003	0.300	0.003	0.003	0.009	0.011	0.071	0.327	0.003
19	遊離炭酸	20mg/l以下	—	4	—	—	2	—	—	<2	—	—	2	—	2	4	<2
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	—	6.6	—	—	1.5	—	—	10.0	—	—	2.8	—	5.2	10.0	1.5
23	臭気強度(TON)	3以下	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	92	474	231	104	72	60	77	697	84	69	71	84	176	697	60
25	濁度	1度以下	1.7	355.5	76.3	16.3	0.9	1.5	0.8	150.8	0.8	1.1	3.4	4.2	51.1	355.5	0.8
26	pH値	7.5程度	7.6	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.7	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.8	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	—	-2.1	—	—	-1.1	—	—	-2.0	—	—	-1.6	—	-1.7	-1.1	-2.1
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	—	4700	—	—	46000	—	—	45000	—	—	2800	—	24625	46000	2800
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.08	5.64	2.55	0.61	0.04	0.08	0.04	4.80	0.05	0.05	0.11	0.18	1.19	5.64	0.04
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(	0.00005mg/l以下	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道　寺谷

［水質管理目標設定］

	採水箇所		中島														
	採水日		R5.8.1	R6.2.6													
	採水時刻		09:59	10:09													
	天候(前日・当日)	前日・当日	曇・曇	曇・曇													
	気温	℃	34.0	6.9											20.4	34.0	6.9
	水温	℃	26.5	6.5											16.5	26.5	6.5
	項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04											<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008											<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.001	<0.001											<0.001	0.001	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.007	<0.002											0.004	0.007	<0.002
15	農薬類	1以下	—	—											—	—	—
16	残留塩素	1mg/l以下	0.4	0.4											0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	42.4	49.7											46.0	49.7	42.4
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
19	遊離炭酸	20mg/l以下	<2	4											2	4	<2
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.5	1.0											0.8	1.0	0.5
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1											<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	80	87											84	87	80
25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.5	7.4											7.4	7.5	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.3	-1.6											-1.4	-1.3	-1.6
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	0	0											0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.05	0.01											0.03	0.05	0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(	0.00005mg/l以下	<0.000005	<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道　寺谷

［水質管理目標設定］

	採水箇所		豊浜														
	採水日		R5.8.1	R6.2.6													
	採水時刻		10:55	10:48													
	天候(前日・当日)	前日・当日	曇・曇	曇・曇													
	気温	℃	33.2	7.8												20.5	33.2	7.8
	水温	℃	28.5	10.5												19.5	28.5	10.5
	項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04											<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008											<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.003	<0.001											0.002	0.003	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.007	<0.002											0.004	0.007	<0.002
15	農薬類	1以下	−	−											−	−	−
16	残留塩素	1mg/l以下	0.3	0.3											0.3	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	44.3	47.3											45.8	47.3	44.3
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
19	遊離炭酸	20mg/l以下	3	3											3	3	3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.7	0.7											0.7	0.7	0.7
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1											<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	85	81											83	85	81
25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.4	7.3											7.4	7.4	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.4	-1.9											-1.6	-1.4	-1.9
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	0	0											0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.05	0.01											0.03	0.05	0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(	0.00005mg/l以下	<0.000005	<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)
遠州水道 寺谷

［農薬］

	採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)														
	採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1											
	採水時刻		08:23	08:29	08:33	08:25											
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇											
	気温	℃	20.2	23.0	28.9	32.0									26.0	32.0	20.2
	水温	℃	15.2	16.5	24.1	26.3									20.5	26.3	15.2
	項目	水質目標													平均値	最高値	最低値
1	1，3—ジクロロプロペン(D—D)	0.05mg/l	<0.0001	−	<0.0001	−									<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2，2—DPA(ダラポン)	0.08mg/l	<0.0003	−	<0.0003	−									<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2，4—D(2，4—PA)	0.02mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	<0.0003	−	<0.0003	−									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.0001	−	<0.0001	−									<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00004	−	<0.00004	−									<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.0003	−	<0.0003	−									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.00002	−	<0.00002	−									<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00002	−	<0.00002	−									<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00003	−	<0.00003	−									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.0003	−	<0.0003	−									<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0001	−	<0.0001	−									<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0001	−	<0.0001	−									<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.0006	−	<0.0006	−									<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006	−	<0.000006	−									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	<0.00002	−	<0.00002	−									<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.002	−	<0.002	−									<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	<0.00002	−	<0.00002	−									<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003	−	<0.000003	−									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	<0.00002	−	<0.00002	−									<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	<0.0001	−	<0.0001	−									<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	<0.0003	−	<0.0003	−									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002	−	<0.0002	−									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/l	<0.0001	−	<0.0001	−									<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	<0.0001	−	<0.0001	−									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/l	<0.00002	−	<0.00002	−									<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.000006	−	<0.000006	−									<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	<0.00002	−	<0.00002	−									<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	<0.0001	−	<0.0001	−									<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	<0.00002	−	<0.00002	−									<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004	−	<0.00004	−									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00002	−	<0.00002	−									<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006	−	<0.00006	−									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	<0.00002	−	<0.00002	−									<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	<0.00002	−	<0.00002	−									<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.00005	−	<0.00005	−									<0.00005	<0.00005	<0.00005

	採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)												平均値	最高値	最低値
53	シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/l	<0.001	—	<0.001	—									<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナプロパミド	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	パラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.00003									<0.00002	0.00003	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/l	<0.000005	—	<0.000005	—									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005	—	<0.0005	—									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロピザミド	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	ブロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ペンシクロン	0.1mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフラカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレセート	0.07mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)
遠州水道　寺谷

［農薬］

	採水箇所		寺谷取水場(天竜川系)												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセット	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
	総和	検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0.00060									0.00015	0.00060	0.00000
	備考																

	採水箇所		円田取水場(太田川系)															
	採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1											
	採水時刻		10:30	09:54	09:50	10:00											
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇											
	気温	℃	19.6	24.3	31.1	32.1									26.8	32.1	19.6
	水温	℃	16.5	18.7	23.5	30.5									22.3	30.5	16.5
	項目	水質目標													平均値	最高値	最低値
1	1，3―ジクロロプロペン(D―D)	0.05mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2，2―DPA(ダラポン)	0.08mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2，4―D(2，4―PA)	0.02mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00004	－	<0.00004	－									<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00003	－	<0.00003	－									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.0006	－	<0.0006	－									<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006	－	<0.000006	－									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.002	－	<0.002	－									<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003	－	<0.000003	－									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.000006	－	<0.000006	－									<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004	－	<0.00004	－									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006	－	<0.00006	－									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005

	採水箇所		円田取水場(太田川系)												平均値	最高値	最低値
53	シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/l	<0.001	－	<0.001	－									<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナプロパミド	0.03mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	パラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/l	<0.000005	－	<0.000005	－									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005	－	<0.0005	－									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/l	<0.00004	－	<0.00004	－									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/l	<0.00004	－	<0.00004	－									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロピザミド	0.05mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	ブロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ペンシクロン	0.1mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフラカルブ	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレセート	0.07mg/l	<0.0006	－	<0.0006	－									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.003mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002

遠州水道　寺谷

［農薬］

	採水箇所		円田取水場(太田川系)												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセット	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
	総和	検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0									0.00000	0.00000	0.00000
	備考																

	採水箇所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口														
	採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1											
	採水時刻		12:10	11:28	11:35	12:10											
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇											
	気温	℃	20.9	24.3	32.6	34.8									28.2	34.8	20.9
	水温	℃	17.1	18.7	22.5	25.5									21.0	25.5	17.1
	項目	水質目標													平均値	最高値	最低値
1	1，3—ジクロロプロペン(D—D)	0.05mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2，2—DPA(ダラポン)	0.08mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2，4—D(2，4—PA)	0.02mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	－	<0.00004	－	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	－	<0.00003	－	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	－	<0.0006	－	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	－	<0.000006	－	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	－	<0.002	－	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	－	<0.000003	－	<0.000003									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	－	<0.000006	－	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	－	<0.00004	－	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	－	<0.00006	－	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005

	採水箇所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口												平均値	最高値	最低値
53	シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/l	—	<0.001	—	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナプロパミド	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	パラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/l	—	<0.000005	—	<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/l	—	<0.0005	—	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/l	—	<0.00004	—	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロピコナゾール	0.05mg/l	—	<0.0002	—	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロピザミド	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	ブロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ペンシクロン	0.1mg/l	—	<0.0001	—	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/l	—	<0.0003	—	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフラカルブ	0.02mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレセート	0.07mg/l	—	<0.0006	—	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.003mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	—	<0.00005	—	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/l	—	<0.00002	—	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

	採水箇所		寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセット	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
	総和	検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0									0.00000	0.00000	0.00000
	備考																

	採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口														
	採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1											
	採水時刻		11:35	11:52	11:59	12:03											
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇											
	気温	℃	20.9	24.3	32.6	34.8									28.2	34.8	20.9
	水温	℃	18.5	18.9	24.1	28.6									22.5	28.6	18.5
	項目	水質目標													平均値	最高値	最低値
1	1，3―ジクロロプロペン(D―D)	0.05mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2，2―DPA(ダラポン)	0.08mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2，4―D(2，4―PA)	0.02mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	－	<0.00004	－	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	－	<0.00003	－	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	－	<0.0006	－	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	－	<0.000006	－	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	－	<0.002	－	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	－	<0.000003	－	<0.000003									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	－	<0.000006	－	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	－	<0.00004	－	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	－	<0.00006	－	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005

	採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口												平均値	最高値	最低値
53	シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/l	－	<0.001	－	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナプロパミド	0.03mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	パラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/l	－	<0.000005	－	<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/l	－	<0.0005	－	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/l	－	<0.00004	－	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/l	－	<0.00004	－	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロピコナゾール	0.05mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロピザミド	0.05mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	ブロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ペンシクロン	0.1mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフラカルブ	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレセート	0.07mg/l	－	<0.0006	－	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.003mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

	採水箇所		寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセット	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
	総和	検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0									0.00000	0.00000	0.00000
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(7)
遠州水道 寺谷
[クリプトスポリジウム]

採水箇所　寺谷浄水場(天竜川系)浄水池出口

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7
水温	14.1	17.1	18.7	22.5	25.5	26.5	25.0	19.2	14.0	10.5	8.6	8.5
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

採水箇所　寺谷浄水場(太田川系)浄水池出口

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7
水温	16.2	18.5	18.9	24.1	28.6	27.0	24.5	19.3	11.0	9.0	10.2	9.0
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

採水箇所　寺谷浄水場(天竜川系)着水井

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	22.5	20.9	24.3	32.6	34.8	30.4	27.8	22.6	9.6	11.0	9.0	7.7
水温	14.9	17.2	18.0	22.0	25.9	26.5	25.1	19.0	12.9	9.5	6.9	8.5
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	6	41	17	12	1	0	1	0	3	3	2	4

採水箇所　円田取水場(太田川系)

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	15.5	19.6	24.3	31.1	32.1	29.5	27.6	22.1	8.5	8.5	7.5	7.2
水温	15.0	16.5	18.7	23.5	30.5	27.1	22.5	19.1	9.5	7.9	8.4	8.0
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	1	12	3	3	6	16	5	81	5	1	15	0

・遠州広域水道

[於呂浄水場]
一級河川天竜川を水源とし、船明ダムからの導水を於呂取水場から取水する於呂浄水場で浄水処理後、浜松市へ給水している。
天竜川は、諏訪湖を水源とし、長野県と静岡県にまたがる流域面積の大きい一級河川である。したがって流入支川も数多く、常に河川汚染の危険性が存在する。船明ダムの上流で天竜川と気田川が合流するが、両川の水質が大きく異なることや、ダム湖水の富栄養化により夏季の渇水期には藻類が多量に発生して導水路スクリーンを閉塞するなど、さまざまな影響が生じている。また台風を含む多量の降雨時における原水の高濁度化の問題もある。加えて、船明ダムの湖面利用も活発に実施されているので、水質監視と浄水処理への十分な注意が必要である。

採水地点

原　　水	船明ダム、於呂取水場
浄 水 場	着水井、沈殿池、ろ過池出口、浄水池出口
給水地点 配水池、 ﾒｰﾀｰ室等	浜松市北区大原、浜松市浜北区四大地、 浜松市浜北区於ヶ谷、浜松市浜北区宮口、 浜松市天竜区請留 ほか

遠州水道用水供給事業概要図

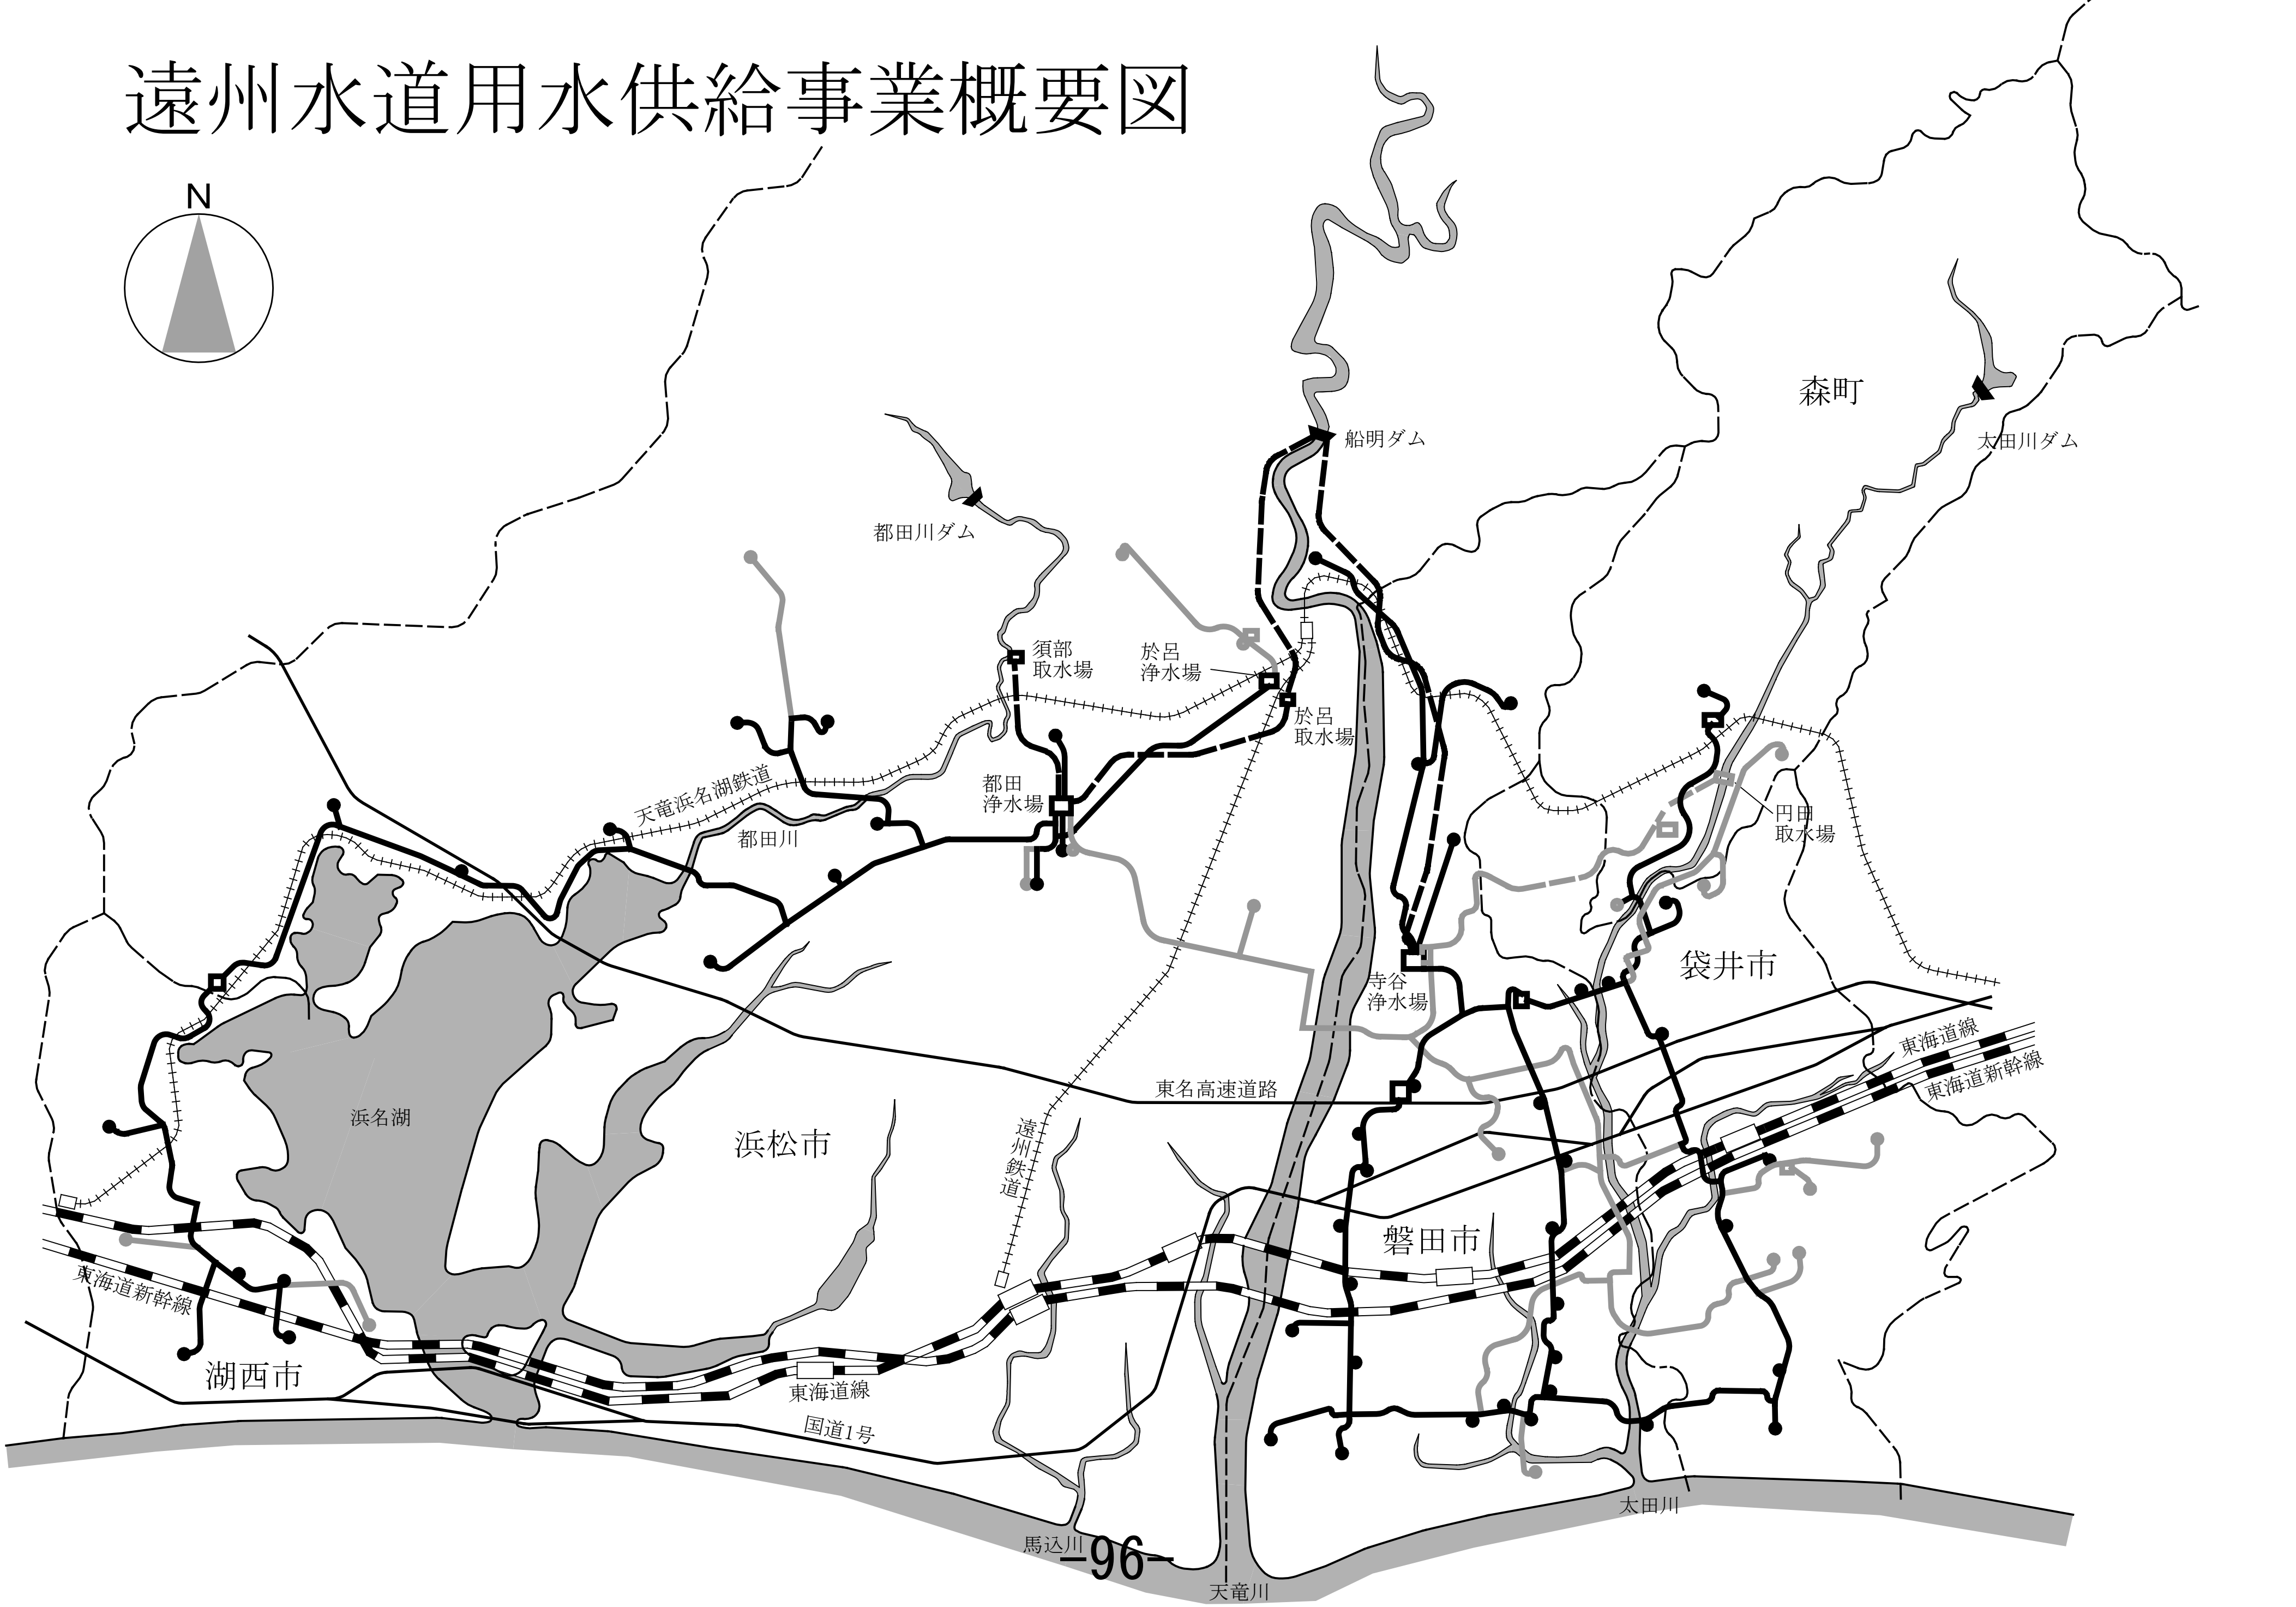

於呂浄水場平面図

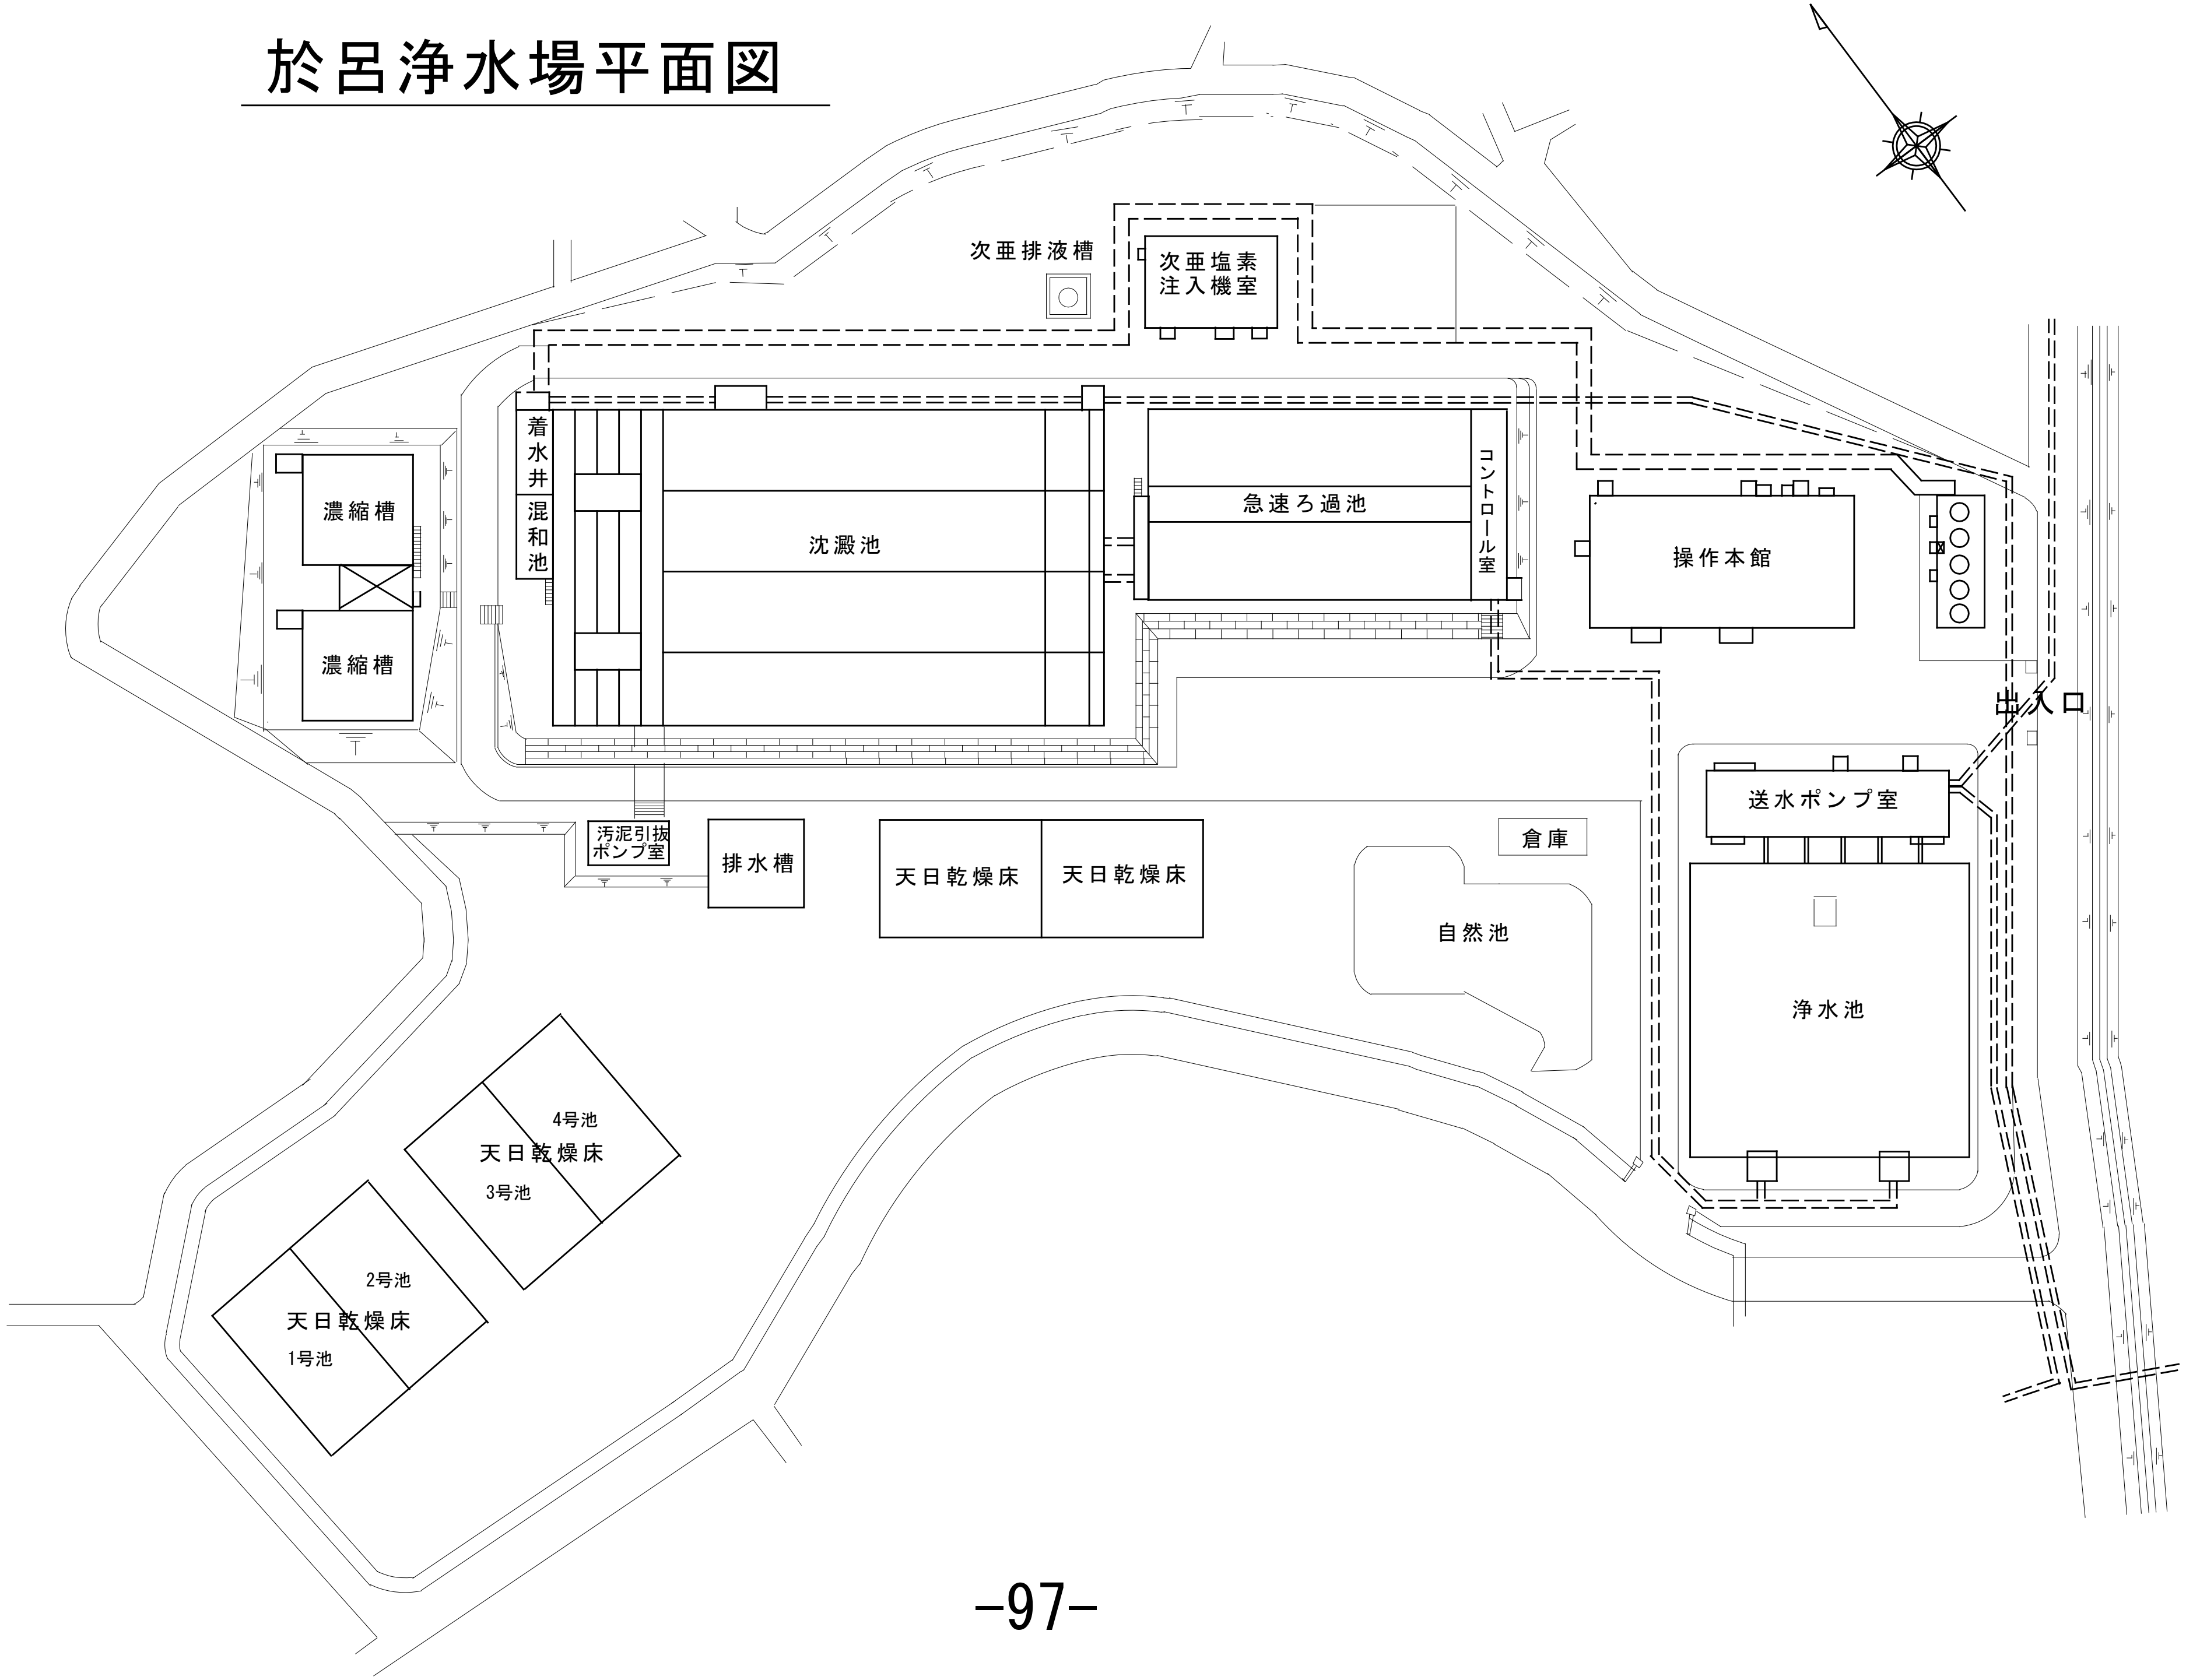
次亜排液槽
次亜塩素
注入機室
着水井
混和池
沈澱池
急速ろ過池
コントロール室
操作本館
濃縮槽
濃縮槽
出入口
送水ポンプ室
倉庫
汚泥引抜
ポンプ室
排水槽
天日乾燥床
天日乾燥床
自然池
浄水池
4号池
天日乾燥床
3号池
2号池
天日乾燥床
1号池

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.24

場所	着水井(於呂)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.1	15.2	11.3	5	22	3	10.4	160.8	2.1	7.5	7.7	7.2	－	－	－	
5月	15.6	17.5	13.9	6	20	3	57.5	337.3	4.5	7.6	7.7	7.3	－	－	－	
6月	17.8	19.4	16.2	10	24	4	208.9	1152.0	20.1	7.7	7.9	7.2	－	－	－	
7月	22.0	24.7	20.0	5	12	2	43.7	123.2	7.3	7.7	7.8	7.6	－	－	－	
8月	24.6	25.8	23.2	4	10	1	29.8	167.9	2.2	7.6	7.8	7.5	－	－	－	
9月	24.8	25.6	24.0	3	4	2	3.2	12.0	1.3	7.6	7.9	7.5	－	－	－	
10月	20.2	24.5	17.5	3	6	2	3.6	14.0	1.3	7.8	7.9	7.7	－	－	－	
11月	14.9	17.7	12.3	4	24	1	11.9	225.0	1.3	7.5	7.6	7.3	－	－	－	
12月	10.2	12.6	8.0	3	5	2	5.3	16.1	2.3	7.5	7.8	7.2	－	－	－	
1月	7.1	8.1	5.5	3	6	2	7.0	12.3	3.7	7.6	7.8	7.0	－	－	－	
2月	8.0	11.3	6.0	4	10	2	26.3	274.2	4.1	7.5	7.8	7.2	－	－	－	
3月	8.4	10.8	7.0	4	10	2	18.9	66.1	3.3	7.6	7.6	7.3	－	－	－	
年間	15.6	25.8	5.5	4	24	1	35.5	1152.0	1.3	7.6	7.9	7.0	－	－	－	

No.25

場所	沈殿池出口(於呂)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.3	14.8	11.5	1	5	1	0.3	0.7	0.1	7.0	7.3	6.6	0.4	0.7	0.4	
5月	15.9	17.6	14.5	1	3	1	0.5	1.4	0.1	7.1	7.3	6.8	0.4	0.5	0.3	
6月	18.0	19.8	16.3	2	5	<1	1.2	5.6	0.2	7.1	7.3	6.8	0.4	0.5	0.4	
7月	22.1	24.8	20.0	1	3	<1	0.4	0.8	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.6	0.7	0.4	
8月	24.7	25.8	23.5	<1	3	<1	0.2	1.0	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.6	0.7	0.5	
9月	24.8	25.6	24.0	<1	2	<1	<0.1	0.2	<0.1	7.3	7.6	7.1	0.6	0.7	0.5	
10月	20.1	24.5	17.5	1	2	<1	0.1	0.4	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.6	0.7	0.5	
11月	14.8	18.0	12.5	1	2	<1	0.2	0.8	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.5	0.7	0.1	
12月	10.1	12.2	8.0	1	3	<1	0.3	0.6	0.1	7.2	7.6	6.9	0.5	0.6	0.4	
1月	7.1	8.2	6.0	1	2	<1	0.3	0.5	0.2	7.3	7.5	7.0	0.5	0.6	0.4	
2月	8.0	10.8	6.6	1	3	<1	0.4	0.8	0.2	7.2	7.6	7.0	0.5	0.6	0.3	
3月	8.4	11.1	7.5	1	3	<1	0.6	1.0	0.1	7.2	7.3	6.9	0.4	0.5	0.3	
年間	15.6	25.8	6.0	<1	5	<1	0.4	5.6	<0.1	7.2	7.6	6.6	0.5	0.7	0.1	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.26

場所	ろ過池出口(於呂)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.1	15.0	11.2	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.7	0.4	0.5	0.2	
5月	16.0	17.8	14.5	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.8	0.4	0.4	0.3	
6月	18.3	20.3	16.6	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.9	0.3	0.4	0.3	
7月	22.5	25.0	20.2	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.4	0.4	0.3	
8月	25.1	26.2	24.0	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.4	0.4	0.3	
9月	25.2	26.1	24.2	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.2	0.4	0.4	0.3	
10月	20.4	24.5	17.8	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.5	0.3	
11月	15.2	18.3	12.6	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.3	0.4	0.1	
12月	10.3	12.2	8.0	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.0	0.3	0.4	0.3	
1月	7.2	8.5	6.0	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.3	0.4	0.2	
2月	7.9	10.9	6.5	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.5	7.0	0.3	0.5	0.3	
3月	8.4	11.4	7.8	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.9	0.3	0.4	0.2	
年間	15.8	26.2	6.0	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.6	6.7	0.4	0.5	0.1	

No.27

場所	於呂浄水場浄水池出口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	12.8	14.7	11.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.7	0.5	0.6	0.4	
5月	15.6	17.2	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	6.8	0.5	0.6	0.4	
6月	17.8	19.7	16.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.5	0.6	0.4	
7月	21.9	24.1	19.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.6	0.6	0.5	
8月	24.3	25.5	23.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.6	0.6	0.5	
9月	24.2	25.0	23.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.6	0.6	0.5	
10月	19.5	25.0	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.6	0.6	0.5	
11月	14.3	17.5	11.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.2	0.6	0.6	0.5	
12月	9.8	11.8	7.8	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.0	0.5	0.6	0.5	
1月	6.8	8.7	5.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.1	0.5	0.6	0.5	
2月	7.5	10.4	6.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.6	7.0	0.5	0.6	0.5	
3月	7.9	11.3	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.9	0.5	0.5	0.4	
年間	15.2	25.5	5.5	<1	1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	6.7	0.5	0.6	0.4	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.28

場所	浜松市大原(於呂系)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.3	14.8	11.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.3	6.9	0.5	0.5	0.4	
5月	16.0	17.5	14.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	6.8	0.5	0.6	0.4	
6月	18.3	20.0	17.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.5	7.0	0.5	0.5	0.4	
7月	22.6	24.9	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.5	0.5	0.5	
8月	25.4	28.0	24.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.5	0.5	0.4	
9月	25.1	26.0	24.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.5	0.5	0.4	
10月	20.5	24.8	17.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.5	0.5	0.4	
11月	15.5	18.0	12.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.5	0.5	0.5	
12月	10.3	12.1	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.1	0.5	0.5	0.4	
1月	7.4	9.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.5	0.5	0.4	
2月	7.9	10.5	6.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.6	7.0	0.5	0.6	0.4	
3月	8.3	10.8	7.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.5	0.5	0.4	
年間	15.9	28.0	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.7	6.8	0.5	0.6	0.4	

No.29

場所	浜松市姥ヶ谷															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.2	14.1	12.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.5	6.9	0.5	0.5	0.4	
5月	16.0	17.8	14.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.5	0.5	0.4	
6月	18.4	20.0	17.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.2	0.5	0.5	0.4	
7月	22.5	24.8	21.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.5	0.5	
8月	25.2	26.1	24.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.5	0.5	0.5	
9月	25.2	26.0	24.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.5	0.5	0.4	
10月	20.5	24.8	17.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.5	0.5	0.4	
11月	15.5	18.0	12.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.5	0.5	0.5	
12月	10.4	12.1	8.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.5	0.5	0.4	
1月	7.5	8.6	6.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.5	0.5	0.4	
2月	7.9	10.5	6.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.1	0.5	0.6	0.4	
3月	8.3	10.0	7.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.5	0.4	
年間	15.9	26.1	6.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	6.9	0.5	0.6	0.4	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.30

場所	浜松市宮口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.0	14.0	12.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.1	7.5	6.9	0.5	0.5	0.4	
5月	16.2	20.7	14.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	6.8	0.5	0.6	0.4	
6月	18.1	20.0	16.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.6	7.1	0.5	0.6	0.5	
7月	22.5	24.8	21.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.5	0.6	0.5	
8月	25.2	26.1	24.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.5	0.6	0.5	
9月	25.1	26.0	24.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.5	0.6	0.5	
10月	20.2	24.5	17.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.5	0.6	0.5	
11月	15.2	18.0	12.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.2	0.5	0.6	0.5	
12月	10.1	12.0	8.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.0	0.5	0.5	0.5	
1月	7.0	8.2	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.5	0.5	0.5	
2月	7.7	11.0	6.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.6	7.0	0.5	0.7	0.5	
3月	8.1	9.0	7.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.5	0.5	0.4	
年間	15.7	26.1	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	6.8	0.5	0.7	0.4	

No.31

場所	浜松市四大地															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.3	15.6	12.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.6	7.0	0.4	0.5	0.4	
5月	17.1	18.8	15.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.0	0.5	0.5	0.4	
6月	19.4	21.0	18.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.4	0.5	0.4	
7月	23.4	25.7	21.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.5	0.4	
8月	26.0	28.0	25.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.3	0.4	0.5	0.4	
9月	25.6	26.7	25.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.9	7.4	0.4	0.5	0.4	
10月	21.3	25.2	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.9	7.5	0.4	0.4	0.4	
11月	16.6	19.1	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.4	0.5	0.4	
12月	11.5	13.5	9.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.8	7.2	0.5	0.5	0.4	
1月	8.4	10.0	6.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.3	0.5	0.5	0.4	
2月	8.9	11.1	7.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.5	0.5	0.4	
3月	9.4	11.2	8.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	16.8	28.0	6.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.9	7.0	0.4	0.5	0.4	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.32

場所	浜松市請留															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	13.7	15.3	12.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.5	7.0	0.5	0.5	0.4	
5月	16.3	18.0	15.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.0	0.5	0.5	0.4	
6月	18.7	20.3	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.1	0.4	0.5	0.4	
7月	22.5	28.1	20.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.4	0.5	0.4	
8月	25.0	28.2	24.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.5	0.5	0.4	
9月	24.9	25.8	24.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.4	0.5	0.4	
10月	21.0	25.0	18.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.4	0.4	0.5	0.4	
11月	16.4	19.0	14.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.4	0.5	0.5	0.4	
12月	11.7	13.3	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.1	0.5	0.5	0.4	
1月	8.9	11.0	7.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.5	0.5	0.4	
2月	9.0	11.0	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.6	7.1	0.5	0.6	0.4	
3月	9.3	10.8	8.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.5	0.4	
年間	16.4	28.2	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.8	7.0	0.5	0.6	0.4	

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)

遠州水道　寺谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［基準(健康・性状)］

No.13

	採　水　箇　所		於呂浄水場浄水池出口															
	採　水　月　日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		09:45	10:02	09:55	09:50	09:16	09:47	09:41	10:03	09:45	10:05	10:03	09:45				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	13.0	20.0	22.1	31.9	28.5	32.6	24.6	21.5	7.9	9.0	8.6	8.0	19.0	32.6	7.9	
	水温	℃	12.0	15.6	16.7	20.7	24.5	24.9	23.0	17.2	10.6	6.7	6.5	7.4	15.5	24.9	6.5	
	残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	
	項　　　目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.007	0.009	0.012	0.010	0.010	0.009	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.012	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.007	0.009	0.008	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.009	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.2	5.3	4.2	5.1	5.5	5.7	6.9	8.2	7.8	6.8	7.8	7.0	6.4	8.2	4.2	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.4	10.7	9.9	10.3	9.6	8.8	9.9	10.8	10.5	10.3	11.7	10.8	10.2	11.7	8.8	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	39.3	30.6	41.4	37.6	41.9	43.9	49.5	49.9	47.8	48.8	50.4	38.5	43.3	50.4	30.6	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	75	62	71	67	71	76	87	68	87	88	81	77	76	88	62	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000002	0.000005	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000005	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.0	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［基準(健康・性状)］

No.14

	採　水　箇　所		浜松市大原(於呂系)															
	採　水　月　日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		09:21	09:38	09:30	09:40	11:05	09:24	09:15	09:50	09:15	09:45	09:35	09:15				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	16.3	19.2	23.3	28.9	36.4	29.9	25.0	20.5	8.2	10.0	10.0	9.0	19.7	36.4	8.2	
	水温	℃	12.8	16.0	17.5	21.0	26.5	26.0	24.8	17.9	11.2	7.8	7.0	8.0	16.4	26.5	7.0	
	残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	
	項　　　目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	＊
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	＊
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.009	0.012	0.013	0.013	0.014	0.012	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	0.014	<0.006	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.009	0.011	0.006	0.004	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.011	<0.003	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.007	<0.003	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.3	4.9	4.3	5.2	5.5	5.9	6.9	8.2	7.8	6.8	7.9	7.0	6.4	8.2	4.3	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.5	10.2	10.2	10.2	9.9	9.1	9.9	10.8	10.5	10.4	11.8	10.9	10.3	11.8	9.1	＊
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	39.6	32.7	39.8	38.9	41.8	43.8	49.4	50.4	47.7	48.8	50.6	38.4	43.5	50.6	32.7	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	69	67	67	51	67	76	88	75	87	91	84	69	74	91	51	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	＊
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	＊
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.0	＊
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	＊
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	＊
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	＊
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	＊
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷

［基準(健康・性状)］

No.15

	採水箇所		浜松市四大地															
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		11:00	11:30	11:15	11:14	12:10	11:04	11:00	11:34	11:06	11:23	11:33	10:56				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	19.8	20.9	24.0	31.7	33.8	29.6	25.7	22.0	9.0	11.9	10.9	7.6	20.6	33.8	7.6	
	水温	℃	13.6	17.0	19.4	22.0	28.0	26.7	24.5	19.1	11.8	8.8	8.1	8.6	17.3	28.0	8.1	
	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	0.010	0.012	0.012	0.013	0.013	0.011	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.006	0.013	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.010	0.010	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.005	0.004	0.010	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.007	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.3	4.9	4.3	5.3	5.5	5.9	6.9	8.2	7.9	6.8	7.9	7.0	6.4	8.2	4.3	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.6	9.9	10.2	10.1	9.9	9.2	9.9	10.9	10.5	10.4	11.9	11.0	10.3	11.9	9.2	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	39.9	33.7	39.7	39.4	41.8	44.0	49.5	50.5	47.7	48.4	50.8	38.4	43.6	50.8	33.7	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	71	74	71	72	69	72	80	80	83	88	78	72	76	88	69	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.1	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道 寺谷

［基準(健康・性状)］

No.16

	採水箇所		於呂取水場															
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		10:23	10:55	10:38	10:34	10:10	10:23	10:18	10:54	10:25	10:42	10:54	10:20				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	20.4	20.7	25.6	32.0	33.4	31.1	27.7	21.9	9.2	9.2	10.6	8.6	20.9	33.4	8.6	
	水温	℃	12.2	15.3	16.5	21.6	26.6	25.8	23.9	17.4	10.1	7.6	7.8	7.9	16.1	26.6	7.6	
	残留塩素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	21	207	>300	>300	107	52	59	21	16	8	22	37	－	>300	8	*
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	－	－	－	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	0.00009	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00009	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.003	0.010	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.010	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.004	0.017	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.017	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.008	0.006	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.014	0.017	0.005	0.011	0.006	0.006	0.017	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.11	2.05	8.71	2.04	0.18	0.07	0.05	0.05	0.08	0.08	0.13	0.57	1.18	8.71	0.05	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.16	2.96	10.80	2.54	0.24	0.09	0.07	0.09	0.13	0.18	0.26	0.84	1.53	10.80	0.07	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.2	3.0	2.7	3.4	4.2	4.5	5.7	6.1	5.7	5.8	6.5	4.6	4.8	6.5	2.7	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.016	0.129	0.393	0.075	0.012	0.011	0.010	0.022	0.022	0.075	0.108	0.041	0.076	0.393	0.010	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	2.4	<2	2.4	3.0	3.1	4.1	4.9	4.6	4.7	5.6	4.1	3.6	5.6	<2	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	39.0	31.2	41.3	36.8	42.2	44.2	49.1	50.0	47.9	49.0	50.0	38.7	43.3	50.0	31.2	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	57	179	763	140	52	62	69	58	78	81	71	95	142	763	52	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.9	1.2	1.2	1.3	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	1.3	0.6	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	7.4	*
48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	沼沢臭	微土臭	微沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	－	－	－	*
50	色度	5度以下	5	12	28	10	3	3	3	3	3	3	3	6	7	28	3	*
51	濁度	2度以下	3.1	54.2	398.4	63.9	4.1	1.4	1.0	0.8	1.5	2.7	3.7	18.8	46.1	398.4	0.8	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［基準(健康・性状)］

No.26

	採　水　箇　所		宮口	姥ヶ谷	浜北調整池	請留											
	採　水　月　日		R5.8.1	R5.8.1	R5.8.1	R5.8.1											
	採水時刻		10:20	11:00	09:45	09:10											
	天候(前日・当日)	前日・当日	曇・曇	曇・曇	曇・曇	曇・曇											
	気温	℃	34.0	33.7	33.6	29.8											
	水温	℃	25.3	25.3	25.9	25.2											
	残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.5											
	項　　　目	基準値															
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0											
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.5	0.5	0.5	0.5											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	0.07	0.06	0.07											
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.013	0.014	0.014	0.016											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.003	0.004	0.004											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.004	0.004	0.005											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004	0.004	0.004	0.005											
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.03	0.03	0.03											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.8	6.1	6.0	5.9											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.5	9.7	9.6	9.7											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	42.0	42.0	42.0	42.0											
40	蒸発残留物	500mg/l以下	70	74	75	68											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.3	0.4											
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3											
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1											
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道　寺谷

［水質管理目標設定］

	採水箇所		於呂取水場														
	採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
	採水時刻		10:23	10:55	10:38	10:34	10:10	10:23	10:18	10:54	10:25	10:42	10:54	10:20			
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
	気温	℃	20.4	20.7	25.6	32.0	33.4	31.1	27.7	21.9	9.2	9.2	10.6	8.6	20.9	33.4	8.6
	水温	℃	12.2	15.3	16.5	21.6	26.6	25.8	23.9	17.4	10.1	7.6	7.8	7.9	16.1	26.6	7.6
	項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.002	0.006	0.029	0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.003	0.004	0.029	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	農薬類	1以下	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
16	残留塩素	1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	39.0	31.2	41.3	36.8	42.2	44.2	49.1	50.0	47.9	49.0	50.0	38.7	43.3	50.0	31.2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.016	0.129	0.393	0.075	0.012	0.011	0.010	0.022	0.022	0.075	0.108	0.041	0.076	0.393	0.010
19	遊離炭酸	20mg/l以下	－	3	－	－	2	－	－	4	－	－	4	－	3	4	2
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	－	4.9	－	－	2.3	－	－	2.2	－	－	2.8	－	3.0	4.9	2.2
23	臭気強度(TON)	3以下	－	<1	－	－	<1	－	－	<1	－	－	<1	－	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	57	179	763	140	52	62	69	58	78	81	71	95	142	763	52
25	濁度	1度以下	3.1	54.2	398.4	63.9	4.1	1.4	1.0	0.8	1.5	2.7	3.7	18.8	46.1	398.4	0.8
26	pH値	7.5程度	7.8	7.6	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	－	-1.6	－	－	-1.0	－	－	-1.3	－	－	-1.4	－	-1.3	-1.0	-1.6
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	－	9700	－	－	6300	－	－	580	－	－	410	－	4248	9700	410
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.11	2.05	8.71	2.04	0.18	0.07	0.05	0.05	0.08	0.08	0.13	0.57	1.18	8.71	0.05
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(	0.00005mg/l以下	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)

遠州水道　寺谷

［水質管理目標設定］

	採水箇所		於呂浄水場浄水池出口														
	採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
	採水時刻		09:45	10:02	09:55	09:50	09:16	09:47	09:41	10:03	09:45	10:05	10:03	09:45			
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
	気温	℃	13.0	20.0	22.1	31.9	28.5	32.6	24.6	21.5	7.9	9.0	8.6	8.0	19.0	32.6	7.9
	水温	℃	12.0	15.6	16.7	20.7	24.5	24.9	23.0	17.2	10.6	6.7	6.5	7.4	15.5	24.9	6.5
	項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	<0.06	<0.06	<0.06
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	<0.06	<0.06	<0.06
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	−	0.002	−	−	0.004	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	0.002	0.004	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	−	0.004	−	−	0.007	−	−	0.003	−	−	<0.002	−	0.004	0.007	<0.002
15	農薬類	1以下	−	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	<0.1	<0.1
16	残留塩素	1mg/l以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	39.3	30.6	41.4	37.6	41.9	43.9	49.5	49.9	47.8	48.8	50.4	38.5	43.3	50.4	30.6
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	遊離炭酸	20mg/l以下	−	3	−	−	4	−	−	4	−	−	8	−	5	8	3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	−	0.5	−	−	0.8	−	−	0.5	−	−	1.2	−	0.8	1.2	0.5
23	臭気強度(TON)	3以下	−	<1	−	−	<1	−	−	<1	−	−	<1	−	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	75	62	71	67	71	76	87	68	87	88	81	77	76	88	62
25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.2	7.0	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	−	-2.3	−	−	-1.5	−	−	-1.5	−	−	-1.8	−	-1.8	-1.5	-2.3
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	−	1	−	−	0	−	−	1	−	−	2	−	1	2	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.04	<0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(	0.00005mg/l以下	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道　寺谷

［水質管理目標設定］

	採水箇所		四大地														
	採水日		R5.8.1	R6.2.6													
	採水時刻		12:10	11:33													
	天候(前日・当日)	前日・当日	曇・曇	曇・曇													
	気温	℃	33.8	10.9											22.4	33.8	10.9
	水温	℃	28.0	8.1											18.0	28.0	8.1
	項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04											<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008											<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.003	<0.001											0.002	0.003	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.011	<0.002											0.006	0.011	<0.002
15	農薬類	1以下	－	－											－	－	－
16	残留塩素	1mg/l以下	0.5	0.4											0.4	0.5	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	41.8	50.8											46.3	50.8	41.8
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
19	遊離炭酸	20mg/l以下	2	5											4	5	2
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.7	1.1											0.9	1.1	0.7
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1											<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	69	78											74	78	69
25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.3	7.5											7.4	7.5	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.3	-1.7											-1.5	-1.3	-1.7
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	0	1											0	1	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.03	<0.01											0.02	0.03	<0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(	0.00005mg/l以下	<0.000005	<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

	採水箇所		於呂取水場														
	採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1											
	採水時刻		10:55	10:38	10:34	10:10											
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇											
	気温	℃	20.7	25.6	32.0	33.4									27.9	33.4	20.7
	水温	℃	15.3	16.5	21.6	26.6									20.0	26.6	15.3
	項目	水質目標													平均値	最高値	最低値
1	1，3―ジクロロプロペン(D―D)	0.05mg/l	―	<0.0001	―	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2，2―DPA(ダラポン)	0.08mg/l	―	<0.0003	―	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2，4―D(2，4―PA)	0.02mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	―	<0.0003	―	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	―	<0.0001	―	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	―	<0.00004	―	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	―	<0.0003	―	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	―	<0.00002	―	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	―	<0.00002	―	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	―	<0.00003	―	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	―	<0.0003	―	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	―	<0.0001	―	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	―	<0.0001	―	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	―	<0.0006	―	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	―	<0.000006	―	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	―	<0.00002	―	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	―	<0.002	―	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	―	<0.00002	―	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	―	<0.000003	―	<0.000003									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	―	<0.00002	―	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	―	<0.0001	―	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	―	<0.0003	―	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	―	<0.0002	―	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/l	―	<0.0001	―	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	―	<0.0001	―	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/l	―	<0.00002	―	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	―	<0.000006	―	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	―	<0.00002	―	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	―	<0.0001	―	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	―	<0.00002	―	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	―	<0.00004	―	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	―	<0.00002	―	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	―	<0.00006	―	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	―	<0.00002	―	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	―	<0.00002	―	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	―	<0.00005	―	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005

	採水箇所		於呂取水場												平均値	最高値	最低値
53	シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/l	−	<0.001	−	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/l	−	<0.0002	−	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/l	−	<0.00005	−	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/l	−	<0.0002	−	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/l	−	<0.00005	−	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	−	<0.0002	−	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナプロパミド	0.03mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	パラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/l	−	<0.00005	−	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/l	−	<0.0001	−	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/l	−	<0.00005	−	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	0.02mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.00004									<0.00002	0.00004	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/l	−	<0.000005	−	<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/l	−	<0.0005	−	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/l	−	<0.00004	−	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/l	−	<0.0001	−	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/l	−	<0.0002	−	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/l	−	<0.0001	−	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/l	−	<0.0003	−	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/l	−	<0.0001	−	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/l	−	<0.00004	−	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロピコナゾール	0.05mg/l	−	<0.0002	−	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロピザミド	0.05mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/l	−	<0.0001	−	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	ブロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ペンシクロン	0.1mg/l	−	<0.0001	−	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/l	−	<0.0003	−	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/l	−	<0.00005	−	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフラカルブ	0.02mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレセート	0.07mg/l	−	<0.0006	−	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.003mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	−	<0.00005	−	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)
遠州水道　寺谷

［農薬］

	採水箇所		於呂取水場												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセット	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
	総和	検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0.00080									0.00020	0.00080	0.00000
	備考																

遠州水道　寺谷

［農薬］

	採水箇所		於呂浄水場浄水池出口															
	採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1												
	採水時刻		10:02	09:55	09:50	09:16												
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇												
	気温	℃	20.0	22.1	31.9	28.5										25.6	31.9	20.0
	水温	℃	15.6	16.7	20.7	24.5										19.4	24.5	15.6
	項目	水質目標														平均値	最高値	最低値
1	1，3―ジクロロプロペン(D―D)	0.05mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－										<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2，2―DPA(ダラポン)	0.08mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－										<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2，4―D(2，4―PA)	0.02mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－										<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－										<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00004	－	<0.00004	－										<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－										<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－										<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－										<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00003	－	<0.00003	－										<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002										<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－										<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－										<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－										<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.0006	－	<0.0006	－										<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006	－	<0.000006	－										<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－										<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.002	－	<0.002	－										<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－										<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003	－	<0.000003	－										<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－										<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－										<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－										<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－										<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－										<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－										<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－										<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.000006	－	<0.000006	－										<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－										<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－										<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－										<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004	－	<0.00004	－										<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－										<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006	－	<0.00006	－										<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－										<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－										<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－										<0.00005	<0.00005	<0.00005

	採水箇所		於呂浄水場浄水池出口												平均値	最高値	最低値
53	シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/l	<0.001	—	<0.001	—									<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナプロパミド	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	パラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/l	<0.000005	—	<0.000005	—									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005	—	<0.0005	—									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/l	<0.00004	—	<0.00004	—									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0002	—	<0.0002	—									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロピザミド	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	ブロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ペンシクロン	0.1mg/l	<0.0001	—	<0.0001	—									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/l	<0.0003	—	<0.0003	—									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフラカルブ	0.02mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレセート	0.07mg/l	<0.0006	—	<0.0006	—									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.003mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	<0.00005	—	<0.00005	—									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/l	<0.00002	—	<0.00002	—									<0.00002	<0.00002	<0.00002

	採水箇所		於呂浄水場浄水池出口												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセット	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
	総和	検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0									0.00000	0.00000	0.00000
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(7)
遠州水道 寺谷
[クリプトスポリジウム]
採水箇所　於呂取水場

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	20.4	20.7	25.6	32.0	33.4	31.1	27.7	21.9	9.2	9.2	10.6	8.6
水温	12.2	15.3	16.5	21.6	26.6	25.8	23.9	17.4	10.1	7.6	7.8	7.9
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	9	68	15	16	1	0	0	0	3	2	10	5

採水箇所　於呂浄水場浄水池出口

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	13.0	20.0	22.1	31.9	28.5	32.6	24.6	21.5	7.9	9.0	8.6	8.0
水温	12.0	15.6	16.7	20.7	24.5	24.9	23.0	17.2	10.6	6.7	6.5	7.4
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

・**遠州広域水道**

[都田浄水場]

一級河川天竜川を水源とし、船明ダムからの導水を於呂取水場から取水する原水と二級河川都田川を水源とし、須部取水場から取水する原水を都田浄水場着水井で混合し浄水している。両水源の水質は大変異なっているため、混合割合に注意するとともに、細やかな水質管理が必要である。

さらに、寺谷浄水場からの送水を浄水池に流入し都田浄水場の水と混合して西遠地域に給水している。

天竜川は、諏訪湖を水源とし、長野県と静岡県にまたがる流域面積の大きい一級河川である。したがって流入支川も数多く、常に河川汚染の危険性が存在する。船明ダムの上流で天竜川と気田川が合流するが、両川の水質が大きく異なることや、ダム湖水の富栄養化により夏季の渇水期には藻類が多量に発生して導水路スクリーンを閉塞するなど、さまざまな影響が生じている。また台風を含む多量の降雨時における高濁度化の問題もある。加えて、船明ダムの湖面利用も活発に実施されているので、水質監視と浄水処理への十分な注意が必要である。

都田川の水はフミン質を多く含むため、消毒副生成物の増加のリスクがある。また、流域周辺には、ゴルフ場や廃棄物処分場があり、夏季にはキャンプや水遊びも行われ、河川汚染の危険性があるため原水水質の監視を常に実施している。

採水地点

原　　水	天竜川系：船明ダム、於呂取水場 都田川系：須部取水場　ほか
浄 水 場	混和池（着水井）、沈殿池出口、ろ過池出口、 浄水池出口
給水地点 配水池、 ﾒｰﾀｰ室等	浜松市北区都田、浜松市西区深萩、 浜松市北区三ケ日、湖西市白須賀、 湖西市中之郷、浜松市北区引佐町伊平 ほか

遠州水道用水供給事業概要図

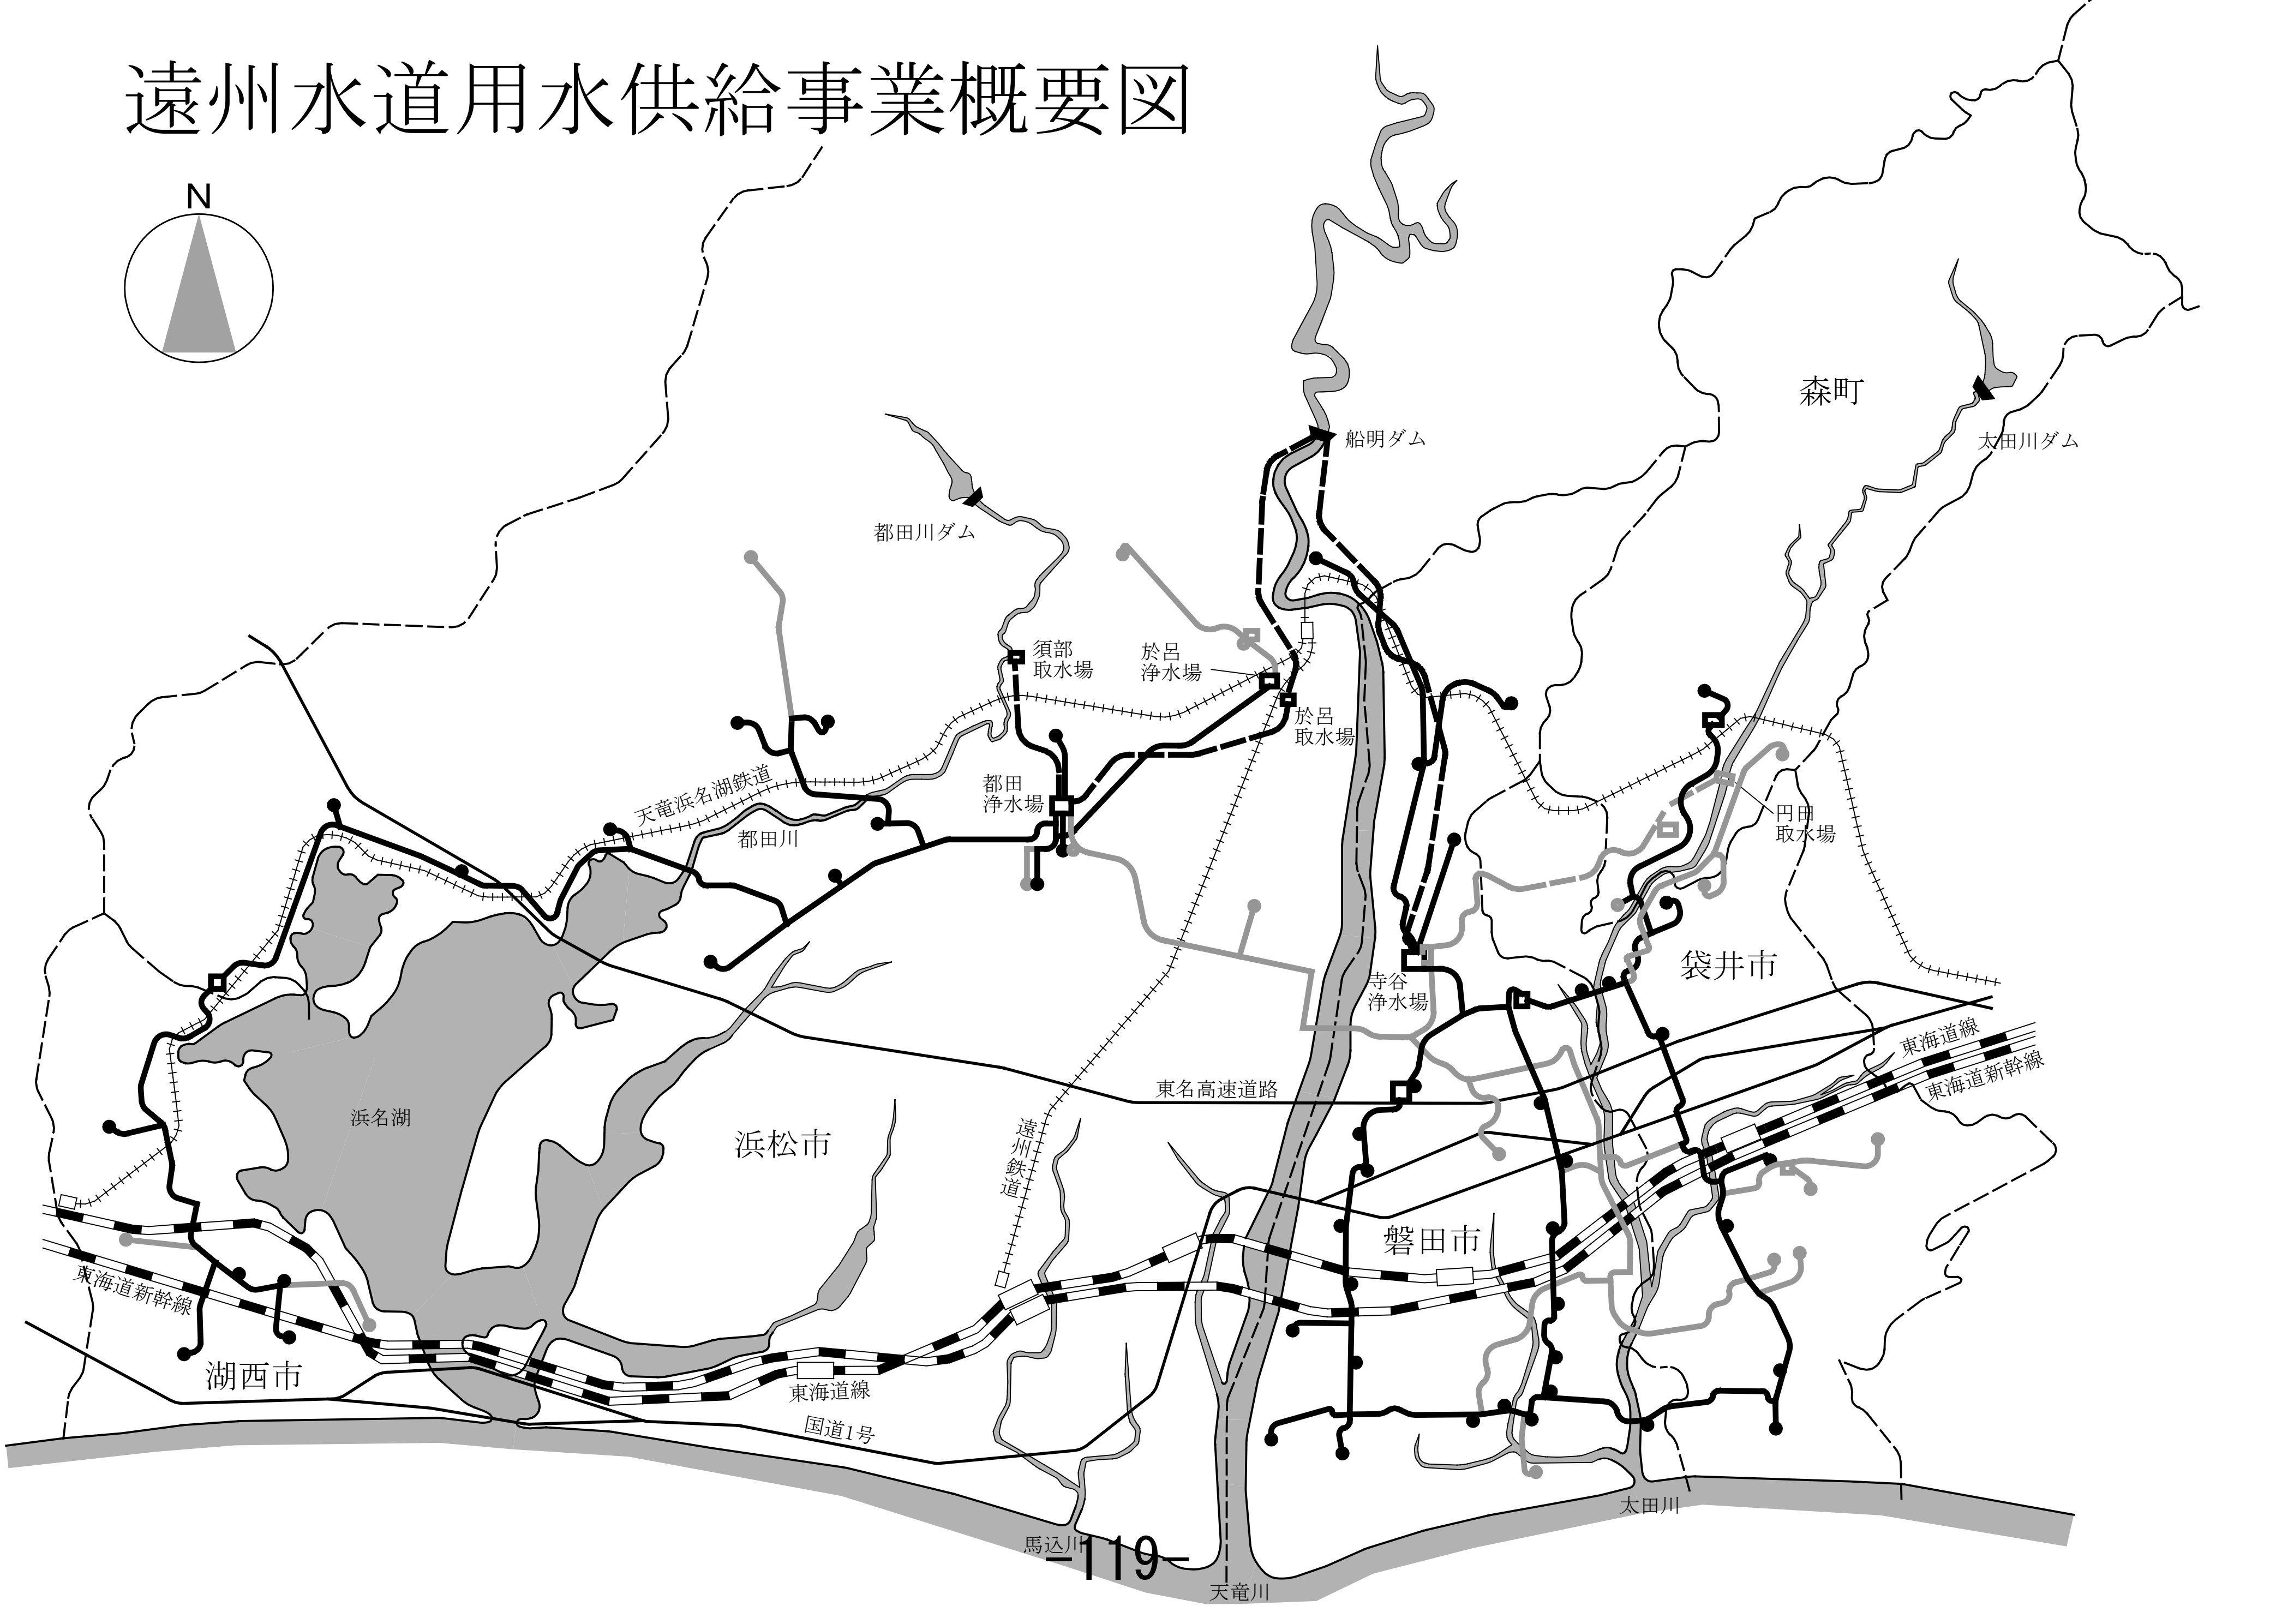

都田浄水場 平面図

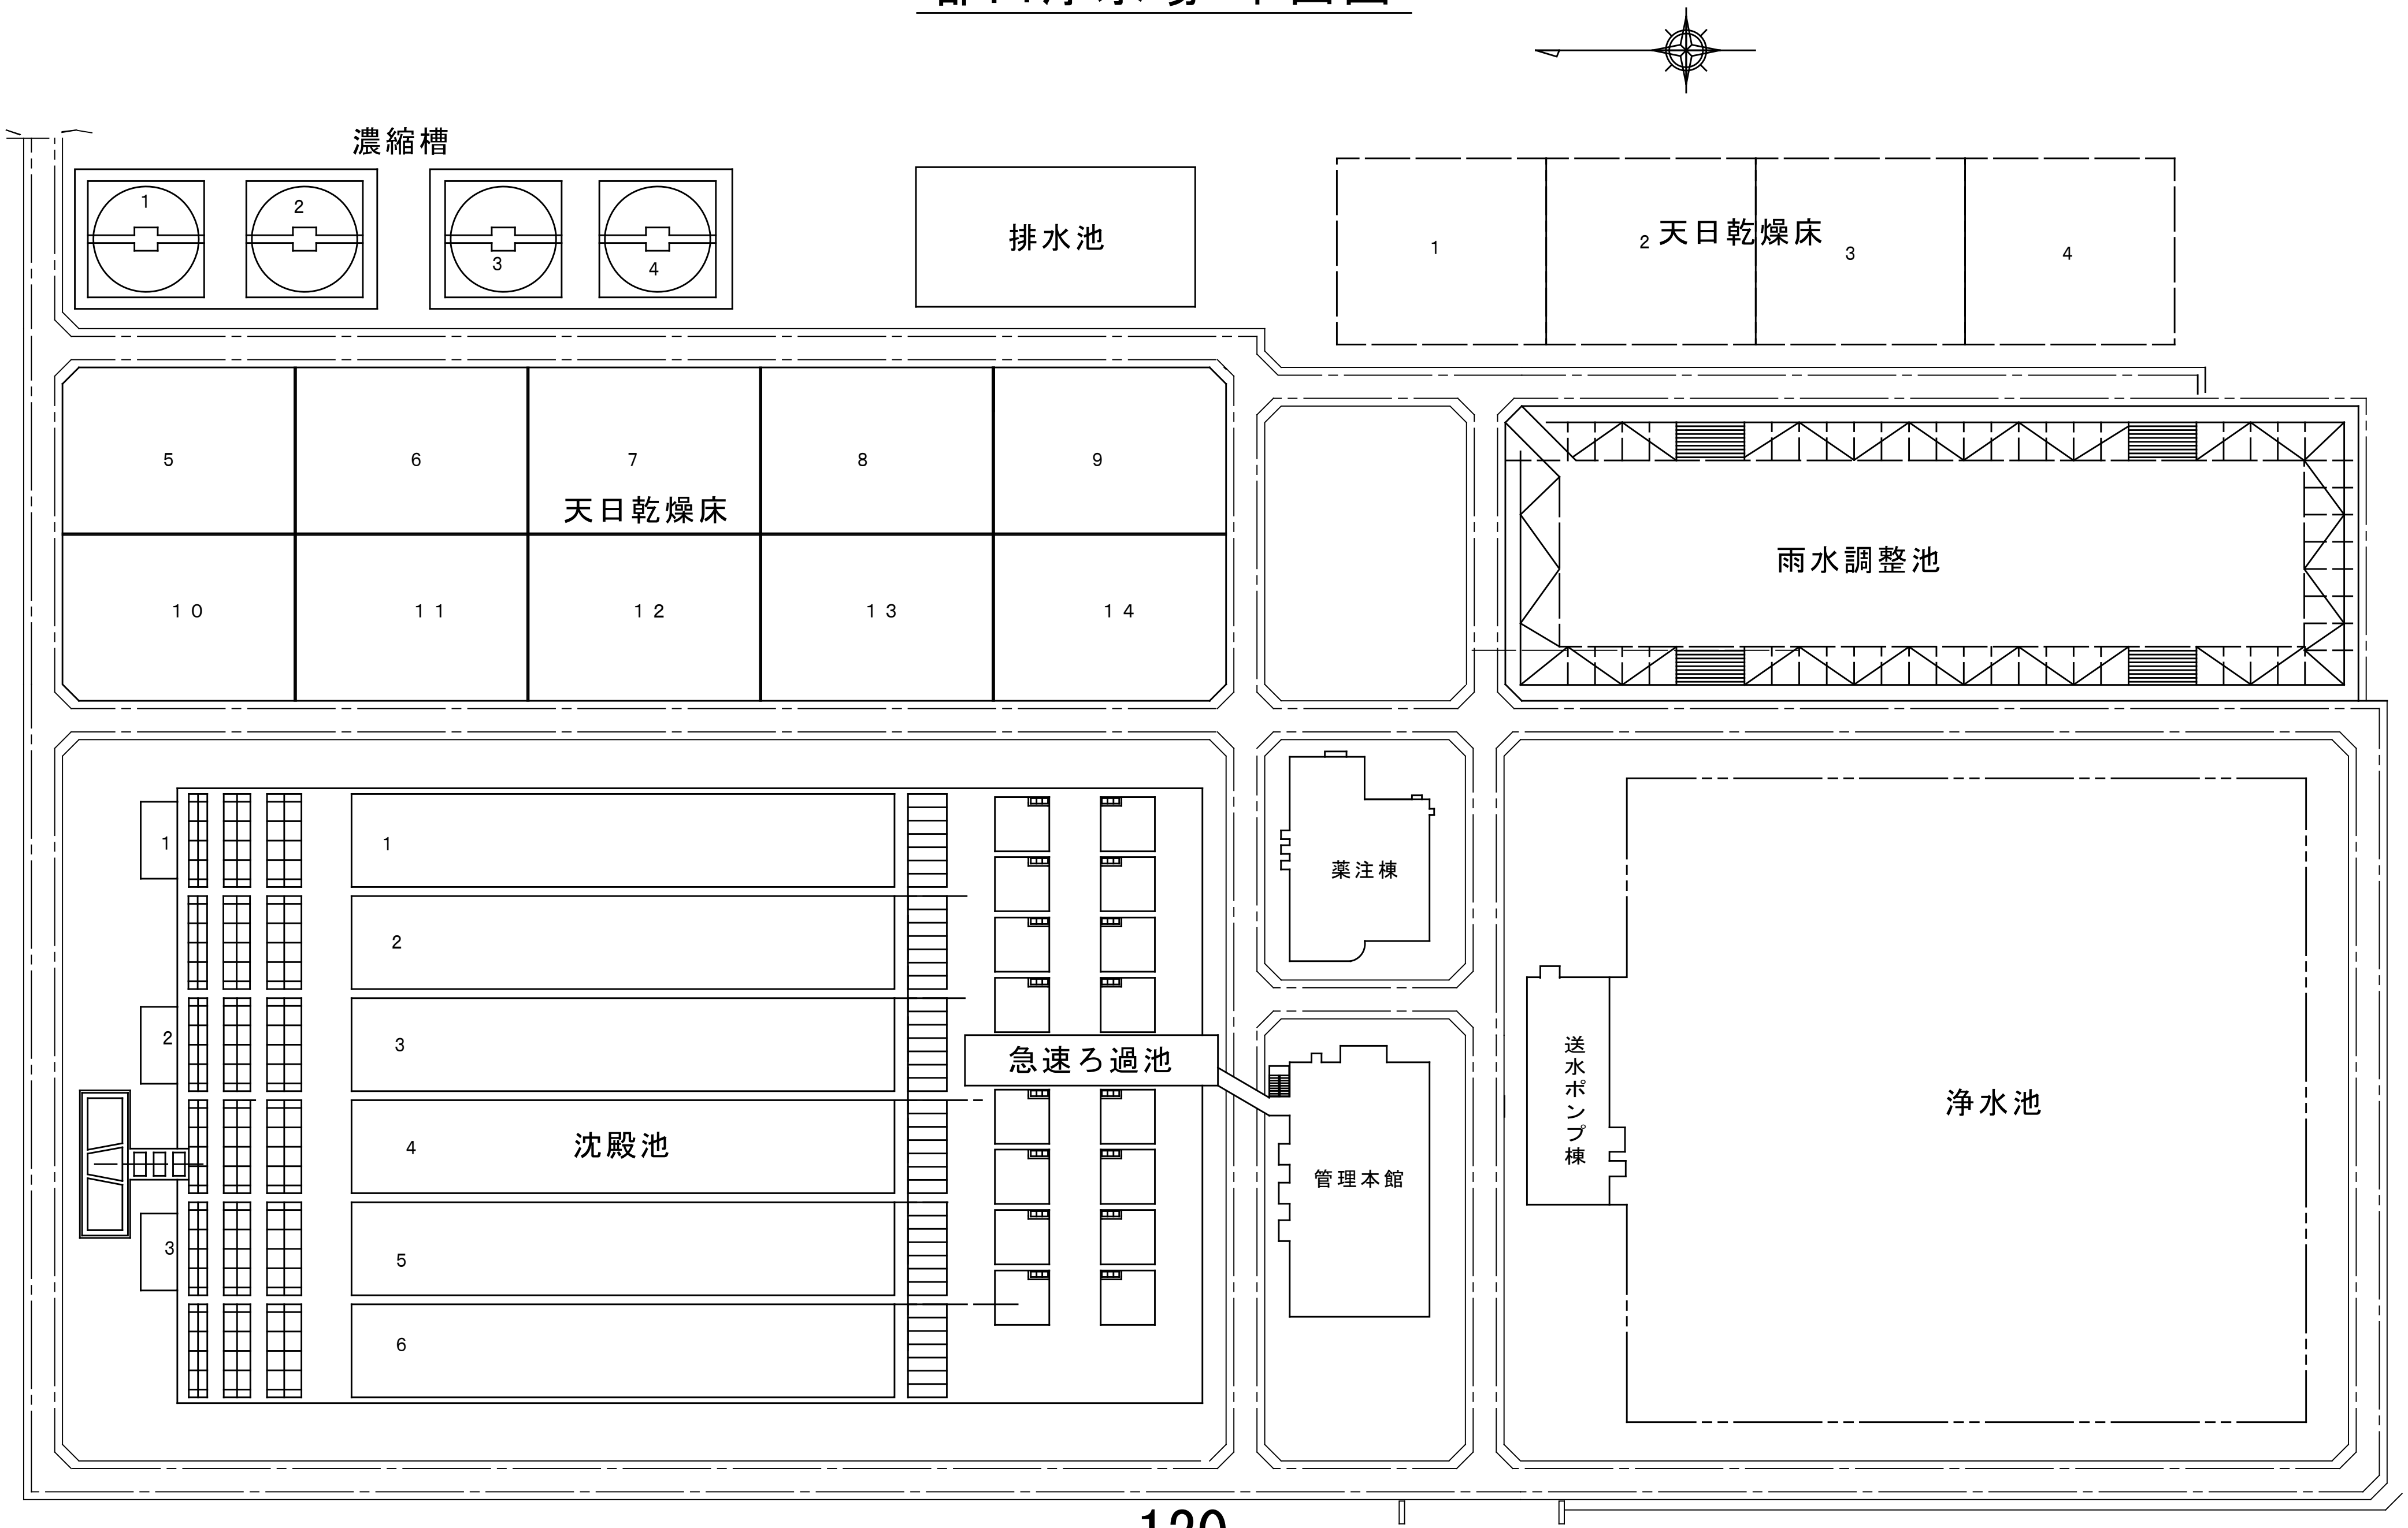
濃縮槽
1
2
3
4
排水池
天日乾燥床
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
天日乾燥床
雨水調整池
薬注棟
急速ろ過池
沈殿池
管理本館
送水ポンプ棟
浄水池

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.14

場所	都田浄水場(混和池)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.1	16.2	12.1	8	12	4	5.8	46.3	1.8	7.6	7.7	7.5	—	—	—	
5月	16.3	18.4	14.5	10	36	6	31.6	124.0	3.7	7.6	7.8	7.4	—	—	—	
6月	18.9	21.3	16.8	10	16	4	120.3	922.0	11.0	7.7	7.8	7.4	—	—	—	
7月	23.5	25.8	20.2	8	14	5	28.8	133.0	4.1	7.7	7.9	7.6	—	—	—	
8月	25.1	26.8	23.4	9	18	3	19.3	107.0	2.1	7.7	8.0	7.5	—	—	—	
9月	24.5	25.6	23.3	6	12	3	4.6	14.3	1.7	7.7	7.8	7.6	—	—	—	
10月	20.1	24.2	17.1	5	9	3	3.7	12.4	2.1	7.8	7.9	7.6	—	—	—	
11月	15.5	18.1	12.9	5	9	3	7.3	75.3	1.6	7.7	7.8	7.5	—	—	—	
12月	10.6	12.7	8.6	5	7	3	4.5	14.4	2.2	7.7	7.8	7.5	—	—	—	
1月	8.0	9.6	6.2	7	14	4	5.0	10.3	2.6	7.6	7.6	7.3	—	—	—	
2月	8.4	11.3	7.0	8	15	3	19.0	74.3	2.8	7.5	7.7	7.3	—	—	—	
3月	8.8	11.0	8.0	7	16	3	19.0	66.9	4.5	7.7	7.8	7.4	—	—	—	
年間	16.2	26.8	6.2	7	36	3	22.4	922.0	1.6	7.7	8.0	7.3	—	—	—	

No.15

場所	都田浄水場(沈殿池出口)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.3	16.7	11.9	<1	<1	<1	0.1	0.4	<0.1	7.2	7.4	7.1	0.0	0.0	0.0	
5月	16.7	18.6	15.3	<1	<1	<1	0.3	0.8	<0.1	7.1	7.3	6.9	0.0	0.1	0.0	
6月	19.0	21.3	17.3	<1	<1	<1	0.6	1.9	0.1	7.1	7.3	7.0	0.0	0.1	0.0	
7月	23.7	25.9	20.5	<1	<1	<1	0.2	0.7	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.0	0.0	0.0	
8月	25.1	27.1	23.3	<1	<1	<1	0.3	1.1	<0.1	7.2	7.5	6.9	0.0	0.1	0.0	
9月	24.4	25.3	23.3	<1	<1	<1	<0.1	0.2	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.0	0.1	0.0	
10月	19.8	24.1	17.2	<1	<1	<1	<0.1	0.3	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.1	0.1	0.0	
11月	15.2	17.5	12.5	<1	<1	<1	0.1	0.4	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.1	0.1	0.0	
12月	10.4	12.2	8.4	<1	<1	<1	0.2	0.3	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.1	0.2	0.1	
1月	7.7	9.0	6.2	<1	<1	<1	0.2	0.4	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.0	0.2	0.0	
2月	8.3	11.0	7.0	<1	<1	<1	0.3	1.2	0.1	7.2	7.4	7.1	0.0	0.2	0.0	
3月	8.7	11.0	7.9	<1	<1	<1	0.3	0.6	<0.1	7.3	7.4	7.0	0.2	0.3	0.1	
年間	16.1	27.1	6.2	<1	<1	<1	0.2	1.9	<0.1	7.3	7.6	6.9	0.0	0.3	0.0	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.16

場所	都田浄水場(ろ過池出口)															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.2	16.8	11.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.3	0.3	0.3	
5月	16.7	18.5	15.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.5	7.0	0.3	0.4	0.3	
6月	18.7	21.0	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.3	0.4	0.3	
7月	23.5	25.8	21.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.3	0.3	0.2	
8月	25.0	27.2	23.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.1	0.3	0.4	0.2	
9月	24.3	25.4	23.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.3	0.3	0.3	
10月	19.6	24.0	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.4	0.3	0.4	0.3	
11月	14.9	18.5	12.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.2	0.3	0.5	0.3	
12月	9.9	11.7	7.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.3	0.4	0.3	
1月	7.2	8.7	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.3	0.3	0.2	
2月	8.0	10.8	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.3	0.4	0.2	
3月	8.4	10.5	7.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.3	0.4	0.3	
年間	15.9	27.2	6.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.0	0.3	0.5	0.2	

No.17

場所	都田浄水場浄水池出口															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.4	16.8	11.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
5月	17.1	20.0	15.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.0	0.4	0.5	0.4	
6月	19.3	21.7	17.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.4	0.5	0.4	
7月	23.9	26.0	21.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.2	0.4	0.5	0.4	
8月	25.6	26.8	24.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.2	0.4	0.5	0.4	
9月	25.0	26.4	23.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.5	0.4	
10月	20.5	26.2	17.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.3	0.5	0.5	0.4	
11月	16.0	18.9	13.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.5	0.4	
12月	10.9	13.0	9.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.4	0.4	0.4	
1月	8.2	9.5	6.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.5	0.4	
2月	8.6	11.2	7.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.1	0.4	0.5	0.3	
3月	9.1	11.0	8.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.5	7.0	0.4	0.5	0.4	
年間	16.6	26.8	6.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.0	0.4	0.5	0.3	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.18

場所	浜松市都田															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	12.8	13.5	12.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.3	0.5	0.5	0.5	
5月	16.5	18.1	14.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.4	7.0	0.5	0.6	0.5	
6月	18.0	19.2	16.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.2	0.5	0.6	0.5	
7月	22.6	23.3	22.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.5	0.6	0.4	
8月	24.4	26.2	23.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.6	0.6	0.5	
9月	23.7	25.9	22.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.6	0.6	0.5	
10月	18.6	23.8	15.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.6	0.6	0.5	
11月	13.8	18.0	11.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.5	0.5	0.5	
12月	9.0	11.1	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.5	0.5	0.4	
1月	6.0	7.6	4.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.5	0.4	
2月	7.0	7.6	5.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.5	0.6	0.4	
3月	7.4	8.2	7.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.5	0.5	0.4	
年間	15.0	26.2	4.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.0	0.5	0.6	0.4	

No.19

場所	浜松市深萩															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.5	16.0	13.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.3	
5月	17.4	18.8	16.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.0	0.4	0.4	0.3	
6月	19.2	21.3	17.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.4	
7月	24.2	25.5	22.4	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
8月	26.3	27.2	25.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.4	0.4	0.3	
9月	25.4	25.9	24.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.3	
10月	20.9	24.1	18.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.4	
11月	16.3	17.9	15.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
12月	11.2	11.9	9.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.3	
1月	7.6	8.7	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.4	
2月	8.4	9.3	7.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.3	
3月	9.0	9.3	8.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.4	0.3	
年間	16.7	27.2	6.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.0	0.4	0.5	0.3	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

[毎日検査]

No.20

場所	浜松市三ケ日															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.4	16.0	13.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.4	0.3	
5月	17.7	19.0	16.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.4	0.4	0.3	
6月	19.6	21.3	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
7月	24.0	25.2	22.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.4	0.3	
8月	26.3	26.9	25.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.4	0.3	
9月	25.5	26.0	25.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.3	0.4	0.3	
10月	21.4	24.5	18.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.5	0.4	0.4	0.3	
11月	16.6	18.3	15.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
12月	11.5	12.1	10.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.3	
1月	7.8	8.7	6.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
2月	8.8	9.6	8.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
3月	9.0	9.2	8.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	16.9	26.9	6.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.7	7.1	0.4	0.5	0.3	

No.21

場所	湖西市白須賀															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	14.7	15.5	13.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.3	0.4	0.3	
5月	17.9	18.7	17.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.3	7.4	7.1	0.4	0.4	0.3	
6月	19.5	20.2	19.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.3	0.4	0.3	
7月	23.8	25.9	22.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.3	0.3	0.4	0.3	
8月	25.7	26.1	24.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.4	0.3	0.4	0.2	
9月	24.8	26.0	24.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.6	0.3	0.4	0.3	
10月	21.6	25.1	19.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.7	7.6	0.3	0.4	0.3	
11月	17.3	19.1	15.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.6	0.4	0.4	0.3	
12月	13.5	14.8	11.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.4	0.3	
1月	10.2	11.0	8.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.5	0.3	
2月	9.8	10.8	8.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.5	0.3	
3月	10.3	10.5	10.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.4	0.5	0.3	
年間	17.4	26.1	8.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.1	0.4	0.5	0.2	

令和5年度 遠州水道　寺谷 水道水質検査結果報告書(1)

［毎日検査］

No.22

場所	湖西市中之郷															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.6	16.6	14.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	
5月	19.4	20.5	18.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.3	0.4	0.3	
6月	20.6	21.2	20.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.6	7.3	0.3	0.4	0.3	
7月	23.8	24.8	22.6	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.4	0.3	0.3	0.3	
8月	26.5	27.2	24.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.5	0.3	0.4	0.2	
9月	25.8	27.1	25.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.7	7.6	0.3	0.3	0.3	
10月	22.1	25.9	18.7	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.8	7.6	0.3	0.4	0.3	
11月	18.0	20.1	16.5	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.7	7.6	0.4	0.4	0.3	
12月	13.9	14.9	12.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.6	0.4	0.4	0.3	
1月	10.4	11.2	9.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.5	0.3	0.4	0.3	
2月	10.5	11.4	9.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.3	
3月	11.2	11.6	10.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.4	0.4	0.3	
年間	18.2	27.2	9.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.8	7.2	0.3	0.4	0.2	

No.23

場所	浜松市伊平															摘要
項目	水温(℃)			色度(度)			濁度(度)			pH値			残留塩素(mg/l)			
区分	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
4月	15.5	17.1	14.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.4	7.4	0.3	0.4	0.3	
5月	19.0	20.3	18.0	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.2	7.3	7.1	0.4	0.4	0.3	
6月	20.8	22.5	19.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.2	0.4	0.4	0.3	
7月	25.0	26.7	22.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.3	0.4	0.3	
8月	27.8	28.9	26.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.6	7.4	0.3	0.4	0.3	
9月	26.6	27.2	25.9	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.3	0.4	0.3	
10月	22.3	25.8	19.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.7	7.7	7.6	0.3	0.4	0.3	
11月	17.7	19.8	16.3	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.6	7.6	7.5	0.4	0.5	0.3	
12月	12.6	13.2	11.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.3	
1月	9.0	10.0	8.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
2月	9.6	11.0	8.2	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.4	0.4	0.4	0.3	
3月	10.2	10.5	9.8	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.4	7.5	7.3	0.4	0.5	0.4	
年間	18.0	28.9	8.1	<1	<1	<1	<0.1	<0.1	<0.1	7.5	7.7	7.1	0.4	0.5	0.3	

	採水箇所		都田浄水場浄水池出口															
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		08:45	08:55	08:50	09:02	08:29	08:46	08:45	08:43	08:40	09:05	08:45	08:45				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	18.8	19.3	23.8	23.2	22.0	22.7	23.7	24.0	17.5	13.1	17.2	17.9	20.3	24.0	13.1	
	水温	℃	14.0	17.0	18.3	22.4	26.8	26.4	26.2	18.9	12.0	8.1	8.0	8.9	17.2	26.8	8.0	
	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.010	0.008	0.009	0.014	0.015	0.013	0.012	0.008	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	0.015	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.004	<0.003	<0.003	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	0.007	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.005	<0.003	0.004	<0.003	0.005	0.005	0.007	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.08	0.08	0.07	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.08	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.0	4.9	4.1	4.8	5.0	5.5	6.3	6.9	6.7	6.2	7.8	6.2	5.9	7.8	4.1	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.7	11.3	8.9	9.7	8.3	7.0	8.2	8.1	8.2	8.1	10.0	10.0	8.9	11.3	7.0	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45.1	30.2	35.3	41.1	46.3	44.4	49.2	49.5	48.8	52.5	54.0	39.3	44.6	54.0	30.2	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	74	67	57	63	64	74	84	69	82	86	89	78	74	89	57	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.0	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷

［基準(健康・性状)］

No.18

	採水箇所		浜松市都田															
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		08:16	08:19	08:25	08:28	08:11	08:16	08:00	08:16	08:16	08:18	08:16	08:14				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	15.7	17.8	21.1	28.5	29.8	28.5	20.4	19.5	6.9	4.5	7.0	8.0	17.3	29.8	4.5	
	水温	℃	13.5	16.0	17.8	22.8	26.2	25.9	23.8	18.0	11.1	7.6	7.5	7.1	16.4	26.2	7.1	
	残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008	0.007	0.008	0.012	0.012	0.012	0.010	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.012	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003	0.007	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.006	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.07	0.07	0.07	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.07	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.2	5.2	4.4	5.1	5.2	5.6	6.4	7.1	6.6	6.5	8.1	6.5	6.1	8.1	4.4	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.8	10.8	9.1	9.9	8.3	7.3	8.1	8.1	8.0	8.1	10.4	9.8	8.9	10.8	7.3	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	44.6	30.8	35.3	41.4	46.0	44.2	48.9	49.2	48.8	51.5	52.9	39.1	44.4	52.9	30.8	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79	63	59	68	71	71	87	69	87	84	83	79	75	87	59	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.0	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[基準(健康・性状)]

No.19

	採　水　箇　所		浜松市深萩															
	採　水　月　日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		09:00	09:11	09:11	09:16	09:01	09:01	09:00	09:05	09:07	09:07	09:05	09:02				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	18.0	19.5	21.7	28.0	30.0	30.0	25.0	20.0	9.3	9.4	8.0	9.5	19.0	30.0	8.0	
	水温	℃	13.7	16.5	17.5	22.4	26.2	25.8	24.1	17.9	11.6	7.7	7.5	8.9	16.6	26.2	7.5	
	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
	項　　　目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.011	0.010	0.010	0.016	0.017	0.016	0.015	0.010	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	0.009	0.017	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008	0.006	0.003	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.006	0.004	0.008	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.008	0.006	0.009	0.008	0.007	0.009	0.006	0.004	0.004	<0.003	0.005	0.006	0.009	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	<0.02	0.02	0.04	0.08	0.08	0.08	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.08	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.0	4.7	4.1	4.7	5.0	5.6	6.4	6.8	6.8	5.8	8.0	6.6	5.9	8.0	4.1	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.8	10.9	8.8	9.0	8.3	7.2	8.3	8.1	8.4	8.2	10.1	10.1	8.8	10.9	7.2	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45.4	32.5	34.6	41.3	46.1	44.2	49.3	49.7	48.7	52.3	53.2	38.9	44.7	53.2	32.5	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	67	72	64	61	63	76	80	81	85	87	85	78	75	87	61	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.1	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

遠州水道　寺谷

［基準(健康・性状)］

No.20

	採水箇所		浜松市三ケ日															
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		11:40	11:31	11:30	11:57	11:39	11:32	11:30	11:45	11:31	11:32	11:37	11:16				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	19.5	22.0	23.5	31.2	35.3	31.5	26.2	20.2	10.1	10.5	8.0	8.1	20.5	35.3	8.0	
	水温	℃	13.5	16.9	18.3	22.2	26.0	26.0	24.5	18.3	12.1	8.7	8.0	9.0	17.0	26.0	8.0	
	残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.012	0.011	0.011	0.018	0.019	0.016	0.015	0.009	0.007	<0.006	<0.006	0.006	0.010	0.019	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.009	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	0.009	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.009	0.007	0.010	0.009	0.007	0.009	0.006	0.004	0.005	<0.003	0.005	0.006	0.010	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.02	0.02	0.04	0.07	0.07	0.08	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.08	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.1	4.7	4.1	4.8	5.1	5.6	6.4	6.9	6.7	5.8	8.2	6.7	5.9	8.2	4.1	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.8	10.0	8.7	8.8	8.7	7.3	8.2	8.0	8.3	8.3	10.5	10.2	8.8	10.5	7.3	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45.4	35.3	34.1	41.3	46.0	44.2	49.3	49.9	48.8	51.7	52.8	38.7	44.8	52.8	34.1	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	78	65	51	64	66	71	83	75	81	88	86	80	74	88	51	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.2	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［基準(健康・性状)］

No.21

	項目	基準値																
	採　水　箇　所		湖西市白須賀															
	採　水　月　日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		10:40	10:44	10:38	11:01	10:45	10:37	10:38	10:49	10:39	10:41	10:43	10:27				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	18.8	21.2	22.7	31.1	34.1	31.0	25.8	20.0	8.9	11.5	7.6	9.5	20.2	34.1	7.6	
	水温	℃	13.9	17.5	19.0	22.0	26.0	26.0	25.1	19.1	14.0	10.5	9.1	10.3	17.7	26.0	9.1	
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	
	項　　目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.012	0.016	0.012	0.018	0.021	0.019	0.019	0.012	0.008	0.007	<0.006	0.007	0.013	0.021	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	0.008	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008	0.013	0.007	0.010	0.009	0.007	0.010	0.007	0.005	0.006	<0.003	0.007	0.007	0.013	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004	<0.003	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.03	0.02	0.03	0.07	0.07	0.07	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.07	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.1	4.8	4.2	4.9	5.1	5.7	6.3	7.0	6.8	5.7	8.3	6.6	6.0	8.3	4.2	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.1	8.6	8.5	9.6	8.7	7.5	8.2	8.2	8.4	8.3	10.5	10.5	8.8	10.5	7.5	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45.7	40.2	34.1	41.1	46.7	44.6	49.4	50.2	48.5	52.2	52.8	39.0	45.4	52.8	34.1	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	78	72	62	69	66	73	79	80	84	83	95	78	77	95	62	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	0.000004	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	7.3	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［基準(健康・性状)］

No.22

	採　水　箇　所		湖西市中之郷															
	採　水　月　日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		09:55	10:00	10:03	10:15	10:08	09:57	09:59	10:09	10:01	10:04	10:05	09:51				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	19.4	20.0	22.7	29.5	31.0	30.0	26.0	20.5	9.5	11.9	8.4	9.3	19.8	31.0	8.4	
	水温	℃	14.7	18.1	20.1	23.0	27.2	27.1	25.9	20.1	14.9	11.2	10.1	11.1	18.6	27.2	10.1	
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	
	項　　目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.013	0.015	0.012	0.018	0.021	0.019	0.017	0.011	0.009	0.007	<0.006	0.008	0.012	0.021	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	0.007	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008	0.013	0.008	0.010	0.010	0.008	0.010	0.006	0.006	0.006	<0.003	0.007	0.008	0.013	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004	<0.003	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.03	0.02	0.03	0.07	0.06	0.07	0.05	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.07	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.2	4.9	4.4	4.9	5.1	5.6	6.2	7.0	6.6	5.7	8.1	6.6	5.9	8.1	4.4	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.2	8.5	8.8	10.0	9.0	7.5	8.2	8.1	8.4	8.3	10.3	10.5	8.9	10.5	7.5	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45.9	41.2	32.4	41.7	46.8	44.9	49.9	50.4	48.8	52.1	53.0	39.1	45.5	53.0	32.4	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	74	76	56	73	75	71	82	79	86	86	91	68	76	91	56	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	0.000004	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	7.3	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道 寺谷 ［基準(健康・性状)］

No.23

	採水箇所		浜松市伊平														
	採水月日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		11:05	11:28	11:16	11.37	11:45	11:18	11:00	11:50	10:55	11:30	11:20	10:50				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	17.2	18.6	23.2	28.0	31.0	27.0	23.5	20.4	7.8	10.3	8.2	12.0	18.9	31.0	7.8	
	水温	℃	14.8	18.0	19.9	22.2	27.9	27.2	25.8	19.8	13.2	10.0	8.3	10.5	18.1	27.9	8.3	
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	
	項目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	−	−	−	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.012	0.012	0.011	0.018	0.018	0.017	0.016	0.010	0.007	<0.006	<0.006	0.006	0.011	0.018	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.006	<0.003	0.006	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.009	0.007	0.010	0.009	0.007	0.009	0.006	0.005	0.005	<0.003	0.005	0.007	0.010	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.02	0.02	0.04	0.07	0.07	0.08	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.08	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.0	4.7	4.1	4.8	5.1	5.6	6.4	6.9	6.7	5.8	8.2	6.7	5.9	8.2	4.1	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.9	10.5	8.8	8.8	8.6	7.2	8.2	8.0	8.3	8.3	10.3	10.2	8.8	10.5	7.2	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	45.2	34.0	34.3	41.3	46.0	44.2	49.3	49.8	48.7	52.0	52.9	38.7	44.7	52.9	34.0	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	75	65	60	70	65	73	86	77	88	84	89	84	76	89	60	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.2	*
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−	*
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	*
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［基準(健康・性状)］

No.24

	採　水　箇　所		須部取水場															
	採　水　月　日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				
	採水時刻		10:20	10:40	10:30	10:48	10:09	10:15	09:55	10:55	10:00	10:25	10:20	10:00				
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨				
	気温	℃	17.0	18.9	23.2	30.1	32.9	30.0	23.2	20.9	7.8	12.0	8.9	7.2	19.3	32.9	7.2	
	水温	℃	15.0	16.2	18.0	24.0	28.6	26.8	22.0	19.0	9.0	7.2	8.2	8.8	16.9	28.6	7.2	
	残留塩素	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	項　　目	基準値													平均値	最高値	最低値	
1	一般細菌	100個/ml以下	70	>300	>300	>300	>300	>300	278	>300	108	33	251	94	—	>300	33	*
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	—	—	—	*
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	0.005	0.006	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	0.007	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.007	<0.002	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.9	0.3	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.04	0.32	0.45	0.08	0.04	0.23	0.03	0.84	<0.02	<0.02	0.25	0.08	0.20	0.84	<0.02	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.08	0.49	0.65	0.12	0.08	0.39	0.06	1.19	0.06	0.13	0.45	0.16	0.32	1.19	0.06	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	3.9	2.4	2.7	3.3	3.4	3.6	3.8	3.3	3.5	4.2	5.1	3.1	3.5	5.1	2.4	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.014	0.016	0.024	0.010	0.008	0.017	0.006	0.061	0.023	0.056	0.048	0.019	0.025	0.061	0.006	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	3.1	2.9	3.1	3.3	3.3	3.1	3.8	3.5	3.8	4.4	3.7	3.5	4.5	2.9	*
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	52.7	28.3	31.0	46.4	52.6	45.0	50.8	38.8	52.4	59.8	56.6	42.9	46.4	59.8	28.3	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	54	50	58	51	53	60	54	82	53	65	74	52	59	82	50	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.4	1.5	1.0	1.4	1.3	1.8	1.2	3.4	1.1	1.1	1.5	1.1	1.5	3.4	1.0	*
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.6	8.0	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.6	*
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
49	臭気	異常でないこと	沼沢臭	沼沢臭	微沼沢臭	沼沢臭	微土臭	微沼沢臭	微沼沢臭	土臭	沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭	沼沢臭	—	—	—	*
50	色度	5度以下	9	14	12	12	7	12	8	28	7	6	12	10	11	28	6	*
51	濁度	2度以下	0.8	7.2	14.0	1.8	0.4	9.0	0.6	17.6	0.5	1.0	9.6	1.8	5.4	17.6	0.4	*
	備考																	

＊は、自己検査

令和5年度 水道水質検査結果報告書(3)
遠州水道　寺谷

［基準(健康・性状)］

No.27

	採　水　箇　所		瀬戸	金指	知波田	神座	鞍見	三ケ日調整池	西気賀	井伊谷	新所原	都田ダム	灰ノ木川				
	採　水　月　日		R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.16	R5.8.1	R5.8.1				
	採水時刻		08:26	14:16	11:42	11:12	10:01	12:15	13:10	13:46	10:39	11:05	09:35				
	天候(前日・当日)	前日・当日	雨・雨	雨・雨	雨・雨	雨・雨	雨・雨	雨・雨	雨・雨	雨・雨	雨・雨	曇・曇	曇・曇				
	気温	℃	28.0	32.0	33.0	30.0	30.0	31.0	30.4	30.8	31.0	36.8	31.2				
	水温	℃	26.8	27.8	26.8	26.6	26.8	26.8	26.9	27.0	27.5	31.8	26.2				
	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	—	—				
	項　　目	基準値															
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	>300	>300				
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.2	0.9				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08				
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	—	—				
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—				
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.022	0.022	0.025	0.025	0.023	0.024	0.023	0.023	0.025	—	—				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.006	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	0.005	<0.003	—	—				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	—				
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—				
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	—	—				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	—	—				
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	—	—				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—	—				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.03				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.13	0.11				
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	6.1	6.0	3.6	7.6				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.029	0.028				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.8	9.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.9	8.7	8.5	3.8	5.4				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	47.0	47.0	48.0	48.0	48.0	48.0	47.0	47.0	48.0	54.0	66.0				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	80	74	74	79	80	81	78	71	80	68	98				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	1.7	1.5				
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	8.0	7.7				
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—				
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5	4				
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2.0	0.8				
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道　寺谷

［水質管理目標設定］

	採水箇所		須部取水場														
	採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
	採水時刻		10:20	10:40	10:30	10:48	10:09	10:15	09:55	10:55	10:00	10:25	10:20	10:00			
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
	気温	℃	17.0	18.9	23.2	30.1	32.9	30.0	23.2	20.9	7.8	12.0	8.9	7.2	19.3	32.9	7.2
	水温	℃	15.0	16.2	18.0	24.0	28.6	26.8	22.0	19.0	9.0	7.2	8.2	8.8	16.9	28.6	7.2
	項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.003	0.007	0.008	0.002	<0.002	0.003	<0.002	0.009	<0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.009	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	農薬類	1以下	−	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	<0.1	<0.1
16	残留塩素	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	52.7	28.3	31.0	46.4	52.6	45.0	50.8	38.8	52.4	59.8	56.6	42.9	46.4	59.8	28.3
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.014	0.016	0.024	0.010	0.008	0.017	0.006	0.061	0.023	0.056	0.048	0.019	0.025	0.061	0.006
19	遊離炭酸	20mg/l以下	−	3	−	−	3	−	−	2	−	−	3	−	3	3	2
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	−	6.6	−	−	4.1	−	−	12.0	−	−	6.9	−	7.4	12.0	4.1
23	臭気強度(TON)	3以下	−	<1	−	−	<1	−	−	<1	−	−	<1	−	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	54	50	58	51	53	60	54	82	53	65	74	52	59	82	50
25	濁度	1度以下	0.8	7.2	14.0	1.8	0.4	9.0	0.6	17.6	0.5	1.0	9.6	1.8	5.4	17.6	0.4
26	pH値	7.5程度	7.8	7.7	7.6	8.0	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.6
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	−	−1.9	−	−	−0.7	−	−	−1.6	−	−	−1.2	−	−1.4	−0.7	−1.9
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	−	11000	−	−	4500	−	−	56000	−	−	8400	−	19975	56000	4500
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.04	0.32	0.45	0.07	0.04	0.23	0.03	0.84	0.01	0.02	0.25	0.08	0.20	0.84	0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(	0.00005mg/l以下	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)
遠州水道　寺谷

［水質管理目標設定］

	採水箇所		都田浄水場浄水池出口														
	採水日		R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5			
	採水時刻		08:45	08:55	08:50	09:02	08:29	08:46	08:45	08:43	08:40	09:05	08:45	08:45			
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨			
	気温	℃	18.8	19.3	23.8	23.2	22.0	22.7	23.7	24.0	17.5	13.1	17.2	17.9	20.3	24.0	13.1
	水温	℃	14.0	17.0	18.3	22.4	26.8	26.4	26.2	18.9	12.0	8.1	8.0	8.9	17.2	26.8	8.0
	項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	<0.06	<0.06	<0.06
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	<0.06	<0.06	<0.06
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	−	0.001	−	−	0.002	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	0.001	0.002	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	−	0.003	−	−	0.006	−	−	0.003	−	−	<0.002	−	0.003	0.006	<0.002
15	農薬類	1以下	−	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	<0.1	<0.1	<0.1
16	残留塩素	1mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	45.1	30.2	35.3	41.1	46.3	44.4	49.2	49.5	48.8	52.5	54.0	39.3	44.6	54.0	30.2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	遊離炭酸	20mg/l以下	−	4	−	−	3	−	−	3	−	−	3	−	3	4	3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	−	0.6	−	−	1.1	−	−	0.8	−	−	1.1	−	0.9	1.1	0.6
23	臭気強度(TON)	3以下	−	<1	−	−	<1	−	−	<1	−	−	<1	−	<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	74	67	57	63	71	74	84	69	82	86	89	78	74	89	57
25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.4	7.0	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.0
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	−	-2.3	−	−	-1.2	−	−	-1.3	−	−	-1.5	−	-1.6	-1.2	-2.3
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	−	0	−	−	0	−	−	0	−	−	0	−	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.03	0.01	0.02	0.03	0.08	0.08	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	<0.01	0.04	0.08	<0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(	0.00005mg/l以下	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	−	<0.000005	−	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(4)

遠州水道　寺谷

［水質管理目標設定］

	採水箇所		中之郷														
	採水日		R5.8.1	R6.2.6													
	採水時刻		10:08	10:05													
	天候(前日・当日)	前日・当日	曇・曇	曇・曇													
	気温	℃	31.0	8.4												19.7	31.0	8.4
	水温	℃	27.2	10.1												18.6	27.2	10.1
	項目	目標値													平均値	最高値	最低値
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004
8	トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04											<0.04	<0.04	<0.04
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008											<0.008	<0.008	<0.008
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.002	<0.001											0.001	0.002	<0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.010	<0.002											0.005	0.010	<0.002
15	農薬類	1以下	—	—											—	—	—
16	残留塩素	1mg/l以下	0.3	0.4											0.4	0.4	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	46.8	53.0											49.9	53.0	46.8
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
19	遊離炭酸	20mg/l以下	3	3											3	3	3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.9	1.1											1.0	1.1	0.9
23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1											<1	<1	<1
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	75	91											83	91	75
25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.6	7.5											7.6	7.6	7.5
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.0	-1.4											-1.2	-1.0	-1.4
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	2	0											1	2	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.07	0.01											0.04	0.07	0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(	0.00005mg/l以下	<0.000005	<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
	備考																

	採水箇所		須部取水場														
	採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1											
	採水時刻		10:40	10:30	10:48	10:09											
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇											
	気温	℃	18.9	23.2	30.1	32.9									26.3	32.9	18.9
	水温	℃	16.2	18.0	24.0	28.6									21.7	28.6	16.2
	項目	水質目標													平均値	最高値	最低値
1	1，3―ジクロロプロペン(D―D)	0.05mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2，2―DPA(ダラポン)	0.08mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2，4―D(2，4―PA)	0.02mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	－	<0.00004	－	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	－	<0.00003	－	<0.00003									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	－	<0.0006	－	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	－	<0.000006	－	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	－	<0.002	－	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	－	<0.000003	－	<0.000003									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	－	<0.000006	－	<0.000006									<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	－	<0.00004	－	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	－	<0.00006	－	<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005

	採水箇所		須部取水場												平均値	最高値	最低値
53	シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/l	－	<0.001	－	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナプロパミド	0.03mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	パラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/l	－	<0.000005	－	<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/l	－	<0.0005	－	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/l	－	<0.00004	－	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/l	－	<0.00004	－	<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロピコナゾール	0.05mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロピザミド	0.05mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	ブロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ペンシクロン	0.1mg/l	－	<0.0001	－	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/l	－	<0.0003	－	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフラカルブ	0.02mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレセート	0.07mg/l	－	<0.0006	－	<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.003mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	－	<0.00005	－	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/l	－	<0.00002	－	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002

令和5年度 水道水質検査結果報告書(5)
遠州水道　寺谷

［農薬］

	採水箇所		須部取水場												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	−	<0.00005	−	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	−	<0.0002	−	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセット	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	−	<0.00002	−	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
	総和	検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0									0.00000	0.00000	0.00000
	備考																

	採水箇所		都田浄水場浄水池出口														
	採水日		R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1											
	採水時刻		08:55	08:50	09:02	08:29											
	天候(前日・当日)	前日・当日	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇											
	気温	℃	19.3	23.8	23.2	22.0									22.1	23.8	19.3
	水温	℃	17.0	18.3	22.4	26.8									21.1	26.8	17.0
	項目	水質目標													平均値	最高値	最低値
1	1，3―ジクロロプロペン(D―D)	0.05mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2，2―DPA(ダラポン)	0.08mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
3	2，4―D(2，4―PA)	0.02mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
4	EPN	0.004mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	アセフェート	0.006mg/l	<0.00004	－	<0.00004	－									<0.00004	<0.00004	<0.00004
8	アトラジン	0.01mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
9	アニロホス	0.003mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	0.006mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
12	イソキサチオン	0.005mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
13	イソフェンホス	0.001mg/l	<0.00003	－	<0.00003	－									<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	0.09mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イミノクタジン	0.006mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
19	インダノファン	0.009mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
23	オキサジクロメホン	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
25	オリサストロビン	0.1mg/l	<0.0006	－	<0.0006	－									<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006mg/l	<0.000006	－	<0.000006	－									<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
28	カルタップ	0.08mg/l	<0.002	－	<0.002	－									<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
30	カルボフラン	0.0003mg/l	<0.000003	－	<0.000003	－									<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
33	クミルロン	0.03mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
35	グルホシネート	0.02mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
40	シアナジン	0.001mg/l	<0.000006	－	<0.000006	－									<0.000006	<0.000006	<0.000006
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
45	ジクワット	0.01mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l	<0.00004	－	<0.00004	－									<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005(二硫化炭素として)mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	0.009mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
49	シハロホップブチル	0.006mg/l	<0.00006	－	<0.00006	－									<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
51	ジメタメトリン	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
52	ジメトエート	0.05mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005

	採水箇所		都田浄水場浄水池出口												平均値	最高値	最低値
53	シメトリン	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
54	ダイアジノン	0.003mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
55	ダイムロン	0.8mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01mg/l(メチルイソチオシアネートとして)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
57	チアジニル	0.1mg/l	<0.001	－	<0.001	－									<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
60	チオファネートメチル	0.3mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
61	チオベンカルブ	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
62	テフリルトリオン	0.002mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
64	トリクロピル	0.006mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	0.1mg/l	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004									<0.000004	<0.000004	<0.000004
67	トリフルラリン	0.06mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
68	ナプロパミド	0.03mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
69	パラコート	0.005mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	0.0009mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	0.01mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
76	ピロキロン	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
77	フィプロニル	0.0005mg/l	<0.000005	－	<0.000005	－									<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
80	フェリムゾン	0.05mg/l	<0.0005	－	<0.0005	－									<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/l	<0.00004	－	<0.00004	－									<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	0.01mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	0.1mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
85	ブタクロール	0.03mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
86	ブタミホス	0.02mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	ブプロフェジン	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
88	フルアジナム	0.03mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
90	プロシミドン	0.09mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
91	プロチオホス	0.007mg/l	<0.00004	－	<0.00004	－									<0.00004	<0.00004	<0.00004
92	プロピコナゾール	0.05mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002
93	プロピザミド	0.05mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
94	プロベナゾール	0.03mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
95	ブロモブチド	0.1mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
96	ベノミル	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
97	ペンシクロン	0.1mg/l	<0.0001	－	<0.0001	－									<0.0001	<0.0001	<0.0001
98	ベンゾビシクロン	0.09mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－									<0.0003	<0.0003	<0.0003
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
101	ペンディメタリン	0.3mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
102	ベンフラカルブ	0.02mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
104	ベンフレセート	0.07mg/l	<0.0006	－	<0.0006	－									<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート	0.003mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/l	<0.00005	－	<0.00005	－									<0.00005	<0.00005	<0.00005
107	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002
108	メソミル	0.03mg/l	<0.00002	－	<0.00002	－									<0.00002	<0.00002	<0.00002

［農薬］

	採水箇所		都田浄水場浄水池出口												平均値	最高値	最低値
109	メタラキシル	0.2mg/l	<0.00005	―	<0.00005	―									<0.00005	<0.00005	<0.00005
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/l	<0.00002	―	<0.00002	―									<0.00002	<0.00002	<0.00002
111	メトミノストロビン	0.04mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
112	メトリブジン	0.03mg/l	<0.0002	―	<0.0002	―									<0.0002	<0.0002	<0.0002
113	メフェナセット	0.02mg/l	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002									<0.00002	<0.00002	<0.00002
114	メプロニル	0.1mg/l	<0.00002	―	<0.00002	―									<0.00002	<0.00002	<0.00002
115	モリネート	0.005mg/l	<0.00002	―	<0.00002	―									<0.00002	<0.00002	<0.00002
	総和	検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0									0.00000	0.00000	0.00000
	備考																

令和5年度 水道水質検査結果報告書(7)

遠州水道 寺谷

[クリプトスポリジウム]

採水箇所　須部取水場

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	17.0	18.9	23.2	30.1	32.9	30.0	23.2	20.9	7.8	12.0	8.9	7.2
水温	15.0	16.2	18.0	24.0	28.6	26.8	22.0	19.0	9.0	7.2	8.2	8.8
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	3	9	7	3	4	97	7	86	2	7	29	7

採水箇所　都田浄水場浄水池出口

採水日	R5.4.4	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5
天候	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	曇・曇	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・曇	晴・晴	曇・曇	曇・雨
気温	18.8	19.3	23.8	23.2	22.0	22.7	23.7	24.0	17.5	13.1	17.2	17.9
水温	14.0	17.0	18.3	22.4	26.8	26.4	24.9	18.9	12.0	8.1	8.0	8.9
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和5年度 ダイオキシン類検査結果

(単位:pg-TEQ/l)

水道名	浄水場名	採水箇所	月 日	原・配	検査値
駿豆水道	中島	八幡取水場	7月24日	原水	0.00061
			1月9日	〃	0.00019
榛南水道	榛南	榛南浄水場着水井	8月30日	原水	0.000066
			12月25日	〃	0.000015
遠州水道(中遠系寺谷)	寺谷	寺谷取水場	8月28日	原水	0.0053
			12月26日	〃	0.0075
		寺谷浄水場	8月28日	浄水	0.00018
		浄水池出口	12月26日	〃	0.00014
遠州水道(中遠系於呂)	於呂	於呂取水場	8月31日	原水	0.003
		(湖北・湖西系含む)	12月21日	〃	0.010
		於呂浄水場	8月31日	浄水	0.0014
		浄水池出口	12月21日	〃	0.0004
遠州水道(湖北・湖西系)	都田	須部取水場	9月1日	原水	0.0084
			12月22日	〃	0.0020
		都田浄水場	8月31日	浄水	0.00035
		浄水池出口	12月21日	〃	0.00022
遠州水道(太田川系)	寺谷	円田取水場	8月29日	原水	0.0016
			12月27日	〃	0.0007
		寺谷浄水場	8月28日	浄水	0.0016
		浄水池出口	12月26日	〃	0.00037

Ⅳ－２　水質検査結果

工　業　用　水　道

令和5年度　工業用水道事業水質試験結果表

浄　水
原　水

水質 (目標値)	単位		柿田川	富士川	東駿河湾 岳南	東駿河湾 静清庵	静清	中遠	西遠 初生	西遠 神原	湖西
水温	℃	平均	16.1	13.5	16.0 15.8	15.6 15.4	17.8	18.7 17.1	17.1 15.6	23.0 22.7	15.9 15.4
濁度 20度以下	度	〃	0.1	3.4	1.8 46.3	0.9 46.4	0.11	0.2 30.6	0.8 32.7	0.9 57.9	0.9 1.4
pH 6.5≦pH≦8.0		〃	7.3	7.7	7.5 7.8	7.6 7.8	7.3	7.5 7.6	7.2 7.7	7.3 7.9	7.4 7.4
アルカリ度 75mg/l以下	mg/l	〃	49.1	42.2	48.4 52.7	49.1 53.5	55.9	35.9 38.5	35.5 39.1	33.1 37.0	16.7 17.0
硬度 120mg/l以下	mg/l	〃	48.9	42.5	67.1 69.4	66.9 71.4	79.6	41.2 41.4	44.7 45.0	41.6 41.9	18.4 18.7
蒸発残留物 250mg/l以下	mg/l	〃	129	124	134 172	133 166	136	67 94	83 165	73 117	53 52
塩化物イオン 80mg/l以下	mg/l	〃	5.4	7.7	7.4 6.2	7.1 6.3	1.5	7.6 4.4	7.5 4.2	6.5 2.9	3.8 3.8
鉄 0.3mg/l以下	mg/l	〃	<0.03	0.07	0.05 1.29	0.04 1.17	<0.01	<0.03 1.26	<0.03 0.36	<0.03 0.39	<0.03 0.05
マンガン 0.2mg/l以下	mg/l	〃	<0.02	<0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.03	<0.02	<0.02 0.04	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02

令和6年3月末時点

水質		柿田川	富士川	東駿河湾 岳南	東駿河湾 静清庵	静清	中遠	西遠 初生	西遠 神原	湖西
水温	R01平均値	15.4	13.4	15.7	15.3	13.4	17.0	16.9	22.2	15.9
	R02平均値	16.2	13.6	15.3	15.4	14.3	17.5	16.6	22.9	15.0
	R03平均値	16.1	13.2	15.3	15.1	16.4	17.1	16.1	22.9	14.7
	R04平均値	16.1	13.6	15.7	15.9	16.9	17.8	17.3	23.3	15.8
	R05平均値	16.1	13.5	16.0	15.6	17.8	18.7	17.1	23.0	15.9
平均		**16.0**	**13.5**	**15.6**	**15.4**	**15.8**	**17.6**	**16.8**	**22.9**	**15.5**
濁度	R01平均値	0.1	1.5	2.7	0.9	0.2	0.4	0.7	0.4	0.7
20度以下	R02平均値	0.0	6.8	2.5	0.9	0.2	0.7	0.6	0.5	0.6
	R03平均値	0.0	1.6	2.1	0.8	0.3	0.5	0.6	0.4	0.7
	R04平均値	0.0	4.8	1.8	0.8	0.1	0.5	0.7	0.7	0.6
	R05平均値	0.1	3.4	1.8	0.9	0.1	0.2	0.8	0.9	0.9
平均		**0.1**	**3.6**	**2.2**	**0.9**	**0.2**	**0.4**	**0.7**	**0.6**	**0.7**
pH	R01平均値	7.4	7.6	7.5	7.5	7.2	7.4	6.9	7.4	7.5
6.5≦pH≦8.0	R02平均値	7.3	7.6	7.4	7.5	7.3	7.4	7.1	7.2	7.5
	R03平均値	7.3	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2
	R04平均値	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4
	R05平均値	7.3	7.7	7.5	7.6	7.3	7.5	7.2	7.3	7.4
平均		**7.3**	**7.6**	**7.5**	**7.5**	**7.3**	**7.4**	**7.2**	**7.4**	**7.4**
酸消費量	R01平均値	48.0	40.2	46.1	46.1	56.3	32.5	34.0	35.5	18.8
アルカリ度	R02平均値	47.1	45.0	45.6	44.4	54.3	32.5	32.5	33.6	17.0
75mg/l以下	R03平均値	47.6	40.9	46.4	46.0	55.0	32.3	34.2	31.0	16.6
	R04平均値	46.9	42.9	47.4	47.8	54.8	34.2	35.0	33.2	17.2
	R05平均値	49.1	42.2	48.4	49.1	55.9	35.9	35.5	33.1	16.7
平均		**47.7**	**42.2**	**46.8**	**46.7**	**55.2**	**33.5**	**34.2**	**33.3**	**17.2**
全硬度	R01平均値	49.7	42.3	66.3	65.5	78.6	42.1	42.7	41.9	19.4
120mg/l以下	R02平均値	50.1	49.0	64.4	64.1	80.6	40.8	42.5	44.3	19.1
	R03平均値	47.4	41.5	62.5	63.4	76.7	41.7	43.8	39.8	18.5
	R04平均値	49.0	42.0	65.8	64.3	73.7	40.8	43.8	40.9	19.2
	R05平均値	48.9	42.5	67.1	66.9	79.6	41.2	44.7	41.6	18.4
平均		**49.0**	**43.5**	**65.2**	**64.8**	**77.8**	**41.3**	**43.5**	**41.7**	**18.9**
全蒸発残留物	R01平均値	125	121	119	123	124	84	86	86	49
250mg/l以下	R02平均値	128	127	123	120	125	85	81	89	45
	R03平均値	125	123	125	122	126	75	83	79	46
	R04平均値	126	123	133	129	133	68	84	83	52
	R05平均値	129	124	134	133	136	67	83	73	53
平均		**127**	**124**	**127**	**125**	**129**	**76**	**84**	**82**	**49**
塩化物イオン	R01平均値	5.6	8.7	7.8	8.1	2.1	8.9	6.8	6.1	4.2
80mg/l以下	R02平均値	5.2	7.0	7.5	8.1	1.3	8.8	7.8	6.2	3.4
	R03平均値	5.0	8.1	7.3	7.5	1.3	9.3	7.3	6.4	3.7
	R04平均値	5.1	7.8	7.1	7.3	1.4	7.5	6.6	5.7	3.5
	R05平均値	5.4	7.7	7.4	7.1	1.5	7.6	7.5	6.5	3.8
平均		**5.3**	**7.9**	**7.4**	**7.6**	**1.5**	**8.4**	**7.2**	**6.2**	**3.7**
鉄	R01平均値	<0.03	0.10	0.09	0.05	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	0.04
0.3mg/l以下	R02平均値	<0.03	0.14	0.08	0.04	<0.01	<0.03	0.02	<0.03	0.02
	R03平均値	<0.03	0.33	0.08	0.04	<0.01	<0.03	0.00	<0.03	0.02
	R04平均値	<0.03	0.07	0.07	0.04	<0.01	<0.03	0.01	<0.03	0.02
	R05平均値	<0.03	0.07	0.05	0.04	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
平均		**<0.03**	**0.14**	**0.08**	**0.04**	**<0.01**	**<0.03**	**<0.03**	**<0.03**	**0.02**
マンガン	R01平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
0.2mg/l以下	R02平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	R03平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	R04平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	R05平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
平均		**<0.02**	**<0.02**	**<0.02**	**<0.02**	**<0.02**	**<0.02**	**<0.02**	**<0.02**	**<0.02**

※令和元年度～令和5年度(浄水平均値)

・柿田川工業用水道

富士山からの湧水である一級河川柿田川の表流水を水源とし、マイクロストレーナ処理を行って給水している。水質は年間を通じて、ほとんど安定しているが、珪藻類等の浮遊物の混入と、集中豪雨時の狩野川本川からの濁りには注意が要する。

水源部には、柿田川公園があり観光客が多数訪れるため、河川流域の環境変化に注意する必要がある。

○　採水箇所の目安

水　　源：柿田川（表流水）

取 水 場：堂庭取水場マイクロストレーナ室（原水）

受水地点：適宜

堂庭取水場平面図

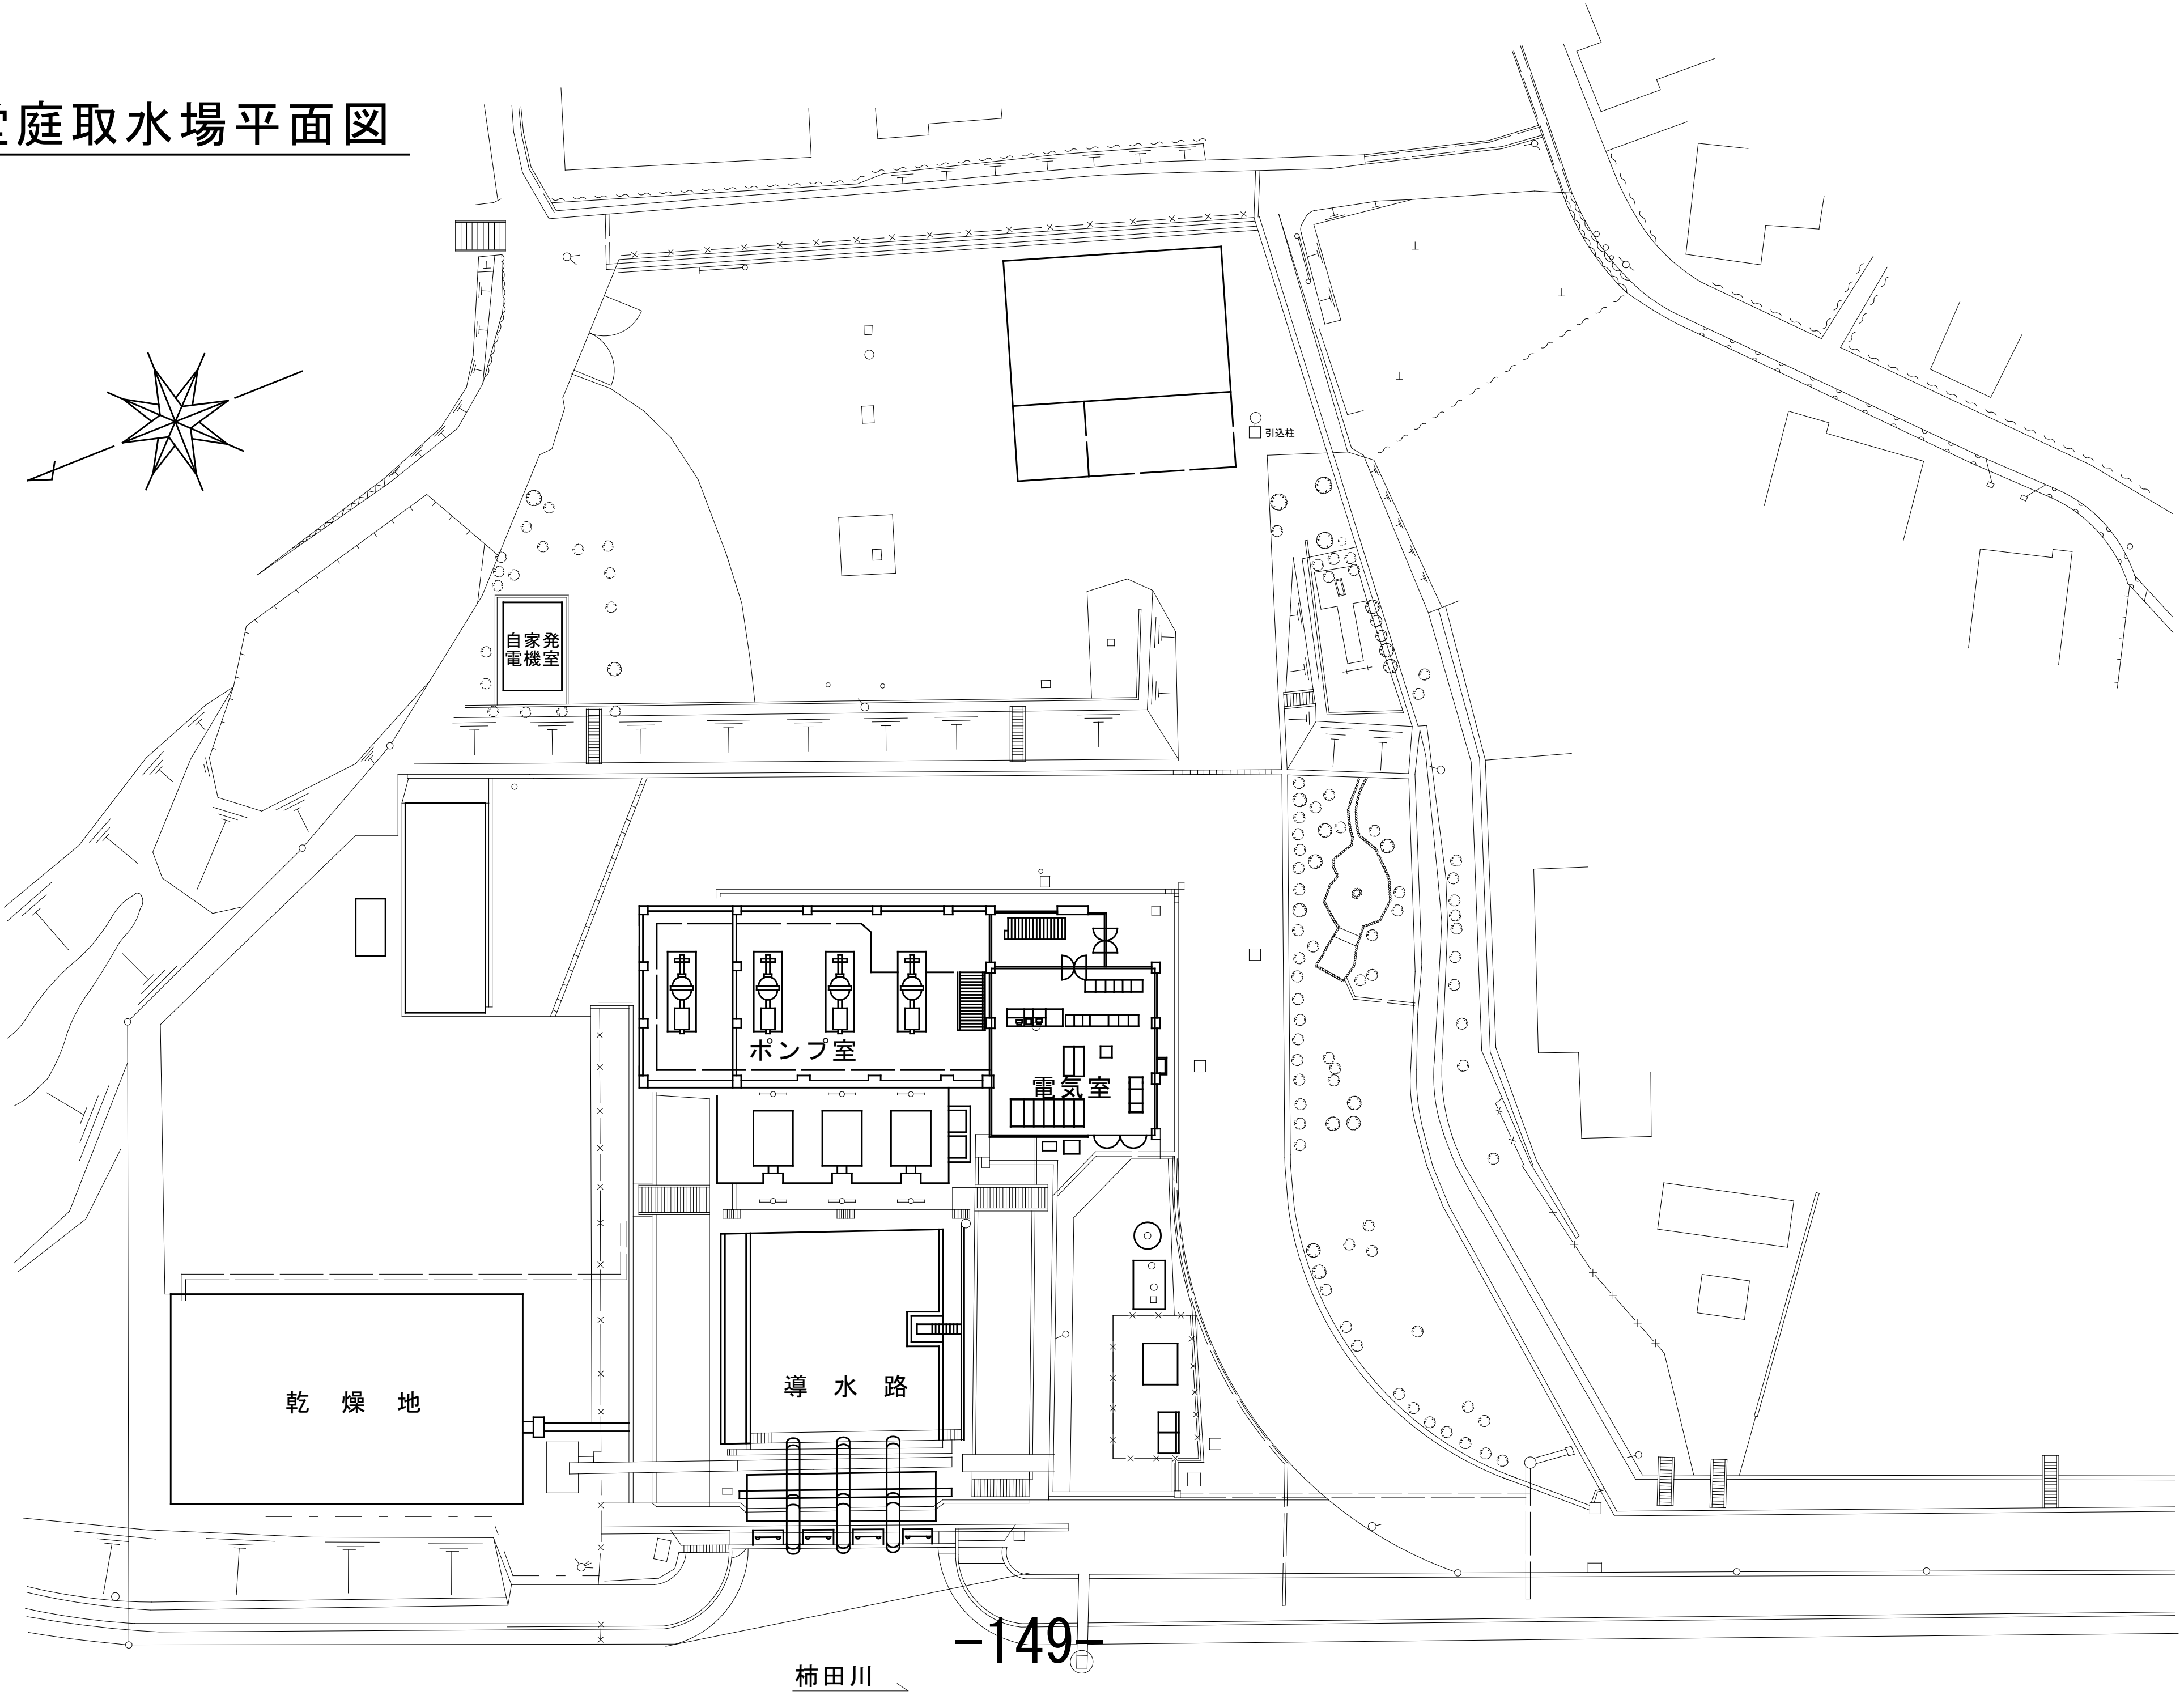

令和5年度　工業用水道事業水質試験結果表

柿田川工業用水道

原水　柿田川

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	16.1	16.1	16.3	16.6	16.6	16.5	16.3	16.0	15.7	15.6	15.8	15.8	16.1		
		最大値	16.3	16.7	16.9	17.1	17.1	17.0	16.9	16.4	16.3	16.2	16.5	16.5		17.1	
		最小値	15.7	15.8	16.0	16.3	16.3	16.1	16.0	15.4	15.3	15.4	15.4	15.5			15.3
濁度	度	平均値	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
目標値		最大値	0.2	0.5	1.6	1.2	0.5	0.4	2.5	1.0	0.1	0.3	0.2	0.6		2.5	
20度以下		最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
pH		平均値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		
目標値		最大値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		7.4	
6.5≦pH≦8.0		最小値	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2			7.1
アルカリ度	mg/l	平均値	45.7	44.8	42.7	46.6	48.8	51.9	51.8	51.1	52.1	51.2	51.9	50.8	49.1		
目標値		最大値	46.0	45.1	42.9	50.4	50.3	52.0	53.4	51.2	53.5	52.1	52.2	51.5		53.5	
75mg/l以下		最小値	45.3	44.5	42.4	42.8	47.2	51.7	50.2	51.0	50.7	50.2	51.5	50.1			42.4
硬度	mg/l	平均値	48.4	48.9	47.5	52.9	50.0	50.3	47.9	48.9	50.2	52.6	46.3	43.5	48.9		
目標値		最大値	51.0	56.9	51.5	57.6	52.8	51.4	48.2	50.1	52.2	53.6	48.4	44.0		57.6	
120mg/l以下		最小値	45.8	41.0	43.5	48.2	47.3	49.1	47.6	47.7	48.2	51.5	44.2	43.0			41.0
蒸発残留物	mg/l	平均値	128	128	131	126	117	124	119	133	131	140	137	140	129		
目標値		最大値	130	128	131	129	125	126	120	142	136	141	141	141		142	
250mg/l以下		最小値	126	128	131	122	108	121	118	123	126	138	133	138			108
塩化物イオン	mg/l	平均値	5.4	5.7	5.8	5.8	5.5	5.2	5.1	5.3	5.5	5.4	5.2	5.4	5.4		
目標値		最大値	5.4	5.7	5.8	6.0	5.6	5.2	5.1	5.3	5.6	5.5	5.3	5.4		6.0	
80mg/l以下		最小値	5.3	5.7	5.8	5.7	5.3	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.1	5.4			5.1
鉄	mg/l	平均値	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
目標値		最大値	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	
0.3mg/l以下		最小値	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03
マンガン	mg/l	平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
目標値		最大値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	
0.2mg/l以下		最小値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02

・ふじさん工業用水道(富士川)

水源を富士川水系一級河川芝川の表流水に求め、中部電力（株）芝富発電所の放流水を、農業用水と共同で取水し、富士市滝戸地内において沈砂後、原水のまま送水している。

水質は年間を通して良質であり、鉄イオンが高い以外は比較的安定している。

しかし、降雨時には、突然高濁度水となるため、この場合には、十分注意する必要がある。

○　採水箇所の目安

水　源：芝川（表流水）

分 水 場：滝戸沈砂池（原水）

受水地点：適宜

滝戸沈砂池　平面図

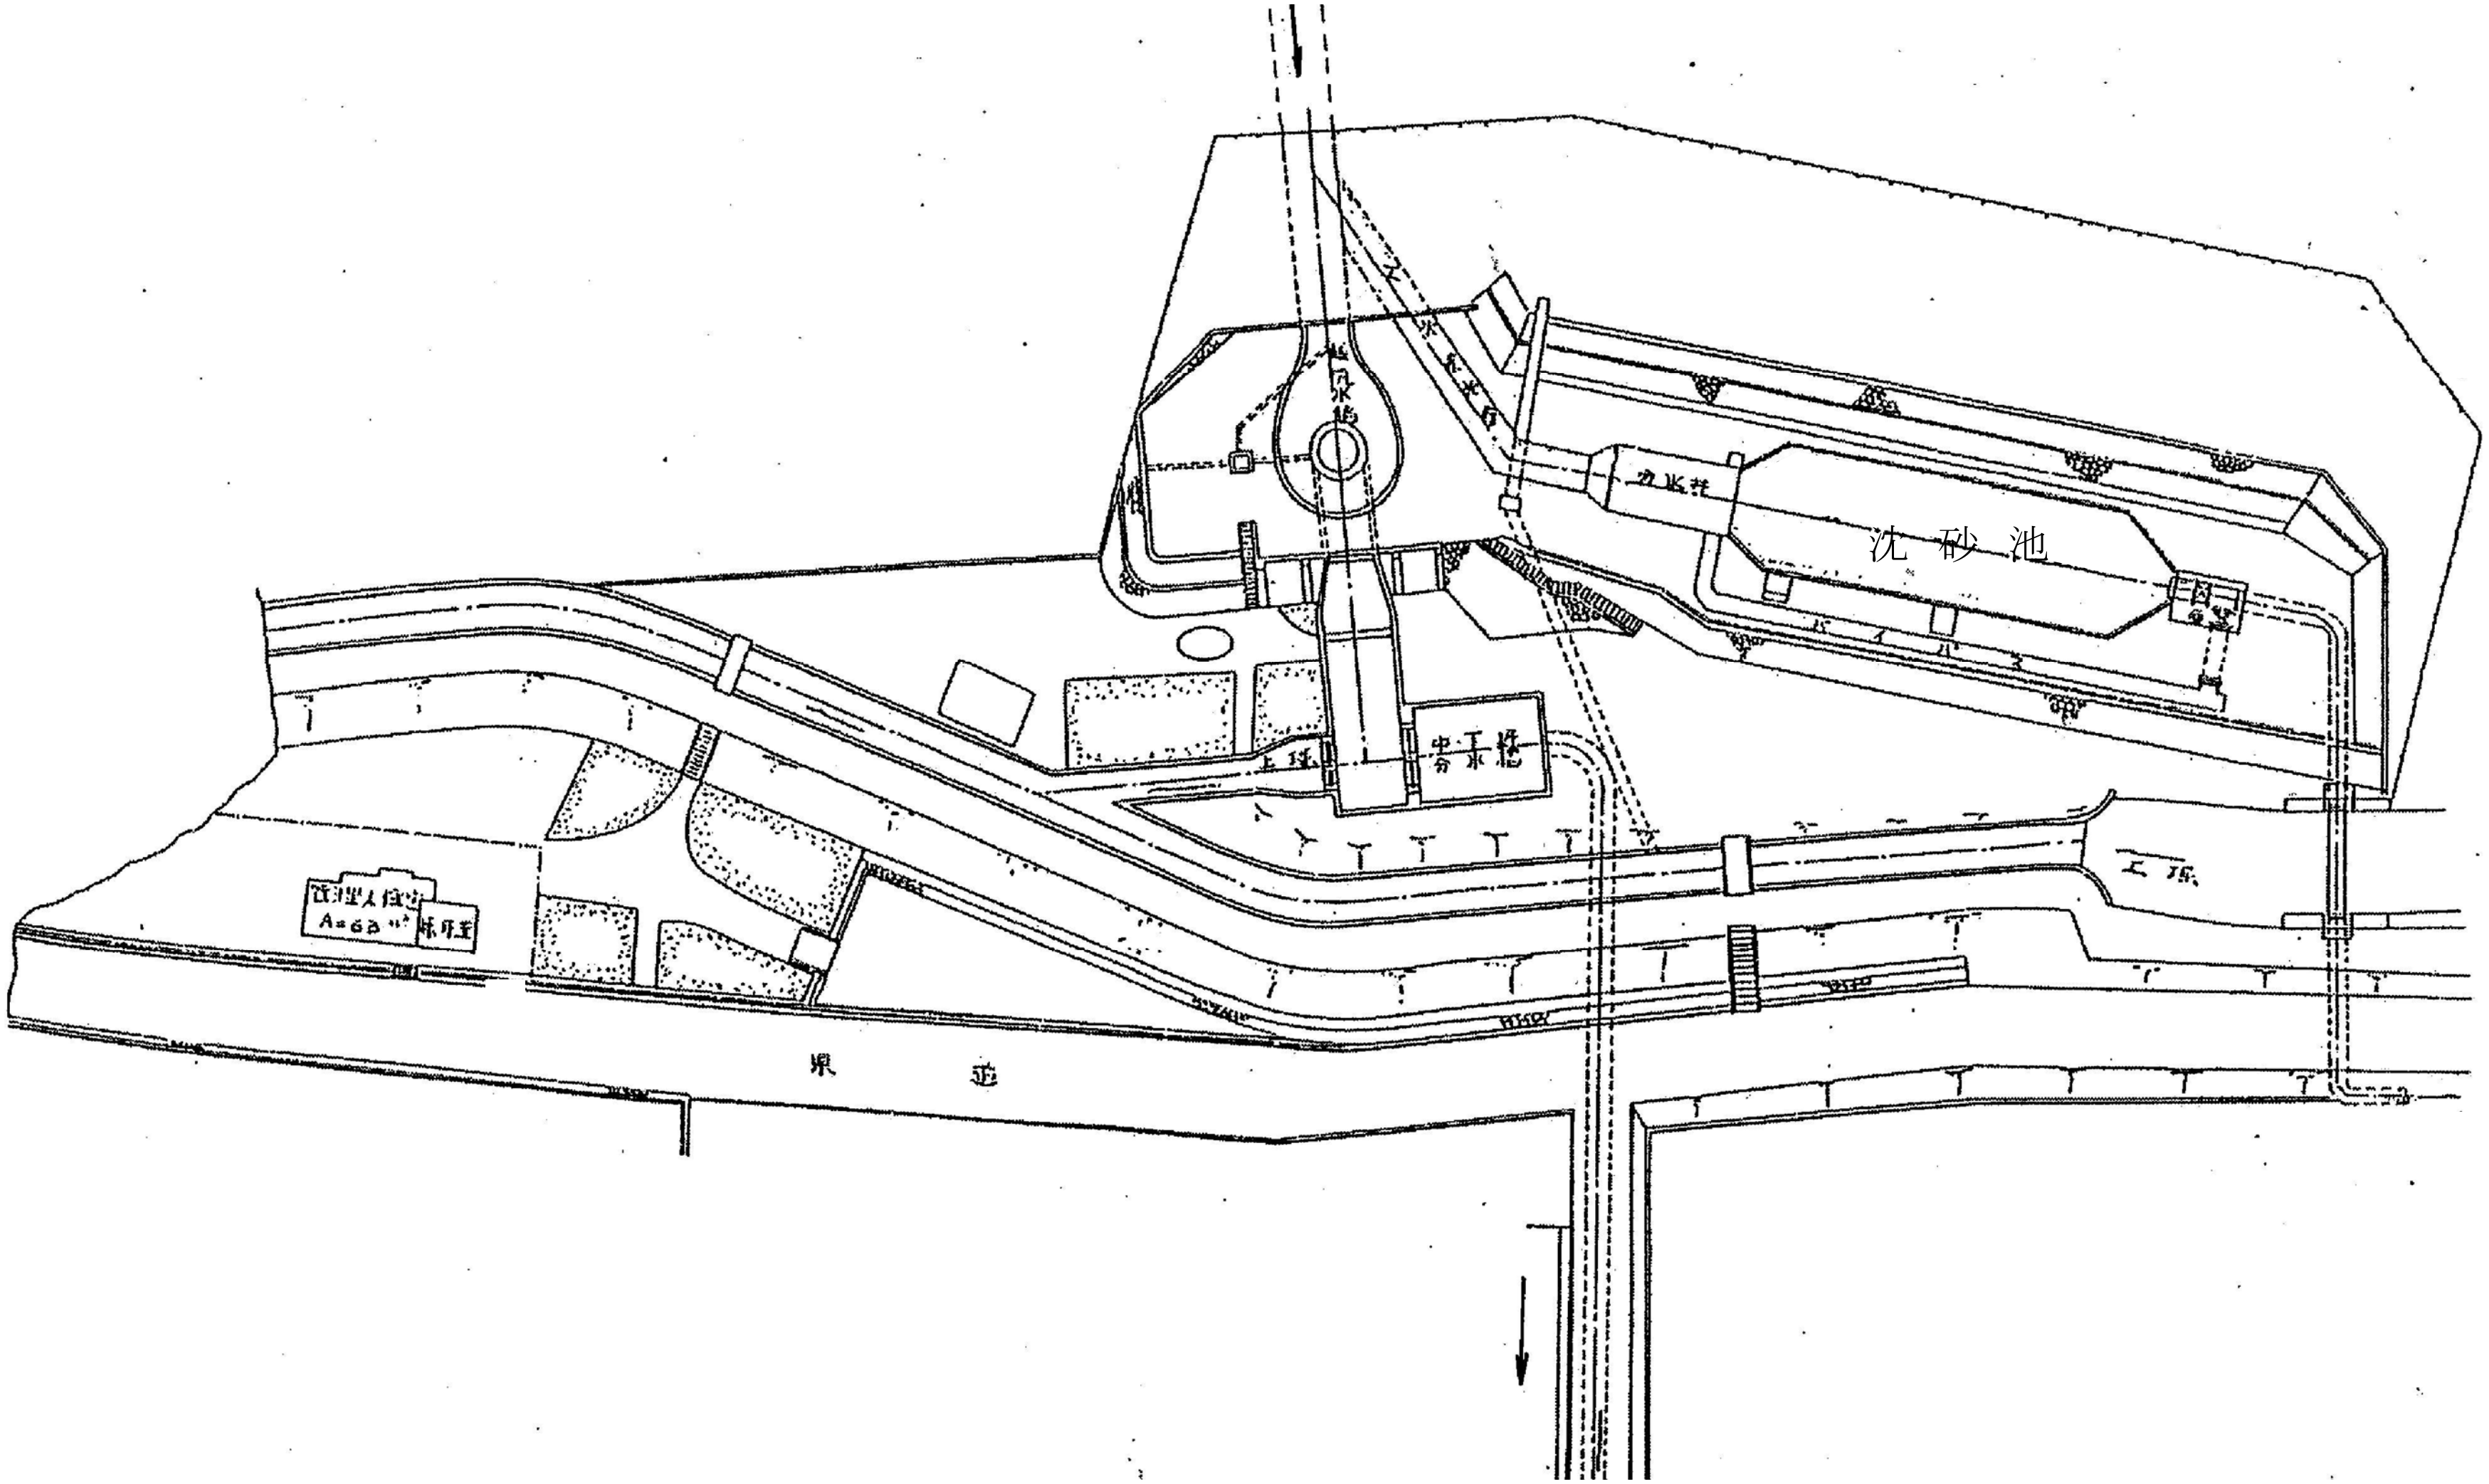

令和5年度　工業用水道事業水質試験結果表

ふじさん工業用水道（富士川）

富士川

原水

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	13.0	13.9	14.8	16.0	16.5	15.9	14.1	12.9	11.5	10.8	11.3	11.1	13.5		
		最大値	14.3	16.0	15.8	17.0	19.0	17.0	15.8	16.0	13.5	12.0	13.0	12.8		19.0	
		最小値	11.6	12.7	14.0	15.1	14.5	14.7	13.0	11.2	10.0	9.8	10.1	10.1			9.8
濁度	度	平均値	1.3	1.8	29.3	1.1	2.3	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	1.8	3.4		
目標値		最大値	10.3	20.0	826.8	3.7	22.9	2.7	1.8	1.4	1.6	1.7	3.0	18.3		826.8	
20度以下		最小値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.3	0.3			0.0
pH		平均値	7.62	7.61	7.62	7.63	7.65	7.67	7.61	7.69	7.82	7.89	7.85	7.79	7.70		
目標値		最大値	7.74	7.72	7.76	7.85	7.89	7.76	7.71	7.82	7.97	8.08	8.12	7.87		8.12	
6.5≦pH≦8.0		最小値	7.52	7.41	7.40	7.51	7.48	7.47	7.54	7.56	7.68	7.75	7.71	7.58			7.40
アルカリ度	mg/l	平均値	41.0	39.1	39.0	42.1	43.7	41.6	46.0	43.4	44.3	42.1	43.2	41.2	42.2		
目標値		最大値	41.5	39.7	40.4	42.1	44.4	41.8	48.7	43.6	44.3	43.0	43.3	41.2		48.7	
75mg/l以下		最小値	40.5	38.4	37.6	42.0	43.0	41.4	43.3	43.2	44.2	41.2	43.0	41.2			37.6
硬度	mg/l	平均値	41.4	45.0	40.5	44.0	44.5	42.7	39.2	47.1	44.6	44.0	40.0	37.1	42.5		
目標値		最大値	45.1	51.0	41.1	46.5	45.8	43.4	43.1	50.3	46.2	44.5	40.2	37.1		51.0	
120mg/l以下		最小値	37.6	39.0	39.9	41.4	43.1	41.9	35.2	43.8	43.0	43.5	39.7	37.1			35.2
蒸発残留物	mg/l	平均値	120	115	125	119	119	137	111	121	129	134	136	127	124		
目標値		最大値	121	121	137	120	120	142	116	124	143	135	148	136		148	
250mg/l以下		最小値	119	108	112	117	118	131	105	117	115	133	124	118			105
塩化物イオン	mg/l	平均値	9.8	7.2	5.6	7.4	7.9	7.0	7.6	7.9	7.8	8.1	8.5	8.1	7.7		
目標値		最大値	10.0	7.4	6.1	7.9	8.1	7.3	7.7	8.7	7.9	8.3	8.6	8.1		10.0	
80mg/l以下		最小値	9.5	6.9	5.1	6.8	7.7	6.6	7.4	7.1	7.7	7.9	8.4	8.0			5.1
鉄	mg/l	平均値	0.03	0.04	0.09	0.08	0.23	0.05	0.05	0.08	0.06	0.03	0.02	0.02	0.07		
目標値		最大値	0.03	0.04	0.10	0.08	0.37	0.10	0.05	0.09	0.11	0.06	0.02	0.03		0.37	
0.3mg/l以下		最小値	0.02	0.03	0.07	0.07	0.08	<0.01	0.04	0.06	0.01	<0.01	0.02	0.01			0.00
マンガン	mg/l	平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
目標値		最大値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		0.03	
0.2mg/l以下		最小値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02

・ふじさん工業用水道(東駿河湾)

取水地点は静岡県静岡市清水区蒲原の日本軽金属発電放水路であるが、原水は、一級河川富士川本川と支川早川の合流水であるため、濁度・PH 値・全硬度等の値も、水系によりまったく違うものになっている。

支川早川は、流域の居住人口が少なく、有機物が少ない水であるが、河床が非常に荒れているため、少量の降雨でも高濁度の原因となっている。

一方、富士川本川は、流域の居住人口が多く、有機物と PH 値の高い水となっている。特に、本川を構成する釜無川と笛吹川のうち、笛吹川は汚染度が相当に高い。

また、夏から秋にかけて降雨量の少ない期間はプランクトンが発生し、逆に、降雨量の多い場合には高濁度水となるため、十分注意する必要がある。

○　採水箇所の目安

水　源：富士川（表流水）

取水場：蒲原取水場　（原水）

浄水場：富士川浄水場　着水井（原水）
富士川浄水場　浄水池（浄水）
厚原浄水場　着水井（原水）
厚原浄水場　配水池（浄水）

受水地点：適宜

富士川浄水場平面図

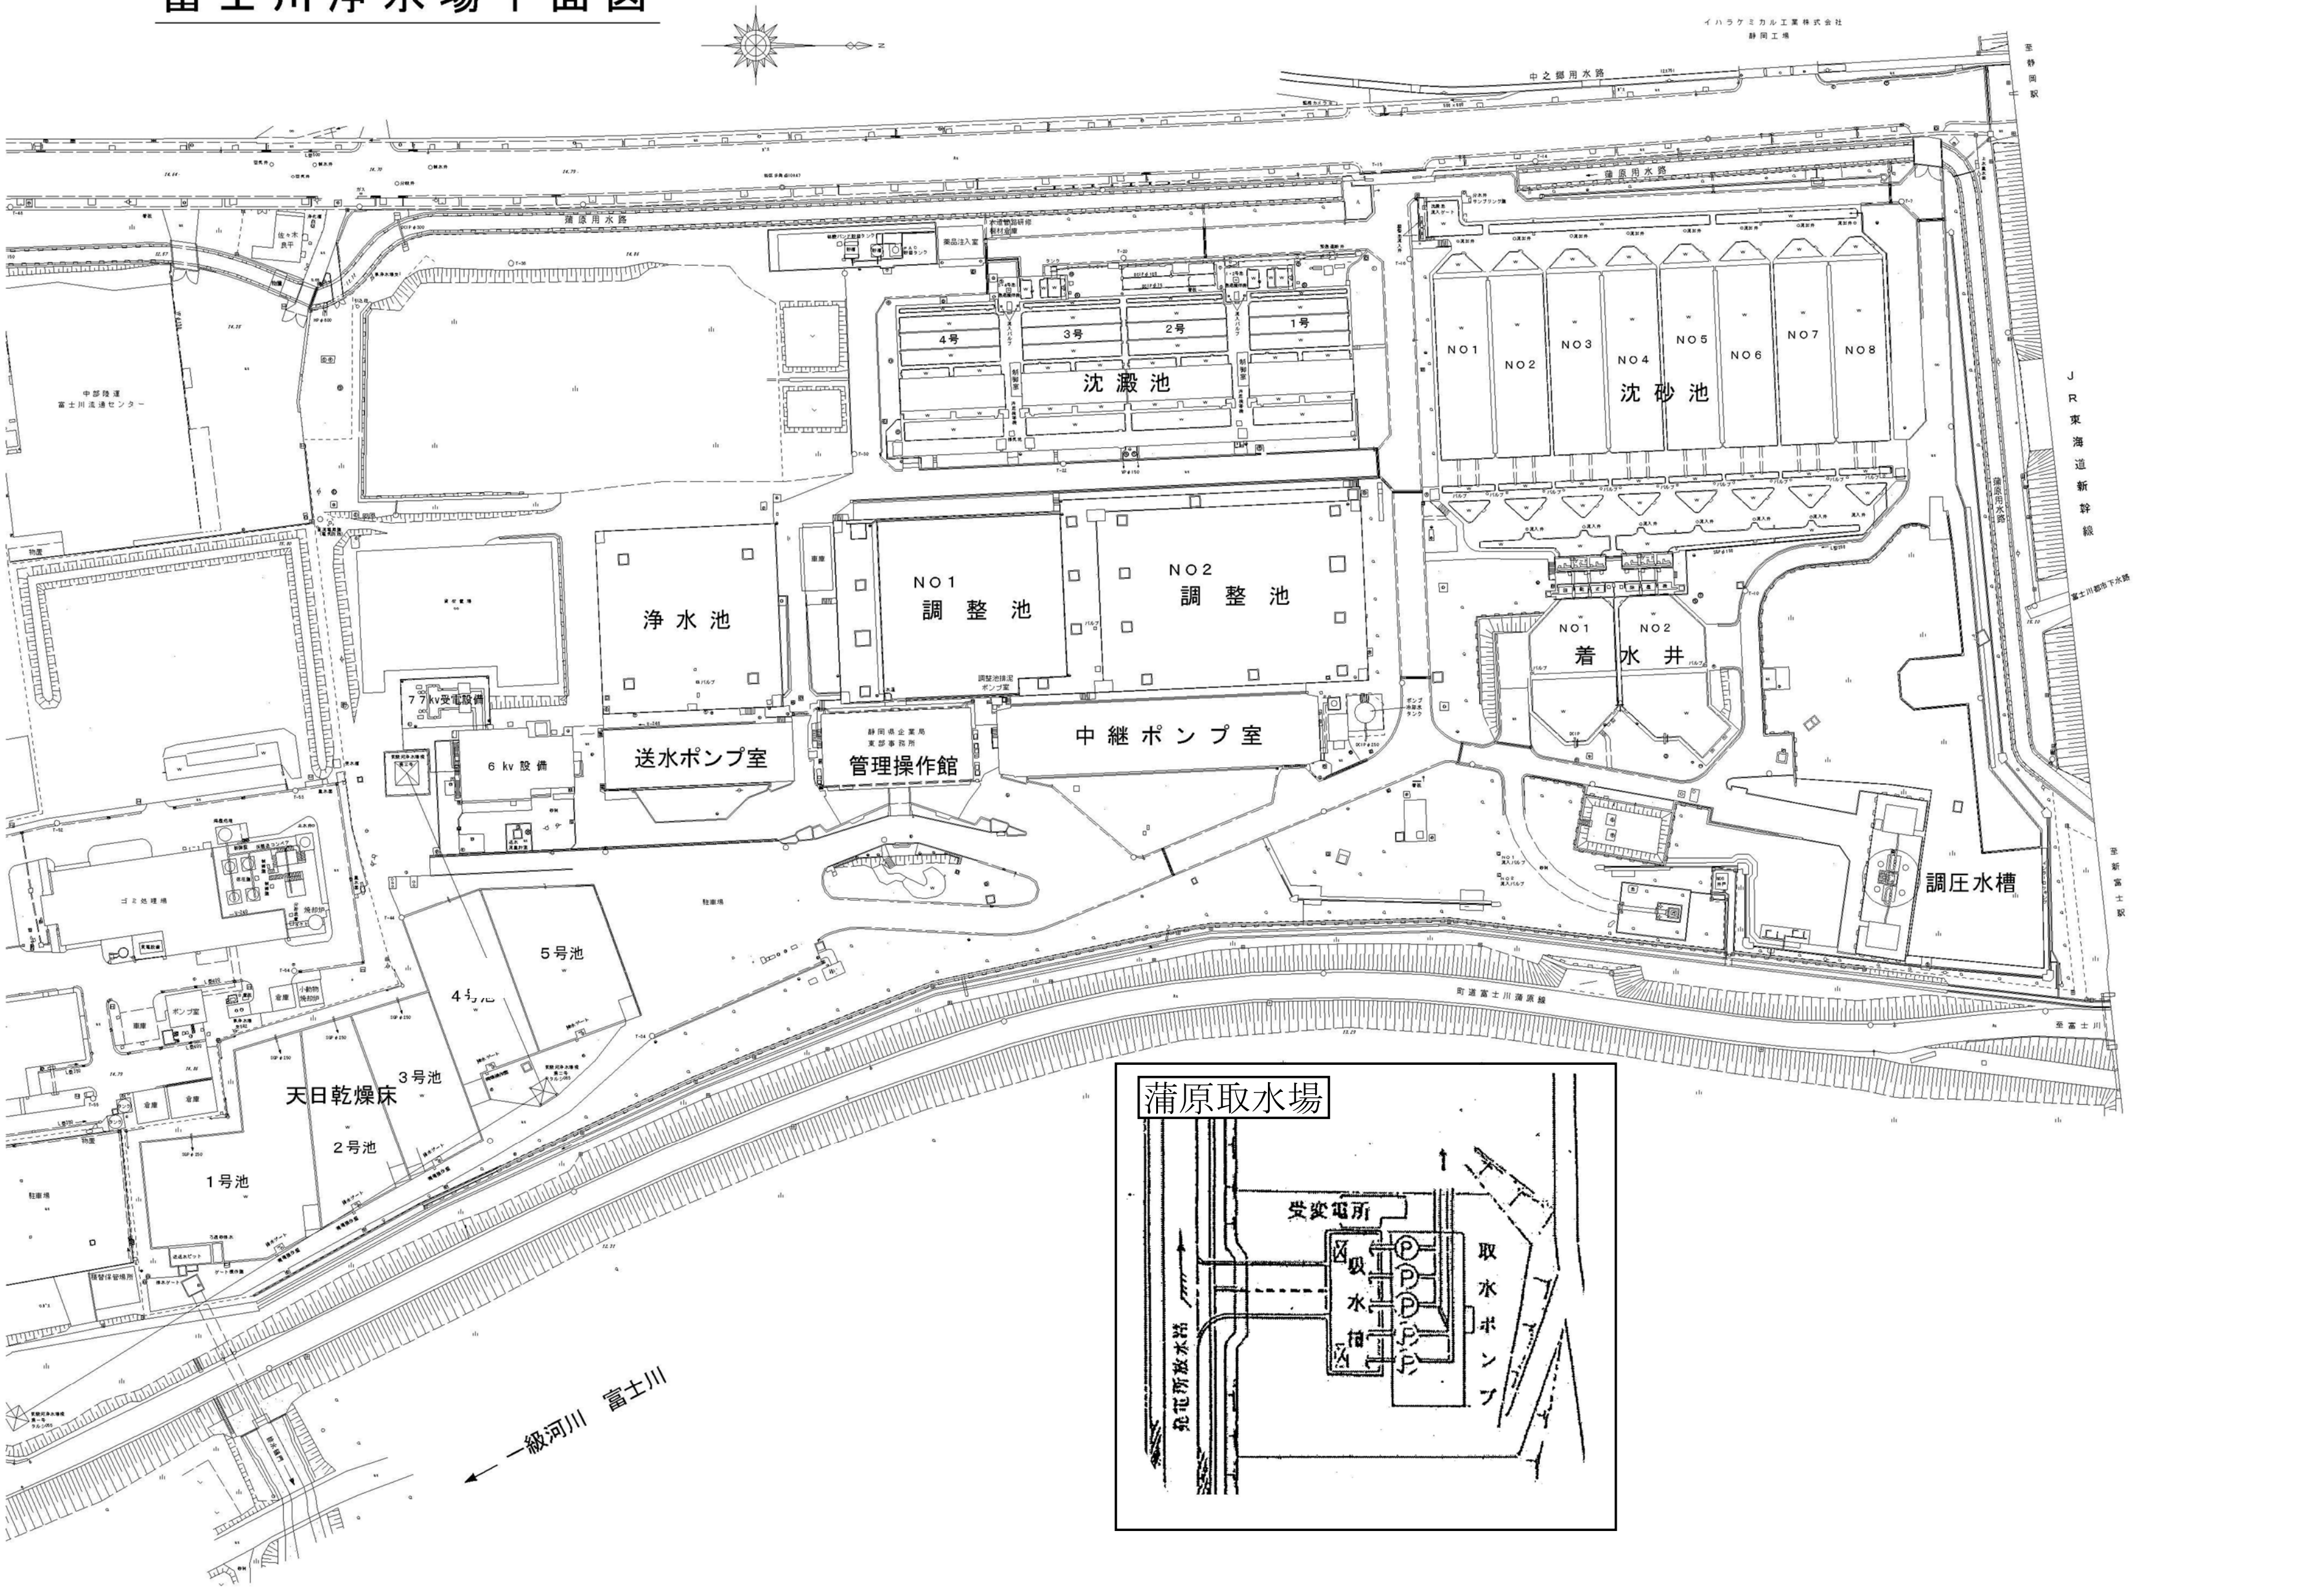

沈澱池
4号
3号
2号
1号
NO1
NO2
NO3
NO4
NO5
NO6
NO7
NO8
沈砂池
JR東海道新幹線
NO1 調整池
NO2 調整池
浄水池
NO1
NO2
着水井
77kv受電設備
6kv設備
送水ポンプ室
管理操作館
中継ポンプ室
調圧水槽
5号池
4号池
3号池
天日乾燥床
2号池
1号池
一級河川　富士川
蒲原取水場
受変電所
取水ポンプ

令和5年度　工業用水道事業水質試験結果表

浄水 / 原水　　静清庵(富士川浄水場)

ふじさん工業用水道(東駿河湾)

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	13.6 13.5	16.2 15.9	18.4 18.6	22.8 22.5	24.3 24.1	23.9 23.3	18.0 17.8	13.8 13.6	9.8 9.6	7.6 7.8	9.1 9.0	9.2 9.4	15.6 15.4		
		最大値	16.3 16.4	18.5 18.7	21.4 22.3	25.2 25.2	25.6 25.6	25.8 25.2	22.9 23.3	19.5 19.0	13.9 12.8	9.5 9.6	12.5 12.4	12.0 12.4		25.8 25.6	
		最小値	11.6 11.6	13.9 13.1	15.7 15.3	20.2 19.8	22.8 22.3	21.7 21.1	15.6 15.7	10.8 11.0	6.6 6.2	6.0 5.9	6.6 5.6	7.7 7.9			6.0 5.6
濁度	度	平均値	0.8 19.7	0.8 82.7	0.7 152.4	0.8 30.0	0.9 84.8	1.2 12.8	1.0 7.6	1.2 22.9	1.1 43.3	1.1 5.2	0.9 49.7	0.7 45.6	0.9 46.4		
目標値		最大値	1.3 118.0	1.3 596.0	1.2 777.0	1.7 197.0	1.7 1328.0	1.8 45.9	1.6 25.1	2.2 286.0	2.1 762.0	2.8 51.2	1.4 783.0	1.1 350.0		2.8 1328.0	
20度以下		最小値	0.5 4.0	0.3 5.9	0.3 10.6	0.2 6.8	0.3 6.0	0.4 5.4	0.5 2.3	0.6 2.9	0.6 3.2	0.6 2.1	0.5 2.7	0.4 3.3			0.2 2.1
pH		平均値	7.48 7.77	7.44 7.80	7.36 7.78	7.52 7.80	7.52 7.83	7.68 7.85	7.68 7.83	7.64 7.84	7.66 7.86	7.71 7.91	7.59 7.83	7.50 7.73	7.57 7.82		
目標値		最大値	7.60 7.86	7.62 7.90	7.50 8.00	7.67 7.93	7.69 8.03	7.86 8.05	7.81 7.98	7.89 8.30	7.89 8.05	7.85 8.16	7.82 8.05	7.65 7.80		7.89 8.30	
6.5≦pH≦8.0		最小値	7.31 7.70	7.12 7.70	7.08 7.55	7.28 7.68	7.22 7.54	7.46 7.73	7.49 7.69	7.43 7.62	7.40 7.71	7.56 7.67	7.24 7.68	7.20 7.56			7.08 7.54
アルカリ度	mg/l	平均値	42.4 48.2	37.5 44.2	38.6 46.7	45.1 49.7	54.6 57.6	57.1 58.8	53.0 58.1	55.6 58.5	50.6 55.3	50.6 55.0	54.6 57.0	50.0 52.5	49.1 53.5		
目標値		最大値	46.9 50.9	41.0 44.5	42.4 51.8	48.9 52.8	55.8 58.3	58.5 60.3	56.1 59.2	57.0 60.5	55.6 58.8	54.4 56.8	56.7 59.4	50.7 52.8		58.5 60.5	
75mg/l以下		最小値	37.9 45.5	34.1 43.9	34.9 41.6	41.2 46.6	53.4 56.9	55.7 57.3	49.8 56.9	54.2 56.5	45.7 51.8	46.8 53.2	52.4 54.6	49.3 52.2			34.1 41.6
硬度	mg/l	平均値	60.9 65.3	61.1 67.0	59.5 67.7	64.2 70.1	71.3 69.3	71.1 75.3	66.8 70.9	71.7 75.2	71.2 76.1	69.7 76.9	69.6 72.9	65.2 69.6	66.9 71.4		
目標値		最大値	63.6 66.0	64.6 71.8	63.8 74.1	66.1 73.5	74.5 77.5	73.2 76.7	74.2 78.5	72.7 75.2	77.5 81.4	74.5 78.7	73.0 76.3	67.0 72.5		77.5 81.4	
120mg/l以下		最小値	58.2 64.6	57.5 62.3	55.1 61.3	62.4 66.7	68.1 61.0	69.0 73.9	59.4 63.3	70.7 75.2	64.8 70.8	64.9 75.1	66.3 69.6	63.4 66.6			55.1 61.0
蒸発残留物	mg/l	平均値	131 143	110 259	123 214	117 131	141 141	140 157	124 134	139 149	148 188	125 151	158 179	144 149	133 166		
目標値		最大値	136 152	121 387	141 260	122 132	144 145	147 159	134 140	145 159	154 201	140 156	158 198	145 150		158 387	
250mg/l以下		最小値	126 134	98 130	105 167	112 129	138 137	132 154	113 127	132 138	141 175	110 145	157 160	142 147			98 127
塩化物イオン	mg/l	平均値	5.5 5.7	6.8 3.7	6.0 3.9	4.7 4.9	6.2 6.2	6.3 6.4	6.5 6.7	8.6 7.6	8.0 7.5	9.2 8.1	9.7 8.6	7.8 6.7	7.1 6.3		
目標値		最大値	6.8 7.1	9.3 4.2	7.2 5.1	5.5 5.8	6.8 6.5	6.6 6.6	7.1 7.1	9.6 8.3	8.8 8.9	9.9 8.9	9.9 9.1	8.1 6.9		9.9 9.1	
80mg/l以下		最小値	4.2 4.4	4.3 3.2	4.8 2.6	3.9 4.0	5.6 5.9	6.0 6.1	5.8 6.3	7.6 6.9	7.1 6.0	8.5 7.3	9.5 8.0	7.4 6.4			3.9 2.6
鉄	mg/l	平均値	0.02 0.93	0.03 4.94	0.04 3.72	0.04 0.65	0.04 0.63	0.04 0.35	0.05 0.37	0.03 0.32	0.04 1.18	0.07 0.43	0.03 0.26	0.02 0.28	0.04 1.17		
目標値		最大値	0.03 0.99	0.04 9.01	0.04 6.01	0.04 0.74	0.04 0.97	0.06 0.41	0.06 0.47	0.05 0.48	0.06 1.36	0.09 0.69	0.05 0.45	0.02 0.39		0.09 9.01	
0.3mg/l以下		最小値	0.02 0.86	0.01 0.87	0.04 1.43	0.04 0.56	0.03 0.29	0.03 0.28	0.05 0.28	0.02 0.16	0.03 1.01	0.05 0.17	0.01 0.06	0.01 0.17			0.01 0.06
マンガン	mg/l	平均値	<0.02 0.03	<0.02 0.12	<0.02 0.09	<0.02 <0.02	<0.02 0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.03		
目標値		最大値	<0.02 0.03	<0.02 0.22	<0.02 0.15	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.03	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.03		<0.02 0.22	
0.2mg/l以下		最小値	<0.02 <0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.03	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02			<0.02 <0.02

厚原浄水場平面図

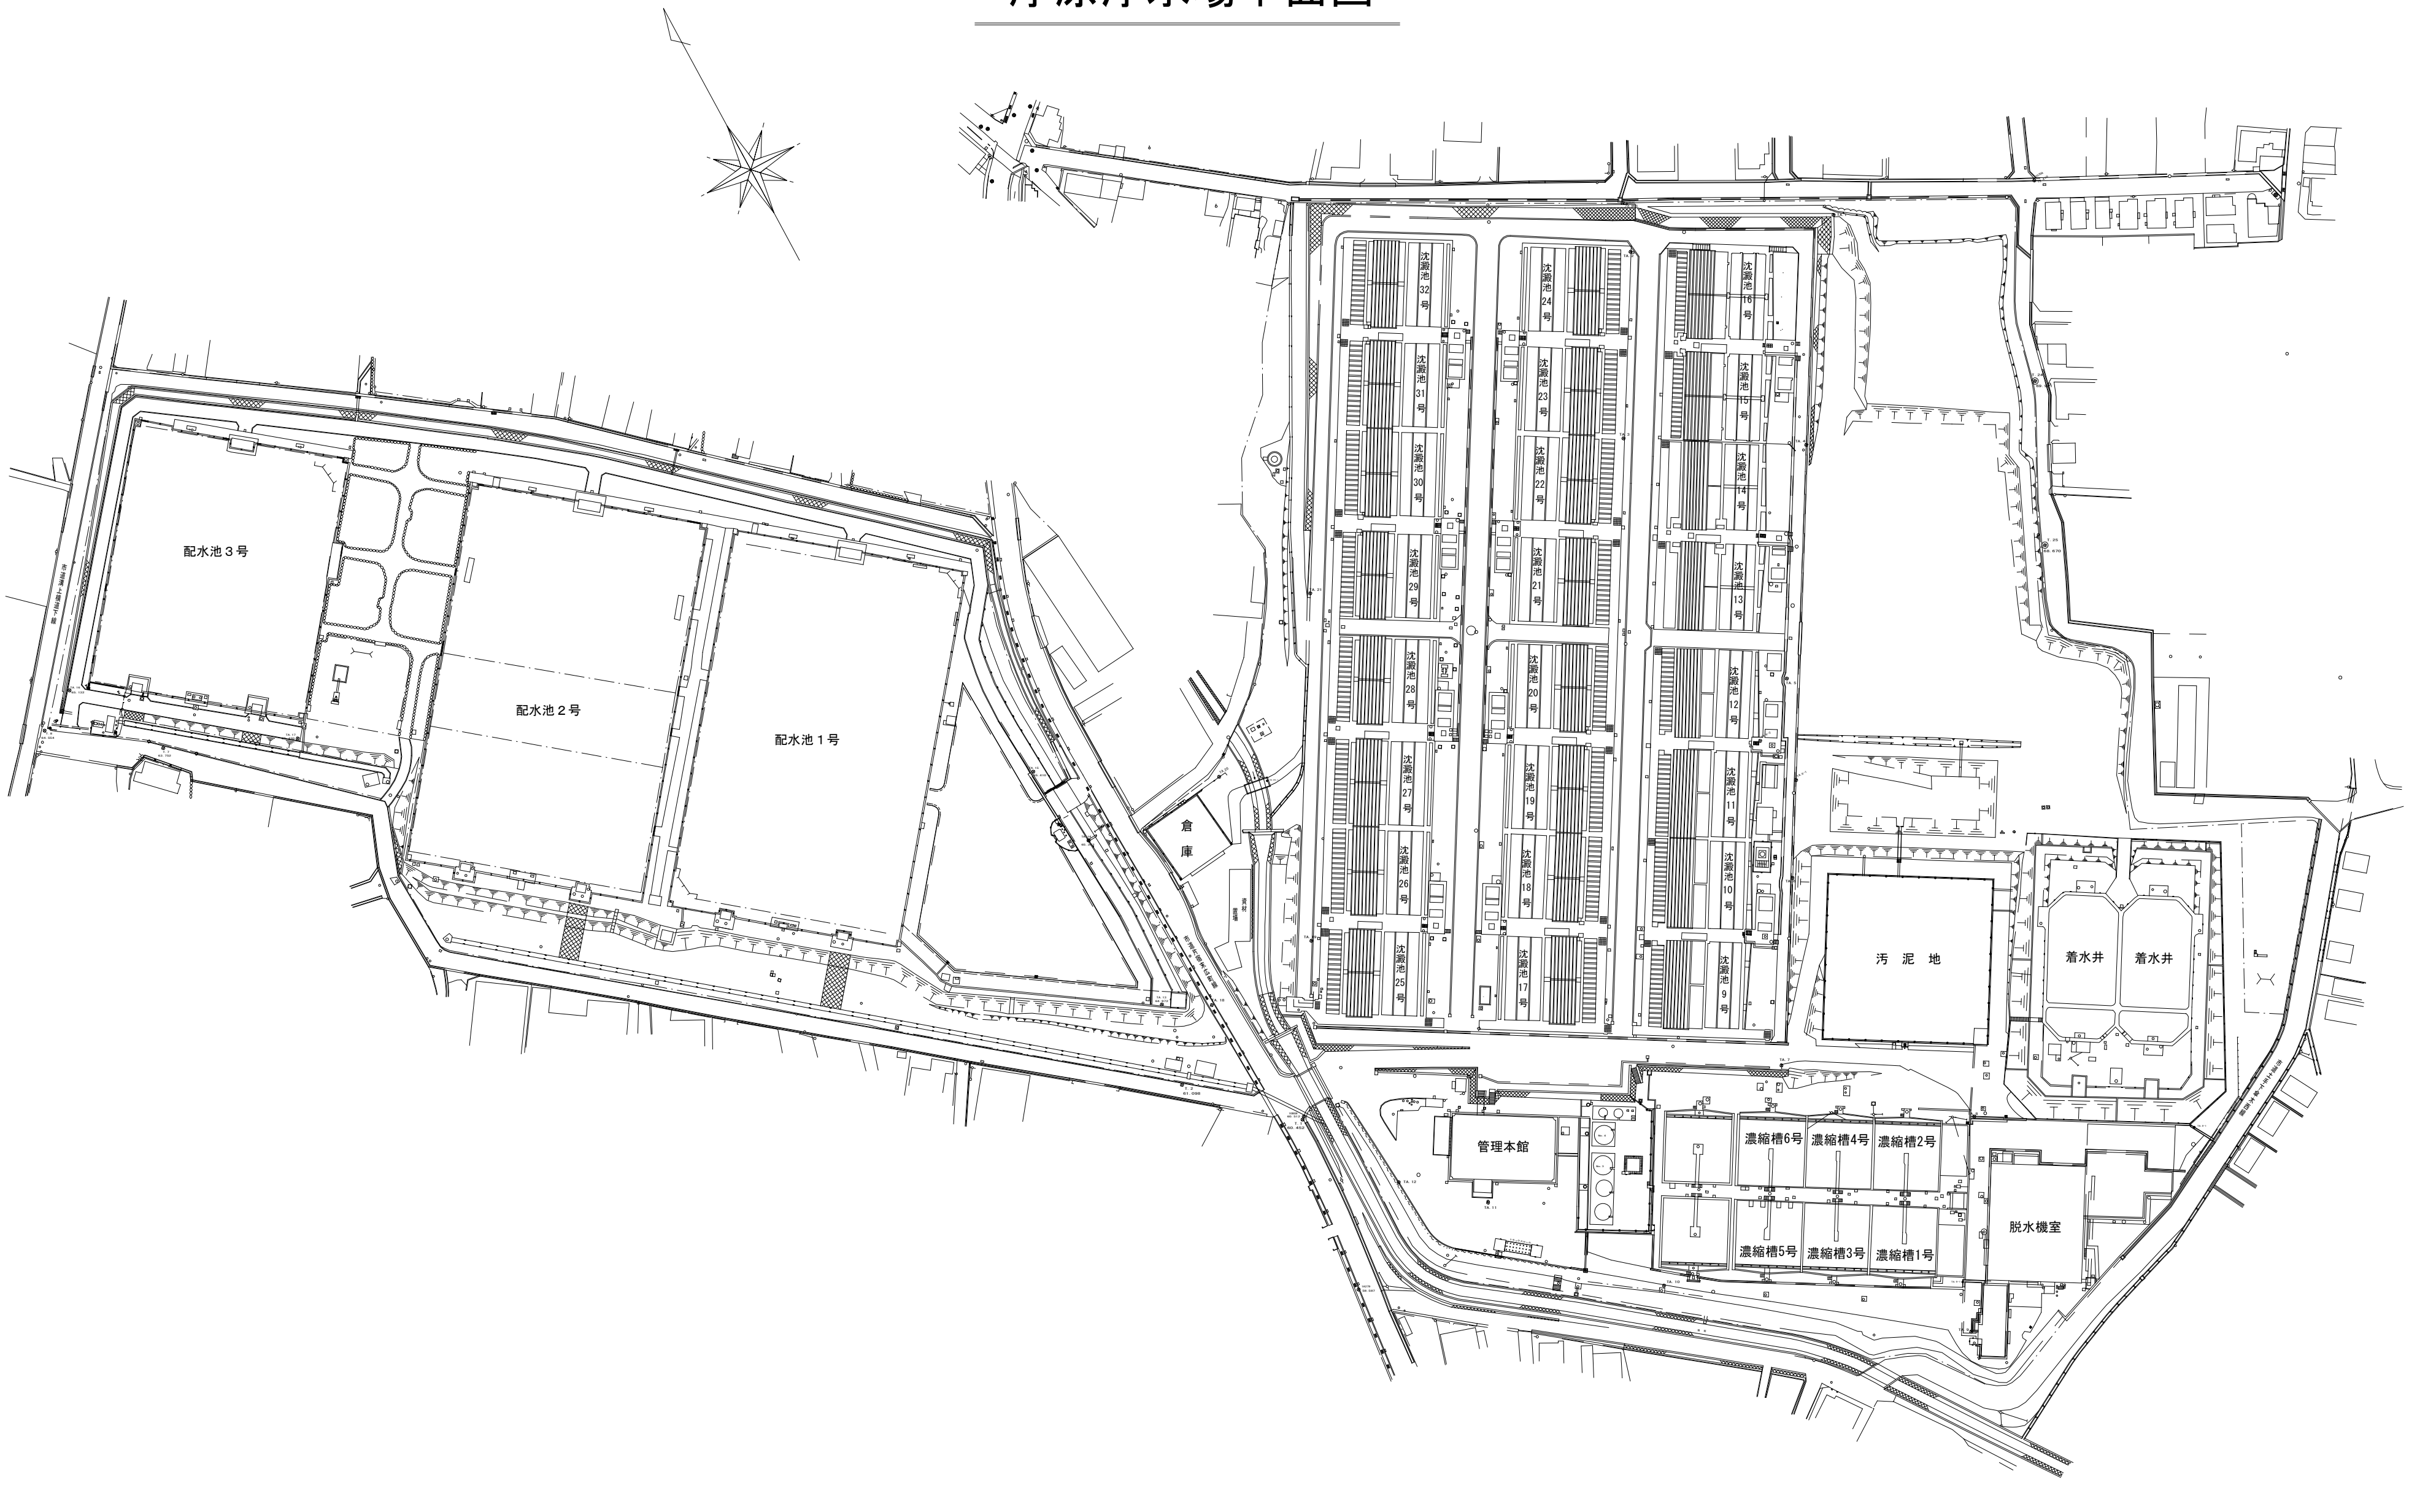
配水池３号
配水池２号
配水池１号
倉庫
沈澱池32号
沈澱池31号
沈澱池30号
沈澱池29号
沈澱池28号
沈澱池27号
沈澱池26号
沈澱池25号
沈澱池24号
沈澱池23号
沈澱池22号
沈澱池21号
沈澱池20号
沈澱池19号
沈澱池18号
沈澱池17号
沈澱池16号
沈澱池15号
沈澱池14号
沈澱池13号
沈澱池12号
沈澱池11号
沈澱池10号
沈澱池9号
汚泥地
着水井
着水井
管理本館
濃縮槽6号
濃縮槽4号
濃縮槽2号
濃縮槽5号
濃縮槽3号
濃縮槽1号
脱水機室

令和5年度　工業用水道事業水質試験結果表

ふじさん工業用水道(東駿河湾)

浄水
原水　　岳南(厚原浄水場)

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	14.1 14.1	16.3 16.1	18.9 18.7	23.6 23.1	24.8 24.9	23.9 23.9	18.4 18.1	14.2 13.8	10.0 9.7	8.3 7.9	9.4 9.1	10.1 9.9	16.0 15.8		
		最大値	16.4 16.0	18.2 18.5	21.1 21.3	26.7 26.6	26.0 26.7	25.4 25.8	23.6 23.4	18.0 18.0	12.6 12.8	9.8 9.5	12.5 13.2	18.7 12.9		26.7 26.7	
		最小値	12.5 12.0	14.2 13.2	17.0 16.4	21.2 20.7	23.4 23.1	21.8 21.4	16.1 15.3	11.3 11.0	7.2 6.5	6.5 6.1	6.9 7.1	8.2 7.5			6.5 6.1
濁度	度	平均値	1.8 18.0	1.7 79.5	1.8 155.0	1.6 34.8	1.7 71.8	1.5 12.7	1.5 9.5	1.6 33.9	2.0 33.1	1.9 6.4	2.2 50.8	1.9 49.5	1.8 46.3		
目標値		最大値	3.2 102.2	2.3 724.0	2.5 821.0	2.3 191.0	2.7 826.0	2.4 100.0	2.1 36.2	2.6 661.0	2.7 442.0	3.1 55.0	2.9 754.0	2.8 543.0		3.2 826.0	
20度以下		最小値	1.3 4.0	1.2 5.8	1.2 11.1	0.8 6.8	0.9 7.6	1.0 3.6	1.1 4.4	0.8 3.7	1.4 3.2	1.2 2.5	1.1 3.1	1.0 4.3			0.8 2.5
pH		平均値	7.52 7.78	7.45 7.79	7.39 7.79	7.51 7.82	7.53 7.85	7.50 7.94	7.54 7.84	7.56 7.82	7.41 7.68	7.56 7.95	7.57 7.93	7.56 7.81	7.51 7.83		
目標値		最大値	7.68 7.92	7.65 8.05	7.54 7.91	7.73 8.02	7.64 8.00	7.76 8.30	7.63 8.03	7.77 8.20	7.74 7.96	7.73 8.48	7.76 8.14	7.75 7.91		7.77 8.48	
6.5≦pH≦8.0		最小値	7.39 7.62	6.93 7.46	7.08 7.56	7.33 7.60	7.28 7.44	7.21 7.49	7.47 7.64	7.15 7.42	7.21 7.36	7.34 7.55	7.32 7.71	7.35 7.66			6.93 7.36
アルカリ度	mg/l	平均値	42.7 47.6	38.5 43.3	39.6 46.4	44.4 49.3	55.0 57.9	56.1 58.4	52.6 57.3	54.1 58.9	47.1 52.5	50.7 51.6	53.1 57.1	47.1 52.4	48.4 52.7		
目標値		最大値	47.5 50.7	42.1 43.3	43.1 51.6	49.1 51.8	55.8 58.3	57.5 59.7	56.6 59.7	56.5 60.7	56.3 57.2	54.6 57.1	55.0 59.0	50.0 53.6		57.5 60.7	
75mg/l以下		最小値	37.9 44.4	34.8 43.2	36.0 41.2	39.7 46.7	54.1 57.5	54.6 57.0	48.5 54.8	51.7 57.0	37.9 47.7	46.7 46.0	51.1 55.2	44.2 51.2			34.8 41.2
硬度	mg/l	平均値	59.0 65.8	57.0 64.0	61.8 60.6	62.9 66.8	76.1 75.2	73.1 74.1	65.0 68.4	69.7 74.2	69.5 70.9	71.9 73.0	72.2 73.0	67.4 67.3	67.1 69.4		
目標値		最大値	59.6 66.7	63.4 72.2	67.3 60.9	64.0 66.9	80.1 78.2	75.8 76.9	73.1 75.6	73.9 77.8	78.3 75.3	78.3 80.6	73.4 74.0	69.6 69.1		80.1 80.6	
120mg/l以下		最小値	58.3 64.8	50.6 55.8	56.3 60.3	61.8 66.6	72.1 72.1	70.3 71.3	56.8 61.2	65.4 70.5	60.6 66.5	65.5 65.4	71.0 71.9	65.2 65.5			50.6 55.8
蒸発残留物	mg/l	平均値	115 140	106 210	124 247	112 135	135 148	158 168	114 128	140 154	143 228	152 171	154 179	150 161	134 172		
目標値		最大値	127 152	117 288	141 285	116 137	137 149	158 175	120 134	144 168	150 300	153 177	161 192	153 164		161 300	
250mg/l以下		最小値	103 127	95 132	106 208	108 133	133 147	157 160	108 122	136 140	136 155	151 164	147 166	147 157			95 122
塩化物イオン	mg/l	平均値	6.3 5.5	6.7 3.7	6.1 3.7	4.7 4.6	6.1 6.2	6.5 6.3	6.4 6.4	9.4 7.8	10.5 7.1	9.4 7.9	9.2 8.8	7.0 6.8	7.4 6.2		
目標値		最大値	6.8 6.7	8.7 4.1	7.3 4.7	5.4 5.5	6.5 6.8	6.6 6.6	7.1 7.0	10.2 8.6	11.0 8.8	9.4 9.6	9.4 9.3	7.6 7.1		11.0 9.6	
80mg/l以下		最小値	5.7 4.2	4.6 3.3	4.9 2.6	4.0 3.6	5.6 5.6	6.3 5.9	5.6 5.8	8.5 7.0	9.9 5.3	9.4 6.1	8.9 8.2	6.4 6.4			4.0 2.6
鉄	mg/l	平均値	0.04 0.84	0.04 5.45	0.06 3.73	0.05 0.58	0.06 0.49	0.05 0.20	0.06 0.34	0.03 0.35	0.04 1.89	0.10 1.20	0.06 0.26	0.05 0.19	0.05 1.29		
目標値		最大値	0.04 1.11	0.05 10.16	0.07 5.87	0.06 0.69	0.06 0.58	0.06 0.22	0.07 0.35	0.03 0.47	0.06 3.50	0.13 2.23	0.10 0.46	0.05 0.25		0.13 10.16	
0.3mg/l以下		最小値	0.03 0.57	0.02 0.73	0.05 1.58	0.03 0.46	0.05 0.39	0.03 0.18	0.04 0.32	0.02 0.22	0.02 0.28	0.07 0.16	0.02 0.05	0.05 0.12			0.02 0.05
マンガン	mg/l	平均値	<0.02 0.04	<0.02 0.14	<0.02 0.07	<0.02 0.02	<0.02 0.03	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.06	<0.02 0.04	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.04		
目標値		最大値	<0.02 0.05	<0.02 0.26	<0.02 0.10	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.10	<0.02 0.06	<0.02 0.02	<0.02 <0.02		<0.02 0.26	
0.2mg/l以下		最小値	<0.02 0.03	<0.02 0.02	<0.02 0.04	<0.02 0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.03	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02			<0.02 <0.02

・静清工業用水道

一級河川安倍川中流部の伏流水を取水し、原水供給している。

水質は年間を通して良質で、濁度は通年ほとんど１度以下と安定しているが、比較的硬度が高いのが特徴である。

○　　採水箇所の目安

水　　　源：安倍川（伏流水）

浄　水　場：上原配水池（原水）

受水地点：適宜

鯨ヶ池沈砂池平面図

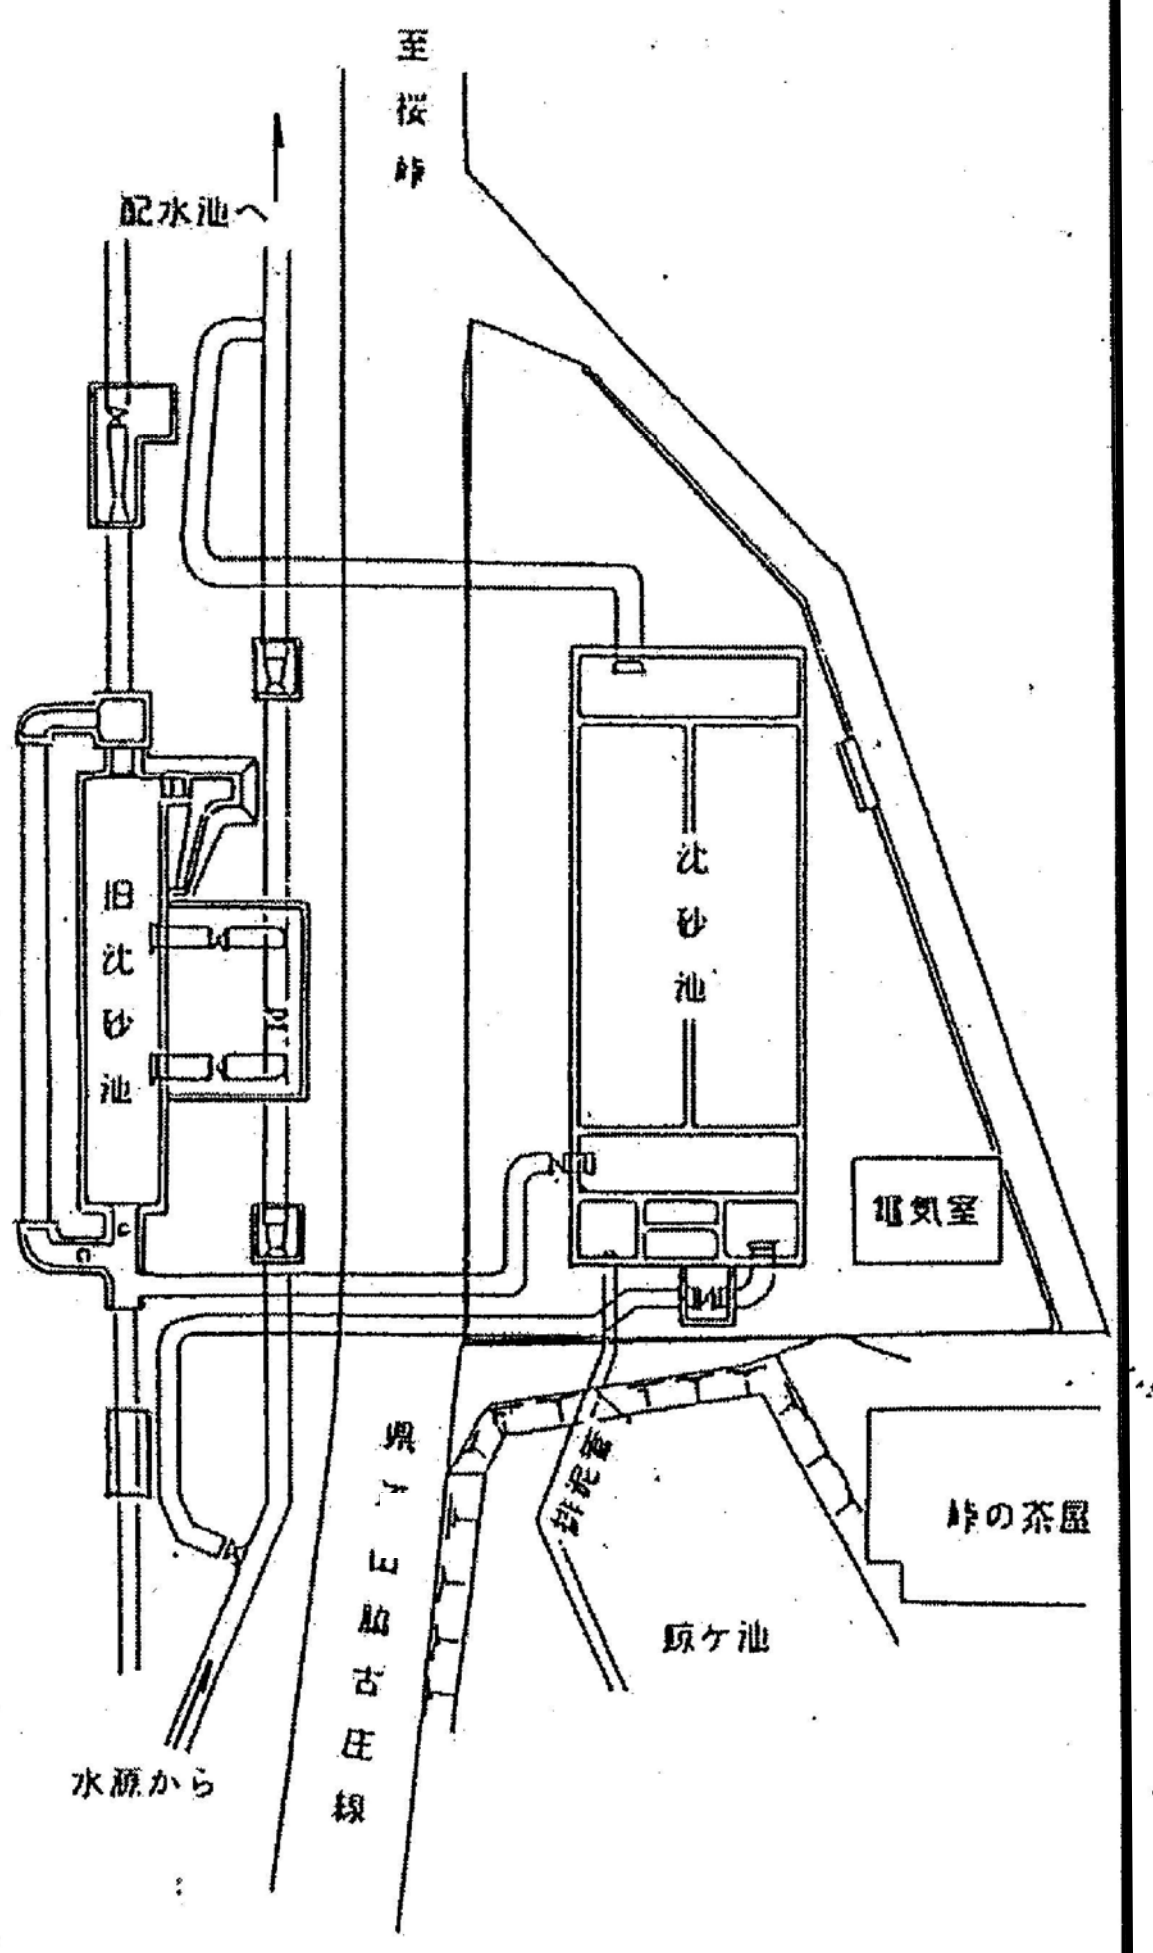

上原配水池平面図

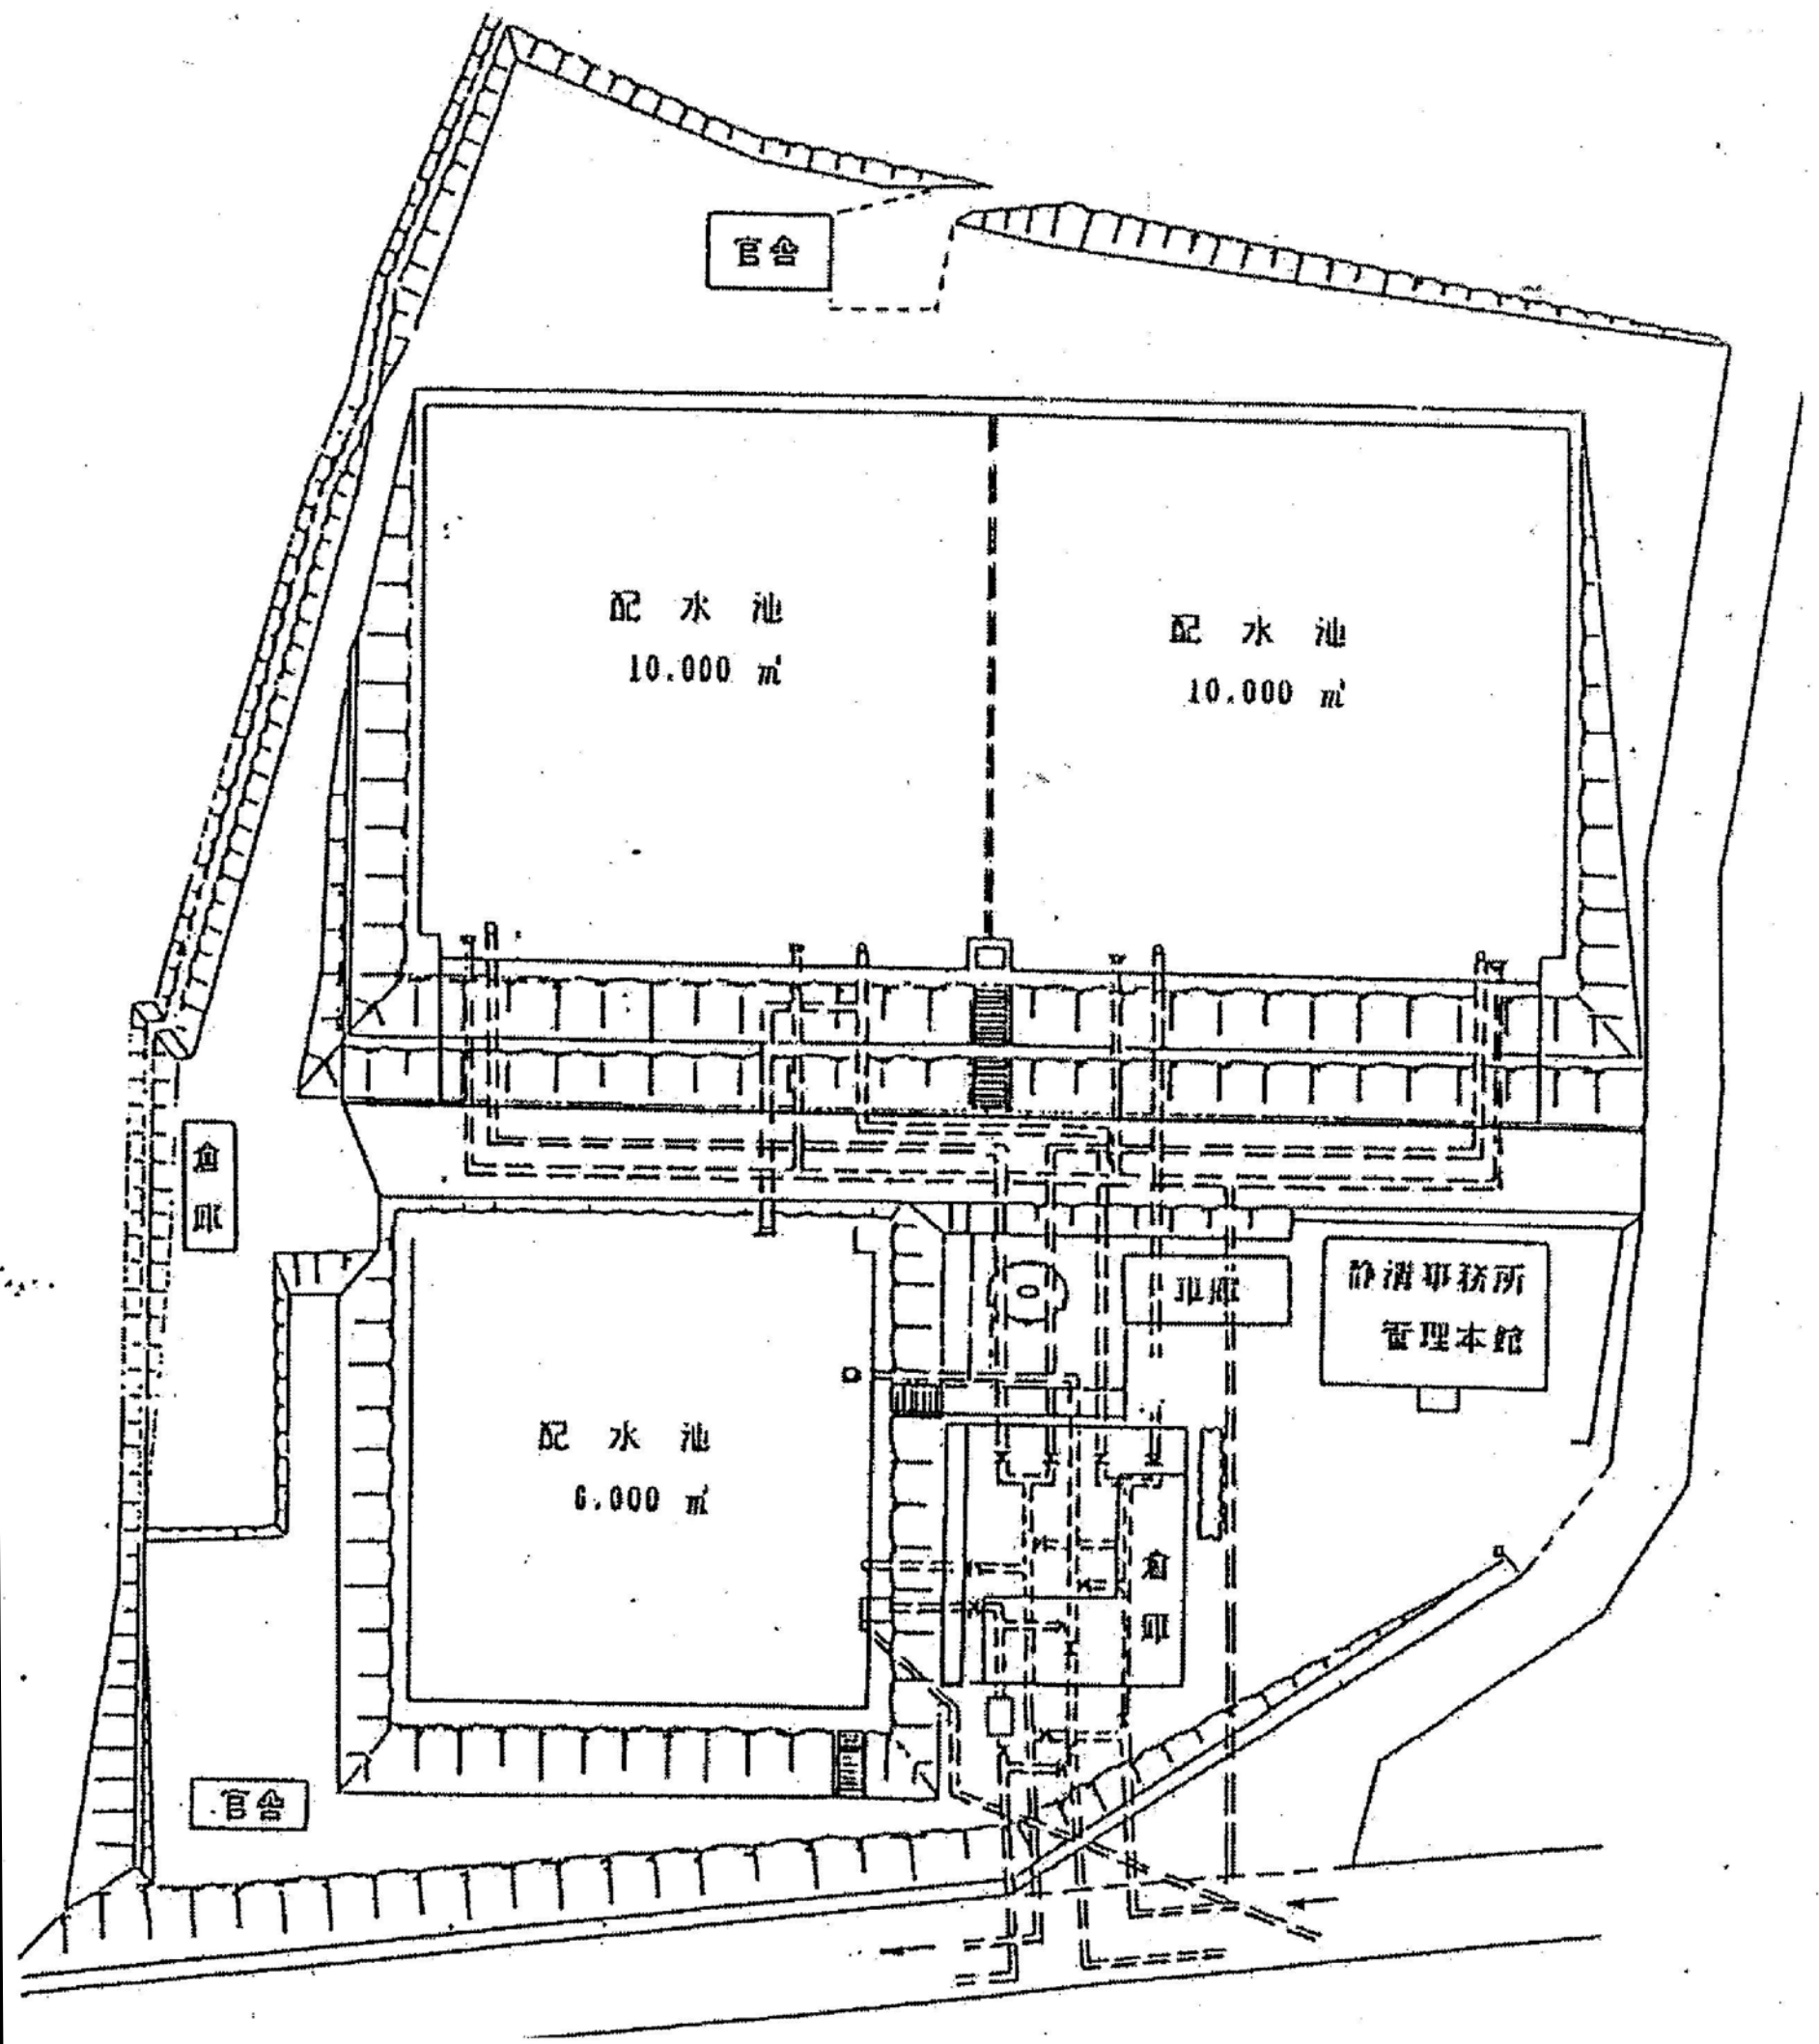

令和5年度　工業用水道事業水質試験結果表

静清工業用水道

静清

原水

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温		平均値	15.6	16.3	17.5	19.6	21.5	21.9	20.5	19.3	17.4	15.6	14.6	14.0	17.8		
	℃	最大値	15.9	17.5	18.4	20.8	22.1	22.5	21.3	20.0	18.4	16.5	15.1	14.2		22.5	
		最小値	15.3	15.8	16.6	18.5	20.7	21.1	19.9	18.5	16.5	14.9	14.2	13.7			13.7
濁度		平均値	0.01	0.05	0.29	0.09	0.13	0.12	0.18	0.13	0.08	0.04	0.07	0.14	0.11		
目標値	度	最大値	0.18	0.31	4.24	0.18	0.35	0.17	0.39	0.36	0.15	0.08	0.71	1.93		4.24	
20度以下		最小値	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.09	0.09	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00			0.00
pH		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		
目標値		最大値	7.9	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7		7.9	
6.5≦pH≦8.0		最小値	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2			7.1
アルカリ度		平均値	54.3	55.6	55.5	54.5	56.8	56.9	59.5	57.6	59.6	54.3	53.7	52.5	55.9		
目標値	mg/l	最大値	54.7	56.1	56.8	54.9	57.9	57.0	62.0	58.8	60.6	54.3	53.8	52.8		62.0	
75mg/l以下		最小値	53.9	55.1	54.1	54.1	55.6	56.8	56.9	56.3	58.6	54.2	53.6	52.2			52.2
硬度		平均値	80.9	84.6	78.2	79.6	81.7	81.2	76.9	76.5	80.6	84.1	76.9	73.7	79.6		
目標値	mg/l	最大値	83.9	90.9	78.6	81.8	85.8	82.1	80.7	81.0	81.8	86.7	78.1	74.2		90.9	
120mg/l以下		最小値	77.9	78.3	77.7	77.4	77.6	80.2	73.0	71.9	79.4	81.4	75.7	73.2			71.9
蒸発残留物		平均値	139	135	140	124	130	141	117	135	146	138	151	137	136		
目標値	mg/l	最大値	139	143	140	125	137	143	119	144	155	142	159	143		159	
250mg/l以下		最小値	138	127	139	123	123	138	115	125	136	133	142	130			115
塩化物イオン		平均値	1.4	1.4	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5		
目標値	mg/l	最大値	1.4	1.4	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6		1.6	
80mg/l以下		最小値	1.4	1.4	1.3	1.2	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6			1.2
鉄		平均値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
目標値	mg/l	最大値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	
0.3mg/l以下		最小値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01
マンガン		平均値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
目標値	mg/l	最大値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	
0.2mg/l以下		最小値	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02

・中遠工業用水道

水源としている天竜川は、諏訪湖を源流とし、長野県と静岡県にまたがる流域面積の大きい一級河川である。したがって流入支川も数多く、常に河川汚染の危険性が存在する。船明ダムの上流で天竜川と気田川が合流するが、両川の水質が大きく異なることや、ダム湖水の富栄養化により夏季の渇水期には藻類が多量に発生して導水路スクリーンを閉塞するなど、さまざまな影響が生じている。また台風を含む多量の降雨時における高濁度化の問題もある。加えて、船明ダムの湖面利用も活発に実施されているので、水質監視と浄水処理への十分な注意が必要である。

○　　採水箇所の目安

水　　　源：天竜川（船明ダム）

浄　水　場：着水井（原水）・配水池（浄水）

受 水 地 点：適宜

寺谷浄水場平面図


（天竜川系）
（太田川系）
天竜・豊岡調整池
濃縮槽
工水 沈でん池
上水 沈でん池
急速ろ過池
倉庫
工水 配水池
次亜塩注入機室
薬注棟
（旧管理棟）
管理本館
車庫
倉庫
自家発電機室
天日乾燥床
天日乾燥床
天日乾燥床
文化財保護池
（長者屋敷）
上水 浄水池
上水 浄水池
活性炭
注入機棟
着水井
活性炭接触池
薬品注入
機棟
薬品沈でん池
濃縮槽
急速ろ過池
排水池
浄水池
天日乾燥床
天日乾燥床
雨水調整池
雨水調整池

令和5年度　工業用水道事業水質試験結果表

浄水
原水
中遠

中遠工業用水道

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温		平均値	15.8 14.4	18.6 17.2	20.8 19.5	24.7 23.4	27.1 26.0	27.0 25.8	23.0 21.6	18.1 17.0	14.5 12.1	11.4 9.1	11.6 9.6	11.8 9.9	18.7 17.1		
	℃	最大値	18.0 15.6	20.1 19.1	22.6 21.6	26.8 26.1	27.8 27.0	27.7 27.0	26.8 25.3	20.5 20.0	16.5 14.3	12.8 10.6	15.6 12.1	13.4 11.5		27.8 27.0	
		最小値	14.3 12.2	17.1 15.4	19.6 17.7	22.8 21.0	26.0 24.3	26.2 24.6	20.3 18.7	15.3 14.0	12.5 9.3	10.1 6.8	10.5 7.5	11.1 8.4			10.1 6.8
濁度		平均値	0.2 7.1	0.2 49.5	0.3 196.6	0.3 37.3	0.2 21.9	0.2 4.8	0.2 3.1	0.2 4.6	0.1 4.4	0.2 4.9	0.2 14.6	0.4 18.7	0.2 30.6		
目標値	度	最大値	0.4 39.8	0.5 182.0	0.5 1240.0	0.7 86.0	0.3 150.4	0.5 26.5	0.5 5.6	0.6 26.5	0.4 10.6	0.4 10.2	0.5 105.2	0.7 112.8		0.7 1,240.0	
20度以下		最小値	<0.1 2.8	<0.1 6.2	<0.1 18.2	0.2 6.4	<0.1 2.7	<0.1 1.6	<0.1 1.3	0.1 1.4	<0.1 2.0	0.1 2.5	<0.1 2.4	0.2 3.8			<0.1 1.3
pH		平均値	7.35 7.57	7.31 7.61	7.38 7.68	7.46 7.67	7.46 7.59	7.58 7.65	7.71 7.67	7.53 7.62	7.49 7.66	7.46 7.59	7.44 7.56	7.43 7.61	7.47 7.62		
目標値		最大値	7.48 7.66	7.44 7.87	7.48 7.85	7.54 7.80	7.63 7.70	7.70 7.75	7.79 7.78	7.65 7.70	7.61 7.88	7.55 7.68	7.58 7.71	7.52 7.68		7.79 7.88	
6.5≦pH≦8.0		最小値	7.27 7.43	7.09 7.47	7.27 7.32	7.36 7.63	6.85 7.44	7.45 7.56	7.63 7.60	7.39 7.28	7.36 7.51	7.36 7.50	7.25 7.27	7.30 7.44			6.85 7.27
アルカリ度		平均値	30.6 32.5	26.0 31.3	31.4 38.2	31.0 34.5	36.4 37.4	40.0 41.5	41.8 43.2	39.6 41.3	40.1 40.9	42.3 45.2	40.4 42.8	30.7 33.6	35.9 38.5		
目標値	mg/l	最大値	31.5 33.8	29.0 32.7	31.7 41.0	31.1 34.7	36.6 37.8	42.3 43.7	43.6 44.4	41.1 43.3	40.4 41.3	44.1 46.8	41.0 43.1	32.0 34.4		44.1 46.8	
75mg/l以下		最小値	29.7 31.2	23.0 29.9	31.1 35.5	31.0 34.3	36.3 36.9	37.7 39.3	39.9 42.1	38.2 39.3	39.8 40.5	40.5 43.6	39.9 42.6	29.4 32.8			23.0 29.9
硬度		平均値	38.0 36.4	32.4 32.9	37.4 40.0	36.2 36.6	41.4 41.4	44.8 45.2	44.4 44.2	41.8 42.2	43.2 43.3	48.7 48.7	48.1 47.0	38.6 39.0	41.2 41.4		
目標値	mg/l	最大値	38.3 37.9	34.4 33.8	37.6 41.3	36.3 36.6	42.7 41.8	47.2 48.4	45.6 46.4	43.5 44.0	44.5 43.6	50.3 50.5	49.1 49.3	39.3 40.8		50.3 50.5	
120mg/l以下		最小値	37.8 34.9	30.3 32.0	37.2 38.8	36.0 36.5	40.1 41.1	42.4 42.0	43.3 42.1	40.2 40.3	42.0 43.0	47.1 46.9	47.1 44.7	37.8 37.1			30.3 32.0
蒸発残留物		平均値	60 70	34 82	62 258	66 112	58 66	72 73	71 74	79 76	82 80	80 80	85 84	57 72	67 94		
目標値	mg/l	最大値	66 72	40 122	69 375	66 124	62 72	80 80	74 78	89 84	96 95	96 98	98 102	61 75		98 375	
250mg/l以下		最小値	55 69	27 41	55 140	66 101	53 61	64 66	68 69	69 68	67 64	65 62	72 67	53 69			27 41
塩化物イオン		平均値	7.4 4.7	7.4 3.1	8.2 2.8	6.9 2.6	6.4 3.7	6.4 4.0	6.7 4.6	7.8 5.2	7.5 4.9	7.8 5.2	9.6 6.6	8.6 4.8	7.6 4.4		
目標値	mg/l	最大値	7.4 4.9	7.9 3.4	9.5 3.6	7.5 2.7	6.5 4.3	6.7 4.0	6.8 4.6	8.4 6.2	7.9 5.0	8.0 5.3	9.8 7.4	8.7 5.4		9.8 7.4	
80mg/l以下		最小値	7.3 4.5	6.9 2.8	6.9 2.0	6.3 2.4	6.3 3.1	6.1 4.0	6.6 4.5	7.1 4.1	7.1 4.8	7.7 5.0	9.4 5.8	8.5 4.3			6.1 2.0
鉄		平均値	<0.03 0.24	0.04 2.35	0.04 7.05	<0.03 2.90	<0.03 0.38	<0.03 0.12	<0.03 0.18	<0.03 0.28	<0.03 0.19	<0.03 0.24	0.04 0.33	0.04 0.92	<0.03 1.26		
目標値	mg/l	最大値	<0.03 0.25	0.04 3.60	0.05 11.00	<0.03 3.50	0.03 0.45	<0.03 0.17	<0.03 0.24	<0.03 0.33	<0.03 0.19	0.04 0.30	0.04 0.40	0.05 1.10		0.05 11.00	
0.3mg/l以下		最小値	<0.03 0.22	0.03 1.10	0.03 3.10	<0.03 2.30	<0.03 0.30	<0.03 0.08	<0.03 0.12	<0.03 0.22	<0.03 0.19	<0.03 0.19	0.03 0.26	0.04 0.74			<0.03 0.08
マンガン		平均値	<0.02 0.02	<0.02 0.08	<0.02 0.18	<0.02 0.08	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.06	0.02 0.06	<0.02 0.05	<0.02 0.04		
目標値	mg/l	最大値	<0.02 0.02	<0.02 0.12	<0.02 0.28	<0.02 0.09	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	0.03 0.09	0.03 0.06	<0.02 0.06		0.03 0.28	
0.2mg/l以下		最小値	<0.02 0.02	<0.02 0.05	<0.02 0.09	<0.02 0.07	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.04	0.02 0.05	<0.02 0.04			<0.02 <0.02

・西遠工業用水道

水源は一級河川天竜川であり、中流の秋葉ダムから農業用水、工業用水、水道の共同取水をし、自然流下により共用導水路を経由して初生及び神原浄水場まで導水後、各々の浄水場で浄水処理をしている。

水質は年間を通してほぼ安定しているが、長雨の時期は秋葉ダムの貯留水を取水する関係から、高濁度が長く続く傾向があるため、注意する必要がある。

○　採水箇所の目安

水　　源：天竜川（秋葉ダム）

浄 水 場：初生浄水場　着水井（原水）

〃　配水池（浄水）

神原浄水場　着水井（原水）

〃　配水池（浄水）

受水地点：適宜

初生浄水場平面図

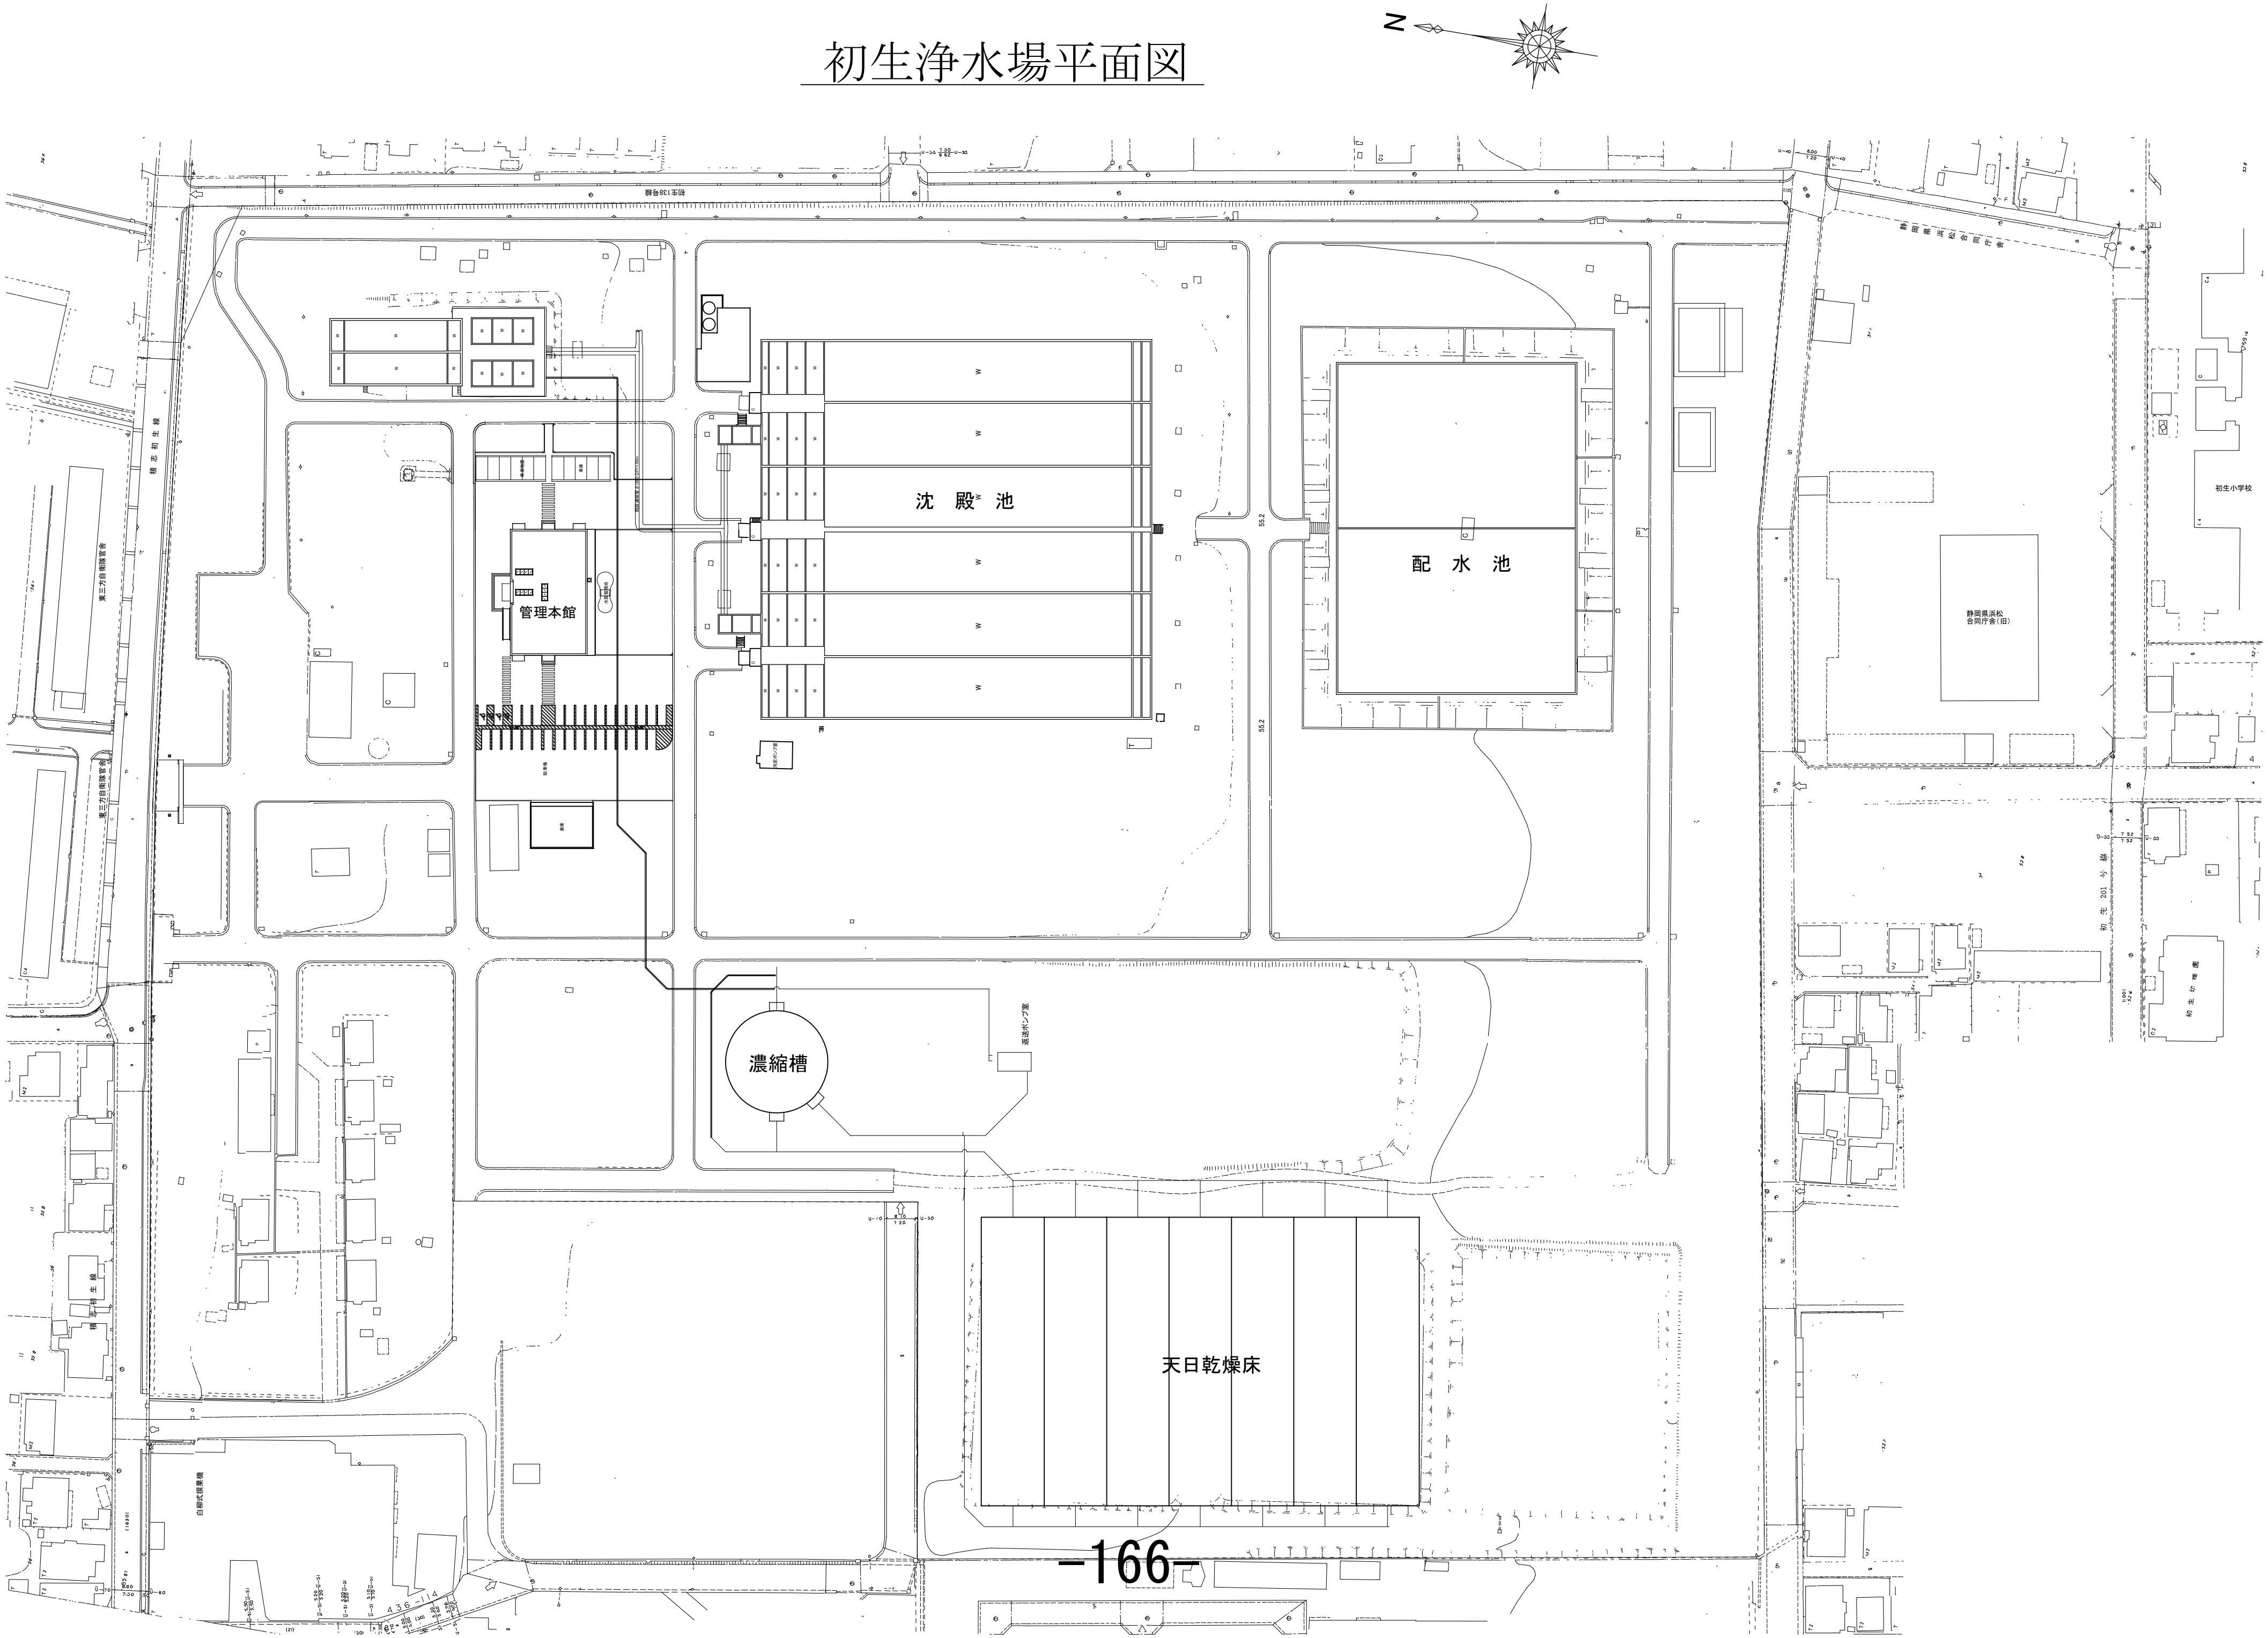

令和5年度　工業用水道事業水質試験結果表

西遠工業用水道

浄水
原水

西遠・初生浄水場

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	15.2 12.6	18.4 15.3	20.5 17.8	24.6 22.1	27.4 25.2	26.6 25.1	21.5 20.5	16.2 15.4	11.0 10.2	7.9 7.1	8.0 7.4	8.5 7.8	17.1 15.6		
		最大値	16.6 14.0	20.0 17.4	22.2 20.6	27.1 24.3	28.1 26.1	27.9 26.1	25.6 24.6	18.9 18.3	12.9 12.2	9.2 8.1	10.2 9.8	10.3 9.2		28.1 26.1	
		最小値	13.3 10.9	16.6 13.4	19.4 16.1	22.2 20.2	26.7 24.1	25.3 23.9	18.6 17.2	13.1 12.3	8.8 7.2	6.7 6.0	6.5 6.5	7.5 6.7			6.5 6.0
濁度	度	平均値	0.8 7.0	0.9 63.9	1.4 184.4	0.8 60.3	0.5 7.5	0.8 4.5	0.4 4.8	0.4 4.7	0.5 7.3	0.9 8.5	1.0 16.3	1.1 23.8	0.8 32.7		
目標値		最大値	1.3 16.4	1.8 268.6	2.9 750.6	1.2 152.4	0.9 14.1	2.4 9.8	1.1 8.0	0.8 10.0	0.9 20.3	1.7 15.7	1.8 67.8	1.9 82.3		2.9 750.6	
20度以下		最小値	0.3 4.5	0.3 6.7	0.5 18.1	0.4 10.8	0.2 3.2	0.3 2.8	0.1 2.0	0.1 1.8	0.2 2.6	0.4 4.3	0.3 3.7	0.6 4.8			0.1 1.8
pH		平均値	7.28 7.68	7.00 7.60	6.90 7.66	7.05 7.69	7.31 7.77	7.37 7.83	7.36 7.84	7.27 7.78	7.20 7.72	7.22 7.70	7.19 7.64	7.03 7.57	7.18 7.71		
目標値		最大値	7.40 8.04	7.28 7.66	7.15 7.79	7.26 7.83	7.47 7.85	7.50 7.95	7.50 7.96	7.39 7.90	7.33 7.89	7.34 7.88	7.42 7.86	7.36 7.73		7.50 8.04	
6.5≦pH≦8.0		最小値	7.09 7.61	6.67 7.51	6.63 7.48	6.80 7.55	7.21 7.59	7.23 7.63	7.08 7.73	7.13 7.64	7.04 7.52	7.02 7.45	6.92 7.39	6.88 7.34			6.63 7.34
アルカリ度	mg/l	平均値	31.8 33.6	24.7 32.4	30.2 36.6	28.8 35.2	36.6 36.0	41.6 43.2	41.0 43.4	41.4 44.2	40.0 42.8	39.6 43.8	40.4 43.6	30.2 34.8	35.5 39.1		
目標値		最大値	33.3 35.3	28.6 33.4	31.9 36.9	29.9 35.3	37.6 38.4	43.5 44.9	43.1 45.1	41.9 45.1	40.4 43.6	42.4 46.0	40.7 43.7	31.3 35.9		43.5 46.0	
75mg/l以下		最小値	30.2 31.8	20.8 31.4	28.4 36.2	27.6 35.0	35.7 33.7	39.6 41.4	38.9 41.7	40.9 43.4	39.5 42.0	36.8 41.7	40.0 43.6	29.2 33.8			20.8 31.4
硬度	mg/l	平均値	39.4 39.8	35.8 37.2	40.5 41.4	38.2 38.6	42.6 40.0	48.1 48.4	48.8 49.4	50.7 50.3	49.7 49.7	49.6 50.6	51.5 52.0	42.0 42.4	44.7 45.0		
目標値		最大値	41.9 42.4	38.0 38.7	40.8 41.8	38.3 38.6	43.4 42.3	50.2 50.0	50.9 51.1	50.7 51.0	50.2 50.0	53.0 53.5	51.5 52.2	43.9 44.1		53.0 53.5	
120mg/l以下		最小値	37.0 37.1	33.6 35.7	40.2 41.0	38.0 38.5	41.8 37.8	46.0 46.9	46.7 47.8	50.7 49.6	49.2 49.4	46.3 47.7	51.5 51.7	40.0 40.6			33.6 35.7
蒸発残留物	mg/l	平均値	72 74	72 234	74 196	72 424	76 112	69 122	96 218	83 125	98 137	96 106	106 126	84 100	83 165		
目標値		最大値	73 90	84 311	84 259	80 441	81 129	76 163	106 268	92 148	125 145	106 111	131 158	95 122		131 441	
250mg/l以下		最小値	72 58	60 158	65 133	65 407	71 96	62 82	85 169	74 102	70 129	86 100	80 95	72 78			60 58
塩化物イオン	mg/l	平均値	6.0 4.0	8.0 2.4	7.6 2.8	7.4 2.4	5.6 3.2	5.6 3.8	7.0 4.8	7.6 5.0	8.2 5.6	8.2 5.0	9.4 6.4	8.8 4.6	7.5 4.2		
目標値		最大値	6.2 4.3	9.5 2.9	9.0 3.5	8.1 2.6	5.8 3.3	6.0 4.2	7.4 5.0	7.7 5.0	8.2 5.7	8.2 5.1	9.4 6.7	8.9 4.6		9.5 6.7	
80mg/l以下		最小値	5.7 3.8	6.4 2.0	6.3 2.0	6.6 2.2	5.5 3.0	5.2 3.4	6.5 4.7	7.6 4.9	8.1 5.4	8.1 4.9	9.3 6.0	8.7 4.5			5.2 2.0
鉄	mg/l	平均値	<0.03 <0.03	<0.03 0.27	<0.03 0.30	<0.03 1.97	<0.03 0.06	<0.03 <0.03	<0.03 0.08	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	0.04 0.04	<0.03 0.07	<0.03 0.11	<0.03 0.36		
目標値		最大値	<0.03 0.03	<0.03 0.40	<0.03 0.50	0.04 3.10	<0.03 0.06	<0.03 <0.03	<0.03 0.11	<0.03 0.04	<0.03 <0.03	0.04 0.05	<0.03 0.08	<0.03 0.12		0.04 3.10	
0.3mg/l以下		最小値	<0.03 <0.03	<0.03 0.14	<0.03 0.09	<0.03 0.84	<0.03 0.05	<0.03 <0.03	<0.03 0.05	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	0.04 0.03	<0.03 0.05	<0.03 0.10			<0.03 <0.03
マンガン	mg/l	平均値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02		
目標値		最大値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 0.03	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02		<0.02 0.03	
0.2mg/l以下		最小値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02			<0.02 <0.02

神原浄水場　平面図

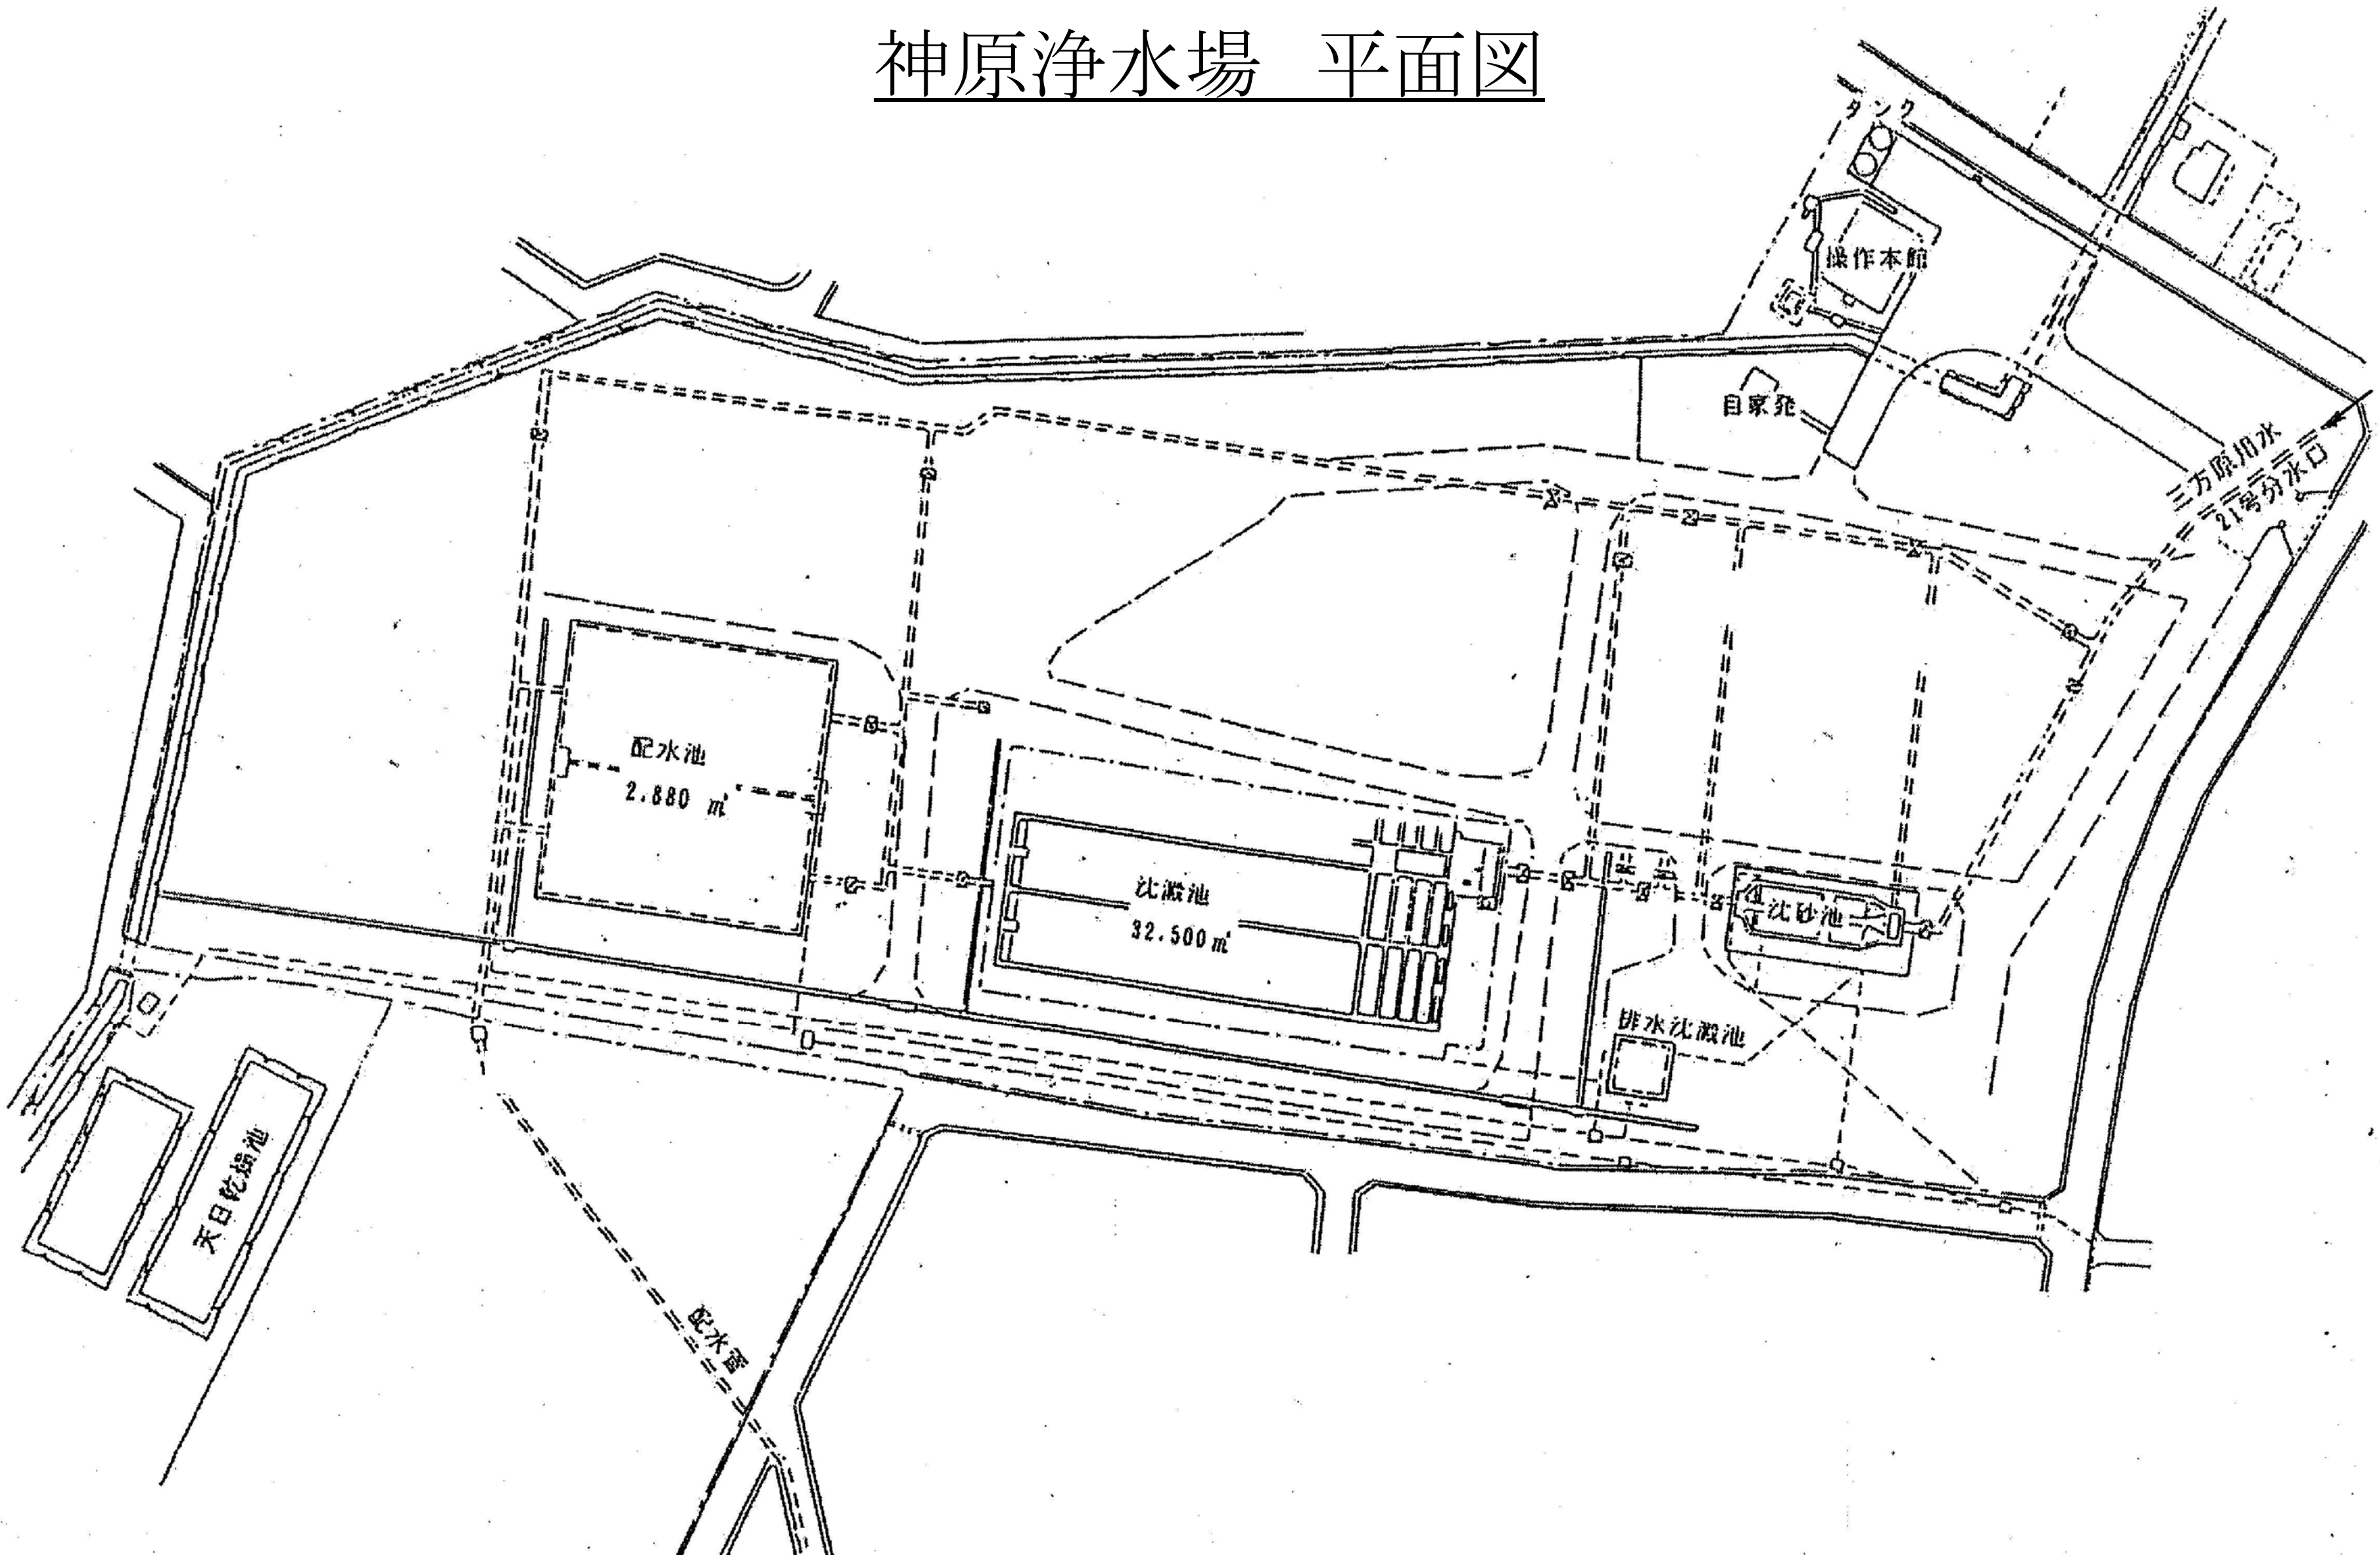

タンク
操作本館
自家発
三方原用水
21号分水口
配水池
2,880 ㎡
沈澱池
32,500㎡
沈砂池
排水沈澱池
天日乾燥池
配水管

令和5年度　工業用水道事業水質試験結果表

浄水／原水　　西遠・神原浄水場

西遠工業用水道

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	R4.10.8～R5.5.8 三方原用水断水	18.3 17.3	20.0 20.0	23.8 24.1	26.7 26.2	26.5 25.8	R5.10.1～R6.4 三方原用水断水						23.0 22.7		
		最大値		20.3 20.4	22.7 23.6	26.8 26.3	28.3 27.9	27.5 27.6								28.3 27.9	
		最小値		17.1 14.5	18.6 17.8	21.4 20.9	25.6 25.3	25.4 24.0									17.1 14.5
濁度	度	平均値		1.2 67.8	1.3 169.9	0.8 43.9	0.6 4.9	0.6 3.2							0.9 57.9		
目標値		最大値		2.4 224.2	2.8 674.6	2.5 111.6	1.1 10.7	1.1 6.8								2.8 674.6	
20度以下		最小値		0.5 11.8	0.3 10.7	0.3 10.2	0.2 2.4	0.2 1.6									0.2 1.6
pH		平均値		7.17 7.64	7.11 7.72	7.34 7.88	7.53 8.03	7.54 8.15							7.34 7.88		
目標値		最大値		7.38 7.77	7.34 7.98	7.66 8.37	7.70 8.48	7.96 8.48								7.96 8.48	
6.5≦pH≦8.0		最小値		6.92 7.55	6.64 7.51	7.18 7.67	7.43 7.65	7.32 7.72									6.64 7.51
アルカリ度	mg/l	平均値		28.5 31.8	29.2 36.4	31.4 34.8	35.8 39.2	40.5 42.6							33.1 37.0		
目標値		最大値		29.1 34.0	30.5 36.9	31.6 35.1	37.2 39.5	42.0 44.5								42.0 44.5	
75mg/l以下		最小値		27.9 29.7	28.0 35.8	31.3 34.6	34.3 38.8	39.0 40.8									27.9 29.7
硬度	mg/l	平均値		37.6 37.4	41.1 41.8	39.3 39.0	42.6 43.0	47.3 48.1							41.6 41.9		
目標値		最大値		38.2 38.7	42.2 42.5	39.3 39.5	43.4 44.1	49.7 50.0								49.7 50.0	
120mg/l以下		最小値		37.0 36.1	40.0 41.1	39.3 38.5	41.7 42.0	44.9 46.2									37.0 36.1
蒸発残留物	mg/l	平均値		76 174	72 134	63 122	76 74	80 82							73 117		
目標値		最大値		82 254	74 187	75 154	79 75	90 99								90 254	
250mg/l以下		最小値		69 93	70 81	51 90	73 73	70 65									51 65
塩化物イオン	mg/l	平均値		6.7 2.4	8.0 2.7	6.4 2.4	5.7 3.3	5.6 3.8							6.5 2.9		
目標値		最大値		6.9 2.9	9.7 3.4	6.6 2.6	5.9 3.4	5.9 4.2								9.7 4.2	
80mg/l以下		最小値		6.5 1.8	6.2 2.0	6.3 2.2	5.5 3.2	5.2 3.4									5.2 1.8
鉄	mg/l	平均値		<0.03 0.25	<0.03 0.15	<0.03 0.76	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03							<0.03 0.39		
目標値		最大値		<0.03 0.41	<0.03 0.22	<0.03 0.86	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03								<0.02 0.86	
0.3mg/l以下		最小値		<0.03 0.09	<0.03 0.08	<0.03 0.65	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03									<0.03 <0.03
マンガン	mg/l	平均値		<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02							<0.02 <0.02		
目標値		最大値		<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02								<0.02 <0.02	
0.2mg/l以下		最小値		<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02									<0.02 <0.02

・湖西工業用水道

豊川水系宇連ダムを水源としており、豊川用水東部幹線導水路を経由して、愛知県豊橋市二川地先で分水後、自然流下により梅田浄水場に導水し、浄水処理している。

宇連ダムの貯水容量が少ないため、渇水時には水質が悪化する傾向が見られる。

特に、PH 値が高く、さらに降雨時には濁度が急上昇する傾向があるので、十分注意する必要がある。

○　　採水箇所の目安

水　　　源：豊川（宇連ダム）

浄　水　場：沈砂池（原水）、配水池（浄水）

受 水 地 点：適宜

梅田浄水場平面図

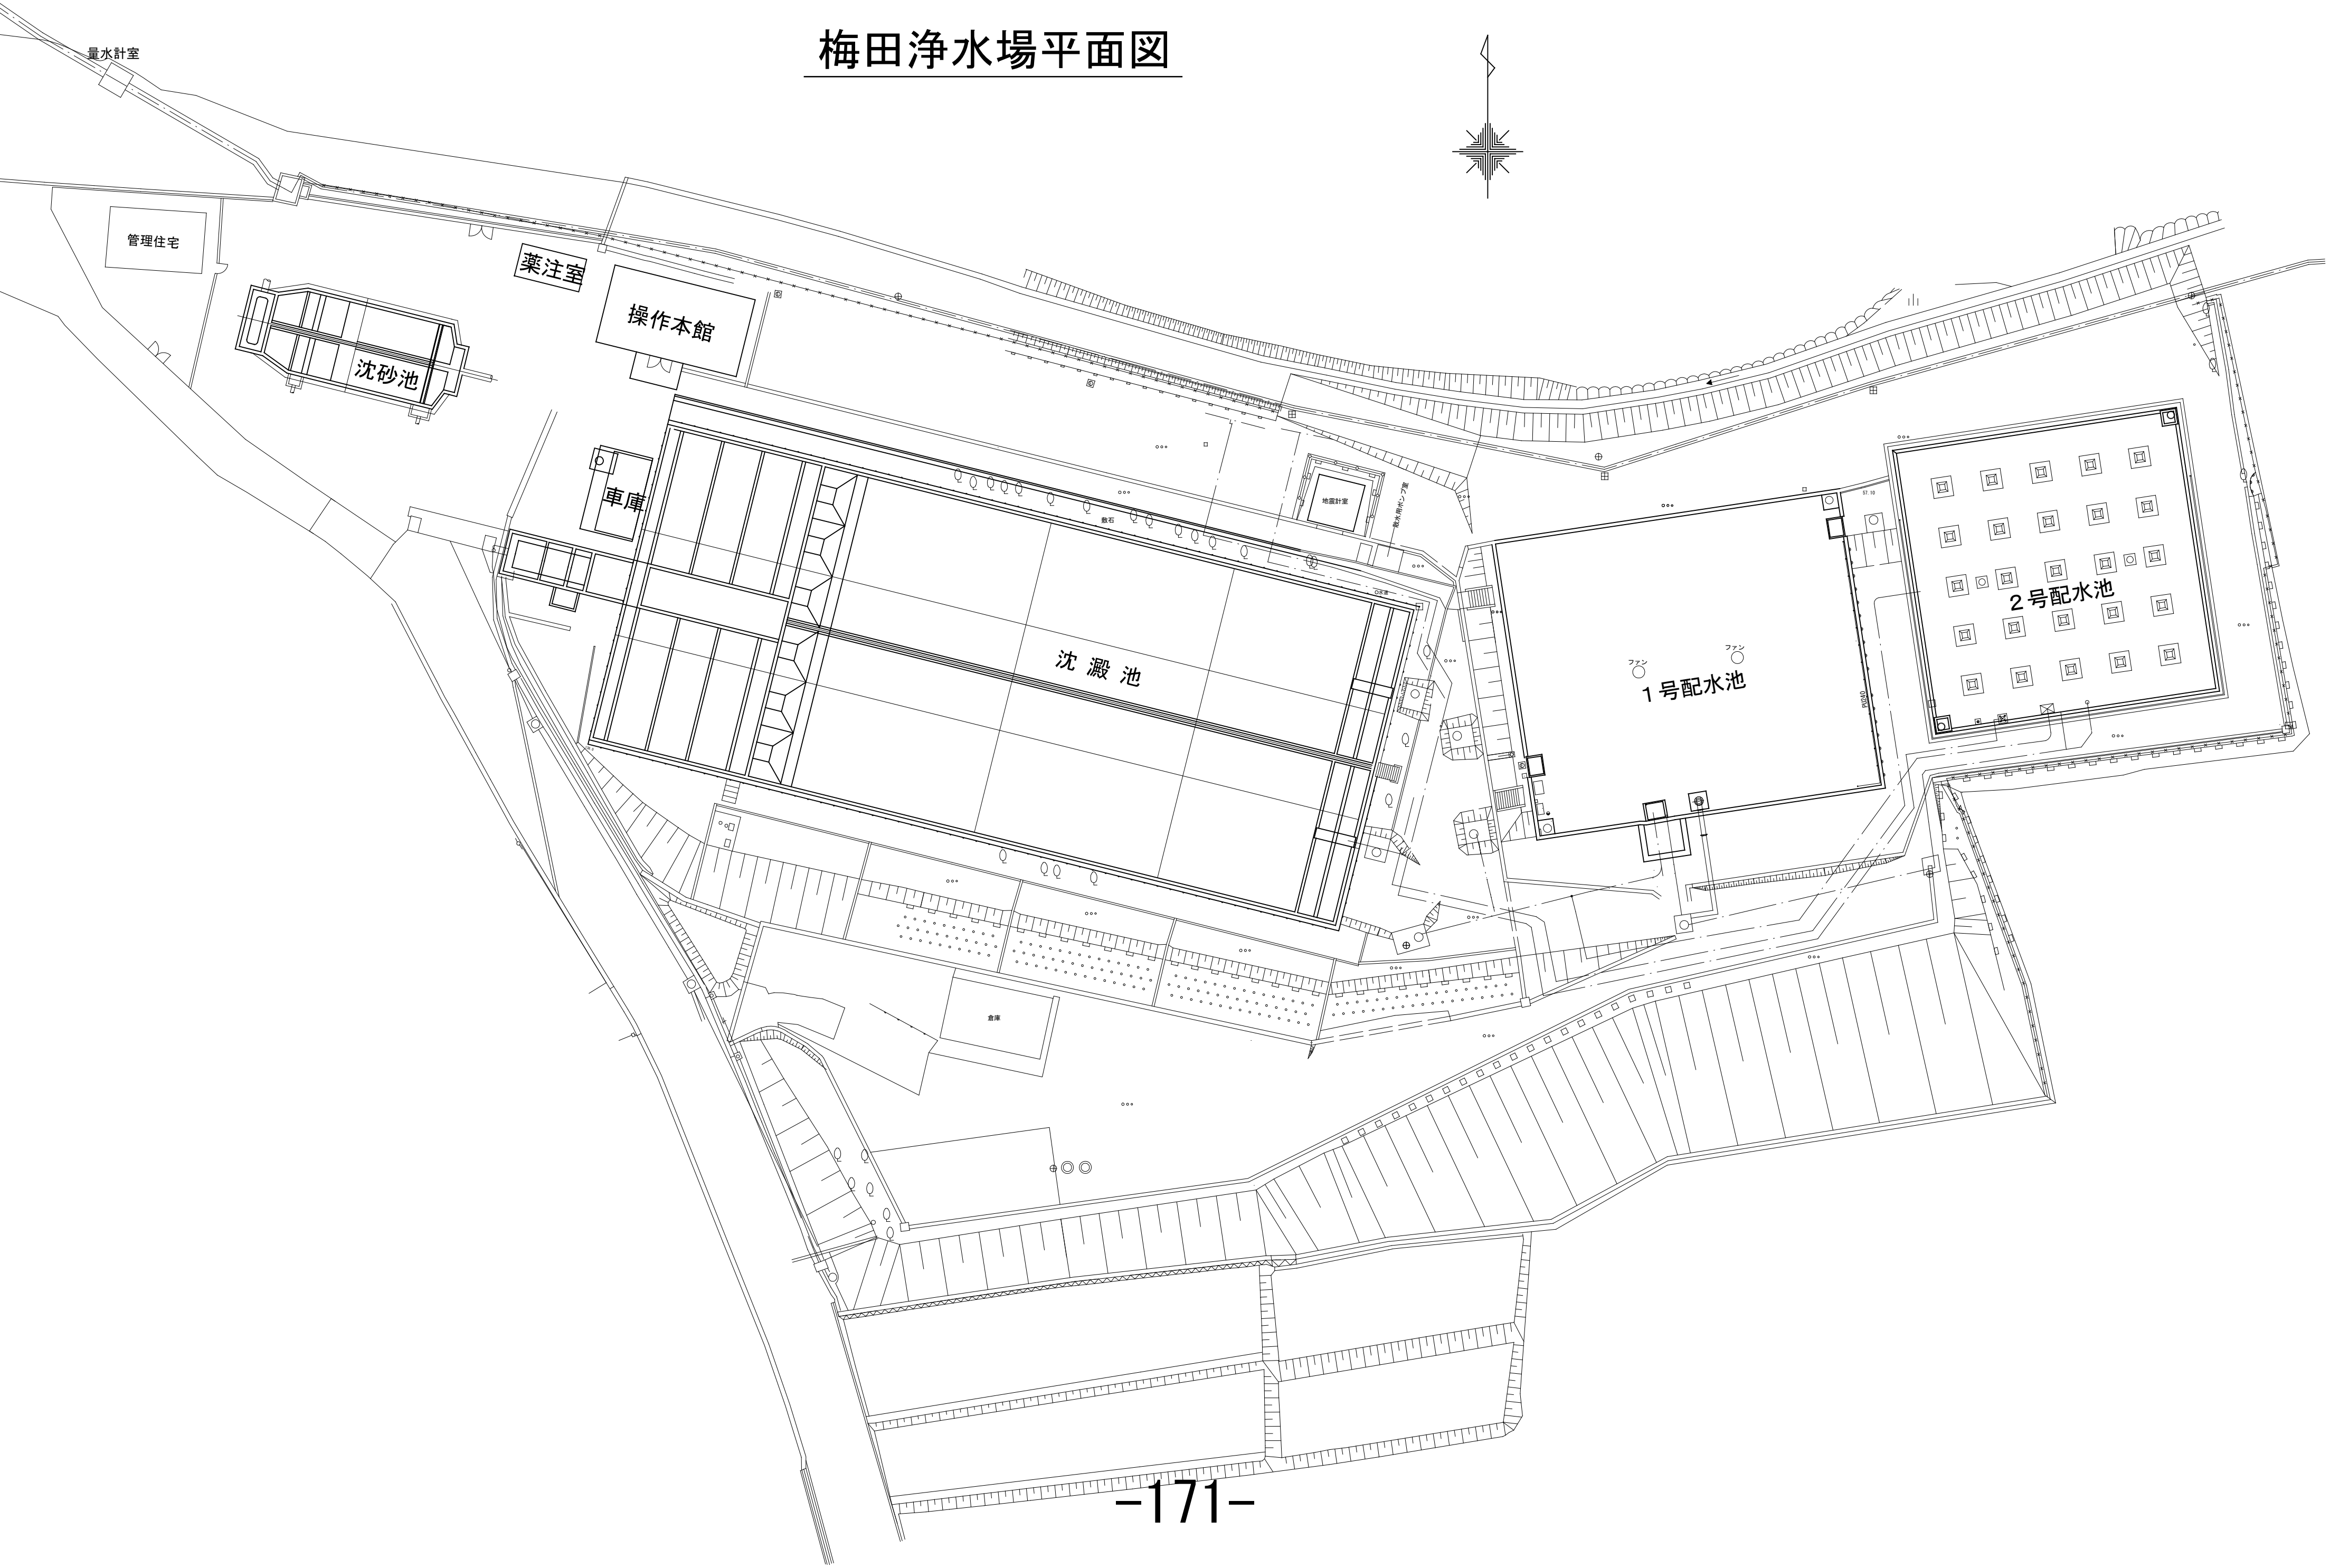

令和5年度　工業用水道事業水質試験結果表

浄水 / 原水　　湖西

湖西工業用水道

水質	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値
水温	℃	平均値	14.4 14.0	17.0 16.3	19.1 18.9	22.9 21.6	23.4 22.0	23.4 22.5	18.9 18.2	14.7 14.3	10.4 10.1	8.2 8.1	8.9 8.8	9.7 9.6	15.9 15.4		
		最大値	16.0 15.7	18.6 18.6	21.2 21.5	24.2 23.4	25.1 24.6	24.4 24.2	22.7 22.0	17.4 17.3	12.3 12.0	9.4 9.4	11.5 12.0	11.7 11.7		25.1 24.6	
		最小値	13.1 12.2	15.0 14.3	17.5 16.7	21.4 17.1	22.2 20.0	22.4 21.3	16.3 15.9	12.1 12.0	7.9 7.5	6.8 6.7	7.1 7.0	8.9 8.8			6.8 6.7
濁度	度	平均値	0.5 0.7	0.6 0.7	1.6 3.8	1.1 3.6	1.2 2.0	0.7 0.9	0.4 0.6	0.6 0.8	0.5 0.6	0.5 0.6	2.0 1.7	0.7 0.7	0.9 1.4		
目標値		最大値	1.3 3.8	2.1 2.4	5.2 22.7	2.9 13.0	2.2 5.1	1.1 1.7	0.8 1.6	1.7 2.9	0.8 1.3	0.6 1.0	19.5 16.5	1.7 4.0		19.5 22.7	
20度以下		最小値	0.3 0.3	0.3 0.4	0.6 0.8	0.6 0.7	0.6 0.6	0.4 0.5	0.3 0.4	0.3 0.4	0.4 0.4	0.3 0.4	0.5 0.6	0.3 0.3			0.3 0.3
pH		平均値	7.51 7.37	7.44 7.37	7.22 7.49	7.24 7.38	7.24 7.29	7.40 7.38	7.48 7.41	7.43 7.39	7.58 7.54	7.50 7.46	7.24 7.21	7.42 7.30	7.39 7.38		
目標値		最大値	7.74 7.53	7.66 7.94	7.60 8.30	7.43 7.66	7.57 7.89	7.58 7.90	7.63 7.63	7.62 7.52	7.67 7.63	7.60 7.58	7.35 7.35	7.53 7.47		7.74 8.30	
6.5≦pH≦8.0		最小値	7.25 7.05	7.21 7.15	6.41 6.85	6.71 7.14	6.72 7.05	7.17 7.05	7.28 7.22	7.07 7.10	7.47 7.42	7.32 7.28	6.88 6.70	7.20 7.00			6.41 6.70
アルカリ度	mg/l	平均値	15.2 16.8	14.2 15.0	14.3 14.6	17.0 19.4	13.8 10.4	18.8 18.2	18.1 17.6	18.2 19.4	16.2 15.7	16.4 18.0	17.2 17.0	20.4 21.5	16.7 17.0		
目標値		最大値	16.7 17.0	16.2 16.4	15.0 15.6	17.1 20.0	17.7 10.7	18.8 18.3	20.0 19.4	19.4 20.0	16.2 15.7	16.4 18.0	18.2 17.8	20.6 22.0		20.6 22.0	
75mg/l以下		最小値	13.6 16.5	12.1 13.7	13.6 13.6	16.9 18.7	9.8 10.0	18.7 18.1	16.2 15.8	16.9 18.7	16.2 15.7	16.4 18.0	16.1 16.2	20.3 21.0			9.8 10.0
硬度	mg/l	平均値	17.4 18.5	15.0 16.2	14.8 15.4	17.4 19.2	15.8 11.4	19.2 18.6	19.6 18.6	20.4 21.2	18.6 19.3	19.3 20.2	20.2 20.2	23.2 25.0	18.4 18.7		
目標値		最大値	18.0 18.9	16.4 16.3	15.4 16.1	18.5 20.6	18.8 11.7	20.0 19.5	21.1 20.5	21.6 22.2	18.6 19.3	19.3 20.2	20.6 20.5	24.3 25.0		24.3 25.0	
120mg/l以下		最小値	16.9 18.1	13.5 16.1	14.2 14.6	16.3 17.7	12.8 11.2	18.4 17.7	18.1 16.7	19.2 20.3	18.6 19.3	19.3 20.2	19.7 19.8	22.1 24.9			12.8 11.2
蒸発残留物	mg/l	平均値	41 53	48 44	37 36	56 52	58 44	45 44	54 54	42 50	66 74	60 62	63 56	63 60	53 52		
目標値		最大値	46 54	54 51	42 36	66 61	76 52	54 51	58 54	43 52	66 74	60 62	74 63	70 72		76 74	
250mg/l以下		最小値	36 52	42 38	32 35	46 44	39 36	36 36	51 53	42 47	66 74	60 62	52 50	56 49			32 35
塩化物イオン	mg/l	平均値	3.7 3.8	2.6 2.9	2.4 2.4	2.3 2.5	3.4 2.3	2.5 2.6	3.6 3.6	4.2 4.2	4.8 5.1	5.2 5.5	5.4 5.4	4.9 5.6	3.8 3.8		
目標値		最大値	3.7 3.8	2.8 3.0	2.5 2.5	2.3 2.6	4.1 2.5	2.6 2.6	4.3 4.3	4.8 4.5	4.8 5.1	5.2 5.5	5.6 5.5	5.2 5.8		5.6 5.8	
80mg/l以下		最小値	3.7 3.7	2.5 2.8	2.2 2.3	2.3 2.4	2.8 2.1	2.4 2.5	3.0 3.0	3.6 4.0	4.8 5.1	5.2 5.5	5.2 5.2	4.6 5.5			2.2 2.1
鉄	mg/l	平均値	<0.03 <0.03	<0.03 0.04	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 0.04	<0.03 0.06	<0.03 0.04	<0.03 0.05	<0.03 0.05		
目標値		最大値	<0.03 <0.03	0.04 0.08	<0.03 <0.03	<0.03 0.03	<0.03 <0.03	<0.03 0.03	<0.03 <0.03	<0.03 0.03	<0.03 0.04	<0.03 0.06	<0.03 0.05	<0.03 0.08		0.04 0.08	
0.3mg/l以下		最小値	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 0.04	<0.03 0.06	<0.03 0.04	<0.03 <0.03			<0.03 <0.03
マンガン	mg/l	平均値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02		
目標値		最大値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02		<0.02 <0.02	
0.2mg/l以下		最小値	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02			<0.02 <0.02

企業局水質年報
－令和５年度－
令和６年６月　発行

発　　行　　静岡県企業局水道企画課
〒４２０－８６０１
静岡県静岡市葵区追手町９番６号
ＴＥＬ　　　（０５４）２２１－２２６２
ＦＡＸ　　　（０５４）２５１－５３８１